
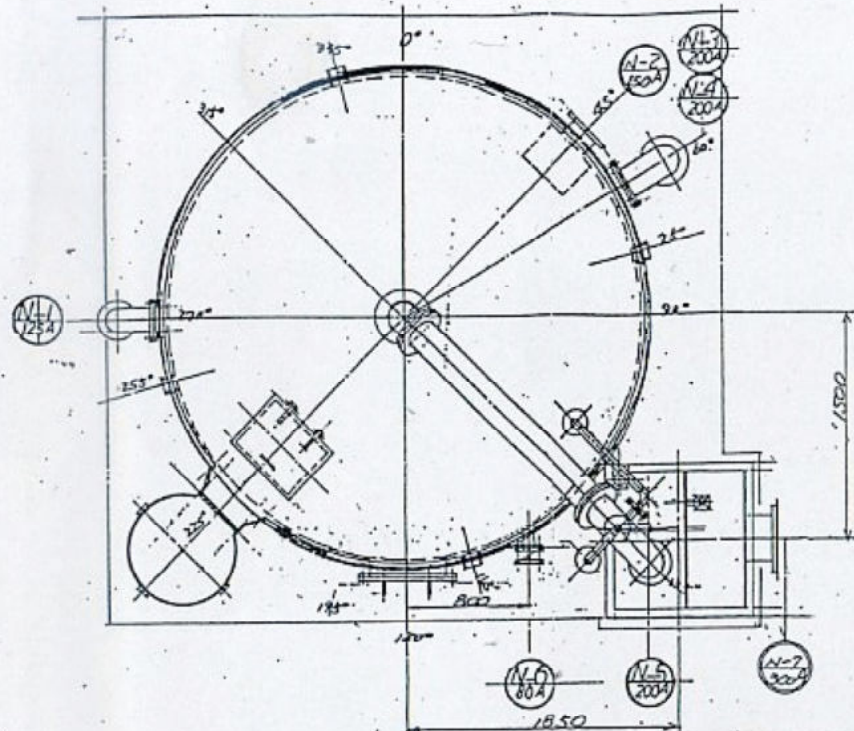


本仕様書は、柏崎市（以下「当市」という。）が使用する、ろ過材の購入及び入替、処分等に適用するものとする。

- ## 7 その他

- (5) 現地確認を要する場合は、事前に担当と協議し、日程について調整すること。

設計	是月	年	日	設計者	承認者

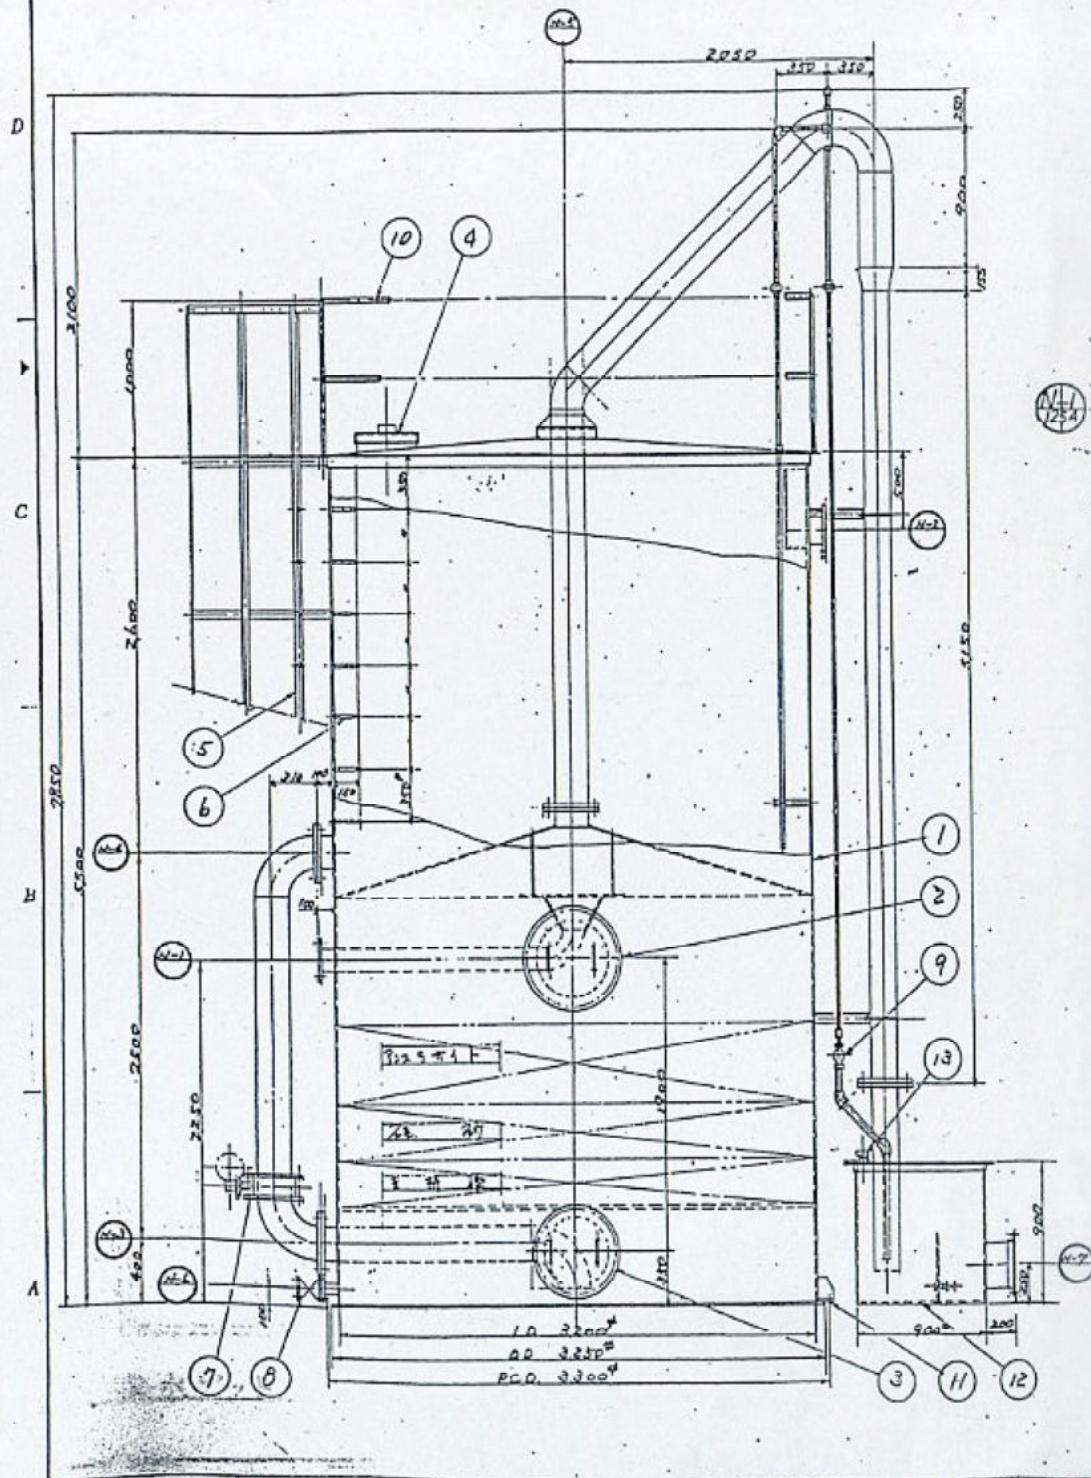

部材仕様

品名	仕様	数量	単位
パイプ	φ100	1.5	1600
パイプ	φ100	1.4	4020
パイプ	φ100	1.4	800
パイプ	φ100	1.4	800
パイプ	φ100	1.4	800

上スル表

品名	仕様	数量	単位
N-1	水入口	120	1
N-2	水出口	120	1
N-3	水道管	200	1
N-4	水道管	200	1
N-5	水道管	200	1
N-6	水道管	200	1
N-7	水道管	200	1

品名	仕様	数量	単位
1	パイプ	120	1
2	パイプ	120	1
3	パイプ	120	1
4	パイプ	120	1
5	パイプ	120	1
6	パイプ	120	1
7	パイプ	120	1
8	パイプ	120	1
9	パイプ	120	1
10	パイプ	120	1
11	パイプ	120	1
12	パイプ	120	1
13	パイプ	120	1

ろ過塔装置組立図