

# 物品仕様書

1 件名 エアコン

2 規格、数量、設置場所

規格（仕様）	数量	設置場所
パッケージエアコン 三菱 PKZ-ZRMP80SK5 旧品：ダイキン FAP80BB 2台	2台	北鯖石保育園 りすぐみ こあらぐみ
パッケージエアコン 三菱 PKZ-ZRMP112K5 旧品：ダイキン FAP112BB 1台	1台	北鯖石保育園 ぞうぐみ

※ 同等品可。その場合は、同等品確認の手続きを必ず入札前に行うこと。

3 納入期限

令和7（2025）年10月31日（金）まで

4 保守期間等

納入検査確認後1年間は、通常の使用により発生した場合の無償修理に応じること。

5 その他特記事項

- （1）現地確認を希望する場合は事前に発注担当課へ連絡すること。  
（連絡先：21-2233 柏崎市子ども未来部保育課保育係 担当：池田）
- （2）入替となるため旧品あり。（室内機3台、室外機3台）
- （3）配管カバー、ドレン配管、壁掛架台は転用すること。
- （4）ブレーカー交換費・搬入運搬費・取付工事費・旧品処分費・冷媒回収費・諸経費等、設置に係る費用を全て含むこと。
- （5）物品の搬入等に伴い万一既設建物等に破損を与えた場合は現状復旧すること。
- （6）本物品の梱包材は契約業者にて処分すること。
- （7）納入スケジュールは、上記発注担当課と協議し、その指示に従うこと。
- （8）関係法令を遵守し、本仕様書に明記されていない事項および疑義がある場合は、別途協議するものとする。



旧品写真（北鯖石保育園 パッケージエアコン3台）



旧品写真 (北鯖石保育園 パッケージエアコン3台)

〇こあら組



パッケージエアコン		タイキエンジニアリング株式会社(株)		MADE IN THAILAND	
機種名	FAP80BB	H0.4			
運転電流(A)	C0.3				
ファン出力(kW)	0.048				
取付可能な最大電圧	標準用				
ヒータ容量(kW)	加温用				
風量(m <sup>3</sup> /min)					
静圧(Pa)					
製品質量(kg)	13				
冷媒	R410A				
管理記号	FAP80BB				
製造番号	E008046				
室外ユニット機種名	RZPP80BBT	12.10			
相・定格電圧	三 相 200 V	RZPP80BBV	RZYP80BBT	RZYP80BBV	
定格周波数	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	
定格消費電力(電動機)	3.81kW	2.68 kW	3.36 kW		
冷房能力(kW)	C7.1	C7.1	C7.1		
暖房能力(kW)	H8.0	H8.0	H8.0		
暖房最低能力(kW)	H7.8	H7.8	H6.6		
冷房消費電力(kW)	C1.96	C1.96	C2.87		
暖房消費電力(kW)	H2.15	H2.15	H2.42		
暖房最低消費電力(kW)	H4.10	H4.10	H2.96		
運転電流(A) 冷房	C6.2	C10.4	C8.7		
暖房	H6.8	H11.4	H7.3		
力率(%) 冷房	C91.3	C94.2	C95.2		
暖房	H91.3	H94.3	H95.7		
室外ユニット機種名	RZYP80BBV	RP80BBT	RP80BBV		
相・定格電圧	三 相 200 V	三 相 200 V	三 相 200 V		
定格周波数	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz		
定格消費電力(電動機)	3.36 kW	3.16 kW			
冷房能力(kW)	C7.1	C7.1	C7.1		
暖房能力(kW)	H8.0				
暖房最低能力(kW)	H6.6				
冷房消費電力(kW)	C2.87				
暖房消費電力(kW)	H2.42				
暖房最低消費電力(kW)	H2.96				
運転電流(A) 冷房	C14.6				
暖房	H12.3				
力率(%) 冷房	C98.3				
暖房	H98.4				

旧品写真（北鯖石保育園 パッケージエアコン3台）



旧品写真 (北鯖石保育園 パッケージエアコン3台)



○ぞう組



パッケージエアコン ダイキン工業株式会社(K)			
機種名	FAP112BB	MADE IN THAILAND	
運転電流 (A)	C0.4	H0.4	
ファン出力 (kW)	0.064		
室内ユニット	取付可能な最大電圧	暖房用	加温用
ヒータ容量 (kW)			
風量 (m <sup>3</sup> /min)			
静圧 (Pa)			
製品質量 (kg)	17		
冷媒	R410A	設計圧力 高圧 4.17 MPa 低圧 MPa	気密試験圧力 高圧 4.17 MPa 低圧 MPa
管理記号	FAP112BB		
製造番号	E003923 12 11		
室外ユニット機種名	RZZP112BB	RZYP112BB	RP112BB
相・定格電圧	三相 200V	三相 200V	三相 200V
定格周波数	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
定格消費電力 電熱機	5.09kW	5.44 kW	4.40 kW
冷房能力 (kW)	C10.0	C10.0	C10.0
暖房能力 (kW)	H11.2	H11.2	
暖房低温能力 (kW)	H10.4	H9.2	
暖房極低温能力 (kW)			
冷房消費電力 (kW)	C2.90	C3.17	C3.53
暖房消費電力 (kW)	H3.35	H3.68	
暖房低温消費電力 (kW)	H5.28	H3.72	
暖房極低温消費電力 (kW)			
運転電流 (A) 冷房	C9.3	C10.0	C11.2
暖房	H10.7	H11.6	
力率 (%) 冷房	C90.0	C91.5	C91.0
暖房	H90.4	H91.6	

旧品写真（北鯖石保育園 パッケージエアコン3台）



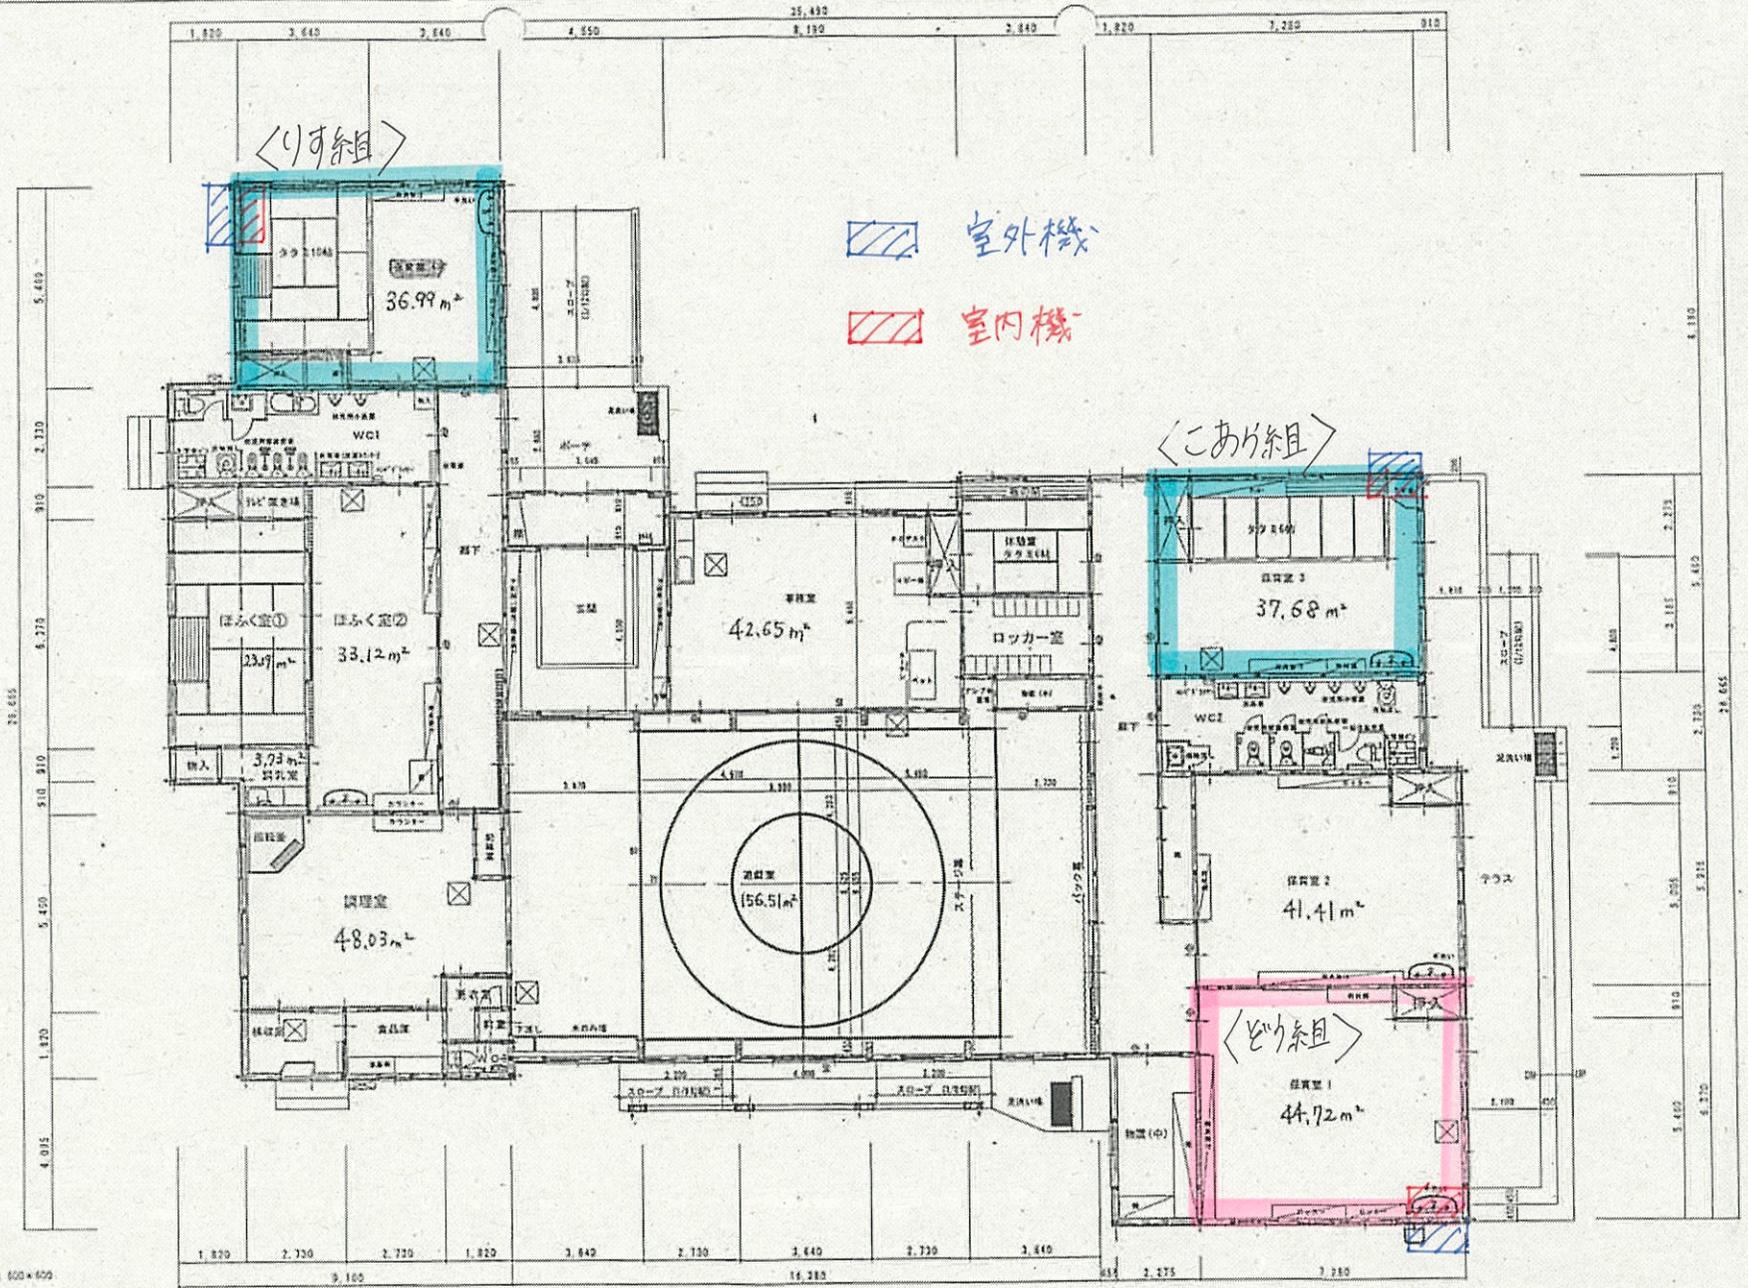

平面図 5=1/100

- ◎ 設備名札
- ⊗ アルミ絶縁下地鉄口 600×600
- 表示完了

有限会社 樋口建築事務所 松本市東本町1丁目4番4号 一級建築士 藤川 一夫	工事名 北嶺石保育園改築(建築本体)工事 調査名 平面図 縮尺 1/100	図章 12/32 2012.03.23
--	---	---------------------------