

消防用ホース仕様書

1 品 名 消防用ホース(消防団用)

2 仕様・規格等

(1) 規 格 65mm×20m

(2) 数 量 50本

(3) 例示品 ア キンパイ商事(株) Newマイティー^{ホース}aya^{シリーズ}

・型番:Newマイティー A^{aya}

・使用圧:1.6MPa

・呼称:65

・質量:305±10(g/m)

・カラー:白

イ 芦森工業(株) D^{ライ}トエース^α シリーズ^α

・品名:D^{ライ}トエース^α

・使用圧:1.6MPa

・呼称:65

・重量:300±10(g/m)

・カラー:白

ウ (株)初田製作所 YOKOI PRO

・品名:YOKOI PRO U-ST16

・使用圧:1.6MPa

・呼称:65

・質量:340±15(g/m)

・カラー:白

(4) 仕 様

ア 例示品以外であっても、型式適合検定に合格したものである表示、又は自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものである表示が付されている物品であれば可とするが、同等品確認を行うこと。

イ 一般社団法人日本消防ホース工業会(以下「ホース工業会」という。)に加盟している製 造メーカーが製造したホースであること。なお、ホースには、製造メーカー名、年式、呼称径、長さ、使用耐圧の表示がされていること。

ウ ホースは低圧力損失仕様とし、1本あたり圧力損失値は流量 1,000L/min 時、65mm 0.08MPa 以下とし、遠距離送水や高流量送水に適したホースとする。

3 記 名 内 容 別紙ホース記名方法参照

4 納 入 期 限 令和8(2026)年3月31日

5 納 入 場 所 柏崎市三和町8番51号 柏崎市消防本部消防総務課

6 検 査

- (1) 納入検査は、消防総務課検査員と受注者が立ち合いのうえ、行うものとする。
- (2) 検査の結果、不適合又は、不合格品と認められるものは、消防総務課が指示する日までに製品の取替え等を行い、再度検査を受けるものとする。

7 保 証 等


保証期間は、メーカーの保証に準ずるものとする。ただし、保証期間以降も設計、製作、材質等の不良により不具合が発生した場合は受注者の責任により無償で取り替え、修理を行うこと。

8 そ の 他

- (1) ホース記名及び運搬費用を含むこと。
- (2) 二重巻で納入すること。
- (3) この仕様書に疑義が生じた場合は、消防総務課と協議すること。

ホース記名方法

別 紙

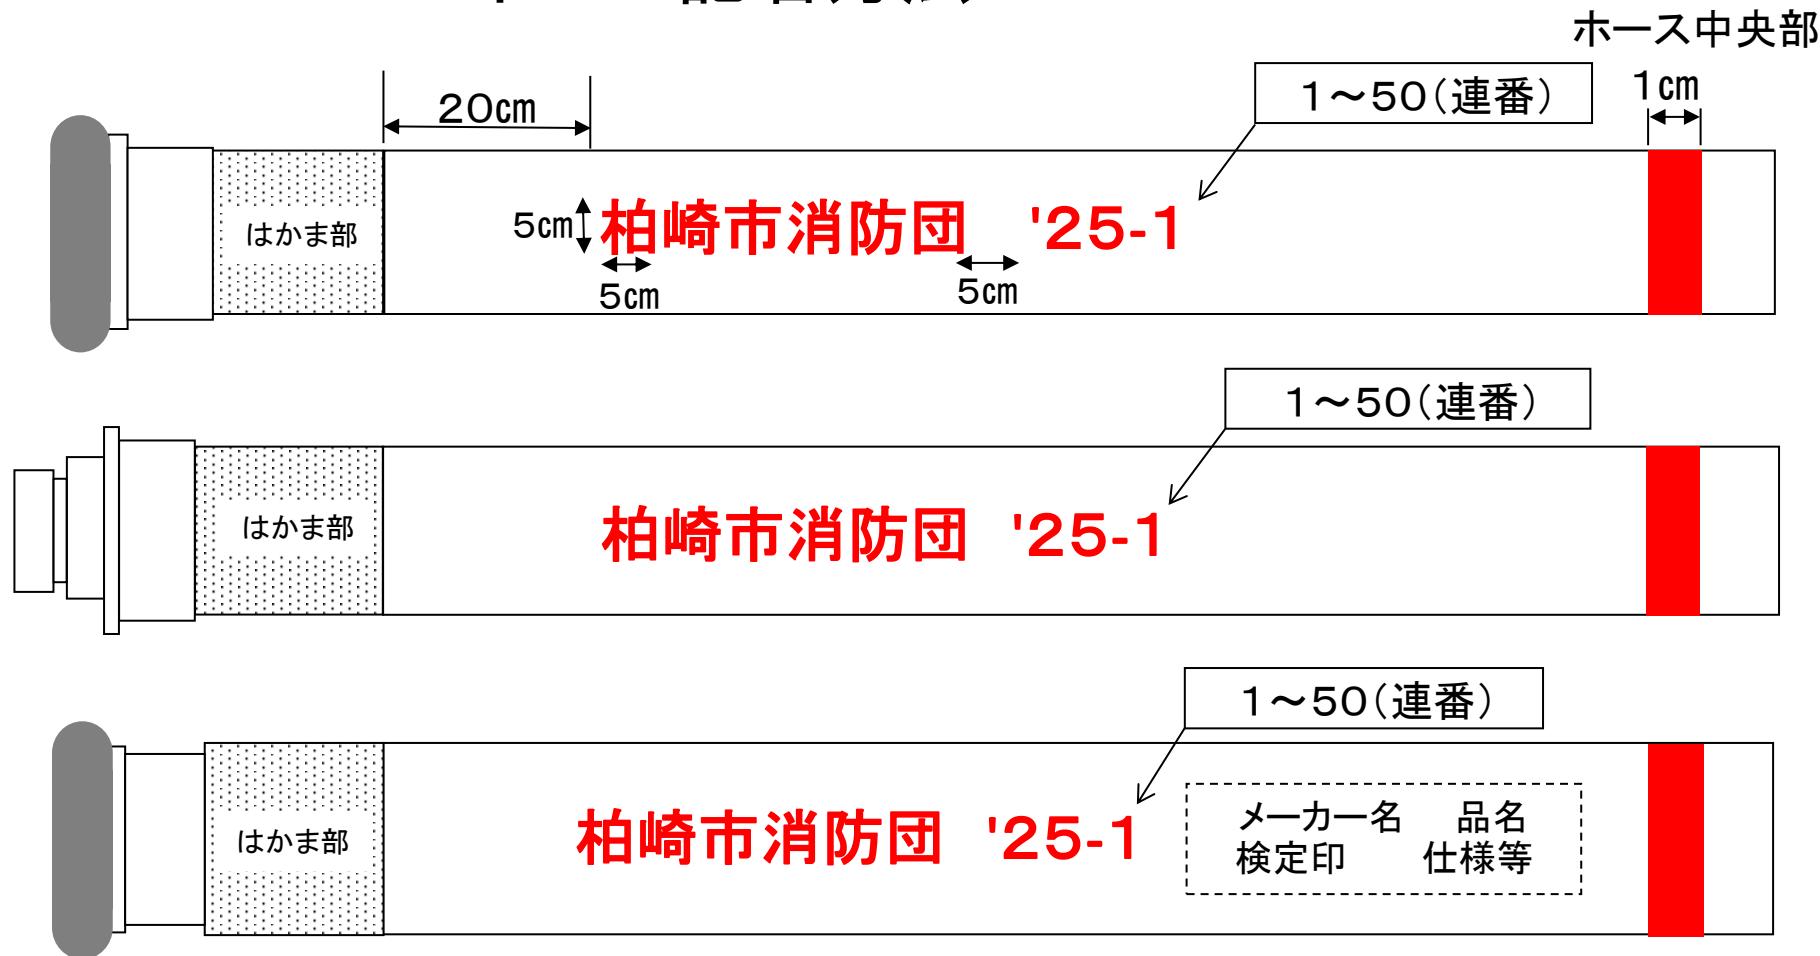

- 1 記名スペースについては上記のとおり、20cm及び5cm空けて記名すること。
- 2 オス・メス表裏の計4面に記名
- 3 金具部を左に見て記名
- 4 太字・ゴシック体・赤で記名
- 5 文字の大きさは5cm×5cm
- 6 記名部分にメーカー名等が記載してあった場合、その部分を外して記名
- 7 ホース中央部両面に幅1cmの赤色のセンターインを入れること。