添付資料－１４　既存ごみ処理場における受変電電気室内配置図

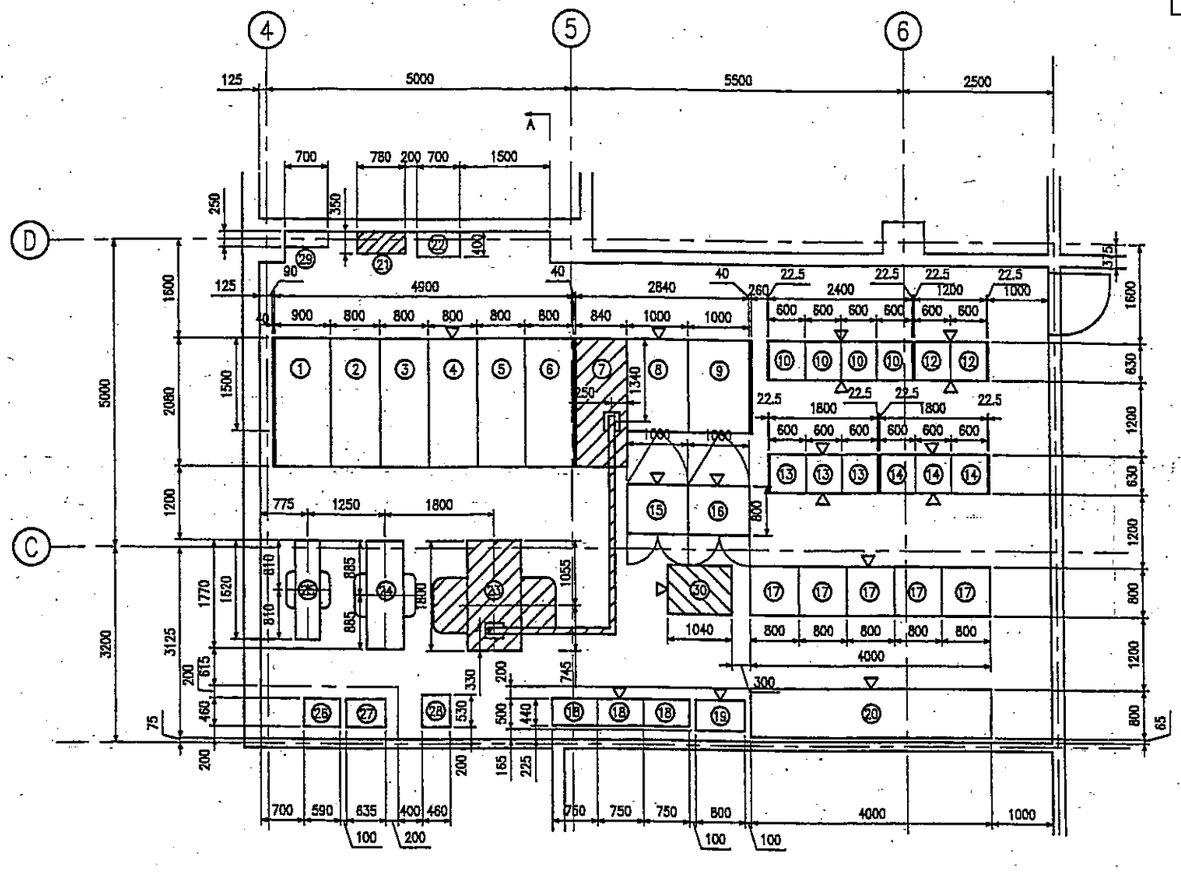

平面図

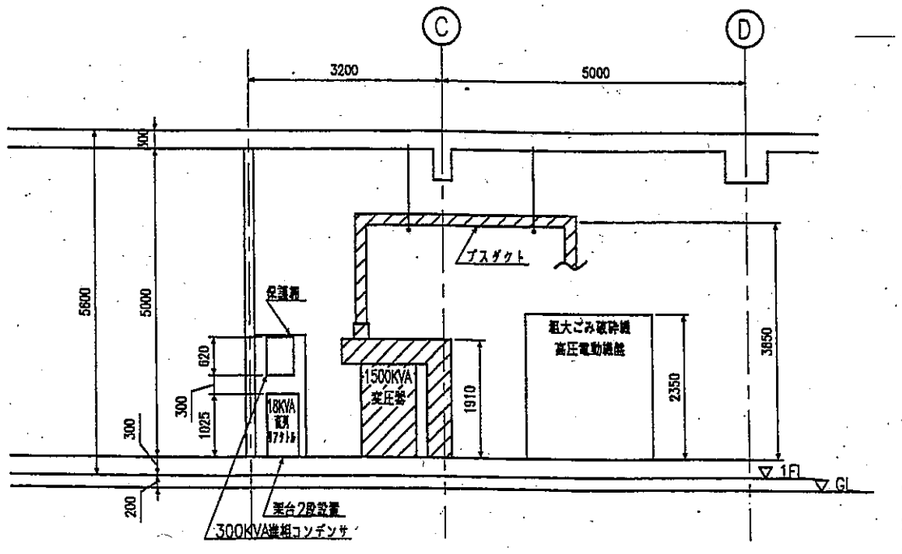

A－A 断面図

No.	記号	名称		備考	
①	HP−1	高圧引込盤		2350Hx 900Wx2000D	
②	HP−2	高圧受電盤		2350Hx 800Wx2000D	
③	HP−3	単相照明変圧器1次盤400V動力変圧器1次盤		2350Hx 800Wx2000D	
④	HP−4	200V動力変圧器1次盤計器用零相変圧器盤		2350Hx 800Wx2000D	
⑤	HP−5	進相コンデンサ1次盤		2350Hx 800Wx2000D	
⑥	HP−6	粗大ごみ破砕機高圧電動機盤		2350Hx 800Wx2000D	
➡ ⑦	LG440−1	400V低圧動力主幹盤	800kg	2350Hx 840Wx2000D	更新
⑧	LG220−1	200V低圧動力主幹盤		2350Hx1000Wx1500D	
⑨	LG100−1	単相主幹盤		2350Hx1000Wx1500D	
⑩	CC400−A1~3 R1~3	400VAB系コントロールセンター		2350Hx 600Wx 630D	
⑫	CC400−K1~2	400V先選系コントロールセンター		2350Hx 600Wx 630D	
⑬	CC200−A1~3 R1~3	200VAB系コントロールセンター		2350Hx 600Wx 630D	
⑭	CC200−K1~3	200V先選系コントロールセンター		2350Hx 600Wx 630D	
➡ ⑮	MP−04A	電気集じん器制御盤		2150Hx1000Wx 800D	仮移設、将来撤去
➡ ⑯	MP−04B	電気集じん器制御盤		2150Hx1000Wx 800D	
⑰	MP−13−1	粗大ごみ動力盤		2350Hx 800Wx 800D	
⑱	MP−09−1	灰固化装置動力盤		2050Hx 750Wx 400D	
⑲	MSP	モータースキャニング盤		2350Hx 800Wx 500D	
⑳	KDA	建築動力盤		2350Hx4000Wx 800D	
➡ ㉑		10KVA CVCF			更新
㉒		5KVA CVCF			
➡ ㉓	Tr−1	1500KVA変圧器6.6KV/420V3P	3500kg		更新
㉔	Tr−2	200KVA変圧器6.6KV/210V3P			
㉕	Tr−3	75KVA変圧器6.6KV/210~105V			
㉖	SC−1	100KVA進相コンデンサ6KVA直列リアクトル			
㉗	SC−2	300KVA進相コンデンサ18KVA直列リアクトル			
㉘		始動制御器（粗大ごみ破砕機用）			
㉙		接地端子盤			
➡ ㉚		高調波吸収装置制御盤	450kg	2350Hx 800Wx1040D	新設

は今回工事にて新規設置

は今回工事にて交換

変更後

[redacted]