


水道水の配水系統と水質検査結果

「水質検査場所」を選択して検査結果をご覧ください。なお、選択は地図上でも可能です。

配水系統

水質検査場所

赤坂山浄水場	大字椎谷	大字曾地	大字西長島	大字山室	大字野田	鏡町
川内浄水場	鯨波二丁目	米山町				
砂田浄水場	西山町大津					
西山配水池	西山町妙法寺					
谷根浄水場	大字谷根					
高柳町浄水場	高柳町岡田	高柳町山中	高柳町門出			
石黒系上水道	高柳町石黒					
刈羽配水池	刈羽村大字割町新田					
油田浄水場	刈羽村大字油田					

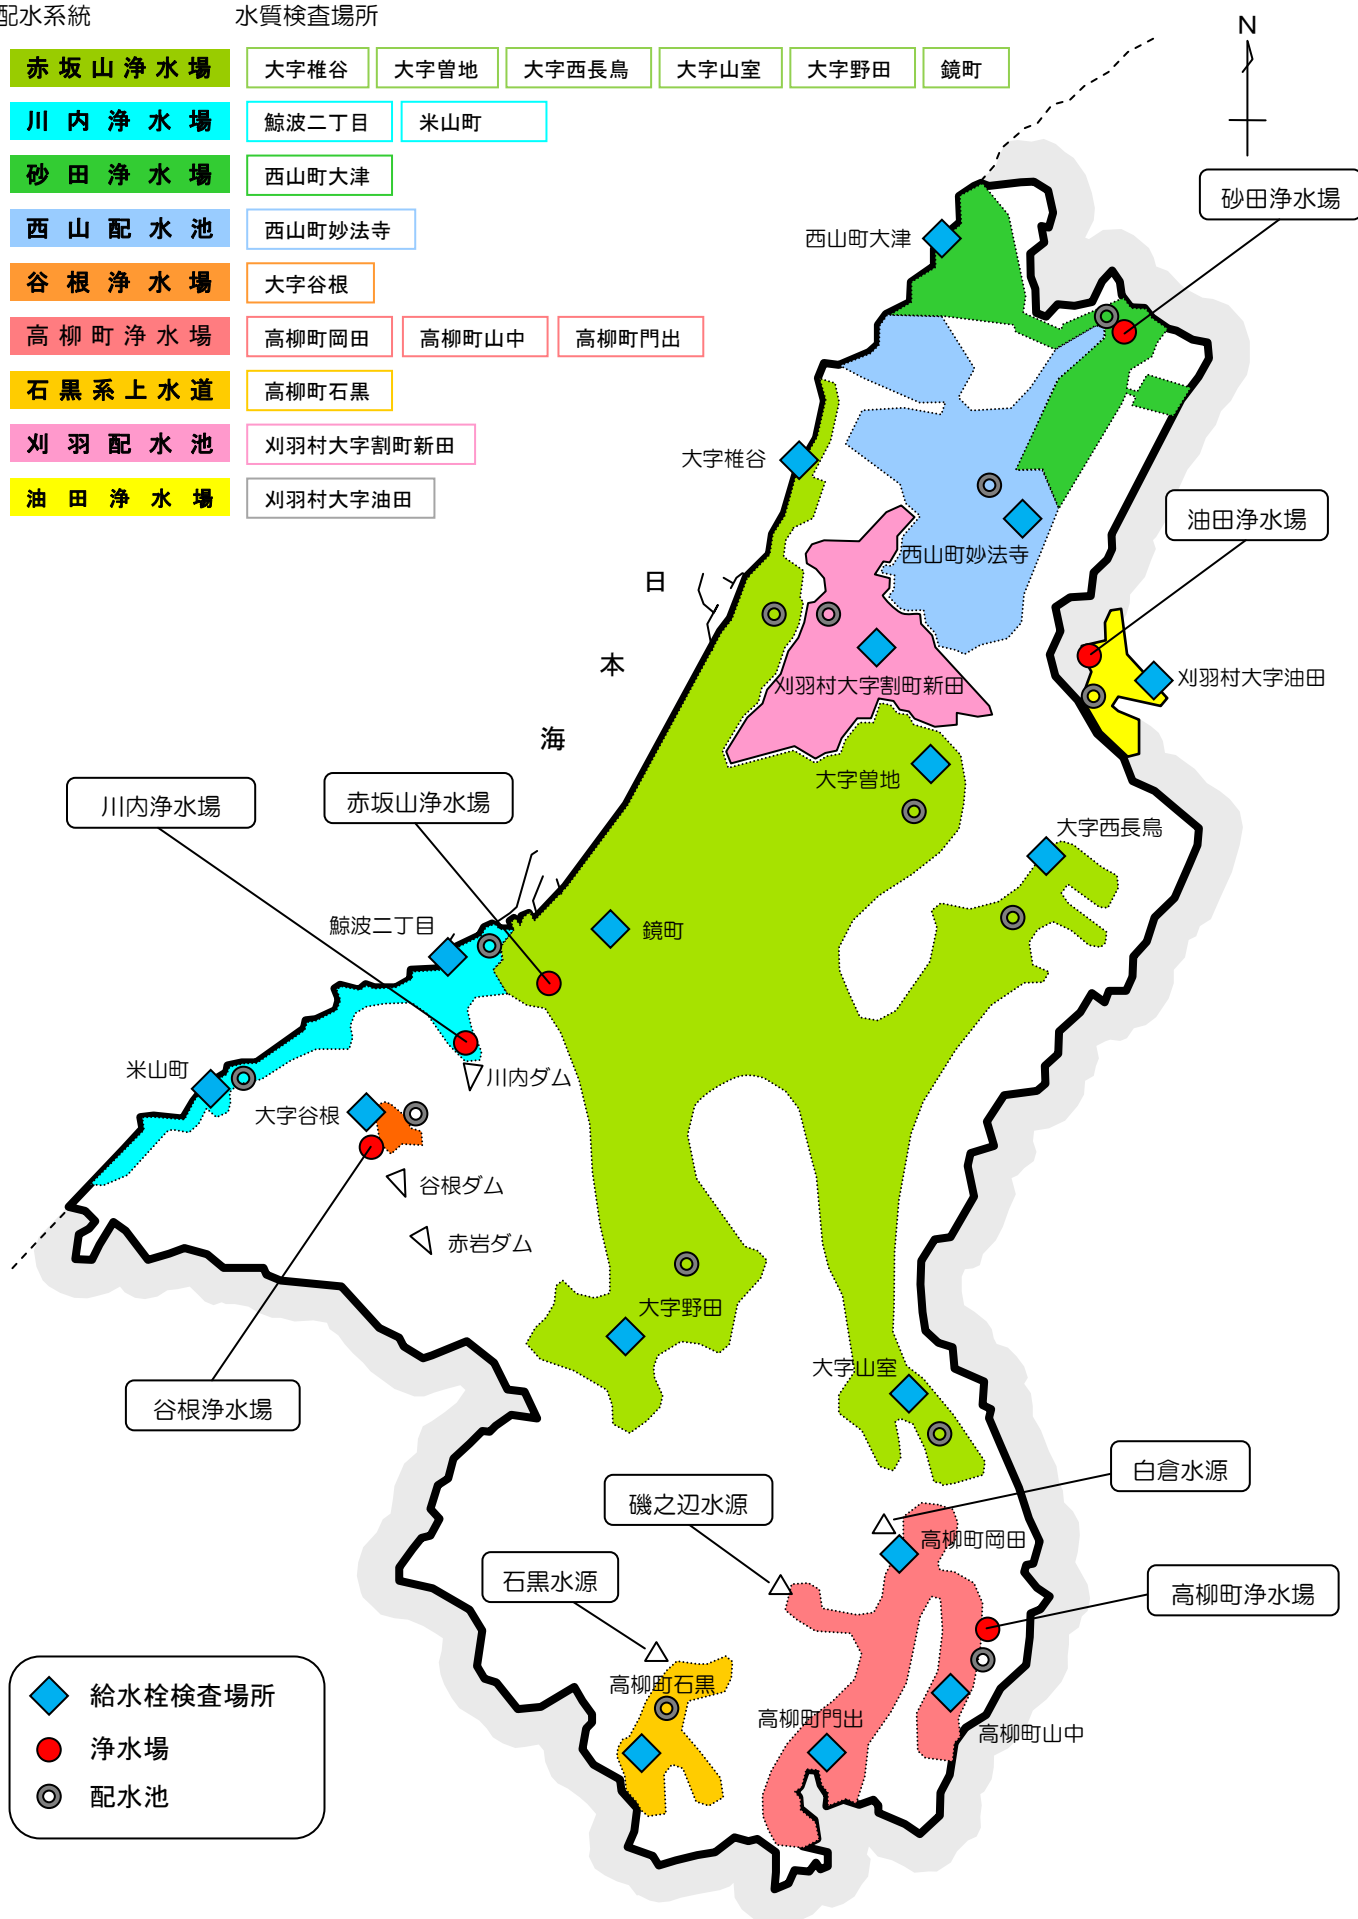

- ◆ 給水栓検査場所
- 浄水場
- ◎ 配水池

水道水の水質検査結果
水質検査場所: 柏崎市大字椎谷（配水系統: 赤坂山浄水場 荒浜配水池系）

		検査日 水質基準値	2024.4	2024.5	2024.6	2024.7	2024.8	2024.9	2024.10	2024.11	2024.12	2025.1	2025.2	2025.3	最大	最小	平均
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	*	*	0.1	*	*	0.3	*	*	0.4	*	*	0.4	0.3
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	*	*	0.08	*	*	0.08	*	*	<0.06	*	*	0.08	<0.06
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003	*	*	0.017	*	*	0.014	*	*	0.002	*	*	0.017	0.002
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	<0.003
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	*	*	0.003	*	*	0.004	*	*	0.004	*	*	0.004	0.003
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.010	*	*	0.029	*	*	0.027	*	*	0.009	*	*	0.029	0.009
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	*	*	0.011	*	*	0.010	*	*	<0.003	*	*	0.011	<0.003
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	*	*	0.009	*	*	0.009	*	*	0.003	*	*	0.009	0.003
	30	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	<0.008
基	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.2	*	*	7.1	*	*	7.3	*	*	7.7	*	*	7.7	7.3
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	12.4	10.8	11.0	11.1	11.4	11.6	11.4	13.1	13.8	13.2	14.8	14.8	10.8	12.2
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	20	*	*	25	*	*	24	*	*	21	*	*	25	23
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	53	*	*	77	*	*	77	*	*	78	*	*	78	71
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	<0.02
準	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	*	*	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*	*	*	0.000002	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	*	*	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	*	*	*	0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	0.3	0.4	0.5	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.5	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンモニア態窒素		—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—
残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.30	0.20	0.20	0.40	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.20	0.33
気温			18.5℃	17.9℃	20.0℃	26.0℃	32.9℃	31.0℃	15.5℃	11.0℃	0.0℃	12.5℃	11.0℃	8.0℃	32.9℃	0.0℃	17.0℃
水温			12.5℃	19.3℃	24.0℃	25.1℃	29.3℃	29.1℃	22.8℃	18.3℃	11.3℃	9.0℃	8.2℃	11.5℃	29.3℃	8.2℃	18.4℃
天候			晴	雨	雨	雨	晴	曇	晴	曇	雨	晴	晴	曇			

水道水の水質検査結果
水質検査場所: 柏崎市大字曽地（配水系統: 赤坂山浄水場 飯寺配水池系）

			検査日	2024.4	2024.5	2024.6	2024.7	2024.8	2024.9	2024.10	2024.11	2024.12	2025.1	2025.2	2025.3	最大	最小	平均
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	*	*	<0.1	*	*	0.2	*	*	0.3	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
基	21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	*	*	<0.06	*	*	<0.06	*	*	<0.06	*	*	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	*	*	0.013	*	*	0.011	*	*	<0.001	*	*	0.013	<0.001	0.007
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	*	*	<0.003	*	*	0.003	*	*	<0.003	*	*	0.003	<0.003	<0.003
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	*	*	0.002	*	*	0.003	*	*	0.003	*	*	0.003	0.002	0.003
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.008	*	*	0.022	*	*	0.021	*	*	0.005	*	*	0.022	0.005	0.014
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	*	*	0.009	*	*	0.007	*	*	<0.003	*	*	0.009	<0.003	0.004
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	*	*	0.007	*	*	0.007	*	*	0.002	*	*	0.007	0.002	0.005
	30	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
準	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	0.02	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.0	*	*	6.9	*	*	7.1	*	*	7.7	*	*	7.7	6.9	7.2
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	12.1	10.8	10.7	10.8	11.4	11.4	11.1	11.4	12.3	13.7	14.9	14.6	14.9	10.7	12.1
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	19	*	*	24	*	*	22	*	*	21	*	*	24	19	22
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	63	*	*	73	*	*	79	*	*	74	*	*	79	63	72
天候	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	*	*	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*	*	*	*	0.000002	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	*	*	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	*	*	*	*	0.000002	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	0.3	0.4	0.5	<0.3	0.4	0.5	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.1	7.3
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
アンモニア態窒素			—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—	
残留塩素			0.1mg/L以上	0.30	0.40	0.30	0.30	0.50	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.37
気温			22.5℃	19.0℃	20.0℃	26.0℃	31.0℃	30.0℃	16.5℃	11.0℃	2.0℃	9.0℃	8.0℃	7.0℃	31.0℃	2.0℃	16.8℃	
水温			13.3℃	19.2℃	22.8℃	24.0℃	27.5℃	27.9℃	23.1℃	19.4℃	13.2℃	10.5℃	8.6℃	12.0℃	27.9℃	8.6℃	18.5℃	
天候			晴	雨	雨	雨	晴	曇	晴	曇	雨	晴	雨	小雨				

水道水の水質検査結果
水質検査場所: 柏崎市大字西長島（配水系統: 赤坂山浄水場 長島配水池系）

		検査日 水質基準値	2024.4	2024.5	2024.6	2024.7	2024.8	2024.9	2024.10	2024.11	2024.12	2025.1	2025.2	2025.3	最大	最小	平均
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	*	*	<0.1	*	*	0.2	*	*	0.3	*	*	0.3	<0.1
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.11	*	*	<0.06	*	*	0.09	*	*	<0.06	*	*	0.11	<0.06
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003	*	*	0.018	*	*	0.014	*	*	0.002	*	*	0.018	0.002
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	<0.003
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004	*	*	0.003	*	*	0.004	*	*	0.004	*	*	0.004	0.003
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.011	*	*	0.031	*	*	0.027	*	*	0.010	*	*	0.031	0.010
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	*	*	0.011	*	*	0.008	*	*	<0.003	*	*	0.011	<0.003
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	*	*	0.010	*	*	0.009	*	*	0.004	*	*	0.010	0.004
	30	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	<0.008
基	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.3	*	*	7.1	*	*	7.4	*	*	7.7	*	*	7.7	7.1
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	12.5	11.1	11.3	11.1	11.5	11.6	11.5	12.9	13.9	13.4	14.9	14.9	11.1	12.3
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	20	*	*	25	*	*	24	*	*	21	*	*	25	20
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	66	*	*	75	*	*	70	*	*	71	*	*	75	66
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	<0.02
準	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	*	*	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*	*	*	0.000002	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	*	*	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	*	*	*	0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	0.3	0.4	0.4	<0.3	0.3	0.4	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.6	7.5	7.3	7.2	7.3	7.4	7.5	7.3	7.3	7.6	7.2	7.4
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水	アンモニア態窒素		—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.20	0.32
	気温			22.0℃	20.0℃	20.0℃	25.5℃	31.0℃	30.0℃	15.9℃	12.0℃	3.1℃	9.0℃	5.0℃	7.0℃	31.0℃	16.7℃
	水温			11.7℃	18.1℃	22.1℃	23.3℃	27.1℃	27.6℃	21.3℃	18.0℃	10.9℃	7.4℃	5.7℃	9.6℃	27.6℃	16.9℃
天候			晴	曇	雨	雨	晴	曇	晴	曇	雨	晴	雨	曇			

水道水の水質検査結果
水質検査場所: 柏崎市大字山室（配水系統: 赤坂山浄水場 大沢配水池系）

		検査日 水質基準値	2024.4	2024.5	2024.6	2024.7	2024.8	2024.9	2024.10	2024.11	2024.12	2025.1	2025.2	2025.3	最大	最小	平均
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	3	カドミウム及其化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及其化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及其化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	6	鉛及其化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及其化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	*	*	<0.1	*	*	0.2	*	*	0.3	*	*	0.3	<0.1
	12	フッ素及其化合物	0.8mg/L以下	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及其化合物	1.0mg/L以下	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	*	*	<0.06	*	*	0.06	*	*	<0.06	*	*	0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003	*	*	0.019	*	*	0.015	*	*	0.001	*	*	0.019	0.001
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	<0.003
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	*	*	0.003	*	*	0.003	*	*	0.004	*	*	0.004	0.003
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.010	*	*	0.032	*	*	0.027	*	*	0.008	*	*	0.032	0.008
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	*	*	0.012	*	*	0.009	*	*	<0.003	*	*	0.012	<0.003
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	*	*	0.010	*	*	0.009	*	*	0.003	*	*	0.010	0.003
	30	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	<0.008
基	32	亜鉛及其化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及其化合物	0.2mg/L以下	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.02
	34	鉄及其化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及其化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及其化合物	200mg/L以下	7.2	*	*	7.0	*	*	7.3	*	*	7.9	*	*	7.9	7.0
	37	マンガニ及其化合物	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	12.3	10.9	11.1	11.1	11.5	11.5	11.6	11.4	12.9	14.2	13.8	15.0	15.0	10.9
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	20	*	*	25	*	*	24	*	*	21	*	*	25	20
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	65	*	*	77	*	*	73	*	*	75	*	*	77	65
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	<0.02
準	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	*	*	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*	*	*	0.000002	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	*	*	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	*	*	*	0.000002	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	0.3	0.4	0.5	<0.3	0.4	0.5	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.6	7.7	7.6	7.5	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.2	7.4	7.7	7.2
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンモニア態窒素		—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—
残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.30	0.20	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.20	0.33
気温			24.0℃	18.0℃	19.0℃	26.0℃	31.0℃	28.0℃	18.0℃	11.0℃	3.7℃	9.0℃	7.0℃	6.0℃	31.0℃	3.7℃	16.7℃
水温			11.6℃	17.9℃	22.2℃	24.1℃	26.6℃	27.2℃	20.7℃	16.3℃	9.4℃	6.5℃	6.0℃	7.8℃	27.2℃	6.0℃	16.4℃
天候			晴	曇	雨	雨	晴	曇	晴	曇	雨	晴	曇	雨			

水道水の水質検査結果
水質検査場所: 柏崎市大字野田（配水系統: 赤坂山浄水場 佐水配水池系）

		検査日 水質基準値	2024.4	2024.5	2024.6	2024.7	2024.8	2024.9	2024.10	2024.11	2024.12	2025.1	2025.2	2025.3	最大	最小	平均
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	*	*	<0.1	*	*	0.2	*	*	0.3	*	*	0.3	<0.1
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.14	*	*	0.08	*	*	0.06	*	*	<0.06	*	*	0.14	<0.06
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003	*	*	0.015	*	*	0.011	*	*	0.001	*	*	0.015	0.001
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	*	*	<0.003	*	*	0.003	*	*	<0.003	*	*	0.003	<0.003
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	*	*	0.003	*	*	0.003	*	*	0.003	*	*	0.003	0.003
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.010	*	*	0.026	*	*	0.021	*	*	0.007	*	*	0.026	0.007
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	*	*	0.010	*	*	0.007	*	*	<0.003	*	*	0.010	<0.003
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	*	*	0.008	*	*	0.007	*	*	0.003	*	*	0.008	0.003
	30	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	<0.008
質	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	0.02	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	0.04	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	<0.01	0.02	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.1	*	*	7.1	*	*	7.2	*	*	7.9	*	*	7.9	7.1
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	12.2	10.9	10.9	11.2	11.5	11.4	11.3	11.4	12.5	14.1	13.8	14.8	14.8	10.9
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	20	*	*	24	*	*	22	*	*	21	*	*	24	20
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	75	*	*	67	*	*	74	*	*	71	*	*	75	67
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	<0.02
基	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	*	*	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*	*	*	*	0.000002	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	*	*	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	*	*	*	*	0.000002	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	0.3	0.4	0.5	<0.3	0.4	0.5	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.5	7.4	7.2	7.1	7.2	7.3	7.2	7.2	7.1	7.3	7.5	7.1
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
準	アンモニア態窒素		—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.30	0.40	0.40	0.50	0.30	0.41
	気温			24.0℃	21.0℃	21.0℃	27.0℃	34.0℃	30.0℃	18.7℃	11.0℃	6.8℃	12.0℃	7.0℃	9.0℃	34.0℃	6.8℃
	水温			11.2℃	17.5℃	22.4℃	25.5℃	28.1℃	27.9℃	20.3℃	15.8℃	5.6℃	6.5℃	2.3℃	6.6℃	28.1℃	2.3℃
天候			曇	曇	雨	雨	晴	曇	晴	曇	雨	晴	雨	小雨			

水道水の水質検査結果
水質検査場所: 柏崎市鏡町（配水系統: 赤坂山浄水場 赤坂山配水池系）

		検査日	2024.4	2024.5	2024.6	2024.7	2024.8	2024.9	2024.10	2024.11	2024.12	2025.1	2025.2	2025.3	最大	最小	平均
		水質基準値															
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	3	カドミウム及其化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及其化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及其化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	6	鉛及其化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及其化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1	*	*	<0.1	*	*	0.4	*	*	0.3	*	*	0.4	0.2
	12	フッ素及其化合物	0.8mg/L以下	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及其化合物	1.0mg/L以下	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	*	*	<0.06	*	*	<0.06	*	*	<0.06	*	*	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	*	*	0.012	*	*	0.009	*	*	0.001	*	*	0.012	0.006
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	*	*	0.007	*	*	0.003	*	*	<0.003	*	*	0.007	0.003
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	*	*	0.003	*	*	0.003	*	*	0.003	*	*	0.003	0.003
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.007	*	*	0.023	*	*	0.019	*	*	0.007	*	*	0.023	0.014
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	*	*	0.008	*	*	0.006	*	*	<0.003	*	*	0.008	0.004
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	*	*	0.008	*	*	0.007	*	*	0.003	*	*	0.008	0.005
	30	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	<0.008
基	32	亜鉛及其化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及其化合物	0.2mg/L以下	<0.01	0.02	0.02	0.02	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01
	34	鉄及其化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及其化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01
	36	ナトリウム及其化合物	200mg/L以下	6.7	*	*	7.1	*	*	7.3	*	*	7.5	*	*	7.5	7.2
	37	マンガニ及其化合物	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	12.0	10.6	11.0	11.2	11.9	11.5	11.4	11.3	12.5	13.5	14.7	14.6	14.7	12.2
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	18	*	*	24	*	*	21	*	*	20	*	*	24	21
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	49	*	*	64	*	*	75	*	*	75	*	*	75	66
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	<0.02
準	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	*	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*	<0.000001	*	*	0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	*	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	*	<0.000001	*	*	0.000002	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	0.3	0.4	0.5	<0.3	0.4	0.5	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.5	7.3	7.1	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.5	7.3
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水	アンモニア態窒素		—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.40	0.30	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.30	0.40
	気温			18.8℃	20.0℃	25.0℃	27.0℃	33.0℃	29.2℃	20.0℃	16.0℃	10.0℃	11.0℃	12.0℃	11.0℃	33.0℃	19.4℃
	水温			11.7℃	18.0℃	22.6℃	23.6℃	24.5℃	26.2℃	21.0℃	16.9℃	7.6℃	5.2℃	8.0℃	8.7℃	26.2℃	16.2℃
	天候			晴	曇	雨	雨	晴	曇	晴	雨	雨	晴	晴	雨		

水道水の水質検査結果
水質検査場所: 柏崎市鯨波二丁目（配水系統: 川内浄水場系）

			検査日	2024.4	2024.5	2024.6	2024.7	2024.8	2024.9	2024.10	2024.11	2024.12	2025.1	2025.2	2025.3	最大	最小	平均
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	*	*	0.1	*	*	0.5	*	*	0.4	*	*	*	0.5	0.1
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
基	21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	*	*	<0.06	*	*	<0.06	*	*	<0.06	*	*	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	<0.003	<0.003
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	*	*	0.003	*	*	0.003	*	*	0.002	*	*	0.003	0.002	0.003
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003	*	*	0.005	*	*	0.005	*	*	0.003	*	*	0.005	0.003	0.004
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	<0.003	<0.003
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	*	*	0.002	*	*	0.002	*	*	<0.001	*	*	0.002	<0.001	0.001
	30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	0.001	*	*	0.001	<0.001	<0.001
準	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.9	*	*	8.5	*	*	8.2	*	*	8.1	*	*	8.5	7.9	8.2
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	12.6	12.2	11.7	11.8	11.7	11.8	11.6	12.1	12.8	13.7	14.4	13.8	14.4	11.6	12.5
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	17	*	*	26	*	*	22	*	*	15	*	*	26	15	20
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	61	*	*	58	*	*	78	*	*	56	*	*	78	56	63
水	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	*	*	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*	*	*	*	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	*	*	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*	*	*	*	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.3	7.1	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.0	7.2
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	
アンモニア態窒素			—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—	
残留塩素			0.1mg/L以上	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.44
気温			15.6℃	20.0℃	20.5℃	26.0℃	33.0℃	31.0℃	18.0℃	11.0℃	4.0℃	9.5℃	9.1℃	9.0℃	33.0℃	4.0℃	17.2℃	
水温			8.0℃	14.6℃	19.6℃	18.6℃	19.8℃	20.3℃	17.8℃	15.1℃	8.7℃	5.1℃	7.2℃	7.5℃	20.3℃	5.1℃	13.5℃	
天候			晴	雨	雨	雨	晴	晴	晴	晴	雨	曇	晴	曇	雨			

水道水の水質検査結果
水質検査場所: 柏崎市米山町（配水系統: 川内浄水場 上輪配水池系）

			検査日	2024.4	2024.5	2024.6	2024.7	2024.8	2024.9	2024.10	2024.11	2024.12	2025.1	2025.2	2025.3	最大	最小	平均
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
質	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	*	*	0.1	*	*	0.5	*	*	0.3	*	*	0.5	0.1	0.3
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
基	21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	*	*	<0.06	*	*	<0.06	*	*	<0.06	*	*	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	*	*	0.003	*	*	0.005	*	*	<0.001	*	*	0.005	<0.001	0.002
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	<0.003	<0.003
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.006	*	*	0.009	*	*	0.009	*	*	0.006	*	*	0.009	0.006	0.008
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.011	*	*	0.021	*	*	0.024	*	*	0.012	*	*	0.024	0.011	0.017
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	<0.003	<0.003
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	*	*	0.007	*	*	0.008	*	*	0.003	*	*	0.008	0.003	0.005
	30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.002	*	*	0.002	*	*	0.002	*	*	0.003	*	*	0.003	0.002	0.002
準	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.1	*	*	8.5	*	*	8.6	*	*	8.3	*	*	8.6	8.1	8.4
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	12.6	12.2	11.9	11.9	12.0	11.9	11.7	12.1	12.6	13.7	14.5	14.1	14.5	11.7	12.6
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	19	*	*	27	*	*	24	*	*	16	*	*	27	16	22
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	58	*	*	68	*	*	77	*	*	58	*	*	77	58	65
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	*	*	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*	*	*	*	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	*	*	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*	*	*	*	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.3	7.4
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
アンモニア態窒素			—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—	
残留塩素			0.1mg/L以上	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.20	0.31
気温				20.0℃	19.0℃	20.0℃	26.0℃	32.5℃	30.0℃	18.0℃	13.0℃	5.0℃	7.5℃	7.8℃	8.0℃	32.5℃	5.0℃	17.2℃
水温				11.7℃	17.9℃	25.5℃	24.2℃	28.7℃	28.2℃	22.1℃	17.2℃	8.5℃	7.0℃	8.2℃	9.7℃	28.7℃	7.0℃	17.4℃
天候			晴	雨	雨	雨	晴	曇	晴	雨	曇	晴	雨	雨				

水道水の水質検査結果
水質検査場所: 柏崎市大字谷根（配水系統: 谷根浄水場 谷根配水池系）

		検査日 水質基準値	2024.4	2024.5	2024.6	2024.7	2024.8	2024.9	2024.10	2024.11	2024.12	2025.1	2025.2	2025.3	最大	最小	平均
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1	*	*	<0.1	*	*	0.1	*	*	0.2	*	*	0.2	<0.1
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	*	*	0.11	*	*	0.14	*	*	<0.06	*	*	0.14	<0.06
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	*	*	0.014	*	*	0.012	*	*	0.004	*	*	0.014	0.004
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	0.004	*	*	0.004	<0.003
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	*	*	0.002	*	*	0.001	*	*	0.002	*	*	0.002	0.001
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.013	*	*	0.023	*	*	0.018	*	*	0.011	*	*	0.023	0.011
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	*	*	0.007	*	*	0.008	*	*	0.005	*	*	0.008	0.005
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	*	*	0.007	*	*	0.005	*	*	0.005	*	*	0.007	0.005
	30	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.6	*	*	7.2	*	*	7.0	*	*	6.6	*	*	7.2	6.6
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
基準	38	塩化物イオン	200mg/L以下	11.7	11.0	11.4	11.9	12.8	9.4	10.8	11.0	10.9	11.2	11.4	13.5	13.5	9.4
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	17	*	*	23	*	*	21	*	*	17	*	*	23	17
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	57	*	*	64	*	*	64	*	*	63	*	*	64	57
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	*	*	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*	*	*	0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	*	*	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	0.000002	0.000001	*	*	*	0.000003	<0.000001	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	0.3	0.4	0.5	<0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.5	7.4	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.5	7.2
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンモニア態窒素		—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—
残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.40	0.30	0.30	0.50	0.10	0.10	0.30	0.30	0.50	0.40	0.40	0.50	0.10	0.33
気温			20.0℃	18.5℃	20.0℃	25.5℃	33.0℃	30.0℃	20.0℃	10.0℃	6.0℃	10.0℃	4.0℃	10.0℃	33.0℃	4.0℃	17.3℃
水温			11.3℃	11.4℃	21.6℃	23.2℃	25.8℃	26.2℃	21.7℃	16.7℃	10.2℃	6.5℃	7.4℃	7.8℃	26.2℃	6.5℃	15.8℃
天候			晴	雨	雨	雨	晴	晴	晴	雨	曇	晴	晴	雨			

水道水の水質検査結果
水質検査場所: 柏崎市西山町妙法寺（配水系統: 赤坂山浄水場 西山配水池系）

		検査日 水質基準値	2024.4	2024.5	2024.6	2024.7	2024.8	2024.9	2024.10	2024.11	2024.12	2025.1	2025.2	2025.3	最大	最小	平均
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	*	*	0.1	*	*	0.3	*	*	0.3	*	*	0.3	0.1
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	<0.0002
質	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	*	*	<0.06	*	*	<0.06	*	*	<0.06	*	*	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004	*	*	0.013	*	*	0.005	*	*	0.001	*	*	0.013	0.001
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	0.004	<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	*	*	0.003	*	*	0.004	*	*	0.004	*	*	0.004	0.003
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.012	*	*	0.024	*	*	0.015	*	*	0.008	*	*	0.024	0.008
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	*	*	0.011	*	*	0.004	*	*	<0.003	*	*	0.011	<0.003
基	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	*	*	0.008	*	*	0.006	*	*	0.003	*	*	0.008	0.003
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.5	*	*	8.1	*	*	6.9	*	*	7.7	*	*	8.1	6.5
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	10.7	11.0	11.1	11.1	11.4	11.3	11.3	11.9	13.8	13.8	14.9	14.9	10.7
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	18	*	*	24	*	*	23	*	*	21	*	*	24	18
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	65	*	*	84	*	*	67	*	*	69	*	*	84	65
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	<0.02
準	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	*	0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*	<0.000001	*	*	0.000002	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	*	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*	<0.000001	*	*	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.5	7.2	7.3	7.1	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.1
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水	アンモニア態窒素		—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.50	0.20	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.50	0.20
	気温			21.5℃	20.0℃	21.0℃	24.0℃	28.0℃	30.0℃	22.0℃	16.0℃	12.0℃	8.0℃	5.0℃	3.5℃	30.0℃	3.5℃
	水温			14.3℃	16.7℃	18.3℃	21.9℃	25.5℃	25.6℃	23.3℃	19.8℃	15.0℃	9.1℃	9.8℃	8.7℃	25.6℃	8.7℃
天候			晴	晴	晴	曇	曇	晴	雨	曇	曇	曇	晴	曇			

水道水の水質検査結果
水質検査場所: 柏崎市西山町大津（配水系統: 砂田浄水場 海岸配水池系）

		検査日 水質基準値	2024.4	2024.5	2024.6	2024.7	2024.8	2024.9	2024.10	2024.11	2024.12	2025.1	2025.2	2025.3	最大	最小	平均
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	*	*	0.002	*	*	<0.001	*	*	0.002	*	*	0.002	0.002
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	*	*	0.3	*	*	0.2	*	*	0.5	*	*	0.5	0.4
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.00001
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	*	*	<0.06	*	*	<0.06	*	*	<0.06	*	*	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003	*	*	0.008	*	*	0.006	*	*	0.001	*	*	0.008	0.005
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004	*	*	0.007	*	*	0.005	*	*	0.003	*	*	0.007	0.005
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.012	*	*	0.025	*	*	0.019	*	*	0.008	*	*	0.025	0.016
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	*	*	0.005	*	*	0.004	*	*	<0.003	*	*	0.005	<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	*	*	0.007	*	*	0.007	*	*	0.003	*	*	0.007	0.005
基	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001	*	*	0.003	*	*	0.001	*	*	0.001	*	*	0.003	0.002
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	10.1	*	*	11.5	*	*	7.0	*	*	10.6	*	*	11.5	9.8
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	14.9	*	14.8	14.7	15.1	14.8	11.6	14.5	15.4	16.0	16.1	16.5	16.5	14.9
準	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	60	*	*	62	*	*	25	*	*	62	*	*	62	52
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	118	*	*	139	*	*	74	*	*	111	*	*	139	111
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	*	*	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*	*	*	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	*	*	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*	*	*	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.3	7.6	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.3	7.8
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
アンモニア態窒素		—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—	—	—
残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.10	0.28
気温			19.5℃	21.5℃	22.0℃	24.0℃	31.0℃	29.5℃	20.5℃	17.0℃	14.0℃	6.0℃	6.5℃	5.0℃	31.0℃	5.0℃	18.0℃
水温			13.1℃	15.4℃	16.9℃	21.1℃	24.5℃	24.7℃	22.1℃	17.4℃	11.8℃	5.7℃	6.3℃	6.6℃	24.7℃	5.7℃	15.5℃
天候			晴	晴	晴	曇	晴	晴	雨	雨	曇	曇	曇	曇			

水道水の水質検査結果
水質検査場所: 柏崎市高柳町岡田（配水系統: 岡田配水池系）

			検査日	2024,4	2024,5	2024,6	2024,7	2024,8	2024,9	2024,10	2024,11	2024,12	2025,1	2025,2	2025,3	最大	最小	平均
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1	*	*	0.2	*	*	0.2	*	*	0.2	*	*	0.2	0.2	0.1
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	*	*	<0.08	*	*	0.08	*	*	<0.08	*	*	0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005	<0.005
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	*	*	<0.06	*	*	<0.06	*	*	<0.06	*	*	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	<0.003	<0.003
	25	ジブromokクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	<0.003	<0.003
	29	ブromोजクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	30	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
基	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.6	*	*	7.3	*	*	7.2	*	*	7.4	*	*	7.6	7.2	7.4
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.6	8.6	8.7	8.8	8.7	8.6	8.7	8.5	8.6	8.7	8.5	8.5	8.8	8.5	8.6
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	55	*	*	53	*	*	50	*	*	53	*	*	55	50	53
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	112	*	*	127	*	*	113	*	*	103	*	*	127	103	114
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	*	*	*	*	*	*	<0.000001	*	*	*	*	*	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	*	*	*	*	*	*	<0.000001	*	*	*	*	*	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005	<0.005
	準	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	<0.0005
46		有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47		pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.9	7.7	7.8	7.7	7.8	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	7.7	7.9
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50		色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51		濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンモニア態窒素		—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		—	
残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.42		
気温			18.6℃	21.0℃	24.0℃	27.0℃	30.0℃	27.0℃	16.0℃	16.0℃	14.0℃	7.5℃	7.0℃	5.0℃	30.0℃	5.0℃	17.8℃	
水温			14.7℃	17.5℃	19.0℃	24.3℃	26.6℃	26.1℃	18.2℃	18.2℃	12.2℃	5.4℃	5.2℃	5.3℃	26.6℃	5.2℃	16.1℃	
天候			曇	晴	晴	晴	曇	曇	小雨	曇	晴	曇	晴	曇				

水道水の水質検査結果
水質検査場所: 柏崎市高柳町山中（配水系統: 全体配水池系）

		検査日	2024.4	2024.5	2024.6	2024.7	2024.8	2024.9	2024.10	2024.11	2024.12	2025.1	2025.2	2025.3	最大	最小	平均
		水質基準値															
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3	*	*	0.4	*	*	0.4	*	*	0.3	*	*	0.4	0.4
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.11	*	*	0.12	*	*	0.14	*	*	0.12	*	*	0.14	0.11
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05	*	*	0.05	*	*	0.05	*	*	0.05	*	*	0.05	0.05
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	*	*	0.09	*	*	0.09	*	*	<0.06	*	*	0.09	<0.06
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	*	*	0.003	*	*	0.002	*	*	<0.001	*	*	0.003	<0.001
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	<0.003
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.005	*	*	0.007	*	*	0.006	*	*	0.003	*	*	0.007	0.003
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.012	*	*	0.017	*	*	0.015	*	*	0.006	*	*	0.017	0.006
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	<0.003
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	*	*	0.006	*	*	0.005	*	*	0.002	*	*	0.006	0.002
基	30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.001	*	*	0.001	*	*	0.002	*	*	0.001	*	*	0.002	0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	17.7	*	*	17.9	*	*	19.7	*	*	17.8	*	*	19.7	17.7
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	19.2	19.9	20.1	19.6	20.0	20.9	20.0	20.1	20.7	21.8	20.0	21.8	19.2	20.2
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	73	*	*	71	*	*	71	*	*	73	*	*	73	72
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	188	*	*	179	*	*	195	*	*	185	*	*	195	187
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	*	*	<0.000001	*	*	<0.000001	*	*	<0.000001	*	*	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	*	*	<0.000001	*	*	<0.000001	*	*	<0.000001	*	*	<0.000001	<0.000001
準	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.7	7.7	7.4	7.5
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		アンモニア態窒素	--	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	--	--
		残留塩素	0.1mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.39
		気温		19.0℃	20.5℃	22.0℃	27.0℃	30.0℃	27.0℃	19.0℃	15.0℃	11.0℃	5.0℃	5.0℃	4.0℃	30.0℃	17.0℃
		水温		13.3℃	15.4℃	16.8℃	21.7℃	24.0℃	23.7℃	21.1℃	17.3℃	12.4℃	6.6℃	6.8℃	6.4℃	24.0℃	15.5℃
		天候		曇	晴	晴	晴	曇	曇	小雨	曇	晴	曇	晴	曇		

水道水の水質検査結果
水質検査場所: 柏崎市高柳町門出（配水系統: 高尾配水池系）

		検査日	2024.4	2024.5	2024.6	2024.7	2024.8	2024.9	2024.10	2024.11	2024.12	2025.1	2025.2	2025.3	最大	最小	平均
		水質基準値															
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.9	*	*	0.8	*	*	0.7	*	*	1.0	*	*	1.0	0.9
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	*	*	0.10	*	*	0.08	*	*	0.08	*	*	0.10	0.07
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	<0.003
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	*	*	0.001	*	*	0.002	*	*	<0.001	*	*	0.002	<0.001
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.001	*	*	0.001	*	*	0.004	*	*	<0.001	*	*	0.004	0.001
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	<0.003
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	0.001	*	*	<0.001	*	*	0.001	<0.001
基	30	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	0.001	*	*	<0.001	*	*	0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.4	*	*	7.3	*	*	7.2	*	*	7.2	*	*	7.4	7.2
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.7	6.8	6.5	6.5	6.7	6.4	6.6	6.5	6.4	6.7	6.6	7.1	7.1	6.6
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	52	*	*	50	*	*	48	*	*	49	*	*	52	48
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	101	*	*	101	*	*	107	*	*	104	*	*	107	101
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	*	*	*	*	*	<0.000001	*	*	*	*	*	*	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	*	*	*	*	*	<0.000001	*	*	*	*	*	*	<0.000001	<0.000001
準	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		アンモニア態窒素	--	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	--	--
		残留塩素	0.1mg/L以上	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.50	0.50	0.30	0.36
		気温		16.2℃	19.5℃	22.0℃	25.0℃	29.0℃	28.0℃	20.0℃	17.0℃	12.0℃	7.0℃	7.0℃	6.0℃	29.0℃	17.4℃
		水温		13.1℃	15.6℃	17.6℃	23.3℃	26.7℃	26.1℃	23.7℃	18.0℃	12.6℃	6.0℃	5.5℃	5.2℃	26.7℃	16.1℃
		天候		曇	晴	晴	晴	曇	曇	小雨	曇	晴	曇	晴	曇		

水道水の水質検査結果
水質検査場所: 柏崎市高柳町石黒（配水系統: 大野配水池系）

		検査日	2024.4	2024.5	2024.6	2024.7	2024.8	2024.9	2024.10	2024.11	2024.12	2025.1	2025.2	2025.3	最大	最小	平均
		水質基準値															
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	*	*	0.5	*	*	0.5	*	*	0.5	*	*	0.5	0.5
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	*	*	<0.06	*	*	0.22	*	*	<0.06	*	*	0.22	<0.06
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	*	*	0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	0.001	<0.001
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	<0.003
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	*	*	0.004	*	*	0.002	*	*	0.002	*	*	0.004	0.001
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001	*	*	0.009	*	*	0.004	*	*	0.003	*	*	0.009	0.001
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	<0.003
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.001	*	*	0.002	*	*	0.001	*	*	0.001	*	*	0.002	<0.001
基	30	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.001	*	*	0.002	*	*	0.001	*	*	<0.001	*	*	0.002	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.8	*	*	8.8	*	*	8.8	*	*	8.8	*	*	8.8	8.8
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.9	6.9	6.7	6.8	7.0	6.9	7.1	7.2	6.9	7.0	6.9	7.2	6.7	6.9
準	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	48	*	*	47	*	*	47	*	*	48	*	*	48	48
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	100	*	*	103	*	*	113	*	*	113	*	*	113	100
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	*	*	*	*	*	<0.000001	*	*	*	*	*	*	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	*	*	*	*	*	<0.000001	*	*	*	*	*	*	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	7.7	7.7	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	7.7
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンモニア態窒素		—	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—	—
残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.50	0.30	0.30	0.50	0.30	0.40	0.60	0.40	0.50	0.40	0.40	0.60	0.30	0.42
気温			19.6℃	21.0℃	22.5℃	24.0℃	31.0℃	31.0℃	18.0℃	14.0℃	10.0℃	8.5℃	5.0℃	4.0℃	31.0℃	4.0℃	17.4℃
水温			15.5℃	19.2℃	17.2℃	21.8℃	24.8℃	30.9℃	23.2℃	18.7℃	11.5℃	7.7℃	3.8℃	5.7℃	30.9℃	3.8℃	16.7℃
天候			晴	晴	晴	晴	曇	曇	小雨	曇	晴	晴	晴	曇			

水道水の水質検査結果
水質検査場所: 刈羽村大字割町新田（配水系統: 赤坂山浄水場 刈羽配水池系）

		検査日 水質基準値	2024.4	2024.5	2024.6	2024.7	2024.8	2024.9	2024.10	2024.11	2024.12	2025.1	2025.2	2025.3	最大	最小	平均
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1	*	*	<0.1	*	*	0.2	*	*	0.3	*	0.3	<0.1	0.2
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	<0.01	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	<0.005	<0.005	<0.005
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	*	*	<0.06	*	*	<0.06	*	*	<0.06	*	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004	*	*	0.011	*	*	0.004	*	*	0.001	*	0.011	0.001	0.005
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	*	*	0.004	*	*	0.004	*	*	<0.003	*	0.004	<0.003	<0.003
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	*	*	0.002	*	*	0.003	*	*	0.003	*	0.003	0.002	0.003
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.012	*	*	0.020	*	*	0.012	*	*	0.007	*	0.020	0.007	0.013
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	*	*	0.009	*	*	0.004	*	*	<0.003	*	0.009	<0.003	0.004
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	*	*	0.007	*	*	0.005	*	*	0.003	*	0.007	0.003	0.005
基	30	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	<0.001	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	<0.008	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.6	*	*	8.0	*	*	7.0	*	*	7.5	*	8.0	6.6	7.3
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	10.7	10.9	11.0	11.1	11.2	11.4	11.3	11.9	13.5	13.7	14.7	14.7	11.9
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	19	*	*	23	*	*	22	*	*	20	*	23	19	21
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	58	*	*	68	*	*	62	*	*	58	*	68	58	62
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	*	0.000002	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*	<0.000001	*	0.000002	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	*	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	*	<0.000001	*	0.000001	<0.000001	<0.000001
準	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.1	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		アンモニア態窒素	--	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	--	--
		残留塩素	0.1mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.60	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.60	0.40	0.44
		気温		18.0℃	19.0℃	21.0℃	24.0℃	28.5℃	28.0℃	20.0℃	16.0℃	11.0℃	8.0℃	3.5℃	3.0℃	28.5℃	16.7℃
		水温		15.3℃	19.5℃	18.7℃	25.2℃	25.2℃	24.6℃	22.1℃	18.0℃	12.5℃	6.0℃	7.5℃	7.1℃	25.2℃	16.8℃
		天候		晴	晴	晴	曇	曇	晴	雨	曇	曇	小雨	晴	曇		

水道水の水質検査結果
水質検査場所:刈羽村大字油田（配水系統:油田浄水場 油田配水池系）

		検査日	2024.4	2024.5	2024.6	2024.7	2024.8	2024.9	2024.10	2024.11	2024.12	2025.1	2025.2	2025.3	最大	最小	平均
		水質基準値															
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	0
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<0.1	*	*	<0.1	*	*	<0.1	*	*	<0.1	*	*	<0.1	<0.1
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01	*	*	0.01	*	*	0.01	*	*	0.01	*	*	0.01	0.01
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.10	*	*	0.18	*	*	0.19	*	*	0.12	*	*	0.19	0.15
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.001	*	*	0.001	*	*	0.001	*	*	<0.001	*	*	0.001	<0.001
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	<0.003
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	*	*	0.002	*	*	0.002	*	*	0.001	*	*	0.002	0.002
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.002	*	*	0.005	*	*	0.006	*	*	0.001	*	*	0.006	0.004
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	*	*	<0.003	<0.003
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001	*	*	0.002	*	*	0.002	*	*	<0.001	*	*	0.002	0.001
基	30	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	0.001	*	*	<0.001	*	*	0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	*	*	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.04	0.04	0.04	0.05	<0.03	0.04	<0.03	0.04	0.03	<0.03	<0.03	0.03	0.05	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	13.7	*	*	14.6	*	*	13.2	*	*	13.3	*	*	14.6	13.2
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	22.1	21.5	20.6	22.4	20.4	22.1	20.5	22.2	20.7	21.5	20.3	22.0	22.4	21.4
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	28	*	*	28	*	*	28	*	*	28	*	*	28	28
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	122	*	*	153	*	*	114	*	*	152	*	*	153	135
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	*	*	*	*	*	<0.000001	*	*	*	*	*	*	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	*	*	*	*	*	<0.000001	*	*	*	*	*	*	<0.000001	<0.000001
準	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.1	7.2
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
	50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		アンモニア態窒素	--	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	--	--
		残留塩素	0.1mg/L以上	0.50	0.30	0.30	0.20	0.20	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.50	0.20	0.33
		気温		18.5℃	16.0℃	23.0℃	23.0℃	28.0℃	29.0℃	21.0℃	15.0℃	10.5℃	8.0℃	2.6℃	3.8℃	29.0℃	16.5℃
		水温		14.2℃	16.9℃	23.3℃	23.3℃	28.1℃	26.9℃	23.2℃	18.4℃	11.7℃	10.5℃	10.3℃	6.6℃	28.1℃	17.8℃
		天候		晴	晴	晴	曇	曇	晴	雨	曇	曇	曇	晴	曇		

原水の水質検査結果
 水質検査場所: 赤坂山浄水場

			検査日	2024.4	2024.5	2024.6	2024.7	2024.8	2024.9	2024.10	2024.11	2024.12	2025.1	2025.2	2025.3	最大	最小	平均
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	22	*	*	64	*	*	149	*	*	14	*	*	149	14	62
	2	大腸菌	検出されないこと	検出	*	*	検出	*	*	検出	*	*	検出	*	*	検出	検出	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1	*	*	0.1	*	*	0.3	*	*	0.3	*	*	0.3	0.3	0.2
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005	<0.005
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		--
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		--
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		--
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		--
	25	ジブromokロロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		--
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		--
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		--
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		--
	29	ブromोजクロロメタン	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		--
	30	ブromホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		--
基	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		--
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	<0.01	0.03	0.06	0.07	0.02	0.07	0.04	0.07	<0.01	0.04
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.04	0.05	0.13	0.15	0.08	0.18	0.17	0.17	0.09	0.10	0.15	0.09	0.18	0.04	0.12
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.2	*	*	6.1	*	*	6.2	*	*	7.0	*	*	7.0	6.1	6.4
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.006	*	*	0.030	*	*	0.030	*	*	0.012	*	*	0.030	0.006	0.020
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.1	8.3	7.9	7.8	9.3	8.0	7.9	8.3	10.3	10.8	14.3	12.3	14.3	7.8	9.5
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	19	*	*	23	*	*	21	*	*	21	*	*	23	19	21
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	76	*	*	66	*	*	73	*	*	67	*	*	76	66	71
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	*	*	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	*	*	*	*	0.000002	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	*	*	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	*	*	*	*	0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005
準	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.6	0.7	0.8	0.4	0.9	1.5	1.3	0.6	0.4	0.5	0.5	1.5	0.4	0.7
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.6	7.3	7.5
	48	味	異常でないこと	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	49	臭気	異常でないこと	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	
	50	色度	5度以下	0.7	2.1	4.4	5.0	2.4	15.7	23.6	17.6	7.4	2.7	3.5	3.7	23.6	0.7	7.4
	51	濁度	2度以下	3.2	1.9	1.5	1.0	0.7	2.9	5.9	6.3	19.5	1.3	5.5	4.3	19.5	0.7	4.5
	アンモニア態窒素		--	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
残留塩素		0.1mg/L以上	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			--
気温			18.0℃	17.0℃	21.0℃	22.0℃	23.0℃	24.1℃	20.0℃	15.0℃	12.0℃	10.1℃	12.0℃	9.6℃	24.1℃	9.6℃	17.0℃	
水温			9.3℃	13.4℃	17.2℃	20.0℃	13.6℃	21.4℃	18.8℃	15.8℃	9.2℃	7.4℃	6.3℃	7.1℃	21.4℃	6.3℃	13.3℃	
天候			晴	雨	雨	雨	晴	晴	晴	雨	雨	晴	雨	雨				

原水の水質検査結果
 水質検査場所: 川内浄水場

			検査日																
			水質基準値	2024.4	2024.5	2024.6	2024.7	2024.8	2024.9	2024.10	2024.11	2024.12	2025.1	2025.2	2025.3	最大	最小	平均	
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	48	*	*	40	*	*	262	*	*	29	*	*	262	29	95	
	2	大腸菌	検出されないこと	検出	*	*	検出	*	*	検出	*	*	検出せず	*	*	検出	検出せず		
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004	<0.004	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	*	*	<0.1	*	*	0.6	*	*	0.4	*	*	0.6	<0.1	0.3	
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	<0.08	<0.08	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	<0.01	<0.01	
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005	<0.005	
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004	<0.004	
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002	<0.002	
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001	
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			—	
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			—	
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			—	
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			—	
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			—	
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			—	
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			—	
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			—	
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			—	
	基	30	ブromホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			—
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			—	
32		亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.16	0.06	0.03	0.04	0.04	0.03	0.16	0.03	0.05	
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.06	0.11	0.15	0.37	0.29	0.41	0.44	0.17	0.04	0.06	0.08	0.06	0.44	0.04	0.19	
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
36		ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.7	*	*	8.1	*	*	8.1	*	*	8.0	*	*	8.1	7.7	8.0	
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.010	*	*	0.111	*	*	0.094	*	*	0.011	*	*	0.111	0.010	0.057	
38		塩化物イオン	200mg/L以下	12.2	11.8	11.3	11.4	11.4	11.4	11.0	11.8	12.0	13.4	14.5	13.5	14.5	11.0	12.1	
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	18	*	*	24	*	*	20	*	*	16	*	*	24	16	20	
40		蒸発残留物	500mg/L以下	71	*	*	70	*	*	73	*	*	61	*	*	73	61	69	
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	*	*	0.000002	0.000003	0.000003	0.000002	0.000001	<0.000001	*	*	*	*	0.000003	<0.000001	0.000002	
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	*	*	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000006	<0.000001	<0.000001	*	*	*	*	0.000006	<0.000001	0.000002	
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005	<0.005	
準	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.5	0.8	0.7	0.8	0.7	1.0	0.6	0.6	0.3	0.3	0.5	1.0	0.3	0.6	
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.3	7.1	7.2	7.1	7.3	7.1	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3	
	48	味	異常でないこと	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*				
	49	臭気	異常でないこと	異常	異常	異常	異常なし	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常なし		
	50	色度	5度以下	1.8	3.6	5.2	7.8	5.9	8.5	10.0	5.1	5.5	1.8	2.0	2.4	10.0	1.8	5.0	
	51	濁度	2度以下	4.3	2.1	1.0	2.9	4.8	2.5	9.8	3.6	11.1	2.3	2.9	3.3	11.1	1.0	4.2	
	アンモニア態窒素		—	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	
	残留塩素		0.1mg/L以上	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			—	
	気温			22.1℃	18.0℃	19.0℃	25.2℃	32.0℃	29.0℃	20.0℃	10.0℃	5.0℃	9.5℃	4.5℃	8.0℃	32.0℃	4.5℃	16.9℃	
	水温			8.1℃	12.7℃	14.7℃	15.2℃	18.4℃	17.9℃	15.3℃	11.8℃	7.2℃	6.1℃	6.8℃	6.7℃	18.4℃	6.1℃	11.7℃	
	天候			晴	雨	雨	曇	晴	晴	晴	雨	雨	晴	雨	雨				

原水の水質検査結果
 水質検査場所: 谷根浄水場

			検査日	2024.4	2024.5	2024.6	2024.7	2024.8	2024.9	2024.10	2024.11	2024.12	2025.1	2025.2	2025.3	最大	最小	平均
			水質基準値															
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	30	*	*	37	*	*	96	*	*	4	*	*	96	4	42
	2	大腸菌	検出されないこと	検出	*	*	検出	*	*	検出	*	*	検出	*	*	検出	検出	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	*	*	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	*	*	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	0.008	*	*	<0.004	*	*	0.008	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<0.1	*	*	<0.1	*	*	0.2	*	*	0.2	*	*	0.2	<0.1	0.1
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	*	*	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	*	*	<0.01	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	*	*	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005	<0.005
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	*	*	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	*	*	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	*	*	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		---
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		---
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		---
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		---
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		---
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		---
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		---
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		---
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		---
基	30	ブromホルム	0.09mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		---
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		---
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.03	0.02	0.03	<0.01	0.02	0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.03	<0.01	0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03	0.17	0.13	0.22	0.12	0.50	0.19	0.14	0.09	0.13	0.12	0.12	0.50	0.03	0.16
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.4	*	*	5.4	*	*	5.5	*	*	5.7	*	*	5.7	5.4	5.5
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	*	*	0.040	*	*	0.018	*	*	0.027	*	*	0.040	<0.005	0.021
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.8	6.8	7.1	7.0	8.3	7.0	6.8	7.1	8.1	8.6	9.1	11.1	11.1	6.8	7.9
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	16	*	*	21	*	*	20	*	*	17	*	*	21	16	19
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	56	*	*	67	*	*	65	*	*	68	*	*	68	56	64
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	*	*	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	*	*	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	*	*	*	*	0.000002	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	*	*	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000010	0.000006	<0.000001	*	*	*	*	0.000010	<0.000001	0.000003
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	*	*	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	*	*	<0.0005	<0.0005	<0.0005
準	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.5	0.7	0.7	1.0	0.5	1.0	1.2	1.0	0.6	0.5	0.4	0.5	1.2	0.4	0.7
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.3	7.1	7.0	7.2	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.6	7.0	7.3
	48	味	異常でないこと	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
	49	臭気	異常でないこと	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	異常	
	50	色度	5度以下	1.1	3.3	4.1	6.8	3.0	11.2	6.5	5.1	3.6	3.8	3.2	2.8	11.2	1.1	4.5
	51	濁度	2度以下	2.8	3.3	1.1	1.5	1.1	3.4	1.1	0.9	0.9	0.9	1.3	1.5	3.4	0.9	1.7
アンモニア態窒素			---	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
残留塩素			0.1mg/L以上	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*			---
気温				23.0℃	19.0℃	19.0℃	25.0℃	30.0℃	29.5℃	17.0℃	10.0℃	5.0℃	8.5℃	3.8℃	6.0℃	30.0℃	3.8℃	16.3℃
水温				8.8℃	13.0℃	17.9℃	20.2℃	9.3℃	21.4℃	19.2℃	14.6℃	8.4℃	3.1℃	4.3℃	4.3℃	21.4℃	3.1℃	12.0℃
天候				晴	雨	雨	曇	晴	晴	晴	雨	曇	晴	雨	雨			

原水の水質検査結果
 水質検査場所: 砂田浄水場

		検査日 水質基準値	2024.4	2024.5	2024.6	2024.7	2024.8	2024.9	2024.10	2024.11	2024.12	2025.1	2025.2	2025.3	最大	最小	平均
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0			0			0		0			0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず			検出せず			検出せず		検出せず			検出せず	検出せず	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.005			0.005			0.005		0.005			0.005	0.005	0.005
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004		<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.6			0.6			0.6		0.6			0.6	0.6	0.6
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08			<0.08		<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01			0.01			<0.01		0.01			0.01	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004		<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	*			*			*		*					---
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*			*			*		*					---
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*			*			*		*					---
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*			*			*		*					---
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	*			*			*		*					---
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	*			*			*		*					---
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	*			*			*		*					---
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*			*			*		*					---
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	*			*			*		*					---
基	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*			*			*		*					---
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*			*			*		*					---
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03		<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	13.4			13.2			13.3		13.4			13.4	13.2	13.3
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	18.2			18.3			18.4		18.4			18.4	18.2	18.3
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	104			102			102		104			104	102	103
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	150			174			149		168			174	149	160
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02		<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	*			*			<0.000001		*			<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	*			*			<0.000001		*			<0.000001	<0.000001	<0.000001
準	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005		<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3			<0.3			<0.3		<0.3			<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値	5.8以上8.6以下	8.0			8.0			7.8		8.1			8.1	7.8	8.0
	48	味	異常でないこと	*			*			*		*					
	49	臭気	異常でないこと	異常なし			異常なし			異常なし		異常なし			異常なし	異常なし	
	50	色度	5度以下	<0.5			<0.5			<0.5		<0.5			<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	2度以下	<0.1			<0.1			0.1		<0.1			0.1	<0.1	<0.1
	アンモニア態窒素		—	<0.1			<0.1			<0.1		<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	残留塩素		0.1mg/L以上	*			*			*		*					---
	気温			16.5℃			23.0℃			14.0℃		7.0℃			23.0℃	7.0℃	15.1℃
	水温			13.1℃			13.6℃			13.6℃		11.7℃			13.6℃	11.7℃	13.0℃
	天候		晴				曇			雨		曇					

原水の水質検査結果
 水質検査場所: 白倉水源

			検査日 水質基準値	2024.4	2024.5	2024.6	2024.7	2024.8	2024.9	2024.10	2024.11	2024.12	2025.1	2025.2	2025.3	最大	最小	平均
水	1	一般細菌	1ml中100個以下				0			0						0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと				検出せず			検出せず						検出せず	検出せず	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				<0.0003			<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				<0.00005			<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				<0.002			<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				<0.004			<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下				<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.2			0.2						0.2	0.2	0.2
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				<0.08			0.08						0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				<0.0002			<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				<0.004			<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				<0.002			<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下				<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/L以下				*			*								—
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下				*			*								—
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下				*			*								—
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下				*			*								—
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下				*			*								—
	26	臭素酸	0.01mg/L以下				*			*								—
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下				*			*								—
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下				*			*								—
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下				*			*								—
	30	ブromホルム	0.09mg/L以下				*			*								—
基	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下				*			*								—
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				<0.03			<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下				<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				7.2			7.0						7.2	7.0	7.1
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	200mg/L以下				8.5			8.4						8.5	8.4	8.5
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				53			50						53	50	52
	40	蒸発残留物	500mg/L以下				108			106						108	106	107
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				<0.02			<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				*			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				*			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
準	45	フェノール類	0.005mg/L以下				<0.0005			<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下				<0.3			<0.3						<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値	5.8以上8.6以下				7.9			7.7						7.9	7.7	7.8
	48	味	異常でないこと				*			*								
	49	臭気	異常でないこと				異常なし			異常なし						異常なし	異常なし	
	50	色度	5度以下				<0.5			<0.5						<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	2度以下				<0.1			<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
		アンモニア態窒素	—				<0.1			<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
		残留塩素	0.1mg/L以上				*			*								—
		気温					25.0℃			17.0℃						25.0℃	17.0℃	21.0℃
		水温					10.3℃			10.2℃						10.3℃	10.2℃	10.3℃
		天候					晴			小雨								

原水の水質検査結果
 水質検査場所: 高柳町浄水場

		検査日 水質基準値	2024.4	2024.5	2024.6	2024.7	2024.8	2024.9	2024.10	2024.11	2024.12	2025.1	2025.2	2025.3	最大	最小	平均
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0			360		62			9			360	0	108
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず			検出		検出せず			検出せず			検出	検出せず	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001			0.002		0.001			0.002			0.002	0.001	0.002
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.005			0.007		0.007			0.006			0.007	0.005	0.006
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3			0.4		0.3			0.3			0.4	0.3	0.3
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.14			0.14		0.15			0.13			0.15	0.13	0.14
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05			0.04		0.05			0.05			0.05	0.04	0.05
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004		<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	原水のため3 カ月に一度の定期 検査に該当せず	原水のため3 カ月に一度の定期 検査に該当せず	<0.001	原水のため3 カ月に一度の定期 検査に該当せず	<0.001	原水のため3 カ月に一度の定期 検査に該当せず	原水のため3 カ月に一度の定期 検査に該当せず	<0.001	原水のため3 カ月に一度の定期 検査に該当せず	原水のため3 カ月に一度の定期 検査に該当せず	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	*			*		*			*					---
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*			*		*			*					---
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*			*		*			*					---
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*			*		*			*					---
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	*			*		*			*					---
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	*			*		*			*					---
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	*			*		*			*					---
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*			*		*			*					---
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	*			*		*			*					---
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*			*		*			*					---
基 準	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*			*		*			*					---
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01			<0.01		0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01			0.01		<0.01			0.02			0.02	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	1.61			1.76		0.63			2.34			2.34	0.63	1.59
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01			<0.01		<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	16.6			16.7		18.5			17.3			18.5	16.6	17.3
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.194			0.078		0.120			0.067			0.194	0.067	0.115
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	12.5			12.5		13.6			13.3			13.6	12.5	13.0
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	73			72		71			74			74	71	73
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	183			202		197			191			202	183	193
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02		<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	*			*		<0.000001			*			<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	*			*		<0.000001			*			<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3			0.4		0.4			0.3			0.4	0.3	0.4
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7			7.8		7.5			7.8			7.8	7.5	7.7
	48	味	異常でないこと	*			*		*			*					
	49	臭気	異常でないこと	異常なし			異常		異常			異常			異常	異常なし	
	50	色度	5度以下	14.1			42.6		22.2			19.4			42.6	14.1	24.6
	51	濁度	2度以下	6.8			25.6		10.3			10.6			25.6	6.8	13.3
アンモニア態窒素		—	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素		0.1mg/L以上	*			*			*			*					---
気温			16.9℃			26.0℃			19.0℃			4.0℃			26.0℃	4.0℃	16.5℃
水温			12.2℃			16.5℃			16.4℃			9.3℃			16.5℃	9.3℃	13.6℃
天候			曇			晴			小雨			曇					

原水の水質検査結果
 水質検査場所:磯之辺水源

		検査日 水質基準値	2024.4	2024.5	2024.6	2024.7	2024.8	2024.9	2024.10	2024.11	2024.12	2025.1	2025.2	2025.3	最大	最小	平均
水	1	一般細菌	1ml中100個以下			102			4						102	4	53
	2	大腸菌	検出されないこと			検出			検出						検出	検出	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.8			0.7						0.8	0.7	0.8
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.08			<0.08						<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002			<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/L以下			*			*								---
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			*			*								---
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下			*			*								---
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			*			*								---
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下			*			*								---
	26	臭素酸	0.01mg/L以下			*			*								---
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			*			*								---
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			*			*								---
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下			*			*								---
基	30	ブromホルム	0.09mg/L以下			*			*								---
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			*			*								---
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			0.01			<0.01						0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			7.0			7.0						7.0	7.0	7.0
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	200mg/L以下			6.2			6.1						6.2	6.1	6.2
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			49			48						49	48	49
	40	蒸発残留物	500mg/L以下			95			99						99	95	97
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02			<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			*			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			*			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
準	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下			<0.3			<0.3						<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値	5.8以上8.6以下			7.3			7.3						7.3	7.3	7.3
	48	味	異常でないこと			*			*								
	49	臭気	異常でないこと			異常なし			異常なし						異常なし	異常なし	
	50	色度	5度以下			<0.5			<0.5						<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	2度以下			0.2			0.1						0.2	0.1	0.2
		アンモニア態窒素	---			<0.1			<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
		残留塩素	0.1mg/L以上			*			*								---
		気温				25.0℃			16.0℃						25.0℃	16.0℃	20.5℃
		水温				13.1℃			13.8℃						13.8℃	13.1℃	13.5℃
		天候				晴			小雨								

原水の水質検査結果
 水質検査場所: 石黒水源

		検査日 水質基準値	2024.4	2024.5	2024.6	2024.7	2024.8	2024.9	2024.10	2024.11	2024.12	2025.1	2025.2	2025.3	最大	最小	平均
水	1	一般細菌	1ml中100個以下			0			6						6	0	3
	2	大腸菌	検出されないこと			検出			検出						検出	検出	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.5			0.5						0.5	0.5	0.5
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.08			<0.08						<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002			<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/L以下			*			*								---
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			*			*								---
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下			*			*								---
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			*			*								---
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下			*			*								---
	26	臭素酸	0.01mg/L以下			*			*								---
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			*			*								---
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			*			*								---
	29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下			*			*								---
基	30	ブromホルム	0.09mg/L以下			*			*								---
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			*			*								---
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			8.5			8.5						8.5	8.5	8.5
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	200mg/L以下			6.6			6.6						6.6	6.6	6.6
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			46			46						46	46	46
	40	蒸発残留物	500mg/L以下			98			109						109	98	104
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02			<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			*			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			*			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
準	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下			<0.3			<0.3						<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値	5.8以上8.6以下			7.8			7.6						7.8	7.6	7.7
	48	味	異常でないこと			*			*								
	49	臭気	異常でないこと			異常なし			異常なし						異常なし	異常なし	
	50	色度	5度以下			<0.5			<0.5						<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	2度以下			<0.1			<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
		アンモニア態窒素	---			<0.1			<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
		残留塩素	0.1mg/L以上			*			*								---
		気温				24.0℃			16.0℃						24.0℃	16.0℃	20.0℃
		水温				17.2℃			16.9℃						17.2℃	16.9℃	17.1℃
		天候				晴			小雨								

原水の水質検査結果
 水質検査場所: 油田浄水場

		検査日 水質基準値	2024.4	2024.5	2024.6	2024.7	2024.8	2024.9	2024.10	2024.11	2024.12	2025.1	2025.2	2025.3	最大	最小	平均
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0		0			1			0			1	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出せず		検出せず			検出せず			検出せず			検出せず	検出せず	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<0.1		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01		0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	原水のため3 カ月に一度の定期検査に該 当せず	<0.001	原水のため3 カ月に一度の定期検査に該 当せず		<0.001	原水のため3 カ月に一度の定期検査に該 当せず	原水のため3 カ月に一度の定期検査に該 当せず	<0.001	原水のため3 カ月に一度の定期検査に該 当せず	原水のため3 カ月に一度の定期検査に該 当せず	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	*		*			*			*					---
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	*		*			*			*					---
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	*		*			*			*					---
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*		*			*			*					---
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	*		*			*			*					---
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	*		*			*			*					---
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	*		*			*			*					---
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	*		*			*			*					---
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	*		*			*			*					---
基	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	*		*			*			*					---
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	*		*			*			*					---
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	2.75		2.79			2.62			2.65			2.79	2.62	2.70
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	10.6		10.6			10.4			10.5			10.6	10.4	10.5
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.195		0.195			0.203			0.196			0.203	0.195	0.197
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	11.6		11.7			11.8			11.8			11.8	11.6	11.7
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	28		28			28			28			28	28	28
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	103		143			116			112			143	103	119
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	*		*			<0.000001			*			<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	*		*			<0.000001			*			<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
準	45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3		<0.3			<0.3			<0.3			<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2		7.2			7.1			7.4			7.4	7.1	7.2
	48	味	異常でないこと	*		*			*			*					
	49	臭気	異常でないこと	異常		異常なし			異常			異常			異常	異常なし	
	50	色度	5度以下	10.2		21.8			16.0			18.3			21.8	10.2	16.6
	51	濁度	2度以下	<0.1		0.4			0.2			0.1			0.4	<0.1	0.2
	アンモニア態窒素		—	0.3		0.2			0.2			0.2			0.3	0.2	0.2
	残留塩素		0.1mg/L以上	*		*			*			*					---
	気温			19.0℃		23.0℃			20.0℃			8.0℃			23.0℃	8.0℃	17.5℃
	水温			13.2℃		13.1℃			13.3℃			13.5℃			13.5℃	13.1℃	13.3℃
	天候		晴			曇			雨			小雨					