


水道水の配水系統と水質検査結果

「水質検査場所」を選択して検査結果をご覧ください。なお、選択は地図上でも可能です。

配水系統

水質検査場所

赤坂山浄水場	大字椎谷	大字曾地	大字西長島	大字山室	大字野田	鏡町
川内浄水場	鯨波二丁目	米山町				
砂田浄水場	西山町大津					
西山配水池	西山町妙法寺					
谷根浄水場	大字谷根					
高柳町浄水場	高柳町岡田	高柳町山中	高柳町門出			
石黒系上水道	高柳町石黒					
刈羽配水池	刈羽村大字割町新田					
油田浄水場	刈羽村大字油田					

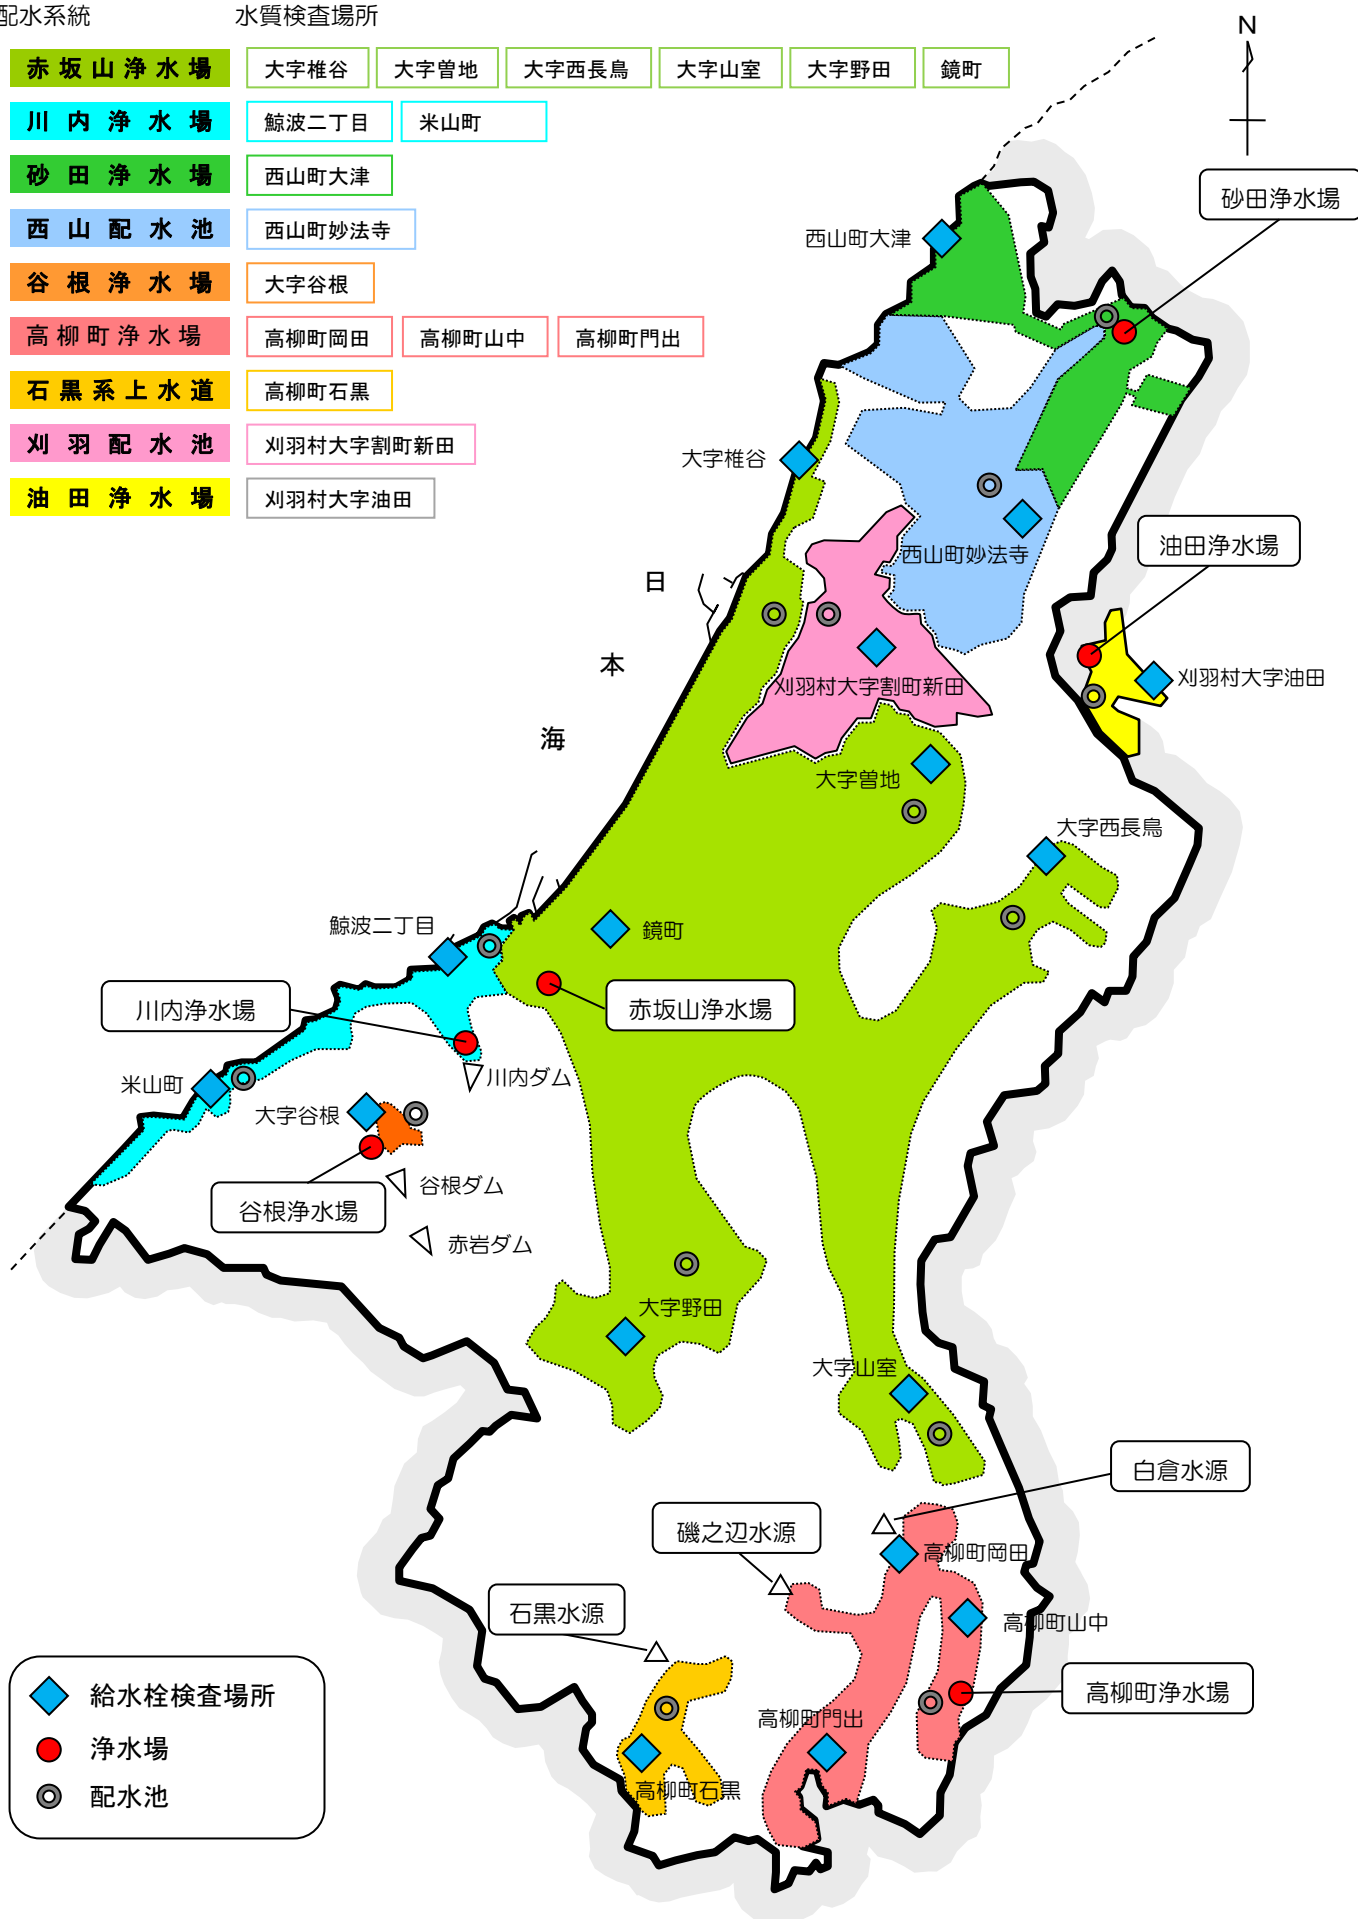

水質検査場所: 柏崎市大字椎谷 (配水系統: 赤坂山浄水場 荒浜配水池系)

		検査日													最大	最小	平均	
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0										0	0	0	
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない										検出しない	検出しない	-	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	-										0.2	0.2	0.2	
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-										0.08未満	0.08未満	0.08未満	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-										0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	質	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満
16		シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満	
17		ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	
18		テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19		トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20		ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	
21		塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-										0.06未満	0.06未満	0.06未満	
22		クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003	-										0.003	0.003	0.003	
24		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	-										0.003	0.003	0.003	
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004	-										0.004	0.004	0.004	
26		臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.011	-										0.011	0.011	0.011	
基		28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満
		29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	-										0.004	0.004	0.004
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-										0.008未満	0.008未満	0.008未満	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満										0.03未満	0.03未満	0.03未満	
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7	-										7	7	7	
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	
準	38	塩化物イオン	200mg/L以下	12	10										12	10	11	
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	19	-										19	19	19	
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	54	-										54	54	54	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	-										0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-										-	-	-	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-										-	-	-	
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	-										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2	0.3										0.3	0.2	0.3	
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2										7.2	7.1	7.2	
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	-	
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	-	
	50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	アンモニア態窒素		-	-	-										-	-	-	
残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.35										0.40	0.35	0.38		
気温			8.8℃	22.0℃										22.0℃	8.8℃	15.4℃		
水温			13.0℃	18.0℃										18.0℃	13.0℃	15.5℃		
天候			雨	晴れ										-	-	-		

水質検査場所: 柏崎市大字西長鳥 (配水系統: 赤坂山浄水場 長鳥配水池系)

		水質基準値	検査日													最大	最小	平均
		1ml中100個以下	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3				
水	1	一般細菌	0	0											0	0	0	
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない										検出しない	検出しない	-	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	-										0.2	0.2	0.2	
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-										0.08未満	0.08未満	0.08未満	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-										0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-										0.06未満	0.06未満	0.06未満	
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003	-										0.003	0.003	0.003	
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	-										0.003	0.003	0.003	
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.010	-										0.010	0.010	0.010	
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	-										0.004	0.004	0.004	
	基	30	プロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-										0.008未満	0.008未満	0.008未満	
32		亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01										0.01	0.01未満	0.01	
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満	
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満										0.03未満	0.03未満	0.03未満	
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01										0.01	0.01未満	0.01	
36		ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8	-										8	8	8	
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	
38		塩化物イオン	200mg/L以下	12	10										12	10	11	
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	19	-										19	19	19	
40		蒸発残留物	500mg/L以下	54	-										54	54	54	
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	-										0.02未満	0.02未満	0.02未満	
42		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-										-	-	-	
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-										-	-	-	
準		44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2	0.2										0.2	0.2	0.2	
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2										7.2	7.1	7.2	
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	-	
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	-	
	50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	アンモニア態窒素		-	-	-										-	-	-	
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.35	0.30										0.35	0.30	0.33	
	気温			10.4℃	23.1℃										23.1℃	10.4℃	16.8℃	
	水温			11.1℃	16.1℃										16.1℃	11.1℃	13.6℃	
	天候			雨	晴れ										-	-	-	

水質検査場所: 柏崎市大字山室 (配水系統: 赤坂山浄水場 大沢配水池系)

		検査日														最大	最小	平均
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3				
水	1	一般細菌 1ml中100個以下	0	0											0	0	0	
	2	大腸菌 検出されないこと	検出ししない	検出ししない											検出ししない	検出ししない	-	
	3	カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下	0.0003未満	-											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
	4	水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下	0.00005未満	-											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
	5	セレン及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	6	鉛及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	7	ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	8	六価クロム化合物 0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	9	亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下	0.004未満	-											0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下	0.2	-											0.2	0.2	0.2	
	12	フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下	0.08未満	-											0.08未満	0.08未満	0.08未満	
	13	ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下	0.02未満	-											0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	14	四塩化炭素 0.002mg/L以下	0.0002未満	-											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	15	1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下	0.005未満	-											0.005未満	0.005未満	0.005未満	
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下	0.004未満	-											0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	17	ジクロロメタン 0.02mg/L以下	0.002未満	-											0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	18	テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	19	トリクロロエチレン 0.01mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	20	ベンゼン 0.01mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	21	塩素酸 0.6mg/L以下	0.06未満	-											0.06未満	0.06未満	0.06未満	
	22	クロロ酢酸 0.02mg/L以下	0.002未満	-											0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	23	クロロホルム 0.06mg/L以下	0.003	-											0.003	0.003	0.003	
	24	ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下	0.003	-											0.003	0.003	0.003	
	25	ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下	0.004	-											0.004	0.004	0.004	
	26	臭素酸 0.01mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	27	総トリハロメタン 0.1mg/L以下	0.011	-											0.011	0.011	0.011	
	28	トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下	0.003未満	-											0.003未満	0.003未満	0.003未満	
	29	ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下	0.004	-											0.004	0.004	0.004	
	基	30	プロモホルム 0.09mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満
31		ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下	0.008未満	-											0.008未満	0.008未満	0.008未満	
32		亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満														

水質検査場所: 柏崎市大字野田 (配水系統: 赤坂山浄水場 佐水配水池系)

		検査日											最大	最小	平均		
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3			
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0										0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない										検出しない	検出しない	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	-										0.2	0.2	0.2
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-										0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-										0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-										0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	-										0.002	0.002	0.002
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	-										0.003	0.003	0.003
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.008	-										0.008	0.008	0.008
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	-										0.003	0.003	0.003
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
基	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-										0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満										0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7	-										7	7	7
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	11	10										11	10	11
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	18	-										18	18	18
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	57	-										57	57	57
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	-										0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-										-	-	-
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-										-	-	-
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	準	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	-										0.005未満	0.005未満
46		有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2	0.3										0.3	0.2	0.3
47		pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1										7.1	7.1	7.1
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	-
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし										異常なし	異常なし	-
50		色度	5度以下	0.5未満	0.5未満										0.5未満	0.5未満	0.5未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素		-	-	-										-	-	-	
残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.40										0.40	0.40	0.40	
気温			9.0℃	26.2℃										26.2℃	9.0℃	17.6℃	
水温			10.8℃	17.2℃										17.2℃	10.8℃	14.0℃	
天候			雨	晴れ										-	-	-	

水質検査場所: 柏崎市鏡町 (配水系統: 赤坂山浄水場 赤坂山配水池系)

		検査日	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3	最大	最小	平均
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0										0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出ししない	検出ししない										検出ししない	検出ししない	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	-										0.2	0.2	0.2
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-										0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-										0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-										0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	-										0.002	0.002	0.002
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	-										0.003	0.003	0.003
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	-										0.002	0.002	0.002
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.007	-										0.007	0.007	0.007
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	29	ブロモジクロロメタン	0.0														

水質検査場所: 柏崎市鯨波二丁目 (配水系統: 川内浄水場系)

[illegible]

水質検査場所: 柏崎市米山町 (配水系統: 川内浄水場 上輪配水池系)

		検査日		2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3	最大	最小	平均
		水質基準値																
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0											0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない											検出しない	検出しない	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-											0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3	-											0.3	0.3	0.3
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-											0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-											0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-											0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-											0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-											0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-											0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-											0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-											0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.006	-											0.006	0.006	0.006
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.011	-											0.011	0.011	0.011
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-											0.003未満	0.003未満	0.003未満
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	-											0.003	0.003	0.003
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002	-											0.002	0.002	0.002
基	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-											0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	-										0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	-										0.02未満	0.02未満	0.02未満
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	-										0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	-										0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8	-											8	8	8
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	-											0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	12	12	-										12	12	12
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	16	-											16	16	16
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	49	-											49	49	49
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	-											0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-											-	-	-
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-											-	-	-
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	-											0.002未満	0.002未満	0.002未満
	準	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	-											0.005未満	0.005未満
46		有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2未満	0.2	-										0.2	0.2未満	0.1
47		pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	-										7.3	7.3	7.3
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	-										異常なし	異常なし	-
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	-										異常なし	異常なし	-
50		色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	-										0.5未満	0.5未満	0.5未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	-										0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素		-	-	-											-	-	-	
残留塩素		0.1mg/L以上	0.30	0.25											0.30	0.25	0.28	
気温			12.8℃	23.1℃											23.1℃	12.8℃	18.0℃	
水温			12.8℃	16.1℃											16.1℃	12.8℃	14.5℃	
天候			快晴	晴れ											-	-	-	

水質検査場所: 柏崎市大字谷根 (配水系統: 谷根浄水場 谷根配水池系)

		検査日													最大	最小	平均
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0										0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない										検出しない	検出しない	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1	-										0.1	0.1	0.1
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-										0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-										0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-										0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005	-										0.005	0.005	0.005
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	-										0.005	0.005	0.005
	25	ジブromokクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	-										0.002	0.002	0.002
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.012	-										0.012	0.012	0.012
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	-										0.004	0.004	0.004
	29	ブromोजクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	-										0.005	0.005	0.005
	30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
基	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-										0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満
	34	鉄及びその															

水質検査場所: 柏崎市西山町妙法寺 (配水系統: 赤坂山浄水場 西山配水池系)

		検査日	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3	最大	最小	平均
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0										0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない										検出しない	検出しない	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	-										0.2	0.2	0.2
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-										0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-										0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-										0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	-										0.002	0.002	0.002
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	-										0.003	0.003	0.003
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009	-										0.009	0.009	0.009
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	29	ブロモジクロロメタン															

水質検査場所: 柏崎市西山町大津 (配水系統: 砂田浄水場 海岸配水池系)

		検査日													最大	最小	平均
水	1	一般細菌 1ml中100個以下	0	0											0	0	0
	2	大腸菌 検出されないこと	検出ししない	検出ししない											検出ししない	検出ししない	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
質	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	-										0.002	0.002	0.002
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	-										0.4	0.4	0.4
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-										0.08未満	0.08未満	0.08未満
基	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-										0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
準	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-										0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	-										0.002	0.002	0.002
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004	-										0.004	0.004	0.004
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.011	-										0.011	0.011	0.011
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	-										0.003	0.003	0.003
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002	-										0.002	0.002	0.002
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-										0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満

水質検査場所:高柳町岡田 (配水系統:岡田配水池系)

		水質基準値	検査日	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3	最大	最小	平均
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0											0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない											検出しない	検出しない	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-											0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1	-											0.1	0.1	0.1
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-											0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-											0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-											0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-											0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-											0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-											0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-											0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-											0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-											0.003未満	0.003未満	0.003未満
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満
基	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-											0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満											0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8	-											8	8	8
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	-											0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	8	8											8	8	8
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	56	-											56	56	56
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	130	-											130	130	130
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	-											0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-											-	-	-
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-											-	-	-
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	-											0.002未満	0.002未満	0.002未満
	準	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	-											0.0005未満	0.0005未満
46		有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満											0.2未満	0.2未満	0.2未満
47		pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9											7.9	7.9	7.9
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし											異常なし	異常なし	-
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし											異常なし	異常なし	-
50		色度	5度以下	0.5未満	0.5未満											0.5未満	0.5未満	0.5未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素		--	-	-											-	-	-	
残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.40											0.40	0.40	0.40	
気温			19.0℃	22.6℃											22.6℃	19.0℃	20.8℃	
水温			10.2℃	17.0℃											17.0℃	10.2℃	13.6℃	
天候			快晴	曇り											-	-	-	

水質検査場所:高柳町山中 (配水系統:全体配水池系)

[illegible]

水質検査場所:高柳町門出 (配水系統:高尾配水池系)

		水質基準値	検査日	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3	最大	最小	平均
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0											0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出ししない	検出ししない											検出ししない	検出ししない	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-											0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.8	-											0.8	0.8	0.8
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-											0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-											0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-											0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-											0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-											0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-											0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-											0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-											0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	-											0.001	0.001	0.001
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001	-													

水質検査場所:高柳町石黒 (配水系統:大野配水池系)

[illegible]

水質検査場所:刈羽村大字割町新田 (配水系統:赤坂山浄水場 刈羽配水池系)

		検査日	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3	最大	最小	平均
		水質基準値															
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0										0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない										検出しない	検出しない	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	-										0.2	0.2	0.2
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-										0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-										0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-										0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	-										0.002	0.002	0.002
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	-										0.003	0.003	0.003
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.008	-										0.008	0.008	0.008
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-												

水質検査場所:刈羽村大字油田 (配水系統:油田浄水場 油田配水池系)

		検査日	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3	最大	最小	平均
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0										0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない										検出しない	検出しない	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1未満	-										0.1未満	0.1未満	0.1未満
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-										0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-										0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.08	-										0.08	0.08	0.08
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-										0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	-										0.001	0.001	0.001
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001	-										0.001	0.001	0.001
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-												

原水の水質検査結果
水質検査場所: 赤坂山浄水場

[illegible]

原水の水質検査結果
 水質検査場所:川内浄水場

			検査日																
			水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3	最大	最小	平均	
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	32	－											32	32	32	
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	－											検出しない	検出しない	－	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	－											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	－											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	－											0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	－											0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	－											0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	－											0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	－											0.2	0.2	0.2	
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	－											0.08未満	0.08未満	0.08未満	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	－											0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	－											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	－											0.005未満	0.005未満	0.005未満	
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	－											0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	－											0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	－											0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	－											0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	－											0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	－	－											－	－	－	
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	－											－	－	－	
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	－											－	－	－	
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	－											－	－	－	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	－											－	－	－	
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	－	－											－	－	－	
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	－											－	－	－	
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	－											－	－	－	
	基	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	－											－	－	－
		30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	－											－	－	－
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	－											－	－	－	
32		亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.03											0.04	0.03	0.04	
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.08	0.09											0.09	0.08	0.09	
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満	
36		ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7	－											7	7	7	
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.014	－											0.014	0.014	0.014	
38		塩化物イオン	200mg/L以下	11	11											11	11	11	
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	15	－											15	15	15	
40		蒸発残留物	500mg/L以下	50	－											50	50	50	
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	－											0.02未満	0.02未満	0.02未満	
42		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－											－	－	－	
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－											－	－	－	
準	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	－											0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	－											0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.4	0.4											0.4	0.4	0.4	
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0											7.0	7.0	7.0	
	48	味	異常でないこと	－	－											－	－	－	
	49	臭気	異常でないこと	異臭	異臭											異臭	異臭	－	
	50	色度	5度以下	2.3	1.8											2.3	1.8	2.1	
	51	濁度	2度以下	2.5	3.9											3.9	2.5	3.2	
	アンモニア態窒素			－	0.1未満	0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素			0.1mg/L以上	－	－										－	－	－	
	気温				13.7℃	21.5℃										21.5℃	13.7℃	17.6℃	
	水温				7.8℃	8.0℃										8.0℃	7.8℃	7.9℃	
	天候				曇り	晴れ										－	－	－	

原水の水質検査結果
水質検査場所: 谷根浄水場

		検査日	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3	最大	最小	平均
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	38	-										38	38	38
	2	大腸菌	検出されないこと	検出する	-										検出する	検出する	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1	-										0.1	0.1	0.1
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-										0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-										0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-										0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-										0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-										-	-	-
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-										-	-	-
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-										-	-	-
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-										-	-	-
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-										-	-	-
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-										-	-	-
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-										-	-	-
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-										-	-	-
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-										-	-	-
	基																

原水の水質検査結果
水質検査場所:砂田浄水場

		検査日	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3	最大	最小	平均
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0											0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											検出しない	検出しない	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.005											0.005	0.005	0.005
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5											0.5	0.5	0.5
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-											-	-	-
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-											-	-	-
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-											-	-	-
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-											-	-	-
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-											-	-	-
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	-											-	-	-
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-											-	-	-
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-											-	-	-
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-											-	-	-
	基	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-												

原水の水質検査結果
水質検査場所: 白倉水源

			検査日														最大	最小	平均
			水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3				
水	1	一般細菌	1ml中100個以下													-	-	-	
	2	大腸菌	検出されないこと													-	-	-	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下													-	-	-	
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下													-	-	-	
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下													-	-	-	
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下													-	-	-	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下													-	-	-	
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下													-	-	-	
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下													-	-	-	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下													-	-	-	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下													-	-	-	
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下													-	-	-	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下													-	-	-	
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下													-	-	-	
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下													-	-	-	
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	採 水 不 可	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	-	-	-		
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												-	-	-		
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												-	-	-		
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												-	-	-		
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下												-	-	-		
	21	塩素酸	0.6mg/L以下												-	-	-		
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												-	-	-		
	23	クロホルム	0.06mg/L以下												-	-	-		
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												-	-	-		
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下												-	-	-		
	26	臭素酸	0.01mg/L以下												-	-	-		
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												-	-	-		
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												-	-	-		
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												-	-	-		
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												-	-	-		
基	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	採 水 不 可	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	-	-	-		
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												-	-	-		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												-	-	-		
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												-	-	-		
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下												-	-	-		
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												-	-	-		
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												-	-	-		
	38	塩化物イオン	200mg/L以下												-	-	-		
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下												-	-	-		
	40	蒸発残留物	500mg/L以下												-	-	-		
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												-	-	-		
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下												-	-	-		
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下												-	-	-		
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												-	-	-		
	45	フェノール類	0.005mg/L以下												-	-	-		
準	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	採 水 不 可	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	-	-	-		
	47	pH値	5.8以上8.6以下												-	-	-		
	48	味	異常でないこと												-	-	-		
	49	臭気	異常でないこと												-	-	-		
	50	色度	5度以下												-	-	-		
	51	濁度	2度以下												-	-	-		
	アンモニア態窒素		—												-	-	-		
	残留塩素		0.1mg/L以上												-	-	-		
	気温														-	-	-		
	水温														-	-	-		
	天候														-	-	-		

原水の水質検査結果
水質検査場所:高柳町浄水場

		検査日														最大	最小	平均
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3				
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	66											66	66	66	
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											検出しない	検出しない	-	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.018											0.018	0.018	0.018	
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3											0.3	0.3	0.3	
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.15											0.15	0.15	0.15	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05											0.05	0.05	0.05	
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満	
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-											-	-	-	
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-											-	-	-	
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-											-	-	-	
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-											-	-	-	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-											-	-	-	
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	-											-	-	-	
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-											-	-	-	
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-											-	-	-	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-											-	-	-	
	基	30	ブロモホルム															

原水の水質検査結果
水質検査場所：磯之辺水源

		検査日													最大	最小	平均
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3			
水	1	一般細菌 1ml中100個以下	探 水 不 可	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず										-	-	-
	2	大腸菌 検出されないこと													-	-	-
	3	カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下													-	-	-
	4	水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下													-	-	-
	5	セレン及びその化合物 0.01mg/L以下													-	-	-
	6	鉛及びその化合物 0.01mg/L以下													-	-	-
	7	ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下													-	-	-
	8	六価クロム化合物 0.02mg/L以下													-	-	-
	9	亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下													-	-	-
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下													-	-	-
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下													-	-	-
	12	フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下													-	-	-
	13	ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下													-	-	-
	14	四塩化炭素 0.002mg/L以下													-	-	-
	15	1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下													-	-	-
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下	探 水 不 可	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず										-	-	-
	17	ジクロロメタン 0.02mg/L以下													-	-	-
	18	テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下													-	-	-
	19	トリクロロエチレン 0.01mg/L以下													-	-	-
	20	ベンゼン 0.01mg/L以下													-	-	-
	21	塩素酸 0.6mg/L以下													-	-	-
	22	クロロ酢酸 0.02mg/L以下													-	-	-
	23	クロホルム 0.06mg/L以下													-	-	-
	24	ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下													-	-	-
	25	ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下													-	-	-
	26	臭素酸 0.01mg/L以下													-	-	-
	27	総トリハロメタン 0.1mg/L以下													-	-	-
	28	トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下													-	-	-
	29	ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下													-	-	-
	基	30													ブロモホルム 0.09mg/L以下	探 水 不 可	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず
31		ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下	-	-	-												
32		亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下	-	-	-												
33		アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下	-	-	-												
34		鉄及びその化合物 0.3mg/L以下	-	-	-												
35		銅及びその化合物 1.0mg/L以下	-	-	-												
36		ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下	-	-	-												
37		マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下	-	-	-												
38		塩化物イオン 200mg/L以下	-	-	-												
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下	-	-	-												
40		蒸発残留物 500mg/L以下	-	-	-												
41		陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下	-	-	-												
42		ジェオスミン 0.00001mg/L以下	-	-	-												
43		2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下	-	-	-												
準		44	非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下	探 水 不 可	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず											
	45	フェノール類 0.005mg/L以下	-													-	-
	46	有機物(TOC) 3mg/L以下	-													-	-
	47	pH値 5.8以上8.6以下	-													-	-
	48	味 異常でないこと	-													-	-
	49	臭気 異常でないこと	-													-	-
	50	色度 5度以下	-													-	-
	51	濁度 2度以下	-													-	-
	アンモニア態窒素 —		-													-	-
	残留塩素 0.1mg/L以上		-													-	-
	気温		-													-	-
	水温		-													-	-
	天候		-													-	-

原水の水質検査結果
水質検査場所:石黒水源

		検査日													最大	最小	平均
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3			
水	1	一般細菌	1ml中100個以下												-	-	-
	2	大腸菌	検出されないこと												-	-	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下												-	-	-
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下												-	-	-
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下												-	-	-
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下												-	-	-
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下												-	-	-
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下												-	-	-
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下												-	-	-
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下												-	-	-
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下												-	-	-
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下												-	-	-
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下												-	-	-
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												-	-	-
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下												-	-	-
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												-	-	-
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												-	-	-
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												-	-	-
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												-	-	-
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下												-	-	-
	21	塩素酸	0.6mg/L以下												-	-	-
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下												-	-	-
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下												-	-	-
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下												-	-	-
	25	ジブromoklorometan	0.1mg/L以下												-	-	-
	26	臭素酸	0.01mg/L以下												-	-	-
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下												-	-	-
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下												-	-	-
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下												-	-	-
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下												-	-	-
	基	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下												-	-
32		亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下												-	-	-
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下												-	-	-
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下												-	-	-
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下												-	-	-
36		ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下												-	-	-
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下												-	-	-
38		塩化物イオン	200mg/L以下												-	-	-
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下												-	-	-
40		蒸発残留物	500mg/L以下												-	-	-
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下												-	-	-
42		ジェオスミン	0.00001mg/L以下												-	-	-
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下												-	-	-
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下												-	-	-
45		フェノール類	0.005mg/L以下												-	-	-
準		46	有機物(TOC)	3mg/L以下												-	-
	47	pH値	5.8以上8.6以下												-	-	-
	48	味	異常でないこと												-	-	-
	49	臭気	異常でないこと												-	-	-
	50	色度	5度以下												-	-	-
	51	濁度	2度以下												-	-	-
	アンモニア態窒素		--												-	-	-
	残留塩素		0.1mg/L以上												-	-	-
	気温														-	-	-
	水温														-	-	-
	天候														-	-	-

原水の水質検査結果
水質検査場所: 油田浄水場

		検査日	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3	最大	最小	平均
		水質基準値															
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0											0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない											検出しない	検出しない	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満											0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満											0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満											0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満											0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満											0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満											0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満											0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満											0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-											-	-	-
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-											-	-	-
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-											-	-	-
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-											-	-	-
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-											-	-	-
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	-											-	-	-
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-											-	-	-
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-											-	-	-
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-											-	-	-
	基	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-											-	-
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-											-	-	-
32		亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	2.7											2.7	2.7	2.7
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満											0.01未満	0.01未満	0.01未満
36		ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	11											11	11	11
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.19												0.19	0.19
38		塩化物イオン	200mg/L以下	12											12	12	12
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	29											29	29	29
40		蒸発残留物	500mg/L以下	130											130	130	130
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満											0.02未満	0.02未満	0.02未満
42		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-											-	-	-
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-											-	-	-
準		44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満											0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満											0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2未満											0.2未満	0.2未満	0.2未満
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2											7.2	7.2	7.2
	48	味	異常でないこと	-											-	-	-
	49	臭気	異常でないこと	異常なし											異常なし	異常なし	-
	50	色度	5度以下	8.0											8.0	8.0	8.0
	51	濁度	2度以下	0.1未満											0.1未満	0.1未満	0.1未満
	アンモニア態窒素		-	0.2											0.2	0.2	0.2
	残留塩素		0.1mg/L以上	-											-	-	-
	気温			12.6℃											12.6℃	12.6℃	12.6℃
	水温			13.0℃											13.0℃	13.0℃	13.0℃
	天候			曇り											-	-	-