


水道水の配水系統と水質検査結果

「水質検査場所」を選択して検査結果をご覧ください。なお、選択は地図上でも可能です。

配水系統

水質検査場所

赤坂山浄水場	大字椎谷	大字曾地	大字西長島	大字山室	大字野田	鏡町
川内浄水場	鯨波二丁目	米山町				
砂田浄水場	西山町大津					
西山配水池	西山町妙法寺					
谷根浄水場	大字谷根					
高柳町浄水場	高柳町岡田	高柳町山中	高柳町門出			
石黒系上水道	高柳町石黒					
刈羽配水池	刈羽村大字割町新田					
油田浄水場	刈羽村大字油田					

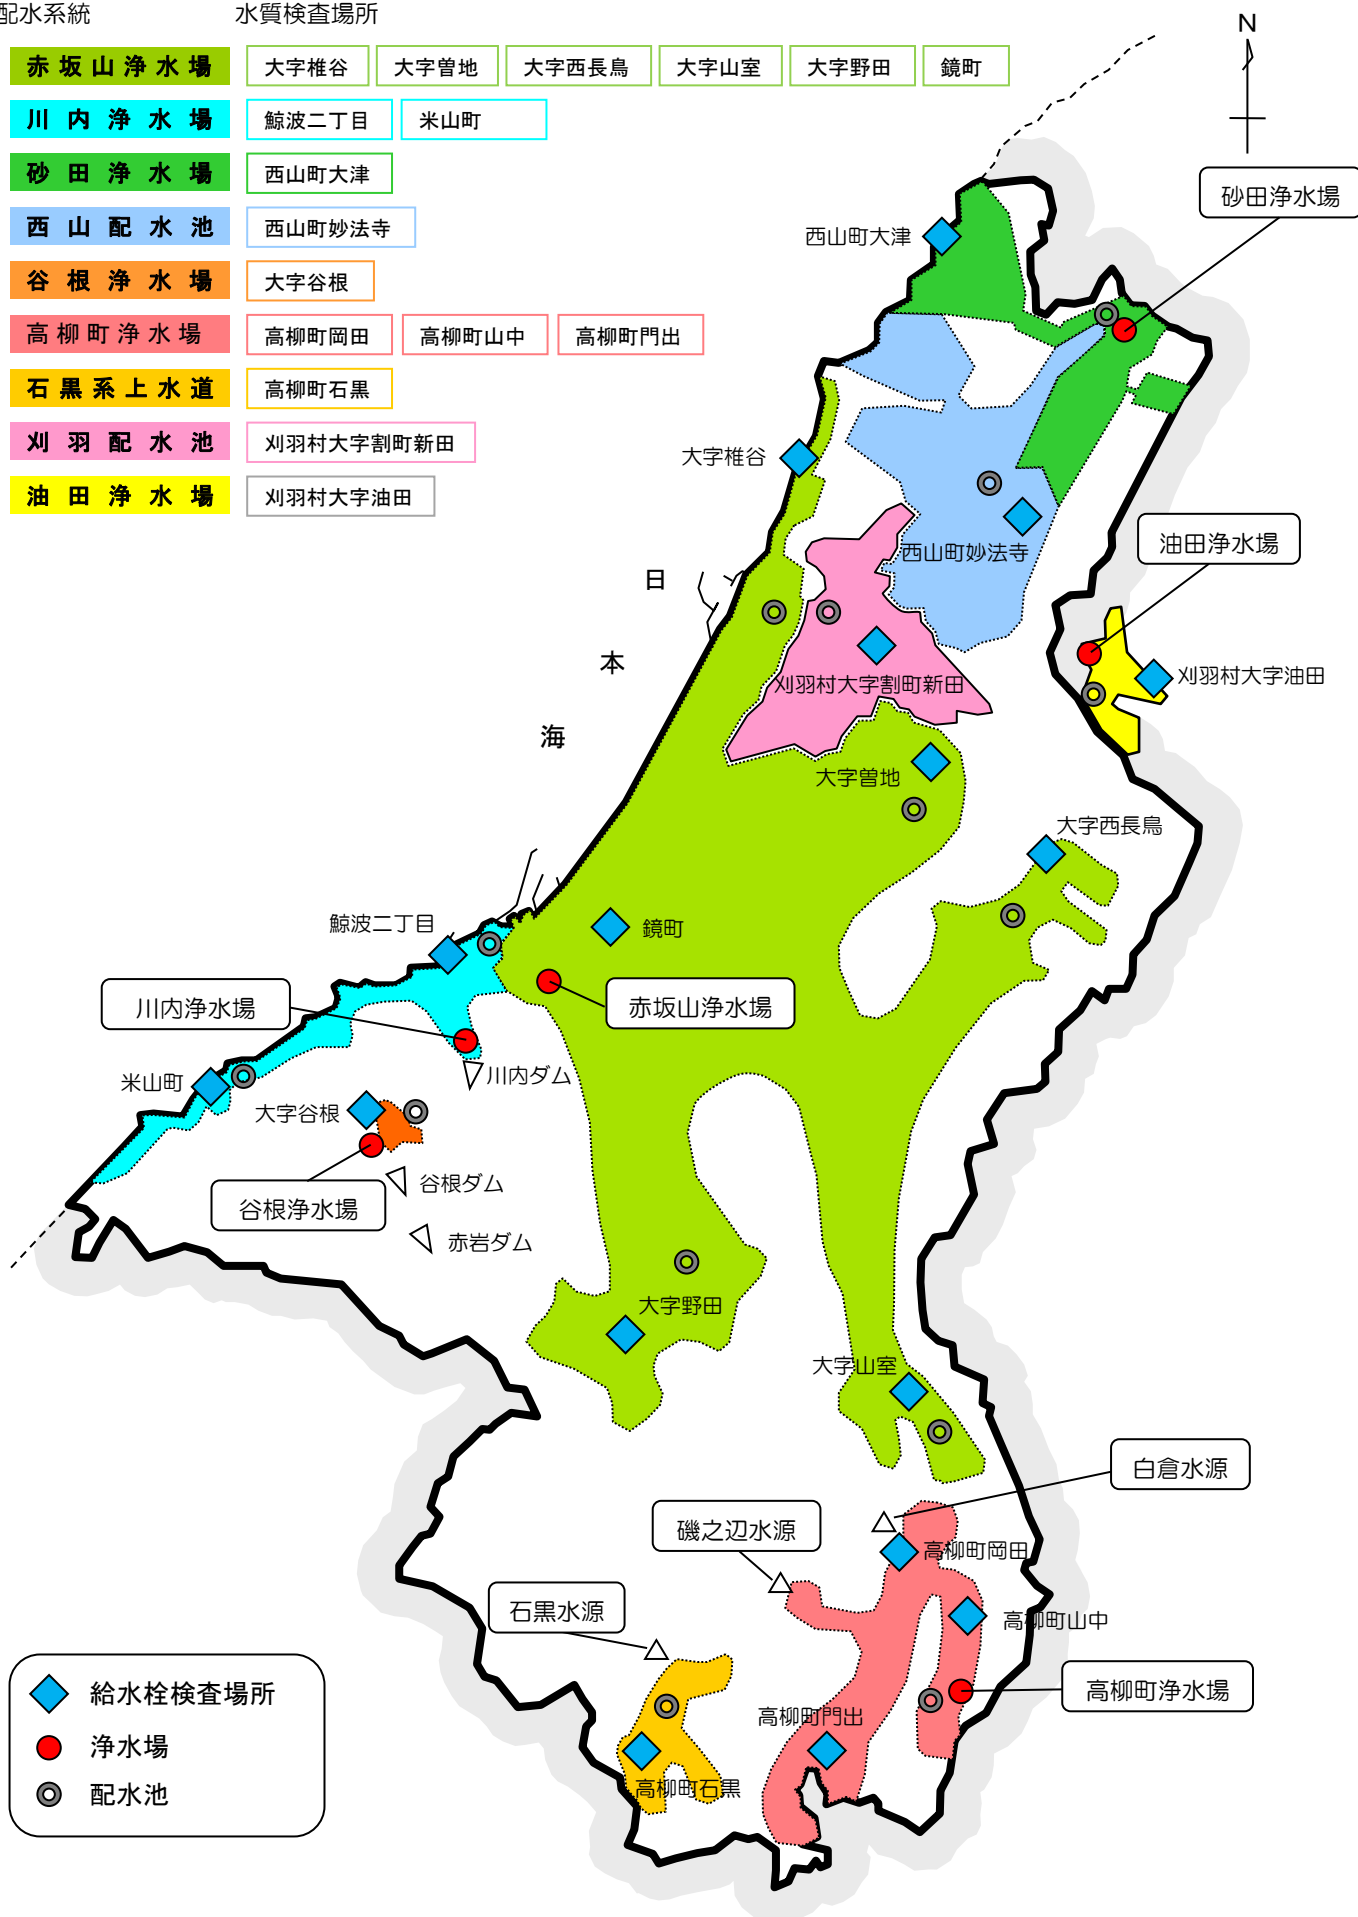

水質検査場所: 柏崎市大字椎谷 (配水系統: 赤坂山浄水場 荒浜配水池系)

		検査日	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3	最大	最小	平均
		水質基準値															
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0								0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	-	-	0.1未満								0.2	0.1未満	0.1
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.07								0.07	0.06未満	0.04
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003	-	-	0.015								0.015	0.003	0.009
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	-	-	0.003未満								0.003	0.003未満	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004	-	-	0.003								0.004	0.003	0.004
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.011	-	-	0.026								0.026	0.011	0.019
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.011								0.011	0.003未満	0.006
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	-	-	0.008								0.008	0.004	0.006
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
基	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7	-	-	6								7	6	7
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	12	10	10	10								12	10	11
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	19	-	-	25								25	19	22
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	54	-	-	63								63	54	59
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	0.000003	0.000002								0.000003	0.000002	0.000003
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	0.000001未満	0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	準	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満
46		有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2	0.3	0.4	0.5								0.5	0.2	0.4
47		pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.3	7.3								7.3	7.1	7.2
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	-
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	-
50		色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素		--	-	-	-	-								-	-	-	
残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.35	0.20	0.30								0.40	0.20	0.31	
気温			8.8℃	22.0℃	27.9℃	28.0℃								28.0℃	8.8℃	21.7℃	
水温			13.0℃	18.0℃	22.0℃	28.8℃								28.8℃	13.0℃	20.5℃	
天候			雨	晴れ	曇り	曇り								-	-	-	

水質検査場所: 柏崎市大字曾地 (配水系統: 赤坂山浄水場 飯寺配水池系)

		検査日														最大	最小	平均
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3				
水	1	一般細菌 1ml中100個以下	0	0	0	0									0	0	0	
	2	大腸菌 検出されないこと	検出ししない	検出ししない	検出ししない	検出ししない									検出ししない	検出ししない	-	
	3	カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
	4	水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
	5	セレン及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	6	鉛及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	7	ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	8	六価クロム化合物 0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	9	亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下	0.2	-	-	0.1未満									0.2	0.1未満	0.1	
	12	フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.08未満									0.08未満	0.08未満	0.08未満	
	13	ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	14	四塩化炭素 0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	15	1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	-	-	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	17	ジクロロメタン 0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	18	テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	19	トリクロロエチレン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	20	ベンゼン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	21	塩素酸 0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	
	22	クロロ酢酸 0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	23	クロロホルム 0.06mg/L以下	0.002	-	-	0.013									0.013	0.002	0.008	
	24	ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.004									0.004	0.003未満	0.002	
	25	ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下	0.003	-	-	0.002									0.003	0.002	0.003	
	26	臭素酸 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	27	総トリハロメタン 0.1mg/L以下	0.008	-	-	0.022									0.022	0.008	0.015	
	28	トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.010									0.010	0.003未満	0.005	
	29	ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下	0.003	-	-	0.007									0.007	0.003	0.005	
	基	30	ブロモホルム 0.09mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
31		ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	
32		亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	
33		アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	
34		鉄及びその化合物 0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満									0.03未満	0.03未満	0.03未満	
35		銅及びその化合物 1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	
36		ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下	7	-	-	6									7	6	7	
37		マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	
38		塩化物イオン 200mg/L以下	11	10	9	10									11	9	10	
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下	18	-	-	22									22	18	20	
40		蒸発残留物 500mg/L以下	56	-	-	64									64	56	60	
41		陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	
42		ジェオスミン 0.00001mg/L以下	-	-	0.000003	0.000002									0.000003	0.000002	0.000003	
43		2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下	-	-	0.000001未満	0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44		非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	
準	45	フェノール類 0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
	46	有機物(TOC) 3mg/L以下	0.2	0.3	0.4	0.5									0.5	0.2	0.4	
	47	pH値 5.8以上8.6以下	7.0	7.1	7.2	7.2									7.2	7.0	7.1	
	48	味 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	-	
	49	臭気 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	-	
	50	色度 5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	51	濁度 2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	アンモニア態窒素		-	-	-	-									-	-	-	
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.40	0.30	0.40								0.40	0.30	0.38	
	気温			9.2℃	22.1℃	27.8℃	29.1℃								29.1℃	9.2℃	22.1℃	
	水温			13.1℃	17.1℃	21.5℃	27.0℃								27.0℃	13.1℃	19.7℃	
	天候			雨	晴れ	曇り	曇り								-	-	-	

水質検査場所: 柏崎市大字西長島 (配水系統: 赤坂山浄水場 長島配水池系)

		検査日	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3	最大	最小	平均
		水質基準値															
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0								0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	-	-	0.1未満								0.2	0.1未満	0.1
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.06								0.06	0.06未満	0.03
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003	-	-	0.016								0.016	0.003	0.010
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	-	-	0.003								0.003	0.003	0.003
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.010	-	-	0.027								0.027	0.010	0.019
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.010								0.010	0.003未満	0.005
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	-	-	0.008								0.008	0.004	0.006
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
基	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満								0.01	0.01未満	0.00
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満								0.01	0.01未満	0.00
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8	-	-	6								8	6	7
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	12	10	10	10								12	10	11
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	19	-	-	23								23	19	21
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	54	-	-	63								63	54	59
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	0.000003	0.000001								0.000003	0.000001	0.000002
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	0.000001未満	0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	準	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満
46		有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2	0.2	0.4	0.5								0.5	0.2	0.3
47		pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.5	7.5								7.5	7.1	7.3
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	-
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	-
50		色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素		--	-	-	-	-								-	-	-	
残留塩素		0.1mg/L以上	0.35	0.30	0.20	0.30								0.35	0.20	0.29	
気温			10.4℃	23.1℃	27.0℃	28.1℃								28.1℃	10.4℃	22.2℃	
水温			11.1℃	16.1℃	20.6℃	25.8℃								25.8℃	11.1℃	18.4℃	
天候			雨	晴れ	曇り	雨								-	-	-	

水質検査場所: 柏崎市大字山室 (配水系統: 赤坂山浄水場 大沢配水池系)

		検査日														最大	最小	平均
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3				
水	1	一般細菌 1ml中100個以下	0	0	0	0									0	0	0	
	2	大腸菌 検出されないこと	検出ししない	検出ししない	検出ししない	検出ししない									検出ししない	検出ししない	-	
	3	カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
	4	水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
	5	セレン及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	6	鉛及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	7	ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	8	六価クロム化合物 0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	9	亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下	0.2	-	-	0.1未満									0.2	0.1未満	0.1	
	12	フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.08未満									0.08未満	0.08未満	0.08未満	
	13	ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	14	四塩化炭素 0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	15	1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	-	-	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	17	ジクロロメタン 0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	18	テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	19	トリクロロエチレン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	20	ベンゼン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	21	塩素酸 0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満	
	22	クロロ酢酸 0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	23	クロロホルム 0.06mg/L以下	0.003	-	-	0.019									0.019	0.003	0.011	
	24	ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下	0.003	-	-	0.003未満									0.003	0.003未満	0.002	
	25	ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下	0.004	-	-	0.003									0.004	0.003	0.004	
	26	臭素酸 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	27	総トリハロメタン 0.1mg/L以下	0.011	-	-	0.031									0.031	0.011	0.021	
	28	トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.010									0.010	0.003未満	0.005	
	29	ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下	0.004	-	-	0.009									0.009	0.004	0.007	
	基	30	ブロモホルム 0.09mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
31		ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満	
32		亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	
33		アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.03	0.05									0.05	0.02未満	0.02	
34		鉄及びその化合物 0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満									0.03未満	0.03未満	0.03未満	
35		銅及びその化合物 1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	
36		ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下	7	-	-	6									7	6	7	
37		マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	
38		塩化物イオン 200mg/L以下	12	10	10	10									12	10	11	
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下	19	-	-	24									24	19	22	
40		蒸発残留物 500mg/L以下	61	-	-	64									64	61	63	
41		陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	
42		ジェオスミン 0.00001mg/L以下	-	-	0.000003	0.000002									0.000003	0.000002	0.000003	
43		2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下	-	-	0.000001未満	0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44		非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	
準	45	フェノール類 0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
	46	有機物(TOC) 3mg/L以下	0.2	0.3	0.4	0.4									0.4	0.2	0.3	
	47	pH値 5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.8	7.8									7.8	7.2	7.6	
	48	味 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	-	
	49	臭気 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	-	
	50	色度 5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	51	濁度 2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	アンモニア態窒素		-	-	-	-									-	-	-	
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.30	0.30	0.20	0.20								0.30	0.20	0.25	
	気温			9.0℃	25.5℃	29.8℃	28.0℃								29.8℃	9.0℃	23.1℃	
	水温			10.0℃	15.5℃	20.0℃	26.0℃								26.0℃	10.0℃	17.9℃	
	天候			雨	晴れ	曇り	曇り								-	-	-	

水質検査場所: 柏崎市大字野田 (配水系統: 赤坂山浄水場 佐水配水池系)

		検査日	検査日												最大	最小	平均
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3			
水	1 一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0									0	0	0
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	-
	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	-	-	0.1未満									0.2	0.1未満	0.1
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.08未満									0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.07									0.07	0.06未満	0.04
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	-	-	0.014									0.014	0.002	0.008
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.004									0.004	0.003未満	0.002
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	-	-	0.002									0.003	0.002	0.003
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.008	-	-	0.023									0.023	0.008	0.016
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.010									0.010	0.003未満	0.005
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	-	-	0.007									0.007	0.003	0.005
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
基	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満									0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7	-	-	6									7	6	7
	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38 塩化物イオン	200mg/L以下	11	10	10	10									11	10	10
	39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	18	-	-	22									22	18	20
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	57	-	-	64									64	57	61
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	0.000003	0.000002									0.000003	0.000002	0.000003
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	0.000001未満	0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	準	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満
46 有機物(TOC)		3mg/L以下	0.2	0.3	0.4	0.5									0.5	0.2	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.3	7.2									7.3	7.1	7.2
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	-
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	-
50 色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素		-	-	-	-									-	-	-	
残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.50								0.50	0.40	0.43	
気温			9.0℃	26.2℃	30.4℃	29.0℃								30.4℃	9.0℃	23.7℃	
水温			10.8℃	17.2℃	20.2℃	27.1℃								27.1℃	10.8℃	18.8℃	
天候			雨	晴れ	晴れ	曇り								-	-	-	

水質検査場所: 柏崎市鏡町 (配水系統: 赤坂山浄水場 赤坂山配水池系)

		検査日	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3	最大	最小	平均
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0								0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	-	-	0.1未満								0.2	0.1未満	0.1
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	-	-	0.009								0.009	0.002	0.006
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	-	-	0.008								0.008	0.003	0.006
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	-	-	0.002								0.002	0.002	0.002
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.007	-	-	0.016								0.016	0.007	0.012
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.006								0.006	0.003未満	0.003
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	-	-	0.005								0.005	0.003	0.004
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
基	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7	-	-	6								7	6	7
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	11	10	10	9								11	9	10
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	18	-	-	20								20	18	19
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	54	-	-	53								54	53	54
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	-	0.000003	0.000001								0.000003	0.000001未満	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	-	0.000001未満	0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	準	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満
46		有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2	0.3	0.5	0.5								0.5	0.2	0.4
47		pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.1	7.1								7.1	7.0	7.1
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	-
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	-
50		色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素		--	-	-	-	-								-	-	-	
残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.50	0.35	0.45								0.50	0.35	0.43	
気温			12.1℃	23.0℃	28.2℃	36.0℃								36.0℃	12.1℃	24.8℃	
水温			11.0℃	11.0℃	17.2℃	23.5℃								23.5℃	11.0℃	15.7℃	
天候			曇り	晴れ	曇り	晴れ								-	-	-	

水質検査場所: 柏崎市米山町 (配水系統: 川内浄水場 上輪配水池系)

		水質基準値	検査日	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3	最大	最小	平均
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0									0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3	-	-	0.1									0.3	0.1	0.2
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.08未満									0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	-	-	0.004									0.004	0.001未満	0.002
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.006	-	-	0.008									0.008	0.006	0.007
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.011	-	-	0.021									0.021	0.011	0.016
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	-	-	0.007									0.007	0.003	0.005
	基	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002	-	-	0.002									0.002	0.002
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満
32		亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満									0.01	0.01未満	0.00
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満									0.03未満	0.03未満	0.03未満
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満
36		ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8	-	-	8									8	8	8
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満
38		塩化物イオン	200mg/L以下	12	12	12	11									12	11	12
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	16	-	-	26									26	16	21
40		蒸発残留物	500mg/L以下	49	-	-	67									67	49	58
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
42		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	0.000001未満	0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	0.000001未満	0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
準		44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満									0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2未満	0.2	0.3	0.3									0.3	0.2未満	0.2
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.4									7.4	7.3	7.4
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	-
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	-
	50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満
	アンモニア態窒素		--	-	-	-	-									-	-	-
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.30	0.25	0.35	0.25									0.35	0.25	0.29
	気温			12.8℃	23.1℃	24.0℃	34.5℃									34.5℃	12.8℃	23.6℃
	水温			12.8℃	16.1℃	21.2℃	28.2℃									28.2℃	12.8℃	19.6℃
	天候			快晴	晴れ	曇り	晴れ									-	-	-

水質検査場所: 柏崎市大字谷根 (配水系統: 谷根浄水場 谷根配水池系)

		検査日	検査項目												最大	最小	平均
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3			
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0								0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1	-	-	0.1未満								0.1	0.1未満	0.1
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.11								0.11	0.06未満	0.06
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005	-	-	0.013								0.013	0.005	0.009
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	-	-	0.003未満								0.005	0.003未満	0.003
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	-	-	0.002								0.002	0.002	0.002
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.012	-	-	0.021								0.021	0.012	0.017
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	-	-	0.007								0.007	0.004	0.006
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	-	-	0.006								0.006	0.005	0.006
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
基	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6	-	-	7								7	6	7
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	11	9	10	11								11	9	10
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	15	-	-	20								20	15	18
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	48	-	-	57								57	48	53
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	0.000004	0.000002								0.000004	0.000002	0.000003
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	0.000001未満	0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	準	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満
46		有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2	0.3	0.4	0.5								0.5	0.2	0.4
47		pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.1	7.2	7.2								7.2	7.0	7.1
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	-
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	-
50		色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素		--	-	-	-	-								-	-	-	
残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.30	0.20	0.20								0.40	0.20	0.28	
気温			13.3℃	22.1℃	28.1℃	35.1℃								35.1℃	13.3℃	24.7℃	
水温			11.0℃	16.0℃	19.0℃	27.0℃								27.0℃	11.0℃	18.3℃	
天候			曇り	晴れ	曇り	晴れ								-	-	-	

水質検査場所: 柏崎市西山町妙法寺 (配水系統: 赤坂山浄水場 西山配水池系)

		検査日											最大	最小	平均		
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3			
水	1	一般細菌 1ml中100個以下	0	0	0	0									0	0	0
	2	大腸菌 検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	-
	3	カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物 0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下	0.2	-	-	0.1未満									0.2	0.1未満	0.1
	12	フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.08未満									0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素 0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン 0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸 0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸 0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム 0.06mg/L以下	0.002	-	-	0.016									0.016	0.002	0.009
	24	ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.005									0.005	0.003未満	0.003
	25	ジブromクロロメタン 0.1mg/L以下	0.003	-	-	0.002									0.003	0.002	0.003
	26	臭素酸 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン 0.1mg/L以下	0.009	-	-	0.026									0.026	0.009	0.018
	28	トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.012									0.012	0.003未満	0.006
	29	ブromジクロロメタン 0.03mg/L以下	0.004	-	-	0.008									0.008	0.004	0.006
	30	ブromホルム 0.09mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
基	31	ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02									0.02	0.02未満	0.01
	34	鉄及びその化合物 0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満									0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物 1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下	7	-	-	7									7	7	7
	37	マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38	塩化物イオン 200mg/L以下	11	10	10	10									11	10	10
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下	18	-	-	21									21	18	20
	40	蒸発残留物 500mg/L以下	69	-	-	66									69	66	68
	41	陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン 0.00001mg/L以下	0.000001未満	-	0.000003	0.000002									0.000003	0.000001未満	0.000002
	43	2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下	0.000001未満	-	0.000001未満	0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	準	45	フェノール類 0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満
46		有機物(TOC) 3mg/L以下	0.2	0.3	0.4	0.5									0.5	0.2	0.4
47		pH値 5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.3	7.3									7.3	7.1	7.2
48		味 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	-
49		臭気 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	-
50		色度 5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満
51		濁度 2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素		-	-	-	-									-	-	-	
残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.35	0.35									0.50	0.35	0.40	
気温			11.2℃	22.0℃	31.8℃									34.3℃	11.2℃	24.8℃	
水温			11.5℃	16.3℃	20.0℃									25.0℃	11.5℃	18.2℃	
天候			曇り	晴れ	晴れ									-	-	-	

水質検査場所: 柏崎市西山町大津 (配水系統: 砂田浄水場 海岸配水池系)

		検査日	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3	最大	最小	平均
		水質基準値															
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0								0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	-	-	0.002								0.002	0.002	0.002
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	-	-	0.3								0.4	0.3	0.4
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	-	-	0.007								0.007	0.002	0.005
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.003								0.003	0.003未満	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004	-	-	0.005								0.005	0.004	0.005
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.011	-	-	0.020								0.020	0.011	0.016
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.006								0.006	0.003未満	0.003
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	-	-	0.006								0.006	0.003	0.005
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.002	-	-	0.002								0.002	0.002	0.002
基	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	10	-	-	10								10	10	10
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	16	14	14	14								16	14	15
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	58	-	-	62								62	58	60
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	120	-	-	110								120	110	115
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	0.000001	0.000001未満								0.000001	0.000001未満	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	0.000001未満	0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	準	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満
46		有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.3	0.3								0.3	0.2未満	0.2
47		pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.8	7.8	7.9								7.9	7.7	7.8
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	-
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	-
50		色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素		--	-	-	-	-								-	-	-	
残留塩素		0.1mg/L以上	0.35	0.30	0.20	0.15								0.35	0.15	0.25	
気温			9.3℃	22.0℃	30.9℃	34.1℃								34.1℃	9.3℃	24.1℃	
水温			11.0℃	16.5℃	20.1℃	24.2℃								24.2℃	11.0℃	18.0℃	
天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ								-	-	-	

水質検査場所:高柳町岡田 (配水系統:岡田配水池系)

		検査日	水質基準値												最大	最小	平均
		1ml中100個以下	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3	0	0	0
水	1 一般細菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	-
	2 大腸菌	0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	3 カドミウム及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	4 水銀及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1	-	-	0.1									0.1	0.1	0.1
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.09									0.09	0.08未満	0.05
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21 塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.06未満									0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	30 ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
基	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満									0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8	-	-	8									8	8	8
	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38 塩化物イオン	200mg/L以下	8	8	8	8									8	8	8
	39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	56	-	-	54									56	54	55
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	130	-	-	120									130	120	125
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-									-	-	-
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-									-	-	-
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	準	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満
46 有機物(TOC)		3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満									0.2未満	0.2未満	0.2未満
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.8	7.9									7.9	7.8	7.9
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	-
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	-
50 色度		5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度		2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素		-	-	-	-									-	-	-	
残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.40	0.35	0.35								0.40	0.35	0.38	
気温			19.0℃	22.6℃	28.0℃	30.0℃								30.0℃	19.0℃	24.9℃	
水温			10.2℃	17.0℃	21.7℃	27.0℃								27.0℃	10.2℃	19.0℃	
天候			快晴	曇り	晴れ	曇り								-	-	-	

水質検査場所:高柳町山中 (配水系統:全体配水池系)

		検査日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

水質検査場所:高柳町門出 (配水系統:高尾配水池系)

[illegible]

水質検査場所:高柳町石黒 (配水系統:大野配水池系)

			検査日													最大	最小	平均
			水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3			
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0									0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない									検出しない	検出しない	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	-	-	0.4									0.4	0.4	0.4
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.08未満									0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.16									0.16	0.06未満	0.08
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001	-	-	0.002									0.002	0.001	0.002
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	-	-	0.003									0.003	0.002	0.003
基	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005	-	-	0.008									0.008	0.005	0.007
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.003未満									0.003未満	0.003未満	0.003未満
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	-	-	0.002									0.002	0.002	0.002
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001									0.001	0.001未満	0.001
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満									0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満									0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満
準	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9	-	-	9									9	9	9
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	7	7	7	7									7	7	7
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	49	-	-	47									49	47	48
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	120	-	-	110									120	110	115
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-									-	-	-
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-									-	-	-
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満									0.2未満	0.2未満	0.2未満
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	8.0	8.1									8.1	7.8	7.9
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	-
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									異常なし	異常なし	-
	50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素			-	-	-	-									-	-	-	
残留塩素			0.1mg/L以上	0.45	0.20	0.20	0.30								0.45	0.20	0.29	
気温				19.7℃	24.1℃	32.8℃	30.9℃								32.8℃	19.7℃	26.9℃	
水温				11.0℃	17.0℃	21.0℃	27.0℃								27.0℃	11.0℃	19.0℃	
天候				快晴	曇り	晴れ	曇り								-	-	-	

水質検査場所:刈羽村大字油田 (配水系統:油田浄水場 油田配水池系)

		検査日	検査日												最大	最小	平均
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3			
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0								0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1未満	-	-	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.08	-	-	0.16								0.16	0.08	0.12
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	-	-	0.002								0.002	0.001未満	0.001
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	-	-	0.003								0.003	0.001	0.002
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001	-	-	0.008								0.008	0.001	0.005
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	-	-	0.002								0.002	0.001未満	0.001
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001								0.001	0.001未満	0.001
基	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03	0.04	0.04	0.04								0.04	0.03	0.04
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	13	-	-	14								14	13	14
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	21	23	23	23								23	21	23
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	29	-	-	29								29	29	29
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	130	-	-	130								130	130	130
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-								-	-	-
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-								-	-	-
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	準	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満
46		有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満
47		pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.8	6.9	6.9								6.9	6.8	6.9
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	-
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	-
50		色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満								0.6	0.5未満	0.2
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素		--	-	-	-	-								-	-	-	
残留塩素		0.1mg/L以上	0.35	0.30	0.30	0.25								0.35	0.25	0.30	
気温			12.7℃	21.6℃	32.1℃	34.8℃								34.8℃	12.7℃	25.3℃	
水温			11.1℃	18.2℃	21.0℃	27.8℃								27.8℃	11.1℃	19.5℃	
天候			快晴	晴れ	晴れ	晴れ								-	-	-	

原水の水質検査結果
水質検査場所: 赤坂山浄水場

		検査日																
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3	最大	最小	平均	
水	1	一般細菌 1ml中100個以下	57	-	-	370									370	57	214	
	2	大腸菌 検出されないこと	検出する	-	-	検出する									検出する	検出する	-	
	3	カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
	4	水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
	5	セレン及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	6	鉛及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	7	ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	8	六価クロム化合物 0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	9	亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下	0.2	-	-	0.1未満									0.2	0.1未満	0.1	
	12	フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.08未満									0.08未満	0.08未満	0.08未満	
	13	ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	14	四塩化炭素 0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	15	1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	17	ジクロロメタン 0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	18	テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	19	トリクロロエチレン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	20	ベンゼン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	21	塩素酸 0.6mg/L以下	-	-	-	-									-	-	-	
	22	クロロ酢酸 0.02mg/L以下	-	-	-	-									-	-	-	
	23	クロロホルム 0.06mg/L以下	-	-	-	-									-	-	-	
	24	ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下	-	-	-	-									-	-	-	
	25	ジブromokクロロメタン 0.1mg/L以下	-	-	-	-									-	-	-	
	26	臭素酸 0.01mg/L以下	-	-	-	-									-	-	-	
	27	総トリハロメタン 0.1mg/L以下	-	-	-	-									-	-	-	
	28	トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下	-	-	-	-									-	-	-	
	29	ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下	-	-	-	-									-	-	-	
	基	30	ブロモホルム 0.09mg/L以下	-	-	-	-									-	-	-
31		ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下	-	-	-	-									-	-	-	
32		亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	
33		アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下	0.04	0.05	0.27	0.04									0.27	0.04	0.10	
34		鉄及びその化合物 0.3mg/L以下	0.05	0.06	0.36	0.15									0.36	0.05	0.16	
35		銅及びその化合物 1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	
36		ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下	6	-	-	5									6	5	6	
37		マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下	0.007	-	-	0.041									0.041	0.007	0.024	
38		塩化物イオン 200mg/L以下	9	8	8	7									9	7	8	
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下	19	-	-	21									21	19	20	
40		蒸発残留物 500mg/L以下	60	-	-	60									60	60	60	
41		陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	
42		ジェオスミン 0.00001mg/L以下	-	-	0.000002	0.000002									0.000002	0.000002	0.000002	
43		2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下	-	-	0.0000001未満	0.0000001未満									0.0000001未満	0.0000001未満	0.0000001未満	
44		非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	
準	45	フェノール類 0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
	46	有機物(TOC) 3mg/L以下	0.6	0.5	1.8	1.1									1.8	0.5	1.0	
	47	pH値 5.8以上8.6以下	7.0	7.2	7.1	7.2									7.2	7.0	7.1	
	48	味 異常でないこと	-	-	-	-									-	-	-	
	49	臭気 異常でないこと	異臭	異臭	異臭	異臭									異臭	異臭	-	
	50	色度 5度以下	1.9	0.7	13	5.4									13.0	0.7	5.3	
	51	濁度 2度以下	1.4	3.6	5.7	1.4									5.7	1.4	3.0	
	アンモニア態窒素		—	0.1未満	0.1未満	0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素		0.1mg/L以上	-	-	-									-	-	-	
	気温		11.2℃	23.0℃	28.0℃	33.8℃									33.8℃	11.2℃	24.0℃	
	水温		9.8℃	13.0℃	15.2℃	20.8℃									20.8℃	9.8℃	14.7℃	
	天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ									-	-	-	

原水の水質検査結果
水質検査場所:川内浄水場

		検査日																
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3	最大	最小	平均	
水	1 一般細菌	1ml中100個以下	32	-	-	260									260	32	146	
	2 大腸菌	検出されないこと	検出しない	-	-	検出しない									検出しない	検出しない	-	
	3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
	4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
	5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	-	-	0.1未満									0.2	0.1未満	0.1	
	12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.08未満									0.08未満	0.08未満	0.08未満	
	13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	14 四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	
質	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	20 ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	21 塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-									-	-	-	
	22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	-	-									-	-	-	
	23 クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-	-									-	-	-	
	24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-									-	-	-	
	25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-									-	-	-	
	26 臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-	-									-	-	-	
	27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-									-	-	-	
	28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-									-	-	-	
	29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-	-									-	-	-	
	30 プロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	-	-									-	-	-	
基	31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-	-									-	-	-	
	32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.03	0.05	0.02									0.05	0.02	0.04	
	34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.08	0.09	0.14	0.20									0.20	0.08	0.13	
	35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7	-	-	8									8	7	8	
	37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.014	-	-	0.069									0.069	0.014	0.042	
	38 塩化物イオン	200mg/L以下	11	11	11	11									11	11	11	
	39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	15	-	-	23									23	15	19	
	40 蒸発残留物	500mg/L以下	50	-	-	74									74	50	62	
	41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	0.000002	0.000003									0.000003	0.000002	0.000003	
	43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	0.000001未満	0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	準	45 フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46 有機物(TOC)		3mg/L以下	0.4	0.4	0.9	0.8									0.9	0.4	0.6	
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.0	6.8									7.0	6.8	7.0	
48 味		異常でないこと	-	-	-	-									-	-	-	
49 臭気		異常でないこと	異臭	異臭	異常なし	異臭									異臭	異常なし	-	
50 色度		5度以下	2.3	1.8	3.9	5.2									5.2	1.8	3.3	
51 濁度		2度以下	2.5	3.9	2.6	1.5									3.9	1.5	2.6	
アンモニア態窒素		--	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満		
残留塩素		0.1mg/L以上	-	-	-	-								-	-	-		
気温			13.7℃	21.5℃	26.9℃	33.5℃								33.5℃	13.7℃	23.9℃		
水温			7.8℃	8.0℃	15.2℃	19.0℃								19.0℃	7.8℃	12.5℃		
天候			曇り	晴れ	曇り	晴れ								-	-	-		

原水の水質検査結果
水質検査場所:白倉水源

		検査日													最大	最小	平均
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3			
水	1	一般細菌 1ml中100個以下				0									0	0	0
	2	大腸菌 検出されないこと				検出しない									検出しない	検出しない	-
	3	カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物 0.01mg/L以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物 0.01mg/L以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物 0.02mg/L以下				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下				0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下				0.1									0.1	0.1	0.1
	12	フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下				0.09									0.09	0.09	0.09
	13	ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下				0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素 0.002mg/L以下				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下				0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン				0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸				-									-	-	-
	22	クロロ酢酸				-									-	-	-
	23	クロロホルム				-									-	-	-
	24	ジクロロ酢酸				-									-	-	-
	25	ジブロモクロロメタン				-									-	-	-
	26	臭素酸				-									-	-	-
	27	総トリハロメタン				-									-	-	-
	28	トリクロロ酢酸				-									-	-	-
	29	ブロモジクロロメタン				-									-	-	-
	30	ブロモホルム				-									-	-	-
	31	ホルムアルデヒド				-									-	-	-
	32	亜鉛及びその化合物				0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物				0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
	34	鉄及びその化合物				0.03未満									0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物				0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物				7									7	7	7
	37	マンガン及びその化合物				0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38	塩化物イオン				8									8	8	8
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)				54									54	54	54
	40	蒸発残留物				130									130	130	130
	41	陰イオン界面活性剤				0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン				-									-	-	-
	43	2-メチルイソボルネオール				-									-	-	-
	44	非イオン界面活性剤				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(TOC)				0.2未満									0.2未満	0.2未満	0.2未満
47	pH値				7.8									7.8	7.8	7.8	
48	味				-									-	-	-	
49	臭気				異常なし									異常なし	異常なし	-	
50	色度				0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度				0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	
アンモニア態窒素					0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	
残留塩素					-									-	-	-	
気温					26.2℃									26.2℃	26.2℃	26.2℃	
水温					10.8℃									10.8℃	10.8℃	10.8℃	
天候					曇り									-	-	-	

原水の水質検査結果
水質検査場所:高柳町浄水場

		検査日		2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3	最大	最小	平均
		水質基準値																
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	66			58									66	58	62
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない			検出しない									検出しない	検出しない	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満			0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満			0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.018			0.002									0.018	0.002	0.010
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004									0.004	0.004未満	0.002
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3			0.4									0.4	0.3	0.4
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.15			0.16									0.16	0.15	0.16
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05			0.06									0.06	0.05	0.06
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満			0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満			0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-			-									-	-	-
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-			-									-	-	-
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-			-									-	-	-
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-			-									-	-	-
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-			-									-	-	-
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	-			-									-	-	-
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-			-									-	-	-
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-			-									-	-	-
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-			-									-	-	-
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-			-									-	-	-
基	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-			-									-	-	-
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.04			0.01未満									0.04	0.01未満	0.02
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.16			0.02未満									0.16	0.02未満	0.08
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	43			1.9									43	2	22
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満			0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	16			17									17	16	17
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	2.4			0.15									2.4	0.2	1.3
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	13			12									13	12	13
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	73			71									73	71	72
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	340			190									340	190	265
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-			-									-	-	-
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-			-									-	-	-
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	準	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満			0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満
46		有機物(TOC)	3mg/L以下	2.4			0.6									2.4	0.6	1.5
47		pH値	5.8以上8.6以下	7.4			7.6									7.6	7.4	7.5
48		味	異常でないこと	-			-									-	-	-
49		臭気	異常でないこと	異臭			異常なし									異臭	異常なし	-
50		色度	5度以下	300			15									300	15	158
51		濁度	2度以下	230			6.8									230	7	118
アンモニア態窒素		-	0.1未満			0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	
残留塩素		0.1mg/L以上	-			-									-	-	-	
気温			19.1℃			30.0℃									30.0℃	19.1℃	24.6℃	
水温			9.5℃			17.2℃									17.2℃	9.5℃	13.4℃	
天候			快晴			曇り									-	-	-	

原水の水質検査結果
水質検査場所：磯之辺水源

		検査日													最大	最小	平均
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3			
水	1	一般細菌	1ml中100個以下				6								6	6	6
	2	大腸菌	検出されないこと				検出しない								検出しない	検出しない	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.7								0.7	0.7	0.7
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下				-								-	-	-
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下				-								-	-	-
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下				-								-	-	-
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下				-								-	-	-
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下				-								-	-	-
	26	臭素酸	0.01mg/L以下				-								-	-	-
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下				-								-	-	-
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下				-								-	-	-
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下				-								-	-	-
	基	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下				-								-	-
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下				-								-	-	-
32		亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満
36		ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				7								7	7	7
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満
38		塩化物イオン	200mg/L以下				6								6	6	6
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				48								48	48	48
40		蒸発残留物	500mg/L以下				110								110	110	110
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
42		ジェオスミン	0.00001mg/L以下				-								-	-	-
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				-								-	-	-
準		44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.002未満								0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下				0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満
	47	pH値	5.8以上8.6以下				7.1								7.1	7.1	7.1
	48	味	異常でないこと				-								-	-	-
	49	臭気	異常でないこと				異常なし								異常なし	異常なし	-
	50	色度	5度以下				0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	2度以下				0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	アンモニア態窒素		—				0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		0.1mg/L以上				-								-	-	-
	気温					28.9℃									28.9℃	28.9℃	28.9℃
	水温					12.8℃									12.8℃	12.8℃	12.8℃
	天候					曇り									-	-	-

原水の水質検査結果
水質検査場所:石黒水源

		検査日												最大	最小	平均	
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3	2	2	2
水	1	一般細菌	1ml中100個以下				2								2	2	2
	2	大腸菌	検出されないこと				検出する								検出する	検出する	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下				0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下				0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下				0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下				0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下				0.5								0.5	0.5	0.5
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下				0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下				0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下				0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下				0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下				0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下				0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下				0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下				-								-	-	-
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下				-								-	-	-
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下				-								-	-	-
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下				-								-	-	-
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下				-								-	-	-
	26	臭素酸	0.01mg/L以下				-								-	-	-
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下				-								-	-	-
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下				-								-	-	-
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下				-								-	-	-
	基	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下				-								-	-
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下				-								-	-	-
32		亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下				0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下				0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下				0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満
36		ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下				9								9	9	9
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下				0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満
38		塩化物イオン	200mg/L以下				7								7	7	7
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下				46								46	46	46
40		蒸発残留物	500mg/L以下				110								110	110	110
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下				0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
42		ジェオスミン	0.00001mg/L以下				-								-	-	-
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				-								-	-	-
準		44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				0.002未満								0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類	0.005mg/L以下				0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下				0.2								0.2	0.2	0.2
	47	pH値	5.8以上8.6以下				7.8								7.8	7.8	7.8
	48	味	異常でないこと				-								-	-	-
	49	臭気	異常でないこと				異常なし								異常なし	異常なし	-
	50	色度	5度以下				0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	2度以下				0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	アンモニア態窒素		—				0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		0.1mg/L以上				-								-	-	-
	気温					29.8℃									29.8℃	29.8℃	29.8℃
	水温					20.0℃									20.0℃	20.0℃	20.0℃
	天候					曇り									-	-	-

原水の水質検査結果
水質検査場所: 油田浄水場

		検査日	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3	最大	最小	平均
		水質基準値													1	0	1
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0			1								1	0	1
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない			検出しない								検出しない	検出しない	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満			0.0003未満								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満			0.00005未満								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1未満			0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満			0.08未満								0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満			0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満			0.0002未満								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満			0.004未満								0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-			-								-	-	-
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-			-								-	-	-
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-			-								-	-	-
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-			-								-	-	-
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-			-								-	-	-
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	-			-								-	-	-
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-			-								-	-	-
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-			-								-	-	-
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-			-								-	-	-
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-			-								-	-	-
基	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-			-								-	-	-
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	2.7			2.8								2.8	2.7	2.8
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満			0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	11			11								11	11	11
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.19			0.20									0.19	0.20
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	12			12								12	12	12
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	29			29								29	29	29
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	130			130								130	130	130
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満			0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-			-								-	-	-
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-			-								-	-	-
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	準	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満			0.0005未満								0.0005未満	0.0005未満
46		有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2未満			0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満
47		pH値	5.8以上8.6以下	7.2			7.1								7.2	7.1	7.2
48		味	異常でないこと	-			-								-	-	-
49		臭気	異常でないこと	異常なし			異常なし								異常なし	異常なし	-
50		色度	5度以下	8.0			13								13.0	8.0	10.5
51		濁度	2度以下	0.1未満			0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素		-	0.2			0.2								0.2	0.2	0.2	
残留塩素		0.1mg/L以上	-			-								-	-	-	
気温			12.6℃			32.1℃								32.1℃	12.6℃	22.4℃	
水温			13.0℃			13.0℃								13.0℃	13.0℃	13.0℃	
天候			曇り			晴れ								-	-	-	