


水道水の配水系統と水質検査結果

「水質検査場所」を選択して検査結果をご覧ください。なお、選択は地図上でも可能です。

配水系統

水質検査場所

赤坂山浄水場	大字椎谷	大字曾地	大字西長島	大字山室	大字野田	鏡町
川内浄水場	鯨波二丁目	米山町				
砂田浄水場	西山町大津					
西山配水池	西山町妙法寺					
谷根浄水場	大字谷根					
高柳町浄水場	高柳町岡田	高柳町山中	高柳町門出			
石黒系上水道	高柳町石黒					
刈羽配水池	刈羽村大字割町新田					
油田浄水場	刈羽村大字油田					

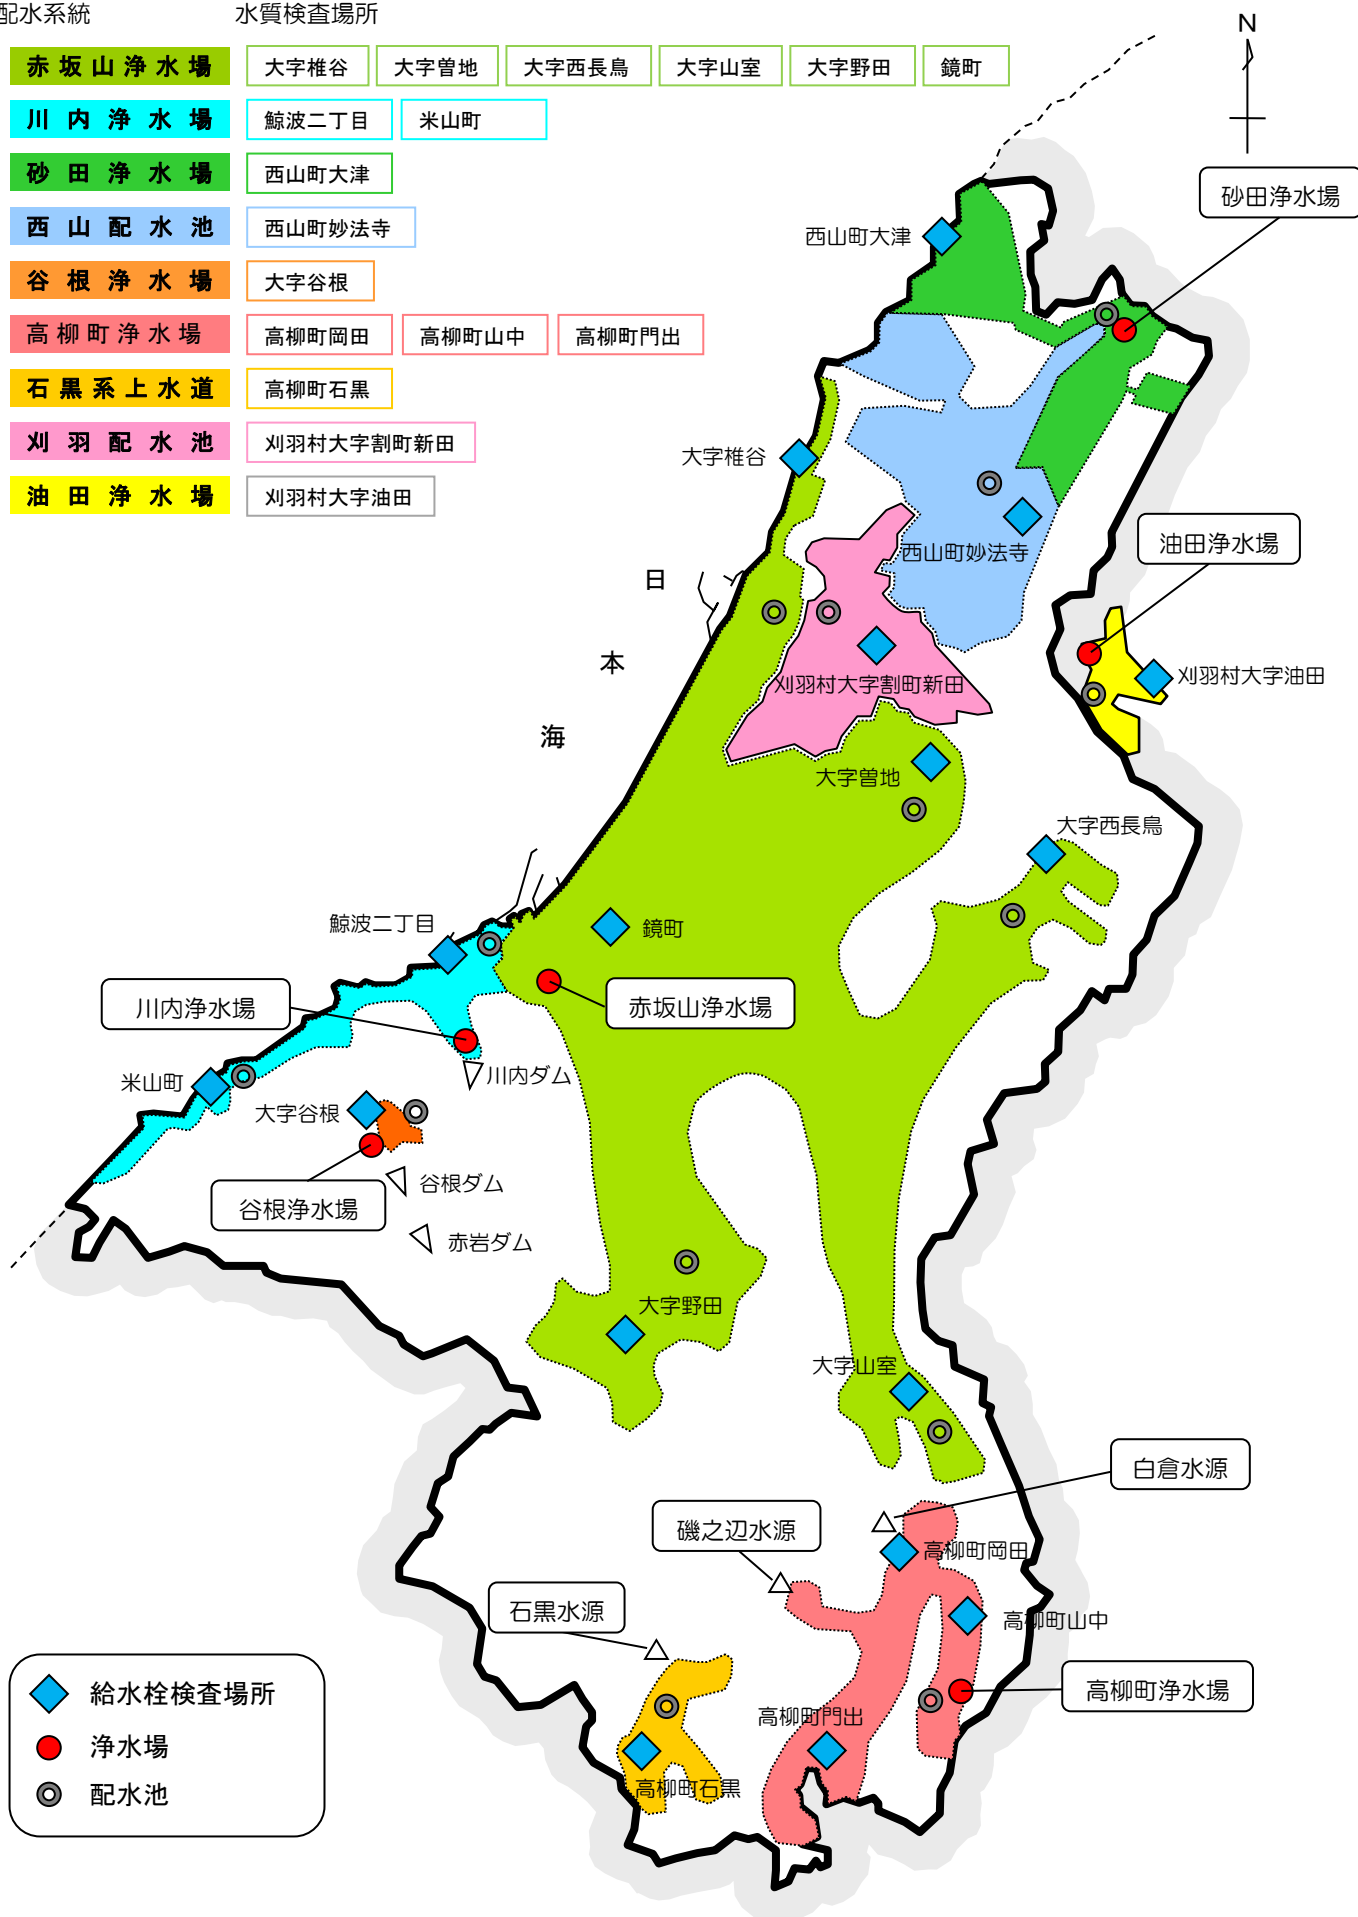

水質検査場所: 柏崎市大字椎谷 (配水系統: 赤坂山浄水場 荒浜配水池系)

		検査日		2025.4		2025.5		2025.6		2025.7		2025.8		2025.9		2025.10		2025.11		2025.12		2026.1		2026.2		2026.3		最大		最小		平均	
		水質基準値	1ml中100個以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水	1	一般細菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない																					検出しない	検出しない		-	
	2	大腸菌	0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-																					0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
	3	カドミウム及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-																					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		
	4	水銀及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-																					0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-																					0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満																					0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-																					0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満																					0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-																					0.004未満	0.004未満	0.004未満		
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-																					0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	-	-	0.1未満	-																					0.2	0.1未満	0.1		
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.08未満	-																					0.08未満	0.08未満	0.08未満		
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-																					0.02未満	0.02未満	0.02未満		
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-																					0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-																					0.005未満	0.005未満	0.005未満		
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-																					0.004未満	0.004未満	0.004未満		
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-																					0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-																					0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-																					0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-																												

水質検査場所: 柏崎市大字曾地 (配水系統: 赤坂山浄水場 飯寺配水池系)

		検査日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

水質検査場所: 柏崎市大字西長島 (配水系統: 赤坂山浄水場 長島配水池系)

		検査日	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3	最大	最小	平均
		水質基準値													0	0	0
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0	0							0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	-	-	0.1未満	-							0.2	0.1未満	0.1
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.08未満	-							0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-							0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.06	-							0.06	0.06未満	0.03
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003	-	-	0.016	-							0.016	0.003	0.010
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.003未満	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	-	-	0.003	-							0.003	0.003	0.003
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.010	-	-	0.027	-							0.027	0.010	0.019
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.010	-							0.010	0.003未満	0.005
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	-	-	0.008	-							0.008	0.004	0.006
	基	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満	-							0.008未満	0.008未満	0.008未満
32		亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01							0.01	0.01未満	0.00
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満							0.01	0.01未満	0.00
36		ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8	-	-	6	-							8	6	7
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満
38		塩化物イオン	200mg/L以下	12	10	10	10	12							12	10	11
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	19	-	-	23	-							23	19	21
40		蒸発残留物	500mg/L以下	54	-	-	63	-							63	54	59
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-							0.02未満	0.02未満	0.02未満
42		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	0.000003	0.000001	0.000001							0.000003	0.000001	0.000002
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
準		44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2	0.2	0.4	0.5	0.3							0.5	0.2	0.3
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.5	7.5	7.2							7.5	7.1	7.3
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	-
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	-
	50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満
	アンモニア態窒素		--	-	-	-	-	-							-	-	-
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.35	0.30	0.20	0.30	0.30							0.35	0.20	0.29
	気温			10.4℃	23.1℃	27.0℃	28.1℃	31.1℃							31.1℃	10.4℃	23.9℃
	水温			11.1℃	16.1℃	20.6℃	25.8℃	27.2℃							27.2℃	11.1℃	20.2℃
	天候			雨	晴れ	曇り	雨	曇り							-	-	-

水質検査場所: 柏崎市大字山室 (配水系統: 赤坂山浄水場 大沢配水池系)

		検査日															
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3	最大	最小	平均
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0	0							0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	-	-	0.1未満	-							0.2	0.1未満	0.1
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.08未満	-							0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-							0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.06未満	-							0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003	-	-	0.019	-							0.019	0.003	0.011
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	-	-	0.003未満	-							0.003	0.003未満	0.002
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004	-	-	0.003	-							0.004	0.003	0.004
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.011	-	-	0.031	-							0.031	0.011	0.021
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.010	-							0.010	0.003未満	0.005
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	-	-	0.009	-							0.009	0.004	0.007
	基	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満	-							0.008未満	0.008未満	0.008未満
32		亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.03	0.05	0.05							0.05	0.02未満	0.03
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満
36		ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7	-	-	6	-							7	6	7
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満
38		塩化物イオン	200mg/L以下	12	10	10	10	12							12	10	11
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	19	-	-	24	-							24	19	22
40		蒸発残留物	500mg/L以下	61	-	-	64	-							64	61	63
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-							0.02未満	0.02未満	0.02未満
42		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	0.000003	0.000002	0.000001							0.000003	0.000001	0.000002
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満
準	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3							0.4	0.2	0.3
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.8	7.8	7.5							7.8	7.2	7.5
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	-
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	-
	50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満
	アンモニア態窒素		--	-	-	-	-	-							-	-	-
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.30	0.30	0.20	0.20	0.30							0.30	0.20	0.26
	気温			9.0℃	25.5℃	29.8℃	28.0℃	33.2℃							33.2℃	9.0℃	25.1℃
	水温			10.0℃	15.5℃	20.0℃	26.0℃	27.0℃							27.0℃	10.0℃	19.7℃
	天候			雨	晴れ	曇り	曇り	曇り							-	-	-

水質検査場所: 柏崎市大字野田 (配水系統: 赤坂山浄水場 佐水配水池系)

		検査日														最大	最小	平均
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3				
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0	0							0	0	0	
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	-	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	-	-	0.1未満	-							0.2	0.1未満	0.1	
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.08未満	-							0.08未満	0.08未満	0.08未満	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-							0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満	
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.07	-							0.07	0.06未満	0.04	
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	-	-	0.014	-							0.014	0.002	0.008	
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.004	-							0.004	0.003未満	0.002	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	-	-	0.002	-							0.003	0.002	0.003	
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.008	-	-	0.023	-							0.023	0.008	0.016	
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.010	-							0.010	0.003未満	0.005	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	-	-	0.007	-							0.007	0.003	0.005	
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
基	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満	-							0.008未満	0.008未満	0.008未満	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7	-	-	6	-							7	6	7	
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満	
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	11	10	10	10	12							12	10	11	
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	18	-	-	22	-							22	18	20	
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	57	-	-	64	-							64	57	61	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-							0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	0.000003	0.000002	0.000001							0.000003	0.000001	0.000002	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	準	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46		有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2	0.3	0.4	0.5	0.2							0.5	0.2	0.3	
47		pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.3	7.2	6.9							7.3	6.9	7.1	
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	-	
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	-	
50		色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	
アンモニア態窒素		---	-	-	-	-	-							-	-	-		
残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50							0.50	0.40	0.44		
気温			9.0℃	26.2℃	30.4℃	29.0℃	34.3℃							34.3℃	9.0℃	25.8℃		
水温			10.8℃	17.2℃	20.2℃	27.1℃	27.0℃							27.1℃	10.8℃	20.5℃		
天候			雨	晴れ	晴れ	曇り	晴れ							-	-	-		

水質検査場所: 柏崎市鏡町 (配水系統: 赤坂山浄水場 赤坂山配水池系)

		検査日													最大	最小	平均
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3			
水	1	一般細菌 1ml中100個以下	0	0	0	0	0								0	0	0
	2	大腸菌 検出されないこと	検出ししない	検出ししない	検出ししない	検出ししない	検出ししない								検出ししない	検出ししない	-
	3	カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物 0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-								0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下	0.2	-	-	0.1未満	-								0.2	0.1未満	0.1
	12	フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.08未満	-								0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素 0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-								0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-								0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン 0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸 0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.06未満	-								0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸 0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム 0.06mg/L以下	0.002	-	-	0.009	-								0.009	0.002	0.006
	24	ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下	0.003	-	-	0.008	-								0.008	0.003	0.006
	25	ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下	0.002	-	-	0.002	-								0.002	0.002	0.002
	26	臭素酸 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン 0.1mg/L以下	0.007	-	-	0.016	-								0.016	0.007	0.012
	28	トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.006	-								0.006	0.003未満	0.003
	29	ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下	0.003	-	-	0.005	-								0.005	0.003	0.004
	30	プロモホルム 0.09mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
基	31	ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満	-								0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	34	鉄及びその化合物 0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物 1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下	7	-	-	6	-								7	6	7
	37	マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-								0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38	塩化物イオン 200mg/L以下	11	10	10	9	12								12	9	10
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下	18	-	-	20	-								20	18	19
	40	蒸発残留物 500mg/L以下	54	-	-	53	-								54	53	54
	41	陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン 0.00001mg/L以下	0.000001未満	-	0.000003	0.000001	0.000001								0.000003	0.000001未満	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下	0.000001未満	-	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類 0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
準	46	有機物(TOC) 3mg/L以下	0.2	0.3	0.5	0.5	0.3								0.5	0.2	0.4
	47	pH値 5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.1	7.1	6.7								7.1	6.7	7.0
	48	味 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	-
	49	臭気 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	-
	50	色度 5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度 2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	アンモニア態窒素		-	-	-	-	-								-	-	-
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.50	0.35	0.45	0.55							0.55	0.35	0.45
	気温			12.1℃	23.0℃	28.2℃	36.0℃	32.0℃							36.0℃	12.1℃	26.3℃
	水温			11.0℃	11.0℃	17.2℃	23.5℃	19.0℃							23.5℃	11.0℃	16.3℃
	天候			曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ							-	-	-

水質検査場所: 柏崎市鯨波二丁目 (配水系統: 川内浄水場系)

		検査日	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3	最大	最小	平均
		水質基準値															
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0	0							0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出ししない	検出ししない	検出ししない	検出ししない	検出ししない							検出ししない	検出ししない	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001							0.001	0.001未満	0.000
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	-	-	0.1	-							0.2	0.1	0.2
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.08未満	-							0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-							0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.06未満	-							0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.003未満	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	-	-	0.003	-							0.003	0.002	0.003
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.003	-	-	0.005	-							0.005	0.003	0.004
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.003未満	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	-	-	0.002	-							0.002	0.001未満	0.001
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001	-	-	0.001未満	-							0.001	0.001未満	0.001
基	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満	-							0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01	0.06	0.02	0.01	0.03							0.06	0.01	0.03
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7	-	-	8	-							8	7	8
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	12	12	12	11	11							12	11	12
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	15	-	-	25	-							25	15	20
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	48	-	-	66	-							66	48	57
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-							0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満
	準	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-							0.0005未満	0.0005未満
46		有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2未満	0.2	0.3	0.3	0.4							0.4	0.2未満	0.2
47		pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.0	6.9	6.8							7.1	6.8	7.0
48		味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	-
49		臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	-
50		色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満
51		濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素		--	-	-	-	-	-							-	-	-	
残留塩素		0.1mg/L以上	0.35	0.30	0.25	0.40	0.40							0.40	0.25	0.34	
気温			14.0℃	23.2℃	24.6℃	34.5℃	30.0℃							34.5℃	14.0℃	25.3℃	
水温			10.4℃	13.0℃	18.2℃	21.0℃	22.0℃							22.0℃	10.4℃	16.9℃	
天候			曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ							-	-	-	

水質検査場所: 柏崎市米山町 (配水系統: 川内浄水場 上輪配水池系)

		検査日		2025.4		2025.5		2025.6		2025.7		2025.8		2025.9		2025.10		2025.11		2025.12		2026.1		2026.2		2026.3		最大		最小		平均	
		水質基準値																															
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0	0	0																		0	0	0				
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない																			検出しない	検出しない	-				
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-																			0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満				
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-																			0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満				
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-																			0.001未満	0.001未満	0.001未満				
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満																			0.001未満	0.001未満	0.001未満				
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-																			0.001未満	0.001未満	0.001未満				
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満																			0.002未満	0.002未満	0.002未満				
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-																			0.004未満	0.004未満	0.004未満				
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-																			0.001未満	0.001未満	0.001未満				
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3	-	-	0.1	-																			0.3	0.1	0.2				
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.08未満	-																			0.08未満	0.08未満	0.08未満				
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-																			0.02未満	0.02未満	0.02未満				
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-																			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-																			0.005未満	0.005未満	0.005未満				
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-																			0.004未満	0.004未満	0.004未満				
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-																			0.002未満	0.002未満	0.002未満				
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-																			0.001未満	0.001未満	0.001未満				
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-																			0.001未満	0.001未満	0.001未満				
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-																			0.001未満	0.001未満	0.001未満				
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.06未満	-																			0.06未満	0.06未満	0.06未満				
	22	クロロ酢酸	0.0																														

水質検査場所: 柏崎市大字谷根 (配水系統: 谷根浄水場 谷根配水池系)

		検査日													最大	最小	平均
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3			
水	1	一般細菌 1ml中100個以下	0	0	0	0	0								0	0	0
	2	大腸菌 検出されないこと	検出ししない	検出ししない	検出ししない	検出ししない	検出ししない								検出ししない	検出ししない	-
	3	カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物 0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-								0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下	0.1	-	-	0.1未満	-								0.1	0.1未満	0.1
	12	フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.08未満	-								0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素 0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-								0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	-	-	0.004未満	-								0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン 0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸 0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.11	-								0.11	0.06未満	0.06
	22	クロロ酢酸 0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム 0.06mg/L以下	0.005	-	-	0.013	-								0.013	0.005	0.009
	24	ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下	0.005	-	-	0.003未満	-								0.005	0.003未満	0.003
	25	ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下	0.002	-	-	0.002	-								0.002	0.002	0.002
	26	臭素酸 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン 0.1mg/L以下	0.012	-	-	0.021	-								0.021	0.012	0.017
	28	トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下	0.004	-	-	0.007	-								0.007	0.004	0.006
	29	ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下	0.005	-	-	0.006	-								0.006	0.005	0.006
	基	30	プロモホルム 0.09mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満
31		ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満	-								0.008未満	0.008未満	0.008未満
32		亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満
33		アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.11								0.11	0.02未満	0.02
34		鉄及びその化合物 0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満
35		銅及びその化合物 1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満
36		ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下	6	-	-	7	-								7	6	7
37		マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-								0.005未満	0.005未満	0.005未満
38		塩化物イオン 200mg/L以下	11	9	10	11	12								12	9	11
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下	15	-	-	20	-								20	15	18
40		蒸発残留物 500mg/L以下	48	-	-	57	-								57	48	53
41		陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-								0.02未満	0.02未満	0.02未満
42		ジェオスミン 0.00001mg/L以下	-	-	0.000004	0.000002	0.000001								0.000004	0.000001	0.000002
43		2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下	-	-	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44		非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-								0.002未満	0.002未満	0.002未満
準	45	フェノール類 0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(TOC) 3mg/L以下	0.2	0.3	0.4	0.5	0.3								0.5	0.2	0.3
	47	pH値 5.8以上8.6以下	7.0	7.1	7.2	7.2	6.9								7.2	6.9	7.1
	48	味 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	-
	49	臭気 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	-
	50	色度 5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度 2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1								0.1	0.1未満	0.0
	アンモニア態窒素		-	-	-	-	-								-	-	-
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.30	0.20	0.20	0.30							0.40	0.20	0.28
	気温			13.3℃	22.1℃	28.1℃	35.1℃	29.5℃							35.1℃	13.3℃	25.6℃
	水温			11.0℃	16.0℃	19.0℃	27.0℃	26.0℃							27.0℃	11.0℃	19.8℃
	天候			曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ							-	-	-

水質検査場所: 柏崎市西山町妙法寺 (配水系統: 赤坂山浄水場 西山配水池系)

		検査日	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3	最大	最小	平均
		水質基準値															
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0	0							0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	-	-	0.1未満	-							0.2	0.1未満	0.1
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.08未満	-							0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-							0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.06未満	-							0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	-	-	0.016	-							0.016	0.002	0.009
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.005	-							0.005	0.003未満	0.003
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.003	-	-	0.002	-							0.003	0.002	0.003
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009	-	-	0.026	-							0.026	0.009	0.018
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.012	-							0.012	0.003未満	0.006
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	-	-	0.008	-							0.008	0.004	0.006
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
基	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満	-							0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満							0.02	0.02未満	0.00
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01							0.01	0.01未満	0.00
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7	-	-	7	-							7	7	7
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	11	10	10	10	12							12	10	11
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	18	-	-	21	-							21	18	20
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	69	-	-	66	-							69	66	68
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-							0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	-	0.000003	0.000002	0.000001							0.000003	0.000001未満	0.000002
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	-	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
準	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2	0.3	0.4	0.5	0.2							0.5	0.2	0.3
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.3	7.3	7.0							7.3	7.0	7.2
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	-
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	-
	50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満
	アンモニア態窒素		--	-	-	-	-	-							-	-	-
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.35	0.35	0.50	0.40							0.50	0.35	0.40
	気温			11.2℃	22.0℃	31.8℃	34.3℃	32.0℃							34.3℃	11.2℃	26.3℃
	水温			11.5℃	16.3℃	20.0℃	25.0℃	26.8℃							26.8℃	11.5℃	19.9℃
	天候			曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ							-	-	-

水質検査場所:高柳町岡田 (配水系統:岡田配水池系)

		検査日													最大	最小	平均
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3			
水	1	一般細菌 1ml中100個以下	0	0	0	0	0								0	0	0
	2	大腸菌 検出されないこと	検出ししない	検出ししない	検出ししない	検出ししない	検出ししない								検出ししない	検出ししない	-
	3	カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物 0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-								0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下	0.1	-	-	0.1	-								0.1	0.1	0.1
	12	フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.09	-								0.09	0.08未満	0.05
	13	ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素 0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-								0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-								0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン 0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸 0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.06未満	-								0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸 0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム 0.06mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	24	ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.003未満	-								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25	ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	26	臭素酸 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン 0.1mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	28	トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.003未満	-								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	29	ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	30	ブロモホルム 0.09mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
基	31	ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満	-								0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	34	鉄及びその化合物 0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物 1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下	8	-	-	8	-								8	8	8
	37	マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-								0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38	塩化物イオン 200mg/L以下	8	8	8	8	8								8	8	8
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下	56	-	-	54	-								56	54	55
	40	蒸発残留物 500mg/L以下	130	-	-	120	-								130	120	125
	41	陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン 0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-								-	-	-
	43	2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-								-	-	-
	44	非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類 0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
準	46	有機物(TOC) 3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満
	47	pH値 5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8								7.9	7.8	7.9
	48	味 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	-
	49	臭気 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	-
	50	色度 5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度 2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
	アンモニア態窒素		-	-	-	-	-								-	-	-
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40							0.40	0.35	0.38
	気温			19.0℃	22.6℃	28.0℃	30.0℃	31.5℃							31.5℃	19.0℃	26.2℃
	水温			10.2℃	17.0℃	21.7℃	27.0℃	26.9℃							27.0℃	10.2℃	20.6℃
	天候			快晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ							-	-	-

水質検査場所:高柳町山中 (配水系統:全体配水池系)

		検査日		検査日												最大	最小	平均
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3				
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0	0							0	0	0	
	2	大腸菌	検出されないこと	検出ししない	検出ししない	検出ししない	検出ししない	検出ししない							検出ししない	検出ししない	-	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3	-	-	0.4	-							0.4	0.3	0.4	
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.12	-	-	0.16	-							0.16	0.12	0.14	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05	-	-	0.06	-							0.06	0.05	0.06	
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満	
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.09	-							0.09	0.06未満	0.05	
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001	-	-	0.003	-							0.003	0.001	0.002	
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.003未満	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004	-	-	0.009	-							0.009	0.004	0.007	
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.008	-	-	0.020	-							0.020	0.008	0.014	
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.003未満	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	-	-	0.006	-							0.006	0.003	0.005	
	基	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	-	-	0.002	-							0.002	0.001未満	0.001
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満	-							0.008未満	0.008未満	0.008未満	
32		亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05							0.05	0.04	0.04	
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満	
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	
36		ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	17	-	-	19	-							19	17	18	
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満	
38		塩化物イオン	200mg/L以下	19	20	20	19	19							20	19	19	
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	72	-	-	72	-							72	72	72	
40		蒸発残留物	500mg/L以下	190	-	-	190	-							190	190	190	
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-							0.02未満	0.02未満	0.02未満	
42		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	-	-	0.000001	-							0.000001	0.000001未満	0.000001	
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	
準	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3							0.4	0.3	0.4	
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4							7.5	7.3	7.4	
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	-	
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	-	
	50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	アンモニア態窒素		--	-	-	-	-	-							-	-	-	
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.35	0.35	0.25	0.30	0.30							0.35	0.25	0.31	
	気温			17.4℃	21.8℃	30.6℃	29.9℃	30.5℃							30.6℃	17.4℃	26.0℃	
	水温			9.0℃	15.1℃	20.5℃	14.1℃	24.7℃							24.7℃	9.0℃	16.7℃	
	天候			快晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ							-	-	-	

水質検査場所:高柳町門出 (配水系統:高尾配水池系)

		検査日											最大	最小	平均		
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3			
水	1	一般細菌 1ml中100個以下	0	0	0	0	0								0	0	0
	2	大腸菌 検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない								検出しない	検出しない	-
	3	カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物 0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-								0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下	0.8	-	-	-	0.7	-							0.8	0.7	0.8
	12	フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.08未満	-								0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素 0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-								0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン 0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸 0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.18	-								0.18	0.06未満	0.09
	22	クロロ酢酸 0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム 0.06mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	24	ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.003未満	-								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25	ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下	0.001	-	-	0.002	-								0.002	0.001	0.002
	26	臭素酸 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン 0.1mg/L以下	0.001	-	-	0.002	-								0.002	0.001	0.002
	28	トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.003未満	-								0.003未満	0.003未満	0.003未満
	29	ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	30	ブロモホルム 0.09mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
基	31	ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満	-								0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	34	鉄及びその化合物 0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物 1.0mg/L以下	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満								0.01	0.01未満	0.01
	36	ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下	7	-	-	7	-								7	7	7
	37	マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-								0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38	塩化物イオン 200mg/L以下	7	7	6	6	6								7	6	6
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下	46	-	-	48	-								48	46	47
	40	蒸発残留物 500mg/L以下	110	-	-	110	-								110	110	110
	41	陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン 0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-								-	-	-
	43	2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-								-	-	-
	44	非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	準	45	フェノール類 0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-								0.0005未満	0.0005未満
46		有機物(TOC) 3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満								0.2未満	0.2未満	0.2未満
47		pH値 5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2								7.2	7.1	7.1
48		味 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	-
49		臭気 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	-
50		色度 5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満
51		濁度 2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素		-	-	-	-	-								-	-	-	
残留塩素		0.1mg/L以上	0.30	0.35	0.25	0.30	0.20							0.35	0.20	0.28	
気温		21.2℃	23.2℃	32.4℃	32.0℃	32.0℃								32.4℃	21.2℃	28.2℃	
水温		9.0℃	16.0℃	21.0℃	25.5℃	26.2℃								26.2℃	9.0℃	19.5℃	
天候		快晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ								-	-	-	

水質検査場所:高柳町石黒 (配水系統:大野配水池系)

		検査日													最大	最小	平均
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3			
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0	0							0	0	0
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	-	-	0.4	-							0.4	0.4	0.4
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.08未満	-							0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-							0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.16	-							0.16	0.06未満	0.08
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001	-	-	0.002	-							0.002	0.001	0.002
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.003未満	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	-	-	0.003	-							0.003	0.002	0.003
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005	-	-	0.008	-							0.008	0.005	0.007
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.003未満	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	-	-	0.002	-							0.002	0.002	0.002
	基	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001	-							0.001	0.001未満
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満	-							0.008未満	0.008未満	0.008未満
32		亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							0.03未満	0.03未満	0.03未満
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満
36		ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	9	-	-	9	-							9	9	9
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満
38		塩化物イオン	200mg/L以下	7	7	7	7	7							7	7	7
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	49	-	-	47	-							49	47	48
40		蒸発残留物	500mg/L以下	120	-	-	110	-							120	110	115
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-							0.02未満	0.02未満	0.02未満
42		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-							-	-	-
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-							-	-	-
44		非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2							0.2	0.2未満	0.0	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	8.0	8.1	8.0							8.1	7.8	7.9	
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	-	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	-	
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	
アンモニア態窒素		--	-	-	-	-	-							-	-	-	
残留塩素		0.1mg/L以上	0.45	0.20	0.20	0.30	0.50							0.50	0.20	0.33	
気温			19.7℃	24.1℃	32.8℃	30.9℃	34.0℃							34.0℃	19.7℃	28.3℃	
水温			11.0℃	17.0℃	21.0℃	27.0℃	26.7℃							27.0℃	11.0℃	20.5℃	
天候			快晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ							-	-	-	

水質検査場所:刈羽村大字割町新田 (配水系統:赤坂山浄水場 刈羽配水池系)

		検査日													最大	最小	平均
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3			
水	1	一般細菌 1ml中100個以下	0	0	0	0	0								0	0	0
	2	大腸菌 検出されないこと	検出ししない	検出ししない	検出ししない	検出ししない	検出ししない								検出ししない	検出ししない	-
	3	カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001								0.001	0.001未満	0.000
	7	ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物 0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-								0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下	0.2	-	-	0.1未満	-								0.2	0.1未満	0.1
	12	フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.08未満	-								0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素 0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-								0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	-	-	0.004未満	-								0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン 0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸 0.6mg/L以下	0.06未満	-	-	0.06未満	-								0.06未満	0.06未満	0.06未満
	22	クロロ酢酸 0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	23	クロロホルム 0.06mg/L以下	0.002	-	-	0.012	-								0.012	0.002	0.007
	24	ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.007	-								0.007	0.003未満	0.004
	25	ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下	0.003	-	-	0.002	-								0.003	0.002	0.003
	26	臭素酸 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
	27	総トリハロメタン 0.1mg/L以下	0.008	-	-	0.020	-								0.020	0.008	0.014
	28	トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.011	-								0.011	0.003未満	0.006
	29	ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下	0.003	-	-	0.006	-								0.006	0.003	0.005
	30	ブロモホルム 0.09mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満
基	31	ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満	-								0.008未満	0.008未満	0.008未満
	32	亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満								0.02	0.02未満	0.00
	34	鉄及びその化合物 0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満								0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物 1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下	7	-	-	7	-								7	7	7
	37	マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-								0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38	塩化物イオン 200mg/L以下	11	10	10	10	12								12	10	11
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下	18	-	-	21	-								21	18	20
	40	蒸発残留物 500mg/L以下	57	-	-	59	-								59	57	58
	41	陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-								0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン 0.00001mg/L以下	0.000001未満	-	0.000003	0.000002	0.000001								0.000003	0.000001未満	0.000002
	43	2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下	0.000001未満	-	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
	44	非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-								0.002未満	0.002未満	0.002未満
	準	45	フェノール類 0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-								0.0005未満	0.0005未満
46		有機物(TOC) 3mg/L以下	0.2	0.3	0.4	0.5	0.2								0.5	0.2	0.3
47		pH値 5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.3	7.2	7.0								7.3	7.0	7.1
48		味 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	-
49		臭気 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	異常なし	-
50		色度 5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								0.5未満	0.5未満	0.5未満
51		濁度 2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア態窒素		-	-	-	-	-								-	-	-	
残留塩素		0.1mg/L以上	0.45	0.35	0.40	0.40	0.50							0.50	0.35	0.42	
気温			10.0℃	19.6℃	31.5℃	36.0℃	32.5℃							36.0℃	10.0℃	25.9℃	
水温			11.5℃	18.4℃	20.4℃	25.5℃	28.0℃							28.0℃	11.5℃	20.8℃	
天候			快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り							-	-	-	

水質検査場所:刈羽村大字油田 (配水系統:油田浄水場 油田配水池系)

		検査日															最大	最小	平均
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3					
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0	0	0	0	0							0	0	0		
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない							検出しない	検出しない	-		
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満		
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満		
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1未満	-	-	0.1未満	-							0.1未満	0.1未満	0.1未満		
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.08未満	-							0.08未満	0.08未満	0.08未満		
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-							0.02未満	0.02未満	0.02未満		
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満		
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満		
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.08	-	-	0.16	-							0.16	0.08	0.12		
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	-	-	0.002	-							0.002	0.001未満	0.001		
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.003未満	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満		
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	-	-	0.003	-							0.003	0.001	0.002		
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001	-	-	0.008	-							0.008	0.001	0.005		
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	-	-	0.003未満	-							0.003未満	0.003未満	0.003未満		
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	-	-	0.002	-							0.002	0.001未満	0.001		
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001	-							0.001	0.001未満	0.001		
基	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	-	-	0.008未満	-							0.008未満	0.008未満	0.008未満		
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満		
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満							0.02未満	0.02未満	0.02未満		
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05							0.05	0.03	0.04		
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満		
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	13	-	-	14	-							14	13	14		
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満		
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	21	23	23	23	22							23	21	22		
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	29	-	-	29	-							29	29	29		
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	130	-	-	130	-							130	130	130		
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-							0.02未満	0.02未満	0.02未満		
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-							-	-	-		
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-							-	-	-		
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
準	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満							0.2未満	0.2未満	0.2未満		
	47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9							6.9	6.8	6.9		
	48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	-		
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	異常なし	-		
	50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.6							0.6	0.5未満	0.2		
	51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満		
	アンモニア態窒素		--	-	-	-	-	-							-	-	-		
	残留塩素		0.1mg/L以上	0.35	0.30	0.30	0.25	0.20							0.35	0.20	0.28		
	気温			12.7℃	21.6℃	32.1℃	34.8℃	33.6℃							34.8℃	12.7℃	27.0℃		
	水温			11.1℃	18.2℃	21.0℃	27.8℃	28.4℃							28.4℃	11.1℃	21.3℃		
	天候			快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ							-	-	-		

原水の水質検査結果
水質検査場所: 赤坂山浄水場

		検査日														最大	最小	平均
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3				
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	57	-	-	370	-							370	57	214	
	2	大腸菌	検出されないこと	検出する	-	-	検出する	-							検出する	検出する	-	
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-							0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-							0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満							0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	-	-	0.1未満	-							0.2	0.1未満	0.1	
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.08未満	-							0.08未満	0.08未満	0.08未満	
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-							0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-							0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-							0.005未満	0.005未満	0.005未満	
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-							0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-							0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-							-	-	-	
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-							-	-	-	
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-	-	-							-	-	-	
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-							-	-	-	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-							-	-	-	
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-							-	-	-	
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-							-	-	-	
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-							-	-	-	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-							-	-	-	
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	-	-	-							-	-	-	
基	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-							-	-	-	
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.05	0.27	0.04	0.03							0.27	0.03	0.09	
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.05	0.06	0.36	0.15	0.10							0.36	0.05	0.14	
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満							0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6	-	-	5	-							6	5	6	
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.007	-	-	0.041	-							0.041	0.007	0.024	
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	9	8	8	7	9							9	7	8	
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	19	-	-	21	-							21	19	20	
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	60	-	-	60	-							60	60	60	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-							0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	0.000002	0.000002	0.000001							0.000002	0.000001	0.000002	
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満							0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-							0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-							0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
準	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.6	0.5	1.8	1.1	0.4							1.8	0.4	0.9	
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.2	7.1	7.2	6.9							7.2	6.9	7.1	
	48	味	異常でないこと	-	-	-	-	-							-	-	-	
	49	臭気	異常でないこと	異臭	異臭	異臭	異臭	異臭							異臭	異臭	-	
	50	色度	5度以下	1.9	0.7	13	5.4	2.8							13.0	0.7	4.8	
	51	濁度	2度以下	1.4	3.6	5.7	1.4	1.6							5.7	1.4	2.7	
	アンモニア態窒素		—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素		0.1mg/L以上	-	-	-	-	-							-	-	-	
	気温			11.2℃	23.0℃	28.0℃	33.8℃	32.0℃							33.8℃	11.2℃	25.6℃	
	水温			9.8℃	13.0℃	15.2℃	20.8℃	11.8℃							20.8℃	9.8℃	14.1℃	
	天候			曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ							-	-	-	

原水の水質検査結果
水質検査場所:川内浄水場

		検査日														最大	最小	平均
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3				
水	1	一般細菌 1ml中100個以下	32	-	-	260	-								260	32	146	
	2	大腸菌 検出されないこと	検出しない	-	-	検出しない	-								検出しない	検出しない	-	
	3	カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
	4	水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
	5	セレン及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	6	鉛及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	7	ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	8	六価クロム化合物 0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	9	亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-								0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下	0.2	-	-	0.1未満	-								0.2	0.1未満	0.1	
	12	フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.08未満	-								0.08未満	0.08未満	0.08未満	
	13	ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-								0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	14	四塩化炭素 0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
	15	1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-								0.005未満	0.005未満	0.005未満	
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004未満	-	-	0.004未満	-								0.004未満	0.004未満	0.004未満	
	17	ジクロロメタン 0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-								0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	18	テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	19	トリクロロエチレン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	20	ベンゼン 0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満	
	21	塩素酸 0.6mg/L以下	-	-	-	-	-								-	-	-	
	22	クロロ酢酸 0.02mg/L以下	-	-	-	-	-								-	-	-	
	23	クロロホルム 0.06mg/L以下	-	-	-	-	-								-	-	-	
	24	ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下	-	-	-	-	-								-	-	-	
	25	ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下	-	-	-	-	-								-	-	-	
	26	臭素酸 0.01mg/L以下	-	-	-	-	-								-	-	-	
	27	総トリハロメタン 0.1mg/L以下	-	-	-	-	-								-	-	-	
	28	トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下	-	-	-	-	-								-	-	-	
	29	プロモジクロロメタン 0.03mg/L以下	-	-	-	-	-								-	-	-	
	30	プロモホルム 0.09mg/L以下	-	-	-	-	-								-	-	-	
基	31	ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下	-	-	-	-	-								-	-	-	
	32	亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	33	アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下	0.04	0.03	0.05	0.02	0.06								0.06	0.02	0.04	
	34	鉄及びその化合物 0.3mg/L以下	0.08	0.09	0.14	0.20	0.24								0.24	0.08	0.15	
	35	銅及びその化合物 1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満	
	36	ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下	7	-	-	8	-								8	7	8	
	37	マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下	0.014	-	-	0.069	-								0.069	0.014	0.042	
	38	塩化物イオン 200mg/L以下	11	11	11	11	11								11	11	11	
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下	15	-	-	23	-								23	15	19	
	40	蒸発残留物 500mg/L以下	50	-	-	74	-								74	50	62	
	41	陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-								0.02未満	0.02未満	0.02未満	
	42	ジェオスミン 0.00001mg/L以下	-	-	0.000002	0.000003	0.000003								0.000003	0.000002	0.000003	
	43	2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下	-	-	0.000001未満	0.000001未満	0.000001								0.000001	0.000001未満	0.000000	
	44	非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-								0.002未満	0.002未満	0.002未満	
	45	フェノール類 0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
準	46	有機物(TOC) 3mg/L以下	0.4	0.4	0.9	0.8	0.9								0.9	0.4	0.7	
	47	pH値 5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.0	6.8	6.9								7.0	6.8	6.9	
	48	味 異常でないこと	-	-	-	-	-								-	-	-	
	49	臭気 異常でないこと	異臭	異臭	異常なし	異臭	異臭								異臭	異常なし	-	
	50	色度 5度以下	2.3	1.8	3.9	5.2	5.5								5.5	1.8	3.7	
	51	濁度 2度以下	2.5	3.9	2.6	1.5	3.5								3.9	1.5	2.8	
	アンモニア態窒素		--	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素		0.1mg/L以上	-	-	-	-								-	-	-	
	気温			13.7℃	21.5℃	26.9℃	33.5℃	29.0℃							33.5℃	13.7℃	24.9℃	
	水温			7.8℃	8.0℃	15.2℃	19.0℃	18.5℃							19.0℃	7.8℃	13.7℃	
	天候			曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ							-	-	-	

原水の水質検査結果
水質検査場所: 谷根浄水場

			検査日																最大	最小	平均
			水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3						
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	38	-	-	380	-								380	38	209			
	2	大腸菌	検出されないこと	検出する	-	-	検出しない	-								検出する	検出しない	-			
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-								0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-								0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満			
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満			
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-								0.004未満	0.004未満	0.004未満			
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1	-	-	0.1未満	-								0.1	0.1未満	0.1			
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満	-	-	0.08未満	-								0.08未満	0.08未満	0.08未満			
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-								0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-								0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	-	-	0.005未満	-								0.005未満	0.005未満	0.005未満			
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	-	-	0.004未満	-								0.004未満	0.004未満	0.004未満			
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-								0.002未満	0.002未満	0.002未満			
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	-	-	0.001未満	-								0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-	-	-								-	-	-			
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-								-	-	-			
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-	-	-								-	-	-			
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-								-	-	-			
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-								-	-	-			
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-								-	-	-			
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-	-	-								-	-	-			
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-								-	-	-			
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-	-	-								-	-	-			
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	-	-	-								-	-	-			
基	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-	-	-								-	-	-			
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満			
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.05	0.05	0.04	0.04	0.02未満								0.05	0.02未満	0.04			
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.05	0.04	0.06	0.11	0.07								0.11	0.04	0.07			
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満								0.01未満	0.01未満	0.01未満			
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5	-	-	5	-								5	5	5			
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.007	-	-	0.020	-								0.020	0.007	0.014			
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	7	6	6	6	8								8	6	7			
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	14	-	-	20	-								20	14	17			
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	44	-	-	55	-								55	44	50			
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	-	-	0.02未満	-								0.02未満	0.02未満	0.02未満			
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	0.000007	0.000002	0.000002								0.000007	0.000002	0.000004			
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満			
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	-	-	0.002未満	-								0.002未満	0.002未満	0.002未満			
	準	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-								0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
46		有機物(TOC)	3mg/L以下	0.8	0.5	0.8	1.1	0.5								1.1	0.5	0.7			
47		pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.3	7.2	6.8								7.3	6.8	7.1			
48		味	異常でないこと	-	-	-	-	-								-	-	-			
49		臭気	異常でないこと	異臭	異臭	異臭	異常なし	異臭								異臭	異常なし	-			
50		色度	5度以下	2.7	1.6	2.4	5.2	2.6								5.2	1.6	2.9			
51		濁度	2度以下	2.2	3.7	2.9	1.0	1.2								3.7	1.0	2.2			
アンモニア態窒素			--	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								0.1未満	0.1未満	0.1未満				
残留塩素			0.1mg/L以上	-	-	-	-								-	-	-				
気温				11.7℃	23.2℃	26.5℃	34.8℃	30.5℃							34.8℃	11.7℃	25.3℃				
水温				6.2℃	12.0℃	13.9℃	20.5℃	9.5℃							20.5℃	6.2℃	12.4℃				
天候				曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ							-	-	-				

原水の水質検査結果
水質検査場所:白倉水源

		検査日													最大	最小	平均
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3			
水	1	一般細菌 1ml中100個以下				0									0	0	0
	2	大腸菌 検出されないこと				検出しない									検出しない	検出しない	-
	3	カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物 0.01mg/L以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物 0.01mg/L以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物 0.02mg/L以下				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下				0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下				0.1									0.1	0.1	0.1
	12	フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下				0.09									0.09	0.09	0.09
	13	ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下				0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素 0.002mg/L以下				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下				0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン				0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸				-									-	-	-
	22	クロロ酢酸				-									-	-	-
	23	クロロホルム				-									-	-	-
	24	ジクロロ酢酸				-									-	-	-
	25	ジブロモクロロメタン				-									-	-	-
	26	臭素酸				-									-	-	-
	27	総トリハロメタン				-									-	-	-
	28	トリクロロ酢酸				-									-	-	-
	29	ブロモジクロロメタン				-									-	-	-
	30	ブロモホルム				-									-	-	-
	31	ホルムアルデヒド				-									-	-	-
	32	亜鉛及びその化合物				0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満
	33	アルミニウム及びその化合物				0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
	34	鉄及びその化合物				0.03未満									0.03未満	0.03未満	0.03未満
	35	銅及びその化合物				0.01未満									0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物				7									7	7	7
	37	マンガン及びその化合物				0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満
	38	塩化物イオン				8									8	8	8
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)				54									54	54	54
	40	蒸発残留物				130									130	130	130
	41	陰イオン界面活性剤				0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン				-									-	-	-
	43	2-メチルイソボルネオール				-									-	-	-
	44	非イオン界面活性剤				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類				0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(TOC)				0.2未満									0.2未満	0.2未満	0.2未満
47	pH値				7.8									7.8	7.8	7.8	
48	味				-									-	-	-	
49	臭気				異常なし									異常なし	異常なし	-	
50	色度				0.5未満									0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度				0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	
アンモニア態窒素					0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	
残留塩素					-									-	-	-	
気温					26.2℃									26.2℃	26.2℃	26.2℃	
水温					10.8℃									10.8℃	10.8℃	10.8℃	
天候					曇り									-	-	-	

原水の水質検査結果
水質検査場所:高柳町浄水場

		検査日														最大	最小	平均
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3				
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	66		58										66	58	62
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しなし		検出しなし										検出しなし	検出しなし	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満		0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満		0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.018		0.002										0.018	0.002	0.010
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満		0.004										0.004	0.004未満	0.002
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3		0.4										0.4	0.3	0.4
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.15		0.16										0.16	0.15	0.16
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05		0.06										0.06	0.05	0.06
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満		0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満		0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-		-										-	-	-
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-		-										-	-	-
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-		-										-	-	-
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-		-										-	-	-
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-		-										-	-	-
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	-		-										-	-	-
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-		-										-	-	-
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-		-										-	-	-
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-		-										-	-	-
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-		-										-	-	-
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-		-										-	-	-
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.04		0.01未満										0.04	0.01未満	0.02
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.16		0.02未満										0.16	0.02未満	0.08
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	43		1.9										43	2	22
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満		0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	16		17										17	16	17
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	2.4		0.15										2.4	0.2	1.3
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	13		12										13	12	13
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	73		71										73	71	72
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	340		190										340	190	265
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-		-										-	-	-
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-		-										-	-	-
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満		0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	2.4		0.6										2.4	0.6	1.5
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4		7.6										7.6	7.4	7.5
	48	味	異常でないこと	-		-										-	-	-
	49	臭気	異常でないこと	異臭		異常なし										異臭	異常なし	-
	50	色度	5度以下	300		15										300	15	158
	51	濁度	2度以下	230		6.8										230	7	118
アンモニア態窒素		--	0.1未満		0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満	
残留塩素		0.1mg/L以上	-		-										-	-	-	
気温			19.1℃		30.0℃										30.0℃	19.1℃	24.6℃	
水温			9.5℃		17.2℃										17.2℃	9.5℃	13.4℃	
天候			快晴		曇り										-	-	-	

原水の水質検査結果
水質検査場所：磯之辺水源

			検査日												最大	最小	平均			
			水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3					
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	探 水 不 可	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	6	6	6			
	2	大腸菌	検出されないこと															検出しない	検出しない	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下															0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下															0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下															0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下															0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下															0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下															0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下															0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下															0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下															0.7	0.7	0.7
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下															0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下															0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下															0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下															0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満														
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満														
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満														
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満														
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満														
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	-														
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	-														
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	-	-														
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-														
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-														
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	-														
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	-														
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	-														
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	-														
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	-	-														
基	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	-														
	32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満														
	33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満														
	34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満														
	35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満														
	36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7	7	7														
	37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満														
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	6	6	6														
	39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	48	48	48														
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	110	110	110														
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満														
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	-	-														
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-														
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満														
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満														
準	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満														
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1														
	48	味	異常でないこと	-	-	-														
	49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	-														
	50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満														
	51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満														
	アンモニア態窒素		-	0.1未満	0.1未満	0.1未満														
	残留塩素		0.1mg/L以上	-	-	-														
	気温			28.9℃	28.9℃	28.9℃														
	水温			12.8℃	12.8℃	12.8℃														
	天候			曇り	-	-														

原水の水質検査結果
水質検査場所:石黒水源

		検査日												最大	最小	平均	
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3			
水	1	一般細菌 1ml中100個以下				2									2	2	2
	2	大腸菌 検出されないこと				検出する									検出する	検出する	-
	3	カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下				0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下				0.00005未満									0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物 0.01mg/L以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物 0.01mg/L以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物 0.02mg/L以下				0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下				0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下				0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下				0.5									0.5	0.5	0.5
	12	フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下				0.08未満									0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下				0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素 0.002mg/L以下				0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下				0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン				0.04mg/L以下									0.04mg/L以下	0.04mg/L以下	0.04mg/L以下
	17	ジクロロメタン				0.02mg/L以下									0.02mg/L以下	0.02mg/L以下	0.02mg/L以下
	18	テトラクロロエチレン				0.01mg/L以下									0.01mg/L以下	0.01mg/L以下	0.01mg/L以下
	19	トリクロロエチレン				0.01mg/L以下									0.01mg/L以下	0.01mg/L以下	0.01mg/L以下
	20	ベンゼン				0.01mg/L以下									0.01mg/L以下	0.01mg/L以下	0.01mg/L以下
	21	塩素酸				0.6mg/L以下									-	-	-
	22	クロロ酢酸				0.02mg/L以下									-	-	-
	23	クロロホルム				0.06mg/L以下									-	-	-
	24	ジクロロ酢酸				0.03mg/L以下									-	-	-
	25	ジブromoklorometan				0.1mg/L以下									-	-	-
	26	臭素酸				0.01mg/L以下									-	-	-
	27	総トリハロメタン				0.1mg/L以下									-	-	-
	28	トリクロロ酢酸				0.03mg/L以下									-	-	-
	29	ブロモジクロロメタン				0.03mg/L以下									-	-	-
	基	30	ブロモホルム				0.09mg/L以下									-	-
31		ホルムアルデヒド				0.08mg/L以下									-	-	-
32		亜鉛及びその化合物				1.0mg/L以下									0.01未満	0.01未満	0.01未満
33		アルミニウム及びその化合物				0.2mg/L以下									0.02未満	0.02未満	0.02未満
34		鉄及びその化合物				0.3mg/L以下									0.03未満	0.03未満	0.03未満
35		銅及びその化合物				1.0mg/L以下									0.01未満	0.01未満	0.01未満
36		ナトリウム及びその化合物				200mg/L以下									9	9	9
37		マンガン及びその化合物				0.05mg/L以下									0.005未満	0.005未満	0.005未満
38		塩化物イオン				200mg/L以下									7	7	7
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)				300mg/L以下									46	46	46
40		蒸発残留物				500mg/L以下									110	110	110
41		陰イオン界面活性剤				0.2mg/L以下									0.02未満	0.02未満	0.02未満
42		ジェオスミン				0.00001mg/L以下									-	-	-
43		2-メチルイソボルネオール				0.00001mg/L以下									-	-	-
準		44	非イオン界面活性剤				0.02mg/L以下									0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類				0.005mg/L以下									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(TOC)				3mg/L以下									0.2	0.2	0.2
	47	pH値				5.8以上8.6以下									7.8	7.8	7.8
	48	味				異常でないこと									-	-	-
	49	臭気				異常でないこと									異常なし	異常なし	-
	50	色度				5度以下									0.5未満	0.5未満	0.5未満
	51	濁度				2度以下									0.1未満	0.1未満	0.1未満
	アンモニア態窒素					-									0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素					0.1mg/L以上									-	-	-
	気温														29.8℃	29.8℃	29.8℃
	水温														20.0℃	20.0℃	20.0℃
	天候														-	-	-

原水の水質検査結果
水質検査場所: 油田浄水場

		検査日														最大	最小	平均
		水質基準値	2025.4	2025.5	2025.6	2025.7	2025.8	2025.9	2025.10	2025.11	2025.12	2026.1	2026.2	2026.3		1	0	1
水	1	一般細菌	1ml中100個以下	0		1										検出しない	検出しない	-
	2	大腸菌	検出されないこと	検出しない		検出しない										検出しない	検出しない	-
	3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満		0.0003未満										0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満		0.00005未満										0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満		0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1未満		0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満
	12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08未満		0.08未満										0.08未満	0.08未満	0.08未満
	13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02未満		0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満		0.0002未満										0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満		0.005未満										0.005未満	0.005未満	0.005未満
質	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満		0.004未満										0.004未満	0.004未満	0.004未満
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満										0.002未満	0.002未満	0.002未満
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満		0.001未満										0.001未満	0.001未満	0.001未満
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	-		-										-	-	-
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-		-										-	-	-
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-		-										-	-	-
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-		-										-	-	-
	25	ジブromoklorometan	0.1mg/L以下	-		-										-	-	-
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	-		-										-	-	-
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-		-										-	-	-
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-		-										-	-	-
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-		-										-	-	-
	基	30	プロモホルム	0.09mg/L以下	-		-										-	-
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-		-										-	-	-
32		亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満		0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満
33		アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満
34		鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	2.7		2.8										2.8	2.7	2.8
35		銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01未満		0.01未満										0.01未満	0.01未満	0.01未満
36		ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	11		11										11	11	11
37		マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.19		0.20											0.19	0.20
38		塩化物イオン	200mg/L以下	12		12										12	12	12
39		カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	29		29										29	29	29
40		蒸発残留物	500mg/L以下	130		130										130	130	130
41		陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満		0.02未満										0.02未満	0.02未満	0.02未満
42		ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-		-										-	-	-
43		2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-		-										-	-	-
準		44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002未満		0.002未満										0.002未満	0.002未満
	45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満		0.0005未満										0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
	46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.2未満		0.2未満										0.2未満	0.2未満	0.2未満
	47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2		7.1										7.2	7.1	7.2
	48	味	異常でないこと	-		-										-	-	-
	49	臭気	異常でないこと	異常なし		異常なし										異常なし	異常なし	-
	50	色度	5度以下	8.0		13										13.0	8.0	10.5
	51	濁度	2度以下	0.1未満		0.1未満										0.1未満	0.1未満	0.1未満
	アンモニア態窒素		-	0.2		0.2										0.2	0.2	0.2
	残留塩素		0.1mg/L以上	-		-										-	-	-
	気温			12.6℃		32.1℃										32.1℃	12.6℃	22.4℃
	水温			13.0℃		13.0℃										13.0℃	13.0℃	13.0℃
	天候			曇り		晴れ										-	-	-