# 水道水の配水系統と水質検査結果

「水質検査場所」を選択して検査結果をご覧ください。なお、選択は地図上でも可能です。
（一部のブラウザで開くと配水系統図にうまく戻れない場合があります。）

| 配水系統 | 水質検査場所 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤坂山浄水場 | 大字椎谷 | 大字曽地 | 大字西長鳥 | 大字山室 | 大字野田 | 鏡町 |
| 川内浄水場 | 鯨波二丁目 | 米山町 | | | | |
| 砂田浄水場 | 西山町大津 | | | | | |
| 西山配水池 | 西山町妙法寺 | | | | | |
| 谷根浄水場 | 大字谷根 | | | | | |
| 高柳町浄水場 | 高柳町岡田 | 高柳町山中 | 高柳町門出 | | | |
| 石黒系上水道 | 高柳町石黒 | | | | | |
| 刈羽配水池 | 刈羽村大字割町新田 | | | | | |
| 油田浄水場 | 刈羽村大字油田 | | | | | |

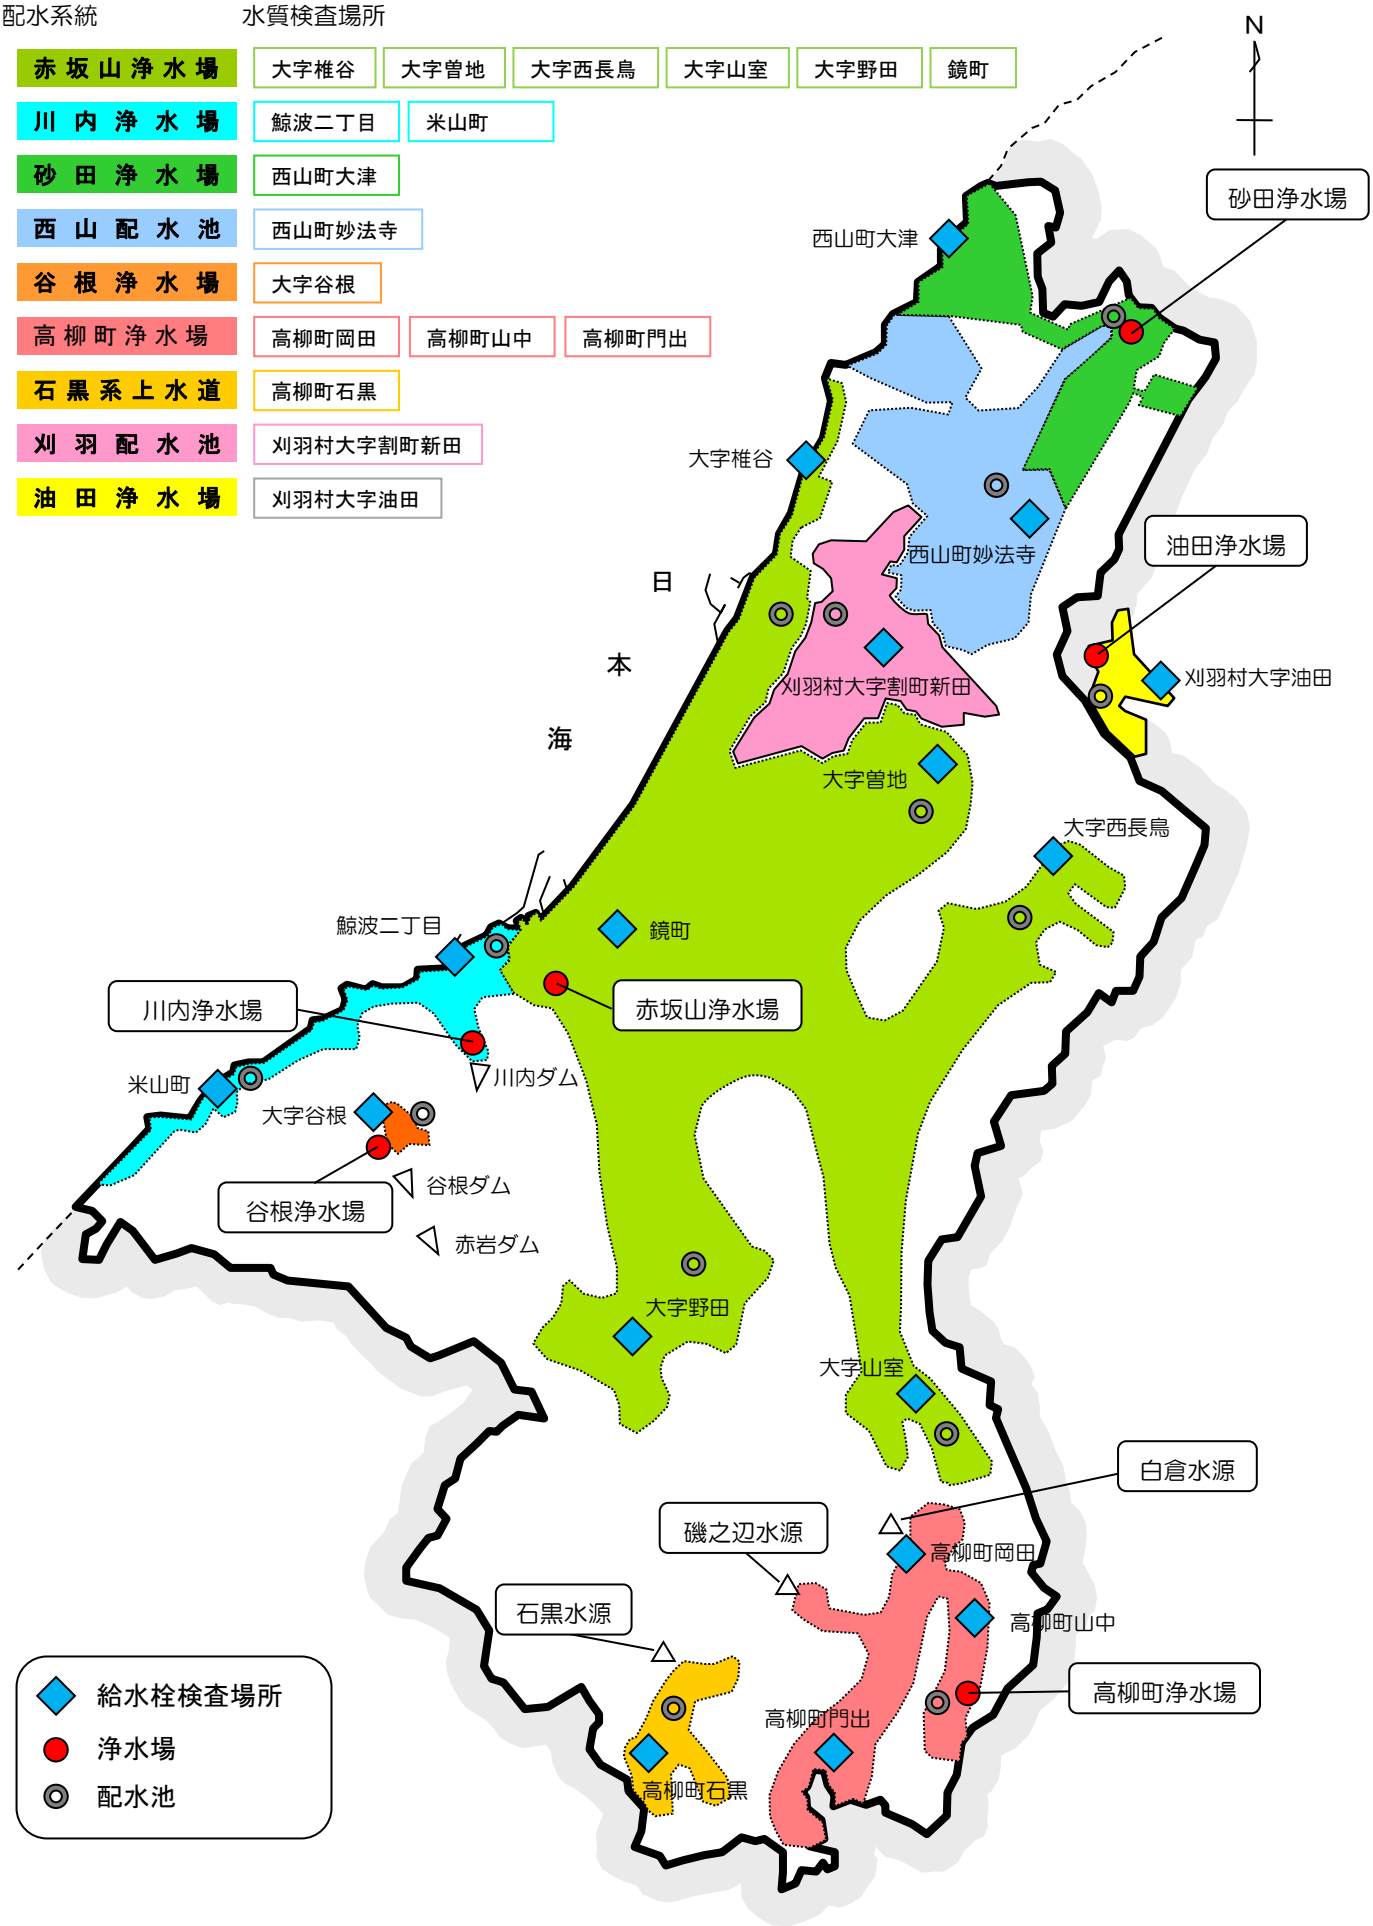

配水系統図に戻る

# 水質検査結果一覧表

| 事業体名 | 柏崎市 | 系統名 | 浄水　柏崎市大字椎谷　（配水系統：赤坂山浄水場　荒浜配水池系） |
|---|---|---|---|

| | | 採取日 | 令和8年4月14日 | 令和8年5月19日 | 令和8年6月17日 | 令和8年7月15日 | 令和8年8月21日 | 令和8年9月9日 | 令和8年10月15日 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 基準値 | 単位 | | | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
| 一般細菌 | 100以下 | /ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | /100ml | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | ———— | ———— | ———— |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | mg/l | 0.0003未満 | ———— | ———— | 0.0003未満 | ———— | ———— | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/l | 0.00005未満 | ———— | ———— | 0.00005未満 | ———— | ———— | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 六価クロム化合物 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/l | 0.1 | ———— | ———— | 0.1未満 | ———— | ———— | 0.2 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/l | 0.08未満 | ———— | ———— | 0.08未満 | ———— | ———— | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/l | 0.0002未満 | ———— | ———— | 0.0002未満 | ———— | ———— | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005以下 | mg/l | 0.000005未満 | ———— | ———— | 0.000005未満 | ———— | ———— | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |
| ベンゼン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 塩素酸 | 0.6以下 | mg/l | 0.06未満 | ———— | 0.06未満 | 0.08 | 0.06未満 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| クロロ酢酸 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| クロロホルム | 0.06以下 | mg/l | 0.003 | ———— | ———— | 0.018 | ———— | ———— | 0.014 | 0.018 | 0.003 | 0.012 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003 | ———— | ———— | 0.003未満 | ———— | ———— | 0.003未満 | 0.003 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.003 | ———— | ———— | 0.003 | ———— | ———— | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
| 臭素酸 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 総トリハロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.010 | ———— | ———— | 0.029 | ———— | ———— | 0.027 | 0.029 | 0.010 | 0.022 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003未満 | ———— | ———— | 0.013 | ———— | ———— | 0.009 | 0.013 | 0.003未満 | 0.007 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | mg/l | 0.004 | ———— | ———— | 0.008 | ———— | ———— | 0.009 | 0.009 | 0.004 | 0.007 |
| ブロモホルム | 0.09以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ホルムアルデヒド | 0.08以下 | mg/l | 0.008未満 | ———— | ———— | 0.008未満 | ———— | ———— | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/l | 0.03未満 | ———— | ———— | 0.03未満 | ———— | ———— | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | mg/l | 6 | ———— | ———— | 7 | ———— | ———— | 7 | 7 | 6 | 7 |
| マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 塩化物イオン | 200以下 | mg/l | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | mg/l | 18 | ———— | ———— | 23 | ———— | ———— | 24 | 24 | 18 | 22 |
| 蒸発残留物 | 500以下 | mg/l | 59 | ———— | ———— | 67 | ———— | ———— | 74 | 74 | 59 | 67 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| ジェオスミン | 0.00001以下 | mg/l | ———— | ———— | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | mg/l | ———— | ———— | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| フェノール類 | 0.005以下 | mg/l | 0.0005未満 | ———— | ———— | 0.0005未満 | ———— | ———— | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 有機物(ＴＯＣ) | 3以下 | mg/l | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | － | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.2 |
| 味 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ———— | ———— | ———— |
| 臭気 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ———— | ———— | ———— |
| 色度 | 5以下 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2以下 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 残留塩素 | **** | mg/l | 0.45 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.25 | 0.32 |
| 水温 | **** | ℃ | 13.3 | 20.0 | 24.0 | 27.0 | 29.5 | 26.5 | 23.2 | 29.5 | 13.3 | 23.4 |

配水系統図に戻る

# 水質検査結果一覧表

| 事業体名 | 柏崎市 | 系統名 | 浄水　柏崎市大字曽地　（配水系統：赤坂山浄水場　飯寺配水池系） |
|---|---|---|---|

| 採取日 | | | 令和8年4月14日 | 令和8年5月19日 | 令和8年6月17日 | 令和8年7月15日 | 令和8年8月21日 | 令和8年9月9日 | 令和8年10月15日 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 基準値 | 単位 | | | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
| 一般細菌 | 100以下 | /ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | /100ml | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | ———— | ———— | ———— |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | mg/l | 0.0003未満 | ———— | ———— | 0.0003未満 | ———— | ———— | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/l | 0.00005未満 | ———— | ———— | 0.00005未満 | ———— | ———— | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 六価クロム化合物 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/l | 0.1 | ———— | ———— | 0.1未満 | ———— | ———— | 0.2 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/l | 0.08未満 | ———— | ———— | 0.08未満 | ———— | ———— | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/l | 0.0002未満 | ———— | ———— | 0.0002未満 | ———— | ———— | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005以下 | mg/l | 0.000005未満 | ———— | ———— | 0.000005未満 | ———— | ———— | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |
| ベンゼン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 塩素酸 | 0.6以下 | mg/l | 0.06未満 | ———— | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06 | 0.06未満 | 0.06 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| クロロ酢酸 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| クロロホルム | 0.06以下 | mg/l | 0.002 | ———— | ———— | 0.013 | ———— | ———— | 0.004 | 0.013 | 0.002 | 0.006 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003未満 | ———— | ———— | 0.003未満 | ———— | ———— | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.002 | ———— | ———— | 0.002 | ———— | ———— | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
| 臭素酸 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 総トリハロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.007 | ———— | ———— | 0.021 | ———— | ———— | 0.012 | 0.021 | 0.007 | 0.013 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003未満 | ———— | ———— | 0.010 | ———— | ———— | 0.003 | 0.010 | 0.003未満 | 0.004 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | mg/l | 0.003 | ———— | ———— | 0.006 | ———— | ———— | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.005 |
| ブロモホルム | 0.09以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ホルムアルデヒド | 0.08以下 | mg/l | 0.008未満 | ———— | ———— | 0.008未満 | ———— | ———— | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | 0.04 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.04 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/l | 0.03未満 | ———— | ———— | 0.03未満 | ———— | ———— | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | mg/l | 6 | ———— | ———— | 7 | ———— | ———— | 7 | 7 | 6 | 7 |
| マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 塩化物イオン | 200以下 | mg/l | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | mg/l | 17 | ———— | ———— | 22 | ———— | ———— | 22 | 22 | 17 | 20 |
| 蒸発残留物 | 500以下 | mg/l | 52 | ———— | ———— | 62 | ———— | ———— | 69 | 69 | 52 | 61 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| ジェオスミン | 0.00001以下 | mg/l | ———— | ———— | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | mg/l | ———— | ———— | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| フェノール類 | 0.005以下 | mg/l | 0.0005未満 | ———— | ———— | 0.0005未満 | ———— | ———— | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 有機物(ＴＯＣ) | 3以下 | mg/l | 0.2未満 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2未満 | 0.4 |
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | － | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 6.9 | 7.0 |
| 味 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ———— | ———— | ———— |
| 臭気 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ———— | ———— | ———— |
| 色度 | 5以下 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2以下 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 残留塩素 | **** | mg/l | 0.55 | 0.30 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.35 | 0.55 | 0.20 | 0.36 |
| 水温 | **** | ℃ | 13.1 | 18.6 | 22.1 | 25.1 | 28.0 | 26.7 | 22.8 | 28.0 | 13.1 | 22.3 |

配水系統図に戻る

# 水質検査結果一覧表

| 事業体名 | 柏崎市 | 系統名 | 浄水　柏崎市大字西長鳥　（配水系統：赤坂山浄水場　長鳥配水池系） |
|---|---|---|---|

| 採取日 | | | 令和8年4月14日 | 令和8年5月19日 | 令和8年6月17日 | 令和8年7月15日 | 令和8年8月21日 | 令和8年9月9日 | 令和8年10月15日 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 基準値 | 単位 | | | | | | | | | | |
| 一般細菌 | 100以下 | /ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | /100ml | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | ――― | ――― | ――― |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | mg/l | 0.0003未満 | ――― | ――― | 0.0003未満 | ――― | ――― | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/l | 0.00005未満 | ――― | ――― | 0.00005未満 | ――― | ――― | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 六価クロム化合物 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/l | 0.2 | ――― | ――― | 0.1未満 | ――― | ――― | 0.2 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/l | 0.08未満 | ――― | ――― | 0.08未満 | ――― | ――― | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/l | 0.0002未満 | ――― | ――― | 0.0002未満 | ――― | ――― | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ――― | ――― | 0.005未満 | ――― | ――― | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005以下 | mg/l | 0.000005未満 | ――― | ――― | 0.000005未満 | ――― | ――― | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |
| ベンゼン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 塩素酸 | 0.6以下 | mg/l | 0.06未満 | ――― | 0.12 | 0.07 | 0.06未満 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.06未満 | 0.06 |
| クロロ酢酸 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| クロロホルム | 0.06以下 | mg/l | 0.003 | ――― | ――― | 0.019 | ――― | ――― | 0.020 | 0.020 | 0.003 | 0.014 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003 | ――― | ――― | 0.003未満 | ――― | ――― | 0.003未満 | 0.003 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.003 | ――― | ――― | 0.003 | ――― | ――― | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
| 臭素酸 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 総トリハロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.010 | ――― | ――― | 0.031 | ――― | ――― | 0.034 | 0.034 | 0.010 | 0.025 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003未満 | ――― | ――― | 0.012 | ――― | ――― | 0.011 | 0.012 | 0.003未満 | 0.008 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | mg/l | 0.004 | ――― | ――― | 0.009 | ――― | ――― | 0.010 | 0.010 | 0.004 | 0.008 |
| ブロモホルム | 0.09以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ホルムアルデヒド | 0.08以下 | mg/l | 0.008未満 | ――― | ――― | 0.008未満 | ――― | ――― | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ――― | ――― | 0.01 | ――― | ――― | 0.01未満 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/l | 0.03未満 | ――― | ――― | 0.03未満 | ――― | ――― | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ――― | ――― | 0.01未満 | ――― | ――― | 0.01 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | mg/l | 6 | ――― | ――― | 7 | ――― | ――― | 7 | 7 | 6 | 7 |
| マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ――― | ――― | 0.005未満 | ――― | ――― | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 塩化物イオン | 200以下 | mg/l | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | mg/l | 18 | ――― | ――― | 23 | ――― | ――― | 24 | 24 | 18 | 22 |
| 蒸発残留物 | 500以下 | mg/l | 56 | ――― | ――― | 62 | ――― | ――― | 74 | 74 | 56 | 64 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| ジェオスミン | 0.00001以下 | mg/l | ――― | ――― | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | mg/l | ――― | ――― | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| フェノール類 | 0.005以下 | mg/l | 0.0005未満 | ――― | ――― | 0.0005未満 | ――― | ――― | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 有機物(ＴＯＣ) | 3以下 | mg/l | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | － | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 |
| 味 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ――― | ――― | ――― |
| 臭気 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ――― | ――― | ――― |
| 色度 | 5以下 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2以下 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 残留塩素 | **** | mg/l | 0.35 | 0.20 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.20 | 0.30 |
| 水温 | **** | ℃ | 11.8 | 18.5 | 21.6 | 25.0 | 28.5 | 25.4 | 22.2 | 28.5 | 11.8 | 21.9 |

配水系統図に戻る

# 水質検査結果一覧表

| 事業体名 | 柏崎市 | 系統名 | 浄水　柏崎市大字山室　（配水系統：赤坂山浄水場　　大沢配水池系） |
|---|---|---|---|

| | | 採取日 | 令和8年4月14日 | 令和8年5月19日 | 令和8年6月17日 | 令和8年7月15日 | 令和8年8月21日 | 令和8年9月9日 | 令和8年10月15日 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 基準値 | 単位 | | | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
| 一般細菌 | 100以下 | /ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | /100ml | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | ———— | ———— | ———— |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | mg/l | 0.0003未満 | ———— | ———— | 0.0003未満 | ———— | ———— | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/l | 0.00005未満 | ———— | ———— | 0.00005未満 | ———— | ———— | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 六価クロム化合物 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/l | 0.2 | ———— | ———— | 0.1未満 | ———— | ———— | 0.2 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/l | 0.08未満 | ———— | ———— | 0.08未満 | ———— | ———— | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/l | 0.0002未満 | ———— | ———— | 0.0002未満 | ———— | ———— | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005以下 | mg/l | 0.000005未満 | ———— | ———— | 0.000005未満 | ———— | ———— | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |
| ベンゼン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 塩素酸 | 0.6以下 | mg/l | 0.06未満 | ———— | 0.06未満 | 0.07 | 0.06未満 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| クロロ酢酸 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| クロロホルム | 0.06以下 | mg/l | 0.003 | ———— | ———— | 0.021 | ———— | ———— | 0.024 | 0.024 | 0.003 | 0.016 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003 | ———— | ———— | 0.003未満 | ———— | ———— | 0.003未満 | 0.003 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.003 | ———— | ———— | 0.003 | ———— | ———— | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
| 臭素酸 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 総トリハロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.010 | ———— | ———— | 0.033 | ———— | ———— | 0.040 | 0.040 | 0.010 | 0.028 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003未満 | ———— | ———— | 0.014 | ———— | ———— | 0.013 | 0.014 | 0.003未満 | 0.009 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | mg/l | 0.004 | ———— | ———— | 0.009 | ———— | ———— | 0.012 | 0.012 | 0.004 | 0.008 |
| ブロモホルム | 0.09以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ホルムアルデヒド | 0.08以下 | mg/l | 0.008未満 | ———— | ———— | 0.008未満 | ———— | ———— | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | mg/l | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/l | 0.03未満 | ———— | ———— | 0.03未満 | ———— | ———— | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | mg/l | 6 | ———— | ———— | 7 | ———— | ———— | 7 | 7 | 6 | 7 |
| マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 塩化物イオン | 200以下 | mg/l | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | mg/l | 18 | ———— | ———— | 25 | ———— | ———— | 25 | 25 | 18 | 23 |
| 蒸発残留物 | 500以下 | mg/l | 56 | ———— | ———— | 63 | ———— | ———— | 68 | 68 | 56 | 62 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| ジェオスミン | 0.00001以下 | mg/l | ———— | ———— | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | mg/l | ———— | ———— | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| フェノール類 | 0.005以下 | mg/l | 0.0005未満 | ———— | ———— | 0.0005未満 | ———— | ———— | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 有機物(ＴＯＣ) | 3以下 | mg/l | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | － | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.3 | 7.6 |
| 味 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ———— | ———— | ———— |
| 臭気 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ———— | ———— | ———— |
| 色度 | 5以下 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2以下 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 残留塩素 | **** | mg/l | 0.35 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.26 |
| 水温 | **** | ℃ | 11.1 | 18.0 | 22.8 | 25.2 | 27.5 | 24.6 | 20.7 | 27.5 | 11.1 | 21.4 |

配水系統図に戻る

# 水質検査結果一覧表

| 事業体名 | 柏崎市 | 系統名 | 浄水　柏崎市大字野田　（配水系統：赤坂山浄水場　　佐水配水池系） |
|---|---|---|---|

| 採取日 | | | 令和8年4月14日 | 令和8年5月19日 | 令和8年6月17日 | 令和8年7月15日 | 令和8年8月21日 | 令和8年9月9日 | 令和8年10月15日 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 基準値 | 単位 | | | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
| 一般細菌 | 100以下 | /ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | /100ml | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | ———— | ———— | ———— |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | mg/l | 0.0003未満 | ———— | ———— | 0.0003未満 | ———— | ———— | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/l | 0.00005未満 | ———— | ———— | 0.00005未満 | ———— | ———— | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 六価クロム化合物 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/l | 0.1 | ———— | ———— | 0.1未満 | ———— | ———— | 0.2 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/l | 0.08未満 | ———— | ———— | 0.08未満 | ———— | ———— | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/l | 0.0002未満 | ———— | ———— | 0.0002未満 | ———— | ———— | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005以下 | mg/l | 0.000005未満 | ———— | ———— | 0.000005未満 | ———— | ———— | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |
| ベンゼン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 塩素酸 | 0.6以下 | mg/l | 0.06未満 | ———— | 0.06未満 | 0.07 | 0.06未満 | 0.08 | 0.06未満 | 0.08 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| クロロ酢酸 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| クロロホルム | 0.06以下 | mg/l | 0.002 | ———— | ———— | 0.014 | ———— | ———— | 0.006 | 0.014 | 0.002 | 0.007 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003未満 | ———— | ———— | 0.004 | ———— | ———— | 0.003未満 | 0.004 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.002 | ———— | ———— | 0.002 | ———— | ———— | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.003 |
| 臭素酸 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 総トリハロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.007 | ———— | ———— | 0.023 | ———— | ———— | 0.016 | 0.023 | 0.007 | 0.015 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003未満 | ———— | ———— | 0.010 | ———— | ———— | 0.004 | 0.010 | 0.003未満 | 0.005 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | mg/l | 0.003 | ———— | ———— | 0.007 | ———— | ———— | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.005 |
| ブロモホルム | 0.09以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ホルムアルデヒド | 0.08以下 | mg/l | 0.008未満 | ———— | ———— | 0.008未満 | ———— | ———— | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | 0.03 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.03 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/l | 0.03未満 | ———— | ———— | 0.03未満 | ———— | ———— | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | mg/l | 6 | ———— | ———— | 7 | ———— | ———— | 7 | 7 | 6 | 7 |
| マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 塩化物イオン | 200以下 | mg/l | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | mg/l | 17 | ———— | ———— | 22 | ———— | ———— | 22 | 22 | 17 | 20 |
| 蒸発残留物 | 500以下 | mg/l | 51 | ———— | ———— | 63 | ———— | ———— | 65 | 65 | 51 | 60 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| ジェオスミン | 0.00001以下 | mg/l | ———— | ———— | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | mg/l | ———— | ———— | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| フェノール類 | 0.005以下 | mg/l | 0.0005未満 | ———— | ———— | 0.0005未満 | ———— | ———— | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 有機物(ＴＯＣ) | 3以下 | mg/l | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | － | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.4 | 6.9 | 7.1 |
| 味 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ———— | ———— | ———— |
| 臭気 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ———— | ———— | ———— |
| 色度 | 5以下 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2以下 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 残留塩素 | **** | mg/l | 0.45 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.39 |
| 水温 | **** | ℃ | 11.0 | 19.0 | 21.9 | 27.9 | 26.3 | 24.0 | 19.2 | 27.9 | 11.0 | 21.3 |

配水系統図に戻る

# 水質検査結果一覧表

| 事業体名 | 柏崎市 | 系統名 | 浄水　柏崎市鏡町　（配水系統：赤坂山浄水場　赤坂山配水池系） |
|---|---|---|---|

| 採取日 | | | 令和8年4月13日 | 令和8年5月18日 | 令和8年6月16日 | 令和8年7月13日 | 令和8年8月18日 | 令和8年9月8日 | 令和8年10月14日 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 基準値 | 単位 | | | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
| 一般細菌 | 100以下 | /ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | /100ml | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | ———— | ———— | ———— |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | mg/l | 0.0003未満 | ———— | ———— | 0.0003未満 | ———— | ———— | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/l | 0.00005未満 | ———— | ———— | 0.00005未満 | ———— | ———— | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 六価クロム化合物 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/l | 0.2 | ———— | ———— | 0.1未満 | ———— | ———— | 0.2 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/l | 0.08未満 | ———— | ———— | 0.08未満 | ———— | ———— | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/l | 0.0002未満 | ———— | ———— | 0.0002未満 | ———— | ———— | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005以下 | mg/l | 0.000005未満 | ———— | ———— | 0.000005未満 | ———— | ———— | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |
| ベンゼン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 塩素酸 | 0.6以下 | mg/l | 0.06未満 | ———— | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| クロロ酢酸 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| クロロホルム | 0.06以下 | mg/l | 0.002 | ———— | ———— | 0.010 | ———— | ———— | 0.004 | 0.010 | 0.002 | 0.005 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003未満 | ———— | ———— | 0.008 | ———— | ———— | 0.003未満 | 0.008 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.002 | ———— | ———— | 0.002 | ———— | ———— | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.003 |
| 臭素酸 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 総トリハロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.007 | ———— | ———— | 0.017 | ———— | ———— | 0.013 | 0.017 | 0.007 | 0.012 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003未満 | ———— | ———— | 0.007 | ———— | ———— | 0.003 | 0.007 | 0.003未満 | 0.003 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | mg/l | 0.003 | ———— | ———— | 0.005 | ———— | ———— | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.004 |
| ブロモホルム | 0.09以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ホルムアルデヒド | 0.08以下 | mg/l | 0.008未満 | ———— | ———— | 0.008未満 | ———— | ———— | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | 0.02 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/l | 0.03未満 | ———— | ———— | 0.03未満 | ———— | ———— | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | mg/l | 6 | ———— | ———— | 7 | ———— | ———— | 7 | 7 | 6 | 7 |
| マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 塩化物イオン | 200以下 | mg/l | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | mg/l | 17 | ———— | ———— | 22 | ———— | ———— | 22 | 22 | 17 | 20 |
| 蒸発残留物 | 500以下 | mg/l | 52 | ———— | ———— | 61 | ———— | ———— | 70 | 70 | 52 | 61 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| ジェオスミン | 0.00001以下 | mg/l | 0.000001未満 | ———— | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | mg/l | 0.000001未満 | ———— | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| フェノール類 | 0.005以下 | mg/l | 0.0005未満 | ———— | ———— | 0.0005未満 | ———— | ———— | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 有機物(ＴＯＣ) | 3以下 | mg/l | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | － | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 7.3 | 6.8 | 7.0 |
| 味 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ———— | ———— | ———— |
| 臭気 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ———— | ———— | ———— |
| 色度 | 5以下 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2以下 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 残留塩素 | **** | mg/l | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.35 | 0.55 | 0.35 | 0.41 |
| 水温 | **** | ℃ | 12.0 | 18.5 | 21.5 | 23.1 | 24.0 | 24.6 | 21.1 | 24.6 | 12.0 | 20.7 |

配水系統図に戻る

# 水質検査結果一覧表

| 事業体名 | 柏崎市 | 系統名 | 浄水　柏崎市鯨波二丁目　（配水系統：川内浄水場系） |
|---|---|---|---|

| | | 採取日 | 令和8年4月13日 | 令和8年5月18日 | 令和8年6月16日 | 令和8年7月13日 | 令和8年8月18日 | 令和8年9月8日 | 令和8年10月14日 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 基準値 | 単位 | | | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
| 一般細菌 | 100以下 | /ml | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | /100ml | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | ———— | ———— | ———— |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | mg/l | 0.0003未満 | ———— | ———— | 0.0003未満 | ———— | ———— | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/l | 0.00005未満 | ———— | ———— | 0.00005未満 | ———— | ———— | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 六価クロム化合物 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/l | 0.2 | ———— | ———— | 0.1 | ———— | ———— | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/l | 0.08未満 | ———— | ———— | 0.08未満 | ———— | ———— | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/l | 0.0002未満 | ———— | ———— | 0.0002未満 | ———— | ———— | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005以下 | mg/l | 0.000005未満 | ———— | ———— | 0.000005未満 | ———— | ———— | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |
| ベンゼン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 塩素酸 | 0.6以下 | mg/l | 0.06未満 | ———— | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| クロロ酢酸 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| クロロホルム | 0.06以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003未満 | ———— | ———— | 0.003未満 | ———— | ———— | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.002 | ———— | ———— | 0.003 | ———— | ———— | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
| 臭素酸 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 総トリハロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.002 | ———— | ———— | 0.005 | ———— | ———— | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.003 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003未満 | ———— | ———— | 0.003未満 | ———— | ———— | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.002 | ———— | ———— | 0.001 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001 |
| ブロモホルム | 0.09以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ホルムアルデヒド | 0.08以下 | mg/l | 0.008未満 | ———— | ———— | 0.008未満 | ———— | ———— | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/l | 0.03未満 | ———— | ———— | 0.03未満 | ———— | ———— | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01 | ———— | ———— | 0.02 | 0.02 | 0.01未満 | 0.01 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | mg/l | 7 | ———— | ———— | 8 | ———— | ———— | 8 | 8 | 7 | 8 |
| マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 塩化物イオン | 200以下 | mg/l | 12 | 14 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | mg/l | 16 | ———— | ———— | 24 | ———— | ———— | 24 | 24 | 16 | 21 |
| 蒸発残留物 | 500以下 | mg/l | 49 | ———— | ———— | 77 | ———— | ———— | 73 | 77 | 49 | 66 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| ジェオスミン | 0.00001以下 | mg/l | ———— | ———— | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | mg/l | ———— | ———— | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| フェノール類 | 0.005以下 | mg/l | 0.0005未満 | ———— | ———— | 0.0005未満 | ———— | ———— | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 有機物(ＴＯＣ) | 3以下 | mg/l | 0.2未満 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2未満 | 0.3 |
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | － | 7.0 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 6.9 |
| 味 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ———— | ———— | ———— |
| 臭気 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ———— | ———— | ———— |
| 色度 | 5以下 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2以下 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 残留塩素 | **** | mg/l | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.34 |
| 水温 | **** | ℃ | 11.2 | 15.0 | 18.5 | 21.5 | 23.3 | 21.6 | 19.0 | 23.3 | 11.2 | 18.6 |

配水系統図に戻る

# 水質検査結果一覧表

| 事業体名 | 柏崎市 | 系統名 | 浄水　柏崎市米山町　（配水系統：川内浄水場　上輪配水池系） |
|---|---|---|---|

| 採取日 | | | 令和8年4月13日 | 令和8年5月18日 | 令和8年6月16日 | 令和8年7月13日 | 令和8年8月18日 | 令和8年9月8日 | 令和8年10月14日 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 基準値 | 単位 | | | | | | | | | | |
| 一般細菌 | 100以下 | /ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | /100ml | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | ———— | ———— | ———— |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | mg/l | 0.0003未満 | ———— | ———— | 0.0003未満 | ———— | ———— | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/l | 0.00005未満 | ———— | ———— | 0.00005未満 | ———— | ———— | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 六価クロム化合物 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/l | 0.2 | ———— | ———— | 0.1 | ———— | ———— | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/l | 0.08未満 | ———— | ———— | 0.08未満 | ———— | ———— | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/l | 0.0002未満 | ———— | ———— | 0.0002未満 | ———— | ———— | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005以下 | mg/l | 0.000005未満 | ———— | ———— | 0.000005未満 | ———— | ———— | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |
| ベンゼン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 塩素酸 | 0.6以下 | mg/l | 0.06未満 | ———— | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| クロロ酢酸 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| クロロホルム | 0.06以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.004 | ———— | ———— | 0.004 | 0.004 | 0.001未満 | 0.003 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003未満 | ———— | ———— | 0.003未満 | ———— | ———— | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.006 | ———— | ———— | 0.009 | ———— | ———— | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.008 |
| 臭素酸 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 総トリハロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.011 | ———— | ———— | 0.022 | ———— | ———— | 0.021 | 0.022 | 0.011 | 0.018 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003未満 | ———— | ———— | 0.003未満 | ———— | ———— | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | mg/l | 0.003 | ———— | ———— | 0.007 | ———— | ———— | 0.007 | 0.007 | 0.003 | 0.006 |
| ブロモホルム | 0.09以下 | mg/l | 0.002 | ———— | ———— | 0.002 | ———— | ———— | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| ホルムアルデヒド | 0.08以下 | mg/l | 0.008未満 | ———— | ———— | 0.008未満 | ———— | ———— | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/l | 0.03未満 | ———— | ———— | 0.03未満 | ———— | ———— | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | mg/l | 7 | ———— | ———— | 8 | ———— | ———— | 9 | 9 | 7 | 8 |
| マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 塩化物イオン | 200以下 | mg/l | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | mg/l | 16 | ———— | ———— | 25 | ———— | ———— | 23 | 25 | 16 | 21 |
| 蒸発残留物 | 500以下 | mg/l | 50 | ———— | ———— | 74 | ———— | ———— | 74 | 74 | 50 | 66 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| ジェオスミン | 0.00001以下 | mg/l | ———— | ———— | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | mg/l | ———— | ———— | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| フェノール類 | 0.005以下 | mg/l | 0.0005未満 | ———— | ———— | 0.0005未満 | ———— | ———— | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 有機物(ＴＯＣ) | 3以下 | mg/l | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | － | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.4 |
| 味 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ———— | ———— | ———— |
| 臭気 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ———— | ———— | ———— |
| 色度 | 5以下 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2以下 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 残留塩素 | **** | mg/l | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.40 | 0.55 | 0.55 | 0.30 | 0.37 |
| 水温 | **** | ℃ | 13.4 | 19.0 | 25.2 | 25.7 | 28.1 | 26.8 | 23.0 | 28.1 | 13.4 | 23.0 |

配水系統図に戻る

# 水質検査結果一覧表

| 事業体名 | 柏崎市 | 系統名 | 浄水　柏崎市大字谷根　（配水系統：谷根浄水場　谷根配水池系） |
|---|---|---|---|

| | | 採取日 | 令和8年4月13日 | 令和8年5月18日 | 令和8年6月16日 | 令和8年7月13日 | 令和8年8月18日 | 令和8年9月8日 | 令和8年10月14日 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 基準値 | 単位 | | | | | | | | | | |
| 一般細菌 | 100以下 | /ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | /100ml | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | ———— | ———— | ———— |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | mg/l | 0.0003未満 | ———— | ———— | 0.0003未満 | ———— | ———— | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/l | 0.00005未満 | ———— | ———— | 0.00005未満 | ———— | ———— | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 六価クロム化合物 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/l | 0.1 | ———— | ———— | 0.1未満 | ———— | ———— | 0.2 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/l | 0.08未満 | ———— | ———— | 0.08未満 | ———— | ———— | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/l | 0.0002未満 | ———— | ———— | 0.0002未満 | ———— | ———— | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005以下 | mg/l | 0.000005未満 | ———— | ———— | 0.000005未満 | ———— | ———— | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |
| ベンゼン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 塩素酸 | 0.6以下 | mg/l | 0.06未満 | ———— | 0.08 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.08 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| クロロ酢酸 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| クロロホルム | 0.06以下 | mg/l | 0.006 | ———— | ———— | 0.013 | ———— | ———— | 0.006 | 0.013 | 0.006 | 0.008 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.004 | ———— | ———— | 0.003未満 | ———— | ———— | 0.003未満 | 0.004 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.002 | ———— | ———— | 0.002 | ———— | ———— | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
| 臭素酸 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 総トリハロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.012 | ———— | ———— | 0.021 | ———— | ———— | 0.014 | 0.021 | 0.012 | 0.016 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.005 | ———— | ———— | 0.007 | ———— | ———— | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.006 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | mg/l | 0.004 | ———— | ———— | 0.006 | ———— | ———— | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.005 |
| ブロモホルム | 0.09以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ホルムアルデヒド | 0.08以下 | mg/l | 0.008未満 | ———— | ———— | 0.008未満 | ———— | ———— | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | 0.17 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.17 | 0.02未満 | 0.02 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/l | 0.03未満 | ———— | ———— | 0.03未満 | ———— | ———— | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | mg/l | 6 | ———— | ———— | 6 | ———— | ———— | 7 | 7 | 6 | 6 |
| マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 塩化物イオン | 200以下 | mg/l | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | mg/l | 15 | ———— | ———— | 21 | ———— | ———— | 21 | 21 | 15 | 19 |
| 蒸発残留物 | 500以下 | mg/l | 43 | ———— | ———— | 57 | ———— | ———— | 69 | 69 | 43 | 56 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| ジェオスミン | 0.00001以下 | mg/l | ———— | ———— | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | mg/l | ———— | ———— | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| フェノール類 | 0.005以下 | mg/l | 0.0005未満 | ———— | ———— | 0.0005未満 | ———— | ———— | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 有機物(ＴＯＣ) | 3以下 | mg/l | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | － | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.4 | 6.9 | 7.1 |
| 味 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ———— | ———— | ———— |
| 臭気 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ———— | ———— | ———— |
| 色度 | 5以下 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2以下 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 残留塩素 | **** | mg/l | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.15 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.15 | 0.28 |
| 水温 | **** | ℃ | 12.2 | 18.0 | 20.9 | 19.1 | 26.0 | 25.0 | 21.2 | 26.0 | 12.2 | 20.3 |

配水系統図に戻る

# 水質検査結果一覧表

| 事業体名 | 柏崎市 | 系統名 | 浄水　柏崎市西山町妙法寺　（配水系統：赤坂山浄水場　西山配水池系） |
|---|---|---|---|

| 採取日 | | | 令和8年4月15日 | 令和8年5月20日 | 令和8年6月18日 | 令和8年7月16日 | 令和8年8月20日 | 令和8年9月17日 | 令和8年10月19日 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 基準値 | 単位 | | | | | | | | | | |
| 一般細菌 | 100以下 | /ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | /100ml | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | ———— | ———— | ———— |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | mg/l | 0.0003未満 | ———— | ———— | 0.0003未満 | ———— | ———— | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/l | 0.00005未満 | ———— | ———— | 0.00005未満 | ———— | ———— | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 六価クロム化合物 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/l | 0.1 | ———— | ———— | 0.1未満 | ———— | ———— | 0.2 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/l | 0.08未満 | ———— | ———— | 0.08未満 | ———— | ———— | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/l | 0.0002未満 | ———— | ———— | 0.0002未満 | ———— | ———— | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005以下 | mg/l | 0.000005未満 | ———— | ———— | 0.000005未満 | ———— | ———— | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |
| ベンゼン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 塩素酸 | 0.6以下 | mg/l | 0.06未満 | ———— | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.07 | 0.06未満 | 0.07 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| クロロ酢酸 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| クロロホルム | 0.06以下 | mg/l | 0.003 | ———— | ———— | 0.015 | ———— | ———— | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.007 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003 | ———— | ———— | 0.003 | ———— | ———— | 0.003未満 | 0.003 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.003 | ———— | ———— | 0.002 | ———— | ———— | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.003 |
| 臭素酸 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 総トリハロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.010 | ———— | ———— | 0.024 | ———— | ———— | 0.011 | 0.024 | 0.010 | 0.015 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003未満 | ———— | ———— | 0.012 | ———— | ———— | 0.003未満 | 0.012 | 0.003未満 | 0.004 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | mg/l | 0.004 | ———— | ———— | 0.007 | ———— | ———— | 0.004 | 0.007 | 0.004 | 0.005 |
| ブロモホルム | 0.09以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ホルムアルデヒド | 0.08以下 | mg/l | 0.008未満 | ———— | ———— | 0.008未満 | ———— | ———— | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | 0.04 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.04 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/l | 0.03未満 | ———— | ———— | 0.03未満 | ———— | ———— | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01 | ———— | ———— | 0.01未満 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | mg/l | 6 | ———— | ———— | 7 | ———— | ———— | 7 | 7 | 6 | 7 |
| マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 塩化物イオン | 200以下 | mg/l | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | mg/l | 17 | ———— | ———— | 22 | ———— | ———— | 21 | 22 | 17 | 20 |
| 蒸発残留物 | 500以下 | mg/l | 50 | ———— | ———— | 66 | ———— | ———— | 74 | 74 | 50 | 63 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| ジェオスミン | 0.00001以下 | mg/l | 0.000001未満 | ———— | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000002 | 0.000001未満 | 0.000002 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | mg/l | 0.000001未満 | ———— | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| フェノール類 | 0.005以下 | mg/l | 0.0005未満 | ———— | ———— | 0.0005未満 | ———— | ———— | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 有機物(ＴＯＣ) | 3以下 | mg/l | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | － | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 7.1 |
| 味 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ———— | ———— | ———— |
| 臭気 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ———— | ———— | ———— |
| 色度 | 5以下 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2以下 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 残留塩素 | **** | mg/l | 0.45 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.30 | 0.35 |
| 水温 | **** | ℃ | 12.9 | 19.2 | 21.8 | 24.6 | 27.7 | 25.0 | 22.0 | 27.7 | 12.9 | 21.9 |

配水系統図に戻る

# 水質検査結果一覧表

| 事業体名 | 柏崎市 | 系統名 | 浄水　柏崎市西山町大津　（配水系統：砂田浄水場　海岸配水池系） |
|---|---|---|---|

| | | 採取日 | 令和8年4月15日 | 令和8年5月20日 | 令和8年6月18日 | 令和8年7月16日 | 令和8年8月20日 | 令和8年9月10日 | 令和8年10月19日 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 基準値 | 単位 | | | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
| 一般細菌 | 100以下 | /ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | /100ml | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | ———— | ———— | ———— |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | mg/l | 0.0003未満 | ———— | ———— | 0.0003未満 | ———— | ———— | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/l | 0.00005未満 | ———— | ———— | 0.00005未満 | ———— | ———— | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.002 | ———— | ———— | 0.002 | ———— | ———— | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 六価クロム化合物 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/l | 0.3 | ———— | ———— | 0.3 | ———— | ———— | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/l | 0.08未満 | ———— | ———— | 0.08未満 | ———— | ———— | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/l | 0.0002未満 | ———— | ———— | 0.0002未満 | ———— | ———— | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005以下 | mg/l | 0.000005未満 | ———— | ———— | 0.000005未満 | ———— | ———— | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |
| ベンゼン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 塩素酸 | 0.6以下 | mg/l | 0.06未満 | ———— | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| クロロ酢酸 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| クロロホルム | 0.06以下 | mg/l | 0.002 | ———— | ———— | 0.008 | ———— | ———— | 0.003 | 0.008 | 0.002 | 0.004 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003未満 | ———— | ———— | 0.003 | ———— | ———— | 0.003未満 | 0.003 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.003 | ———— | ———— | 0.005 | ———— | ———— | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.004 |
| 臭素酸 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 総トリハロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.008 | ———— | ———— | 0.021 | ———— | ———— | 0.012 | 0.021 | 0.008 | 0.014 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003未満 | ———— | ———— | 0.006 | ———— | ———— | 0.003未満 | 0.006 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | mg/l | 0.003 | ———— | ———— | 0.006 | ———— | ———— | 0.004 | 0.006 | 0.003 | 0.004 |
| ブロモホルム | 0.09以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.002 | ———— | ———— | 0.001 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001 |
| ホルムアルデヒド | 0.08以下 | mg/l | 0.008未満 | ———— | ———— | 0.008未満 | ———— | ———— | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/l | 0.03未満 | ———— | ———— | 0.03未満 | ———— | ———— | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | mg/l | 10 | ———— | ———— | 10 | ———— | ———— | 10 | 10 | 10 | 10 |
| マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 塩化物イオン | 200以下 | mg/l | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | mg/l | 60 | ———— | ———— | 62 | ———— | ———— | 62 | 62 | 60 | 61 |
| 蒸発残留物 | 500以下 | mg/l | 120 | ———— | ———— | 120 | ———— | ———— | 130 | 130 | 120 | 120 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| ジェオスミン | 0.00001以下 | mg/l | ———— | ———— | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | mg/l | ———— | ———— | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| フェノール類 | 0.005以下 | mg/l | 0.0005未満 | ———— | ———— | 0.0005未満 | ———— | ———— | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 有機物(ＴＯＣ) | 3以下 | mg/l | 0.2未満 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2未満 | 0.3 | 0.2未満 | 0.3 | 0.2未満 | 0.2未満 |
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | － | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.7 |
| 味 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ———— | ———— | ———— |
| 臭気 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ———— | ———— | ———— |
| 色度 | 5以下 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2以下 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 残留塩素 | **** | mg/l | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.20 | 0.28 |
| 水温 | **** | ℃ | 12.0 | 18.0 | 20.7 | 22.3 | 26.0 | 23.2 | 19.8 | 26.0 | 12.0 | 20.3 |

配水系統図に戻る

# 水質検査結果一覧表

| 事業体名 | 柏崎市 | 系統名 | 浄水　高柳町岡田　（配水系統：岡田配水池系） |
|---|---|---|---|

| 採取日 | | | 令和8年4月16日 | 令和8年5月21日 | 令和8年6月22日 | 令和8年7月21日 | 令和8年8月19日 | 令和8年9月14日 | 令和8年10月20日 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 基準値 | 単位 | | | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
| 一般細菌 | 100以下 | /ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | /100ml | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | ――― | ――― | ――― |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | mg/l | 0.0003未満 | ――― | ――― | 0.0003未満 | ――― | ――― | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/l | 0.00005未満 | ――― | ――― | 0.00005未満 | ――― | ――― | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 六価クロム化合物 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/l | 0.1未満 | ――― | ――― | 0.1 | ――― | ――― | 0.2 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/l | 0.08未満 | ――― | ――― | 0.08 | ――― | ――― | 0.08 | 0.08 | 0.08未満 | 0.08未満 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/l | 0.0002未満 | ――― | ――― | 0.0002未満 | ――― | ――― | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ――― | ――― | 0.005未満 | ――― | ――― | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005以下 | mg/l | 0.000005未満 | ――― | ――― | 0.000005未満 | ――― | ――― | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |
| ベンゼン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 塩素酸 | 0.6以下 | mg/l | 0.06未満 | ――― | ――― | 0.06未満 | ――― | ――― | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| クロロ酢酸 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| クロロホルム | 0.06以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003未満 | ――― | ――― | 0.003未満 | ――― | ――― | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 臭素酸 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 総トリハロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003未満 | ――― | ――― | 0.003未満 | ――― | ――― | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ブロモホルム | 0.09以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ホルムアルデヒド | 0.08以下 | mg/l | 0.008未満 | ――― | ――― | 0.008未満 | ――― | ――― | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ――― | ――― | 0.01未満 | ――― | ――― | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/l | 0.03未満 | ――― | ――― | 0.03未満 | ――― | ――― | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ――― | ――― | 0.01未満 | ――― | ――― | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | mg/l | 8 | ――― | ――― | 7 | ――― | ――― | 7 | 8 | 7 | 7 |
| マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ――― | ――― | 0.005未満 | ――― | ――― | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 塩化物イオン | 200以下 | mg/l | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | mg/l | 57 | ――― | ――― | 55 | ――― | ――― | 52 | 57 | 52 | 55 |
| 蒸発残留物 | 500以下 | mg/l | 130 | ――― | ――― | 120 | ――― | ――― | 120 | 130 | 120 | 120 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| ジェオスミン | 0.00001以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| フェノール類 | 0.005以下 | mg/l | 0.0005未満 | ――― | ――― | 0.0005未満 | ――― | ――― | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 有機物(ＴＯＣ) | 3以下 | mg/l | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 |
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | － | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.9 |
| 味 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ――― | ――― | ――― |
| 臭気 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ――― | ――― | ――― |
| 色度 | 5以下 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2以下 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 残留塩素 | **** | mg/l | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.20 | 0.33 |
| 水温 | **** | ℃ | 12.8 | 19.7 | 22.6 | 25.0 | 27.0 | 24.2 | 20.6 | 27.0 | 12.8 | 21.7 |

配水系統図に戻る

# 水質検査結果一覧表

| 事業体名 | 柏崎市 | 系統名 | 浄水　高柳町山中　（配水系統：全体配水池系） |
|---|---|---|---|

| 採取日 | | | 令和8年4月16日 | 令和8年5月21日 | 令和8年6月22日 | 令和8年7月21日 | 令和8年8月19日 | 令和8年9月14日 | 令和8年10月20日 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 基準値 | 単位 | | | | | | | | | | |
| 一般細菌 | 100以下 | /ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | /100ml | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | ———— | ———— | ———— |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | mg/l | 0.0003未満 | ———— | ———— | 0.0003未満 | ———— | ———— | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/l | 0.00005未満 | ———— | ———— | 0.00005未満 | ———— | ———— | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 六価クロム化合物 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/l | 0.3 | ———— | ———— | 0.4 | ———— | ———— | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/l | 0.13 | ———— | ———— | 0.15 | ———— | ———— | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.05 | ———— | ———— | 0.05 | ———— | ———— | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/l | 0.0002未満 | ———— | ———— | 0.0002未満 | ———— | ———— | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005以下 | mg/l | 0.000005未満 | ———— | ———— | 0.000005未満 | ———— | ———— | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |
| ベンゼン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 塩素酸 | 0.6以下 | mg/l | 0.06未満 | ———— | ———— | 0.08 | ———— | ———— | 0.06未満 | 0.08 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| クロロ酢酸 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| クロロホルム | 0.06以下 | mg/l | 0.001 | ———— | ———— | 0.003 | ———— | ———— | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.002 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003未満 | ———— | ———— | 0.003未満 | ———— | ———— | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.003 | ———— | ———— | 0.007 | ———— | ———— | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.005 |
| 臭素酸 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 総トリハロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.006 | ———— | ———— | 0.018 | ———— | ———— | 0.012 | 0.018 | 0.006 | 0.012 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003未満 | ———— | ———— | 0.003未満 | ———— | ———— | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | mg/l | 0.002 | ———— | ———— | 0.006 | ———— | ———— | 0.004 | 0.006 | 0.002 | 0.004 |
| ブロモホルム | 0.09以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.002 | ———— | ———— | 0.001 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001 |
| ホルムアルデヒド | 0.08以下 | mg/l | 0.008未満 | ———— | ———— | 0.008未満 | ———— | ———— | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | mg/l | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/l | 0.03未満 | ———— | ———— | 0.03未満 | ———— | ———— | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | mg/l | 18 | ———— | ———— | 18 | ———— | ———— | 18 | 18 | 18 | 18 |
| マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 塩化物イオン | 200以下 | mg/l | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | mg/l | 71 | ———— | ———— | 72 | ———— | ———— | 71 | 72 | 71 | 71 |
| 蒸発残留物 | 500以下 | mg/l | 190 | ———— | ———— | 190 | ———— | ———— | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| ジェオスミン | 0.00001以下 | mg/l | 0.000001未満 | ———— | ———— | 0.000001 | ———— | ———— | 0.000001未満 | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | mg/l | 0.000001未満 | ———— | ———— | 0.000001未満 | ———— | ———— | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| フェノール類 | 0.005以下 | mg/l | 0.0005未満 | ———— | ———— | 0.0005未満 | ———— | ———— | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 有機物(ＴＯＣ) | 3以下 | mg/l | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | － | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 |
| 味 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ———— | ———— | ———— |
| 臭気 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ———— | ———— | ———— |
| 色度 | 5以下 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2以下 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 残留塩素 | **** | mg/l | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.32 |
| 水温 | **** | ℃ | 11.2 | 17.0 | 20.2 | 22.5 | 23.4 | 21.0 | 18.8 | 23.4 | 11.2 | 19.2 |

配水系統図に戻る

# 水質検査結果一覧表

| 事業体名 | 柏崎市 | 系統名 | 浄水　高柳町門出　（配水系統：高尾配水池系） |
|---|---|---|---|

| 採取日 | | | 令和8年4月16日 | 令和8年5月21日 | 令和8年6月22日 | 令和8年7月21日 | 令和8年8月19日 | 令和8年9月14日 | 令和8年10月20日 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 基準値 | 単位 | | | | | | | | | | |
| 一般細菌 | 100以下 | /ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | /100ml | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | ――― | ――― | ――― |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | mg/l | 0.0003未満 | ――― | ――― | 0.0003未満 | ――― | ――― | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/l | 0.00005未満 | ――― | ――― | 0.00005未満 | ――― | ――― | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 六価クロム化合物 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/l | 0.4 | ――― | ――― | 0.6 | ――― | ――― | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/l | 0.11 | ――― | ――― | 0.08未満 | ――― | ――― | 0.08未満 | 0.11 | 0.08未満 | 0.08未満 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.04 | ――― | ――― | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | 0.04 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/l | 0.0002未満 | ――― | ――― | 0.0002未満 | ――― | ――― | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ――― | ――― | 0.005未満 | ――― | ――― | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005以下 | mg/l | 0.000005未満 | ――― | ――― | 0.000005未満 | ――― | ――― | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |
| ベンゼン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 塩素酸 | 0.6以下 | mg/l | 0.06未満 | ――― | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.14 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| クロロ酢酸 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| クロロホルム | 0.06以下 | mg/l | 0.001 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003未満 | ――― | ――― | 0.003未満 | ――― | ――― | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.003 | ――― | ――― | 0.001 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.003 | 0.001未満 | 0.001 |
| 臭素酸 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 総トリハロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.007 | ――― | ――― | 0.001 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.007 | 0.001未満 | 0.003 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003未満 | ――― | ――― | 0.003未満 | ――― | ――― | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | mg/l | 0.003 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.003 | 0.001未満 | 0.001 |
| ブロモホルム | 0.09以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ホルムアルデヒド | 0.08以下 | mg/l | 0.008未満 | ――― | ――― | 0.008未満 | ――― | ――― | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ――― | ――― | 0.01未満 | ――― | ――― | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | mg/l | 0.03 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.03 | 0.02未満 | 0.03 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/l | 0.03未満 | ――― | ――― | 0.03未満 | ――― | ――― | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ――― | ――― | 0.01 | ――― | ――― | 0.01 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | mg/l | 15 | ――― | ――― | 7 | ――― | ――― | 7 | 15 | 7 | 10 |
| マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ――― | ――― | 0.005未満 | ――― | ――― | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 塩化物イオン | 200以下 | mg/l | 16 | 6 | 7 | 6 | 8 | 15 | 6 | 16 | 6 | 9 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | mg/l | 65 | ――― | ――― | 47 | ――― | ――― | 48 | 65 | 47 | 53 |
| 蒸発残留物 | 500以下 | mg/l | 170 | ――― | ――― | 110 | ――― | ――― | 100 | 170 | 100 | 130 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| ジェオスミン | 0.00001以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| フェノール類 | 0.005以下 | mg/l | 0.0005未満 | ――― | ――― | 0.0005未満 | ――― | ――― | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 有機物(ＴＯＣ) | 3以下 | mg/l | 0.3 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.3 | 0.2未満 | 0.3 | 0.2未満 | 0.2未満 |
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | － | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.2 |
| 味 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ――― | ――― | ――― |
| 臭気 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ――― | ――― | ――― |
| 色度 | 5以下 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2以下 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 残留塩素 | **** | mg/l | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.15 | 0.35 | 0.40 | 0.15 | 0.31 |
| 水温 | **** | ℃ | 11.3 | 18.0 | 21.8 | 24.3 | 26.9 | 19.0 | 20.8 | 26.9 | 11.3 | 20.3 |

配水系統図に戻る

# 水質検査結果一覧表

| 事業体名 | 柏崎市 | 系統名 | 浄水　高柳町石黒　（配水系統：大野配水池系） |
|---|---|---|---|

| | | 採取日 | 令和8年4月16日 | 令和8年5月21日 | 令和8年6月22日 | 令和8年7月21日 | 令和8年8月19日 | 令和8年9月14日 | 令和8年10月20日 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 基準値 | 単位 | | | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
| 一般細菌 | 100以下 | /ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | /100ml | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | ――― | ――― | ――― |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | mg/l | 0.0003未満 | ――― | ――― | 0.0003未満 | ――― | ――― | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/l | 0.00005未満 | ――― | ――― | 0.00005未満 | ――― | ――― | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 六価クロム化合物 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/l | 0.4 | ――― | ――― | 0.4 | ――― | ――― | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/l | 0.08未満 | ――― | ――― | 0.08未満 | ――― | ――― | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/l | 0.0002未満 | ――― | ――― | 0.0002未満 | ――― | ――― | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ――― | ――― | 0.005未満 | ――― | ――― | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005以下 | mg/l | 0.000005未満 | ――― | ――― | 0.000005未満 | ――― | ――― | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |
| ベンゼン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 塩素酸 | 0.6以下 | mg/l | 0.06未満 | ――― | 0.07 | 0.15 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.15 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| クロロ酢酸 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| クロロホルム | 0.06以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.002 | ――― | ――― | 0.003 | 0.003 | 0.001未満 | 0.002 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003未満 | ――― | ――― | 0.003未満 | ――― | ――― | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.001 | ――― | ――― | 0.002 | ――― | ――― | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.002 |
| 臭素酸 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 総トリハロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.002 | ――― | ――― | 0.007 | ――― | ――― | 0.008 | 0.008 | 0.002 | 0.006 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003未満 | ――― | ――― | 0.003未満 | ――― | ――― | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | mg/l | 0.001 | ――― | ――― | 0.002 | ――― | ――― | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |
| ブロモホルム | 0.09以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ホルムアルデヒド | 0.08以下 | mg/l | 0.008未満 | ――― | ――― | 0.008未満 | ――― | ――― | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ――― | ――― | 0.01未満 | ――― | ――― | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/l | 0.03未満 | ――― | ――― | 0.03未満 | ――― | ――― | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ――― | ――― | 0.01未満 | ――― | ――― | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | mg/l | 9 | ――― | ――― | 9 | ――― | ――― | 9 | 9 | 9 | 9 |
| マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ――― | ――― | 0.005未満 | ――― | ――― | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 塩化物イオン | 200以下 | mg/l | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | mg/l | 48 | ――― | ――― | 48 | ――― | ――― | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 蒸発残留物 | 500以下 | mg/l | 110 | ――― | ――― | 110 | ――― | ――― | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| ジェオスミン | 0.00001以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| フェノール類 | 0.005以下 | mg/l | 0.0005未満 | ――― | ――― | 0.0005未満 | ――― | ――― | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 有機物(ＴＯＣ) | 3以下 | mg/l | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 |
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | － | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 8.0 |
| 味 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ――― | ――― | ――― |
| 臭気 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ――― | ――― | ――― |
| 色度 | 5以下 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2以下 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 残留塩素 | **** | mg/l | 0.45 | 0.55 | 0.35 | 0.20 | 0.45 | 0.30 | 0.50 | 0.55 | 0.20 | 0.40 |
| 水温 | **** | ℃ | 14.2 | 23.8 | 21.2 | 23.0 | 28.0 | 27.2 | 21.0 | 28.0 | 14.2 | 22.6 |

配水系統図に戻る

# 水質検査結果一覧表

| 事業体名 | 柏崎市 | 系統名 | 浄水　刈羽村大字割町新田　（配水系統：赤坂山浄水場　刈羽配水池系） |
|---|---|---|---|

| 採取日 | | | 令和8年4月15日 | 令和8年5月20日 | 令和8年6月18日 | 令和8年7月16日 | 令和8年8月20日 | 令和8年9月10日 | 令和8年10月19日 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 基準値 | 単位 | | | | | | | | | | |
| 一般細菌 | 100以下 | /ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | /100ml | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | ――― | ――― | ――― |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | mg/l | 0.0003未満 | ――― | ――― | 0.0003未満 | ――― | ――― | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/l | 0.00005未満 | ――― | ――― | 0.00005未満 | ――― | ――― | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 六価クロム化合物 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/l | 0.1 | ――― | ――― | 0.1未満 | ――― | ――― | 0.3 | 0.3 | 0.1未満 | 0.1 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/l | 0.08未満 | ――― | ――― | 0.08未満 | ――― | ――― | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/l | 0.0002未満 | ――― | ――― | 0.0002未満 | ――― | ――― | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ――― | ――― | 0.005未満 | ――― | ――― | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005以下 | mg/l | 0.000005未満 | ――― | ――― | 0.000005未満 | ――― | ――― | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |
| ベンゼン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 塩素酸 | 0.6以下 | mg/l | 0.06未満 | ――― | 0.06未満 | 0.06 | 0.06未満 | 0.06 | 0.06未満 | 0.06 | 0.06未満 | 0.06未満 |
| クロロ酢酸 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| クロロホルム | 0.06以下 | mg/l | 0.002 | ――― | ――― | 0.013 | ――― | ――― | 0.002 | 0.013 | 0.002 | 0.006 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003未満 | ――― | ――― | 0.006 | ――― | ――― | 0.003未満 | 0.006 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.002 | ――― | ――― | 0.002 | ――― | ――― | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 |
| 臭素酸 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 総トリハロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.007 | ――― | ――― | 0.022 | ――― | ――― | 0.008 | 0.022 | 0.007 | 0.012 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003未満 | ――― | ――― | 0.011 | ――― | ――― | 0.003未満 | 0.011 | 0.003未満 | 0.004 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | mg/l | 0.003 | ――― | ――― | 0.007 | ――― | ――― | 0.003 | 0.007 | 0.003 | 0.004 |
| ブロモホルム | 0.09以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ホルムアルデヒド | 0.08以下 | mg/l | 0.008未満 | ――― | ――― | 0.008未満 | ――― | ――― | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ――― | ――― | 0.01未満 | ――― | ――― | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | 0.05 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.05 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/l | 0.03未満 | ――― | ――― | 0.03未満 | ――― | ――― | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ――― | ――― | 0.01未満 | ――― | ――― | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | mg/l | 6 | ――― | ――― | 7 | ――― | ――― | 7 | 7 | 6 | 7 |
| マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ――― | ――― | 0.005未満 | ――― | ――― | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 塩化物イオン | 200以下 | mg/l | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 9 | 10 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | mg/l | 17 | ――― | ――― | 22 | ――― | ――― | 21 | 22 | 17 | 20 |
| 蒸発残留物 | 500以下 | mg/l | 48 | ――― | ――― | 63 | ――― | ――― | 72 | 72 | 48 | 61 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| ジェオスミン | 0.00001以下 | mg/l | 0.000001未満 | ――― | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | mg/l | 0.000001未満 | ――― | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| フェノール類 | 0.005以下 | mg/l | 0.0005未満 | ――― | ――― | 0.0005未満 | ――― | ――― | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 有機物(ＴＯＣ) | 3以下 | mg/l | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | － | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 7.3 | 6.7 | 7.0 |
| 味 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ――― | ――― | ――― |
| 臭気 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ――― | ――― | ――― |
| 色度 | 5以下 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2以下 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 残留塩素 | **** | mg/l | 0.45 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.35 | 0.35 | 0.50 | 0.35 | 0.41 |
| 水温 | **** | ℃ | 11.3 | 20.5 | 21.0 | 26.0 | 27.0 | 25.0 | 18.4 | 27.0 | 11.3 | 21.3 |

配水系統図に戻る

# 水質検査結果一覧表

| 事業体名 | 柏崎市 | 系統名 | 浄水　刈羽村大字油田　（配水系統：油田浄水場　油田配水池系） |
|---|---|---|---|

| | | 採取日 | 令和8年4月15日 | 令和8年5月20日 | 令和8年6月18日 | 令和8年7月16日 | 令和8年8月20日 | 令和8年9月10日 | 令和8年10月19日 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 基準値 | 単位 | | | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
| 一般細菌 | 100以下 | /ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | /100ml | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない | ———— | ———— | ———— |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | mg/l | 0.0003未満 | ———— | ———— | 0.0003未満 | ———— | ———— | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/l | 0.00005未満 | ———— | ———— | 0.00005未満 | ———— | ———— | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 六価クロム化合物 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/l | 0.1未満 | ———— | ———— | 0.1未満 | ———— | ———— | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/l | 0.08未満 | ———— | ———— | 0.08未満 | ———— | ———— | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/l | 0.0002未満 | ———— | ———— | 0.0002未満 | ———— | ———— | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | ———— | ———— | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005以下 | mg/l | 0.000005未満 | ———— | ———— | 0.000005未満 | ———— | ———— | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |
| ベンゼン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 塩素酸 | 0.6以下 | mg/l | 0.11 | ———— | 0.16 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.06未満 | 0.10 | 0.16 | 0.06未満 | 0.06 |
| クロロ酢酸 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| クロロホルム | 0.06以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003未満 | ———— | ———— | 0.003未満 | ———— | ———— | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.001 | ———— | ———— | 0.002 | ———— | ———— | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |
| 臭素酸 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 総トリハロメタン | 0.1以下 | mg/l | 0.001 | ———— | ———— | 0.005 | ———— | ———— | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.003 |
| トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | 0.003未満 | ———— | ———— | 0.003未満 | ———— | ———— | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 |
| ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.002 | ———— | ———— | 0.001 | 0.002 | 0.001未満 | 0.001 |
| ブロモホルム | 0.09以下 | mg/l | 0.001未満 | ———— | ———— | 0.001 | ———— | ———— | 0.001未満 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ホルムアルデヒド | 0.08以下 | mg/l | 0.008未満 | ———— | ———— | 0.008未満 | ———— | ———— | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/l | 0.04 | ———— | ———— | 0.05 | ———— | ———— | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | ———— | ———— | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | mg/l | 14 | ———— | ———— | 13 | ———— | ———— | 14 | 14 | 13 | 14 |
| マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | ———— | ———— | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 塩化物イオン | 200以下 | mg/l | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | mg/l | 29 | ———— | ———— | 29 | ———— | ———— | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 蒸発残留物 | 500以下 | mg/l | 130 | ———— | ———— | 130 | ———— | ———— | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | ———— | ———— | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| ジェオスミン | 0.00001以下 | mg/l | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | mg/l | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | ———— | ———— | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| フェノール類 | 0.005以下 | mg/l | 0.0005未満 | ———— | ———— | 0.0005未満 | ———— | ———— | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 有機物(ＴＯＣ) | 3以下 | mg/l | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 |
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | － | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.8 |
| 味 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ———— | ———— | ———— |
| 臭気 | 異常でないこと | － | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ———— | ———— | ———— |
| 色度 | 5以下 | 度 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 |
| 濁度 | 2以下 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 残留塩素 | **** | mg/l | 0.35 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.24 |
| 水温 | **** | ℃ | 11.7 | 21.1 | 22.3 | 26.0 | 29.5 | 24.6 | 20.2 | 29.5 | 11.7 | 22.2 |

配水系統図に戻る

# 水質検査結果一覧表

| 事業体名 | 柏崎市 | 系統名 | 原水　赤坂山浄水場 |
|---|---|---|---|

| | | 採取日 | 令和8年4月13日 | 令和8年5月18日 | 令和8年6月16日 | 令和8年7月13日 | 令和8年8月18日 | 令和8年9月8日 | 令和8年10月14日 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 基準値 | 単位 | | | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
| 一般細菌 | 100以下 | /ml | 12 | ――― | ――― | 130 | ――― | ――― | 77 | 130 | 12 | 73 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | /100ml | 検出する | ――― | ――― | 検出する | ――― | ――― | 検出する | ――― | ――― | ――― |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | mg/l | 0.0003未満 | ――― | ――― | 0.0003未満 | ――― | ――― | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/l | 0.00005未満 | ――― | ――― | 0.00005未満 | ――― | ――― | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 六価クロム化合物 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/l | 0.2 | ――― | ――― | 0.1 | ――― | ――― | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/l | 0.08未満 | ――― | ――― | 0.08未満 | ――― | ――― | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/l | 0.0002未満 | ――― | ――― | 0.0002未満 | ――― | ――― | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ――― | ――― | 0.005未満 | ――― | ――― | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |
| ベンゼン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 塩素酸 | 0.6以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| クロロ酢酸 | 0.02以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| クロロホルム | 0.06以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 臭素酸 | 0.01以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 総トリハロメタン | 0.1以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ブロモホルム | 0.09以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ホルムアルデヒド | 0.08以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ――― | ――― | 0.01未満 | ――― | ――― | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | mg/l | 0.03 | ――― | ――― | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | 0.03 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/l | 0.04 | ――― | ――― | 0.11 | ――― | ――― | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.11 |
| 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ――― | ――― | 0.01未満 | ――― | ――― | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | mg/l | 5 | ――― | ――― | 6 | ――― | ――― | 6 | 6 | 5 | 6 |
| マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | mg/l | 0.006 | ――― | ――― | 0.017 | ――― | ――― | 0.048 | 0.048 | 0.006 | 0.024 |
| 塩化物イオン | 200以下 | mg/l | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | mg/l | 17 | ――― | ――― | 21 | ――― | ――― | 20 | 21 | 17 | 19 |
| 蒸発残留物 | 500以下 | mg/l | 51 | ――― | ――― | 62 | ――― | ――― | 61 | 62 | 51 | 58 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| ジェオスミン | 0.00001以下 | mg/l | ――― | ――― | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | mg/l | ――― | ――― | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| フェノール類 | 0.005以下 | mg/l | 0.0005未満 | ――― | ――― | 0.0005未満 | ――― | ――― | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 有機物(ＴＯＣ) | 3以下 | mg/l | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.7 |
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | － | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 7.6 | 6.8 | 7.2 |
| 味 | 異常でないこと | － | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 臭気 | 異常でないこと | － | 異臭 | 異臭 | 異常なし | 異臭 | 異臭 | 異臭 | 異臭 | ――― | ――― | ――― |
| 色度 | 5以下 | 度 | 1.9 | 2.4 | 5.1 | 4.4 | 4.5 | 9.6 | 3.9 | 9.6 | 1.9 | 4.5 |
| 濁度 | 2以下 | 度 | 1.0 | 4.0 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 3.0 | 1.1 | 4.0 | 0.8 | 1.9 |
| 残留塩素 | **** | mg/l | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ――― | ――― | ――― |
| 水温 | **** | ℃ | 9.8 | 13.6 | 17.2 | 20.8 | 16.2 | 21.2 | 16.1 | 21.2 | 9.8 | 16.4 |

配水系統図に戻る

# 水質検査結果一覧表

| 事業体名 | 柏崎市 | 系統名 | 原水　川内浄水場 |
|---|---|---|---|

| | | 採取日 | 令和8年4月13日 | 令和8年5月18日 | 令和8年6月16日 | 令和8年7月13日 | 令和8年8月18日 | 令和8年9月8日 | 令和8年10月14日 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 基準値 | 単位 | | | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
| 一般細菌 | 100以下 | /ml | 21 | ――― | ――― | 130 | ――― | ――― | 54 | 130 | 21 | 68 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | /100ml | 検出しない | ――― | ――― | 検出する | ――― | ――― | 検出する | ――― | ――― | ――― |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | mg/l | 0.0003未満 | ――― | ――― | 0.0003未満 | ――― | ――― | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/l | 0.00005未満 | ――― | ――― | 0.00005未満 | ――― | ――― | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 六価クロム化合物 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004 | 0.004 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/l | 0.2 | ――― | ――― | 0.1未満 | ――― | ――― | 0.2 | 0.2 | 0.1未満 | 0.1 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/l | 0.08未満 | ――― | ――― | 0.08未満 | ――― | ――― | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/l | 0.0002未満 | ――― | ――― | 0.0002未満 | ――― | ――― | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ――― | ――― | 0.005未満 | ――― | ――― | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |
| ベンゼン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 塩素酸 | 0.6以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| クロロ酢酸 | 0.02以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| クロロホルム | 0.06以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 臭素酸 | 0.01以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 総トリハロメタン | 0.1以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ブロモホルム | 0.09以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ホルムアルデヒド | 0.08以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ――― | ――― | 0.01未満 | ――― | ――― | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | mg/l | 0.04 | ――― | ――― | 0.02 | ――― | ――― | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/l | 0.08 | ――― | ――― | 0.24 | ――― | ――― | 0.33 | 0.33 | 0.08 | 0.22 |
| 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ――― | ――― | 0.01未満 | ――― | ――― | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | mg/l | 7 | ――― | ――― | 8 | ――― | ――― | 8 | 8 | 7 | 8 |
| マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | mg/l | 0.012 | ――― | ――― | 0.057 | ――― | ――― | 0.083 | 0.083 | 0.012 | 0.051 |
| 塩化物イオン | 200以下 | mg/l | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | mg/l | 16 | ――― | ――― | 23 | ――― | ――― | 23 | 23 | 16 | 21 |
| 蒸発残留物 | 500以下 | mg/l | 55 | ――― | ――― | 73 | ――― | ――― | 78 | 78 | 55 | 69 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| ジェオスミン | 0.00001以下 | mg/l | ――― | ――― | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.000003 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000003 | 0.000001未満 | 0.000001 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | mg/l | ――― | ――― | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000006 | 0.000002 | 0.000001未満 | 0.000006 | 0.000001未満 | 0.000002 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| フェノール類 | 0.005以下 | mg/l | 0.0005未満 | ――― | ――― | 0.0005未満 | ――― | ――― | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 有機物(ＴＯＣ) | 3以下 | mg/l | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.7 |
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | － | 7.0 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 6.9 |
| 味 | 異常でないこと | － | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 臭気 | 異常でないこと | － | 異臭 | 異臭 | 異臭 | 異常なし | 異臭 | 異臭 | 異臭 | ――― | ――― | ――― |
| 色度 | 5以下 | 度 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 6.0 | 8.5 | 8.1 | 7.2 | 8.5 | 2.2 | 5.7 |
| 濁度 | 2以下 | 度 | 3.0 | 2.3 | 2.8 | 1.6 | 3.2 | 7.7 | 3.8 | 7.7 | 1.6 | 3.5 |
| 残留塩素 | **** | mg/l | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ――― | ――― | ――― |
| 水温 | **** | ℃ | 9.8 | 14.4 | 14.3 | 15.8 | 18.4 | 19.0 | 16.0 | 19.0 | 9.8 | 15.4 |

配水系統図に戻る

# 水質検査結果一覧表

| 事業体名 | 柏崎市 | 系統名 | 原水　谷根浄水場 |
|---|---|---|---|

| | | 採取日 | 令和8年4月13日 | 令和8年5月18日 | 令和8年6月16日 | 令和8年7月13日 | 令和8年8月18日 | 令和8年9月8日 | 令和8年10月14日 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 基準値 | 単位 | | | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
| 一般細菌 | 100以下 | /ml | 17 | ――― | ――― | 120 | ――― | ――― | 100 | 120 | 17 | 79 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | /100ml | 検出する | ――― | ――― | 検出しない | ――― | ――― | 検出する | ――― | ――― | ――― |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | mg/l | 0.0003未満 | ――― | ――― | 0.0003未満 | ――― | ――― | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/l | 0.00005未満 | ――― | ――― | 0.00005未満 | ――― | ――― | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 六価クロム化合物 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/l | 0.1 | ――― | ――― | 0.1未満 | ――― | ――― | 0.3 | 0.3 | 0.1未満 | 0.1 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/l | 0.08未満 | ――― | ――― | 0.08未満 | ――― | ――― | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/l | 0.0002未満 | ――― | ――― | 0.0002未満 | ――― | ――― | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | ――― | ――― | 0.005未満 | ――― | ――― | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004未満 | ――― | ――― | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |
| ベンゼン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | ――― | ――― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 塩素酸 | 0.6以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| クロロ酢酸 | 0.02以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| クロロホルム | 0.06以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 臭素酸 | 0.01以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 総トリハロメタン | 0.1以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ブロモホルム | 0.09以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ホルムアルデヒド | 0.08以下 | mg/l | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ――― | ――― | 0.01未満 | ――― | ――― | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | mg/l | 0.05 | ――― | ――― | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | 0.05 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/l | 0.05 | ――― | ――― | 0.12 | ――― | ――― | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.11 |
| 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | ――― | ――― | 0.01未満 | ――― | ――― | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | mg/l | 5 | ――― | ――― | 5 | ――― | ――― | 6 | 6 | 5 | 5 |
| マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | mg/l | 0.007 | ――― | ――― | 0.016 | ――― | ――― | 0.046 | 0.046 | 0.007 | 0.023 |
| 塩化物イオン | 200以下 | mg/l | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | mg/l | 15 | ――― | ――― | 20 | ――― | ――― | 20 | 20 | 15 | 18 |
| 蒸発残留物 | 500以下 | mg/l | 44 | ――― | ――― | 58 | ――― | ――― | 66 | 66 | 44 | 56 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | ――― | ――― | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| ジェオスミン | 0.00001以下 | mg/l | ――― | ――― | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | mg/l | ――― | ――― | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.000001 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | ――― | ――― | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| フェノール類 | 0.005以下 | mg/l | 0.0005未満 | ――― | ――― | 0.0005未満 | ――― | ――― | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 有機物(ＴＯＣ) | 3以下 | mg/l | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.7 |
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | － | 7.1 | 8.2 | 7.1 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 8.2 | 6.6 | 7.1 |
| 味 | 異常でないこと | － | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 臭気 | 異常でないこと | － | 異臭 | 異臭 | 異臭 | 異臭 | 異臭 | 異臭 | 異臭 | ――― | ――― | ――― |
| 色度 | 5以下 | 度 | 2.1 | 2.2 | 4.9 | 5.1 | 2.4 | 10 | 2.9 | 10 | 2.1 | 4.2 |
| 濁度 | 2以下 | 度 | 1.5 | 3.4 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 0.9 | 3.4 | 0.8 | 1.7 |
| 残留塩素 | **** | mg/l | **** | **** | **** | **** | **** | **** | **** | ――― | ――― | ――― |
| 水温 | **** | ℃ | 8.9 | 12.4 | 15.8 | 19.3 | 11.2 | 20.0 | 14.0 | 20.0 | 8.9 | 14.5 |

配水系統図に戻る

# 水質検査結果一覧表

| 事業体名 | 柏崎市 | 系統名 | 原水　砂田浄水場 |
|---|---|---|---|

| | | 採取日 | 令和8年4月15日 | 令和8年5月 | 令和8年6月 | 令和8年7月16日 | 令和8年8月 | 令和8年9月 | 令和8年10月19日 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 基準値 | 単位 | | | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
| 一般細菌 | 100以下 | /ml | 0 | 原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず | 原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず | 2 | 原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず | 原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | /100ml | 検出しない | | | 検出しない | | | 検出しない | ――― | ――― | ――― |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | mg/l | 0.0003未満 | | | 0.0003未満 | | | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/l | 0.00005未満 | | | 0.00005未満 | | | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.005 | | | 0.005 | | | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 六価クロム化合物 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/l | 0.5 | | | 0.4 | | | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/l | 0.08未満 | | | 0.08未満 | | | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/l | 0.0002未満 | | | 0.0002未満 | | | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005以下 | mg/l | ――― | | | ――― | | | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |
| ベンゼン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 塩素酸 | 0.6以下 | mg/l | ――― | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| クロロ酢酸 | 0.02以下 | mg/l | ――― | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| クロロホルム | 0.06以下 | mg/l | ――― | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | ――― | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | mg/l | ――― | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 臭素酸 | 0.01以下 | mg/l | ――― | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 総トリハロメタン | 0.1以下 | mg/l | ――― | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | ――― | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | mg/l | ――― | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ブロモホルム | 0.09以下 | mg/l | ――― | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ホルムアルデヒド | 0.08以下 | mg/l | ――― | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/l | 0.03未満 | | | 0.03未満 | | | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | mg/l | 13 | | | 13 | | | 13 | 13 | 13 | 13 |
| マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 塩化物イオン | 200以下 | mg/l | 19 | | | 19 | | | 19 | 19 | 19 | 19 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | mg/l | 100 | | | 100 | | | 110 | 110 | 100 | 100 |
| 蒸発残留物 | 500以下 | mg/l | 170 | | | 170 | | | 180 | 180 | 170 | 170 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| ジェオスミン | 0.00001以下 | mg/l | ――― | | | ――― | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | mg/l | ――― | | | ――― | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| フェノール類 | 0.005以下 | mg/l | 0.0005未満 | | | 0.0005未満 | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 有機物(ＴＯＣ) | 3以下 | mg/l | 0.2未満 | | | 0.2未満 | | | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 |
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | － | 7.9 | | | 7.9 | | | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.9 |
| 味 | 異常でないこと | － | ――― | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 臭気 | 異常でないこと | － | 異常なし | | | 異常なし | | | 異常なし | ――― | ――― | ――― |
| 色度 | 5以下 | 度 | 0.5未満 | | | 0.5未満 | | | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2以下 | 度 | 0.1未満 | | | 0.1未満 | | | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 残留塩素 | **** | mg/l | **** | | | **** | | | **** | ――― | ――― | ――― |
| 水温 | **** | ℃ | 12.2 | | | 14.0 | | | 13.2 | 14.0 | 12.2 | 13.1 |

配水系統図に戻る

# 水質検査結果一覧表

| 事業体名 | 柏崎市 | 系統名 | 原水　白倉水源 |
|---|---|---|---|

| 検査項目 | 基準値 | 単位 | 採取日 | 令和8年4月 | 令和8年5月 | 令和8年6月 | 令和8年7月21日 | 令和8年8月 | 令和8年9月 | 令和8年10月20日 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 100以下 | /ml | | 採水不可 | 原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず | 原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず | 3 | 原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず | 原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | /100ml | | | | | 検出しない | | | 検出しない | ――― | ――― | ――― |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | mg/l | | | | | 0.0003未満 | | | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/l | | | | | 0.00005未満 | | | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 六価クロム化合物 | 0.02以下 | mg/l | | | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/l | | | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | mg/l | | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/l | | | | | 0.1 | | | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/l | | | | | 0.08 | | | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | | | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/l | | | | | 0.0002未満 | | | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | mg/l | | | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | mg/l | | | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | mg/l | | | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005以下 | mg/l | | | | | ――― | | | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |
| ベンゼン | 0.01以下 | mg/l | | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 塩素酸 | 0.6以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| クロロ酢酸 | 0.02以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| クロロホルム | 0.06以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 臭素酸 | 0.01以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 総トリハロメタン | 0.1以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ブロモホルム | 0.09以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ホルムアルデヒド | 0.08以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | | | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | mg/l | | | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/l | | | | | 0.03未満 | | | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | | | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | mg/l | | | | | 7 | | | 7 | 7 | 7 | 7 |
| マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | mg/l | | | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 塩化物イオン | 200以下 | mg/l | | | | | 9 | | | 8 | 9 | 8 | 9 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | mg/l | | | | | 56 | | | 52 | 56 | 52 | 54 |
| 蒸発残留物 | 500以下 | mg/l | | | | | 120 | | | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | mg/l | | | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| ジェオスミン | 0.00001以下 | mg/l | | | | | ――― | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | mg/l | | | | | ――― | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | mg/l | | | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| フェノール類 | 0.005以下 | mg/l | | | | | 0.0005未満 | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 有機物（ＴＯＣ） | 3以下 | mg/l | | | | | 0.2未満 | | | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 |
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | － | | | | | 7.8 | | | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| 味 | 異常でないこと | － | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 臭気 | 異常でないこと | － | | | | | 異常なし | | | 異常なし | ――― | ――― | ――― |
| 色度 | 5以下 | 度 | | | | | 0.5未満 | | | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2以下 | 度 | | | | | 0.1未満 | | | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 残留塩素 | **** | mg/l | | | | | **** | | | **** | ――― | ――― | ――― |
| 水温 | **** | ℃ | | | | | 12.0 | | | 11.2 | 12.0 | 11.2 | 11.6 |

配水系統図に戻る

# 水質検査結果一覧表

| 事業体名 | 柏崎市 | 系統名 | 原水　高柳町浄水場 |
|---|---|---|---|

| | | 採取日 | 令和8年4月16日 | 令和8年5月 | 令和8年6月 | 令和8年7月21日 | 令和8年8月 | 令和8年9月 | 令和8年10月20日 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 基準値 | 単位 | | | | | | | | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
| 一般細菌 | 100以下 | /ml | 13 | 原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず | 原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず | 84 | 原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず | 原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず | 460 | 460 | 13 | 190 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | /100ml | 検出しない | | | 検出しない | | | 検出する | ———— | ———— | ———— |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | mg/l | 0.0003未満 | | | 0.0003未満 | | | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/l | 0.00005未満 | | | 0.00005未満 | | | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.003 | | | 0.003 | | | 0.007 | 0.007 | 0.003 | 0.004 |
| 六価クロム化合物 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | | | 0.005 | | | 0.004未満 | 0.005 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/l | 0.3 | | | 0.4 | | | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/l | 0.15 | | | 0.16 | | | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.05 | | | 0.05 | | | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/l | 0.0002未満 | | | 0.0002未満 | | | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005以下 | mg/l | ———— | | | ———— | | | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |
| ベンゼン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 塩素酸 | 0.6以下 | mg/l | ———— | | | ———— | | | ———— | ———— | ———— | ———— |
| クロロ酢酸 | 0.02以下 | mg/l | ———— | | | ———— | | | ———— | ———— | ———— | ———— |
| クロロホルム | 0.06以下 | mg/l | ———— | | | ———— | | | ———— | ———— | ———— | ———— |
| ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | ———— | | | ———— | | | ———— | ———— | ———— | ———— |
| ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | mg/l | ———— | | | ———— | | | ———— | ———— | ———— | ———— |
| 臭素酸 | 0.01以下 | mg/l | ———— | | | ———— | | | ———— | ———— | ———— | ———— |
| 総トリハロメタン | 0.1以下 | mg/l | ———— | | | ———— | | | ———— | ———— | ———— | ———— |
| トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | ———— | | | ———— | | | ———— | ———— | ———— | ———— |
| ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | mg/l | ———— | | | ———— | | | ———— | ———— | ———— | ———— |
| ブロモホルム | 0.09以下 | mg/l | ———— | | | ———— | | | ———— | ———— | ———— | ———— |
| ホルムアルデヒド | 0.08以下 | mg/l | ———— | | | ———— | | | ———— | ———— | ———— | ———— |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.02 | 0.02 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | mg/l | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.04 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/l | 6.3 | | | 4.1 | | | 16 | 16 | 4.1 | 8.8 |
| 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | mg/l | 16 | | | 16 | | | 15 | 16 | 15 | 16 |
| マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | mg/l | 0.39 | | | 0.23 | | | 0.69 | 0.69 | 0.23 | 0.44 |
| 塩化物イオン | 200以下 | mg/l | 12 | | | 13 | | | 12 | 13 | 12 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | mg/l | 73 | | | 72 | | | 72 | 73 | 72 | 72 |
| 蒸発残留物 | 500以下 | mg/l | 210 | | | 220 | | | 260 | 260 | 210 | 230 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| ジェオスミン | 0.00001以下 | mg/l | ———— | | | ———— | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | mg/l | ———— | | | ———— | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| フェノール類 | 0.005以下 | mg/l | 0.0005未満 | | | 0.0005未満 | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 有機物(ＴＯＣ) | 3以下 | mg/l | 0.5 | | | 0.6 | | | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.8 |
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | － | 7.6 | | | 7.6 | | | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 味 | 異常でないこと | － | ———— | | | ———— | | | ———— | ———— | ———— | ———— |
| 臭気 | 異常でないこと | － | 異常なし | | | 異常なし | | | 異常なし | ———— | ———— | ———— |
| 色度 | 5以下 | 度 | 36 | | | 42 | | | 100 | 100 | 36 | 59 |
| 濁度 | 2以下 | 度 | 20 | | | 22 | | | 76 | 76 | 20 | 39 |
| 残留塩素 | **** | mg/l | **** | | | **** | | | **** | ———— | ———— | ———— |
| 水温 | **** | ℃ | 11.0 | | | 16.8 | | | 15.5 | 16.8 | 11.0 | 14.4 |

配水系統図に戻る

# 水質検査結果一覧表

| 事業体名 | 柏崎市 | 系統名 | 原水　磯之辺水源 |
|---|---|---|---|

| 検査項目 | 基準値 | 単位 | 採取日 | 令和8年4月 | 令和8年5月 | 令和8年6月 | 令和8年7月21日 | 令和8年8月 | 令和8年9月 | 令和8年10月20日 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 100以下 | /ml | | 採水不可 | 原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず | 原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず | 1 | 原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず | 原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず | 46 | 46 | 1 | 24 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | /100ml | | | | | 検出しない | | | 検出しない | ――― | ――― | ――― |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | mg/l | | | | | 0.0003未満 | | | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/l | | | | | 0.00005未満 | | | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 六価クロム化合物 | 0.02以下 | mg/l | | | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/l | | | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | mg/l | | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/l | | | | | 0.6 | | | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/l | | | | | 0.08未満 | | | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | | | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/l | | | | | 0.0002未満 | | | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | mg/l | | | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ | 0.04以下 | mg/l | | | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | mg/l | | | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005以下 | mg/l | | | | | ――― | | | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |
| ベンゼン | 0.01以下 | mg/l | | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 塩素酸 | 0.6以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| クロロ酢酸 | 0.02以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| クロロホルム | 0.06以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 臭素酸 | 0.01以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 総トリハロメタン | 0.1以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ブロモホルム | 0.09以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ホルムアルデヒド | 0.08以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | | | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | mg/l | | | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/l | | | | | 0.03未満 | | | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | | | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | mg/l | | | | | 7 | | | 7 | 7 | 7 | 7 |
| マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | mg/l | | | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 塩化物イオン | 200以下 | mg/l | | | | | 6 | | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | mg/l | | | | | 46 | | | 47 | 47 | 46 | 47 |
| 蒸発残留物 | 500以下 | mg/l | | | | | 100 | | | 96 | 100 | 96 | 98 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | mg/l | | | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| ジェオスミン | 0.00001以下 | mg/l | | | | | ――― | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | mg/l | | | | | ――― | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | mg/l | | | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| フェノール類 | 0.005以下 | mg/l | | | | | 0.0005未満 | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 有機物(ＴＯＣ) | 3以下 | mg/l | | | | | 0.2未満 | | | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 |
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | - | | | | | 7.1 | | | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 7.0 |
| 味 | 異常でないこと | - | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 臭気 | 異常でないこと | - | | | | | 異常なし | | | 異常なし | ――― | ――― | ――― |
| 色度 | 5以下 | 度 | | | | | 0.5未満 | | | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2以下 | 度 | | | | | 0.1未満 | | | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 残留塩素 | **** | mg/l | | | | | **** | | | **** | ――― | ――― | ――― |
| 水温 | **** | ℃ | | | | | 13.1 | | | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |

配水系統図に戻る

# 水質検査結果一覧表

| 事業体名 | 柏崎市 | 系統名 | 原水　石黒水源 |
|---|---|---|---|

| 検査項目 | 基準値 | 単位 | 採取日 | 令和8年4月 | 令和8年5月 | 令和8年6月 | 令和8年7月21日 | 令和8年8月 | 令和8年9月 | 令和8年10月20日 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 100以下 | /ml | | 採水不可 | 原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず | 原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず | 6 | 原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず | 原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず | 26 | 26 | 6 | 16 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | /100ml | | | | | 検出しない | | | 検出しない | ――― | ――― | ――― |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | mg/l | | | | | 0.0003未満 | | | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/l | | | | | 0.00005未満 | | | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 六価クロム化合物 | 0.02以下 | mg/l | | | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/l | | | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | mg/l | | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/l | | | | | 0.4 | | | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/l | | | | | 0.08未満 | | | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | | | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/l | | | | | 0.0002未満 | | | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | mg/l | | | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ | 0.04以下 | mg/l | | | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | mg/l | | | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005以下 | mg/l | | | | | ――― | | | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |
| ベンゼン | 0.01以下 | mg/l | | | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 塩素酸 | 0.6以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| クロロ酢酸 | 0.02以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| クロロホルム | 0.06以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 臭素酸 | 0.01以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 総トリハロメタン | 0.1以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ブロモホルム | 0.09以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| ホルムアルデヒド | 0.08以下 | mg/l | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | | | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | mg/l | | | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/l | | | | | 0.03未満 | | | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 |
| 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | | | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | mg/l | | | | | 8 | | | 8 | 8 | 8 | 8 |
| マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | mg/l | | | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 塩化物イオン | 200以下 | mg/l | | | | | 7 | | | 6 | 7 | 6 | 7 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | mg/l | | | | | 46 | | | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 蒸発残留物 | 500以下 | mg/l | | | | | 110 | | | 100 | 110 | 100 | 110 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | mg/l | | | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| ジェオスミン | 0.00001以下 | mg/l | | | | | ――― | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | mg/l | | | | | ――― | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | mg/l | | | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| フェノール類 | 0.005以下 | mg/l | | | | | 0.0005未満 | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 有機物(ＴＯＣ) | 3以下 | mg/l | | | | | 0.2未満 | | | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 |
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | - | | | | | 7.7 | | | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| 味 | 異常でないこと | - | | | | | ――― | | | ――― | ――― | ――― | ――― |
| 臭気 | 異常でないこと | - | | | | | 異常なし | | | 異常なし | ――― | ――― | ――― |
| 色度 | 5以下 | 度 | | | | | 0.5未満 | | | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| 濁度 | 2以下 | 度 | | | | | 0.1未満 | | | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 残留塩素 | **** | mg/l | | | | | **** | | | **** | ――― | ――― | ――― |
| 水温 | **** | ℃ | | | | | 18.0 | | | 15.0 | 18.0 | 15.0 | 16.5 |

配水系統図に戻る

# 水質検査結果一覧表

| 事業体名 | 柏崎市 | 系統名 | 原水　油田浄水場 |
|---|---|---|---|

| | | 採取日 | 令和8年4月15日 | 令和8年5月 | 令和8年6月 | 令和8年7月16日 | 令和8年8月 | 令和8年9月 | 令和8年10月19日 | 最大値 | 最小値 | 平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 基準値 | 単位 | | | | | | | | | | |
| 一般細菌 | 100以下 | /ml | 1 | 原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず | 原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず | 0 | 原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず | 原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 検出されないこと | /100ml | 検出しない | | | 検出しない | | | 検出しない | ———— | ———— | ———— |
| カドミウム及びその化合物 | 0.003以下 | mg/l | 0.0003未満 | | | 0.0003未満 | | | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 | 0.0003未満 |
| 水銀及びその化合物 | 0.0005以下 | mg/l | 0.00005未満 | | | 0.00005未満 | | | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 | 0.00005未満 |
| セレン及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 鉛及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ヒ素及びその化合物 | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 六価クロム化合物 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| 亜硝酸態窒素 | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10以下 | mg/l | 0.1未満 | | | 0.1未満 | | | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8以下 | mg/l | 0.08未満 | | | 0.08未満 | | | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 | 0.08未満 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 四塩化炭素 | 0.002以下 | mg/l | 0.0002未満 | | | 0.0002未満 | | | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 |
| 1,4-ジオキサン | 0.05以下 | mg/l | 0.005未満 | | | 0.005未満 | | | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ | 0.04以下 | mg/l | 0.004未満 | | | 0.004未満 | | | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 |
| ジクロロメタン | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| テトラクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| トリクロロエチレン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ | 0.00005以下 | mg/l | ———— | | | ———— | | | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 |
| ベンゼン | 0.01以下 | mg/l | 0.001未満 | | | 0.001未満 | | | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 |
| 塩素酸 | 0.6以下 | mg/l | ———— | | | ———— | | | ———— | ———— | ———— | ———— |
| クロロ酢酸 | 0.02以下 | mg/l | ———— | | | ———— | | | ———— | ———— | ———— | ———— |
| クロロホルム | 0.06以下 | mg/l | ———— | | | ———— | | | ———— | ———— | ———— | ———— |
| ジクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | ———— | | | ———— | | | ———— | ———— | ———— | ———— |
| ジブロモクロロメタン | 0.1以下 | mg/l | ———— | | | ———— | | | ———— | ———— | ———— | ———— |
| 臭素酸 | 0.01以下 | mg/l | ———— | | | ———— | | | ———— | ———— | ———— | ———— |
| 総トリハロメタン | 0.1以下 | mg/l | ———— | | | ———— | | | ———— | ———— | ———— | ———— |
| トリクロロ酢酸 | 0.03以下 | mg/l | ———— | | | ———— | | | ———— | ———— | ———— | ———— |
| ブロモジクロロメタン | 0.03以下 | mg/l | ———— | | | ———— | | | ———— | ———— | ———— | ———— |
| ブロモホルム | 0.09以下 | mg/l | ———— | | | ———— | | | ———— | ———— | ———— | ———— |
| ホルムアルデヒド | 0.08以下 | mg/l | ———— | | | ———— | | | ———— | ———— | ———— | ———— |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| 鉄及びその化合物 | 0.3以下 | mg/l | 2.9 | | | 2.8 | | | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.8 |
| 銅及びその化合物 | 1.0以下 | mg/l | 0.01未満 | | | 0.01未満 | | | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 |
| ナトリウム及びその化合物 | 200以下 | mg/l | 11 | | | 10 | | | 10 | 11 | 10 | 10 |
| マンガン及びその化合物 | 0.05以下 | mg/l | 0.20 | | | 0.20 | | | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| 塩化物イオン | 200以下 | mg/l | 12 | | | 12 | | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300以下 | mg/l | 29 | | | 29 | | | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 蒸発残留物 | 500以下 | mg/l | 130 | | | 120 | | | 130 | 130 | 120 | 130 |
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2以下 | mg/l | 0.02未満 | | | 0.02未満 | | | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 |
| ジェオスミン | 0.00001以下 | mg/l | ———— | | | ———— | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001以下 | mg/l | ———— | | | ———— | | | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤 | 0.02以下 | mg/l | 0.002未満 | | | 0.002未満 | | | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 |
| フェノール類 | 0.005以下 | mg/l | 0.0005未満 | | | 0.0005未満 | | | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 |
| 有機物(ＴＯＣ) | 3以下 | mg/l | 0.2未満 | | | 0.2未満 | | | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2未満 |
| ｐＨ値 | 5.8～8.6 | － | 7.2 | | | 7.1 | | | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 |
| 味 | 異常でないこと | － | ———— | | | ———— | | | ———— | ———— | ———— | ———— |
| 臭気 | 異常でないこと | － | 異臭 | | | 異臭 | | | 異臭 | ———— | ———— | ———— |
| 色度 | 5以下 | 度 | 9.6 | | | 16 | | | 5.4 | 16 | 5.4 | 10 |
| 濁度 | 2以下 | 度 | 0.4 | | | 0.1未満 | | | 0.1未満 | 0.4 | 0.1未満 | 0.1 |
| 残留塩素 | **** | mg/l | **** | | | **** | | | **** | ———— | ———— | ———— |
| 水温 | **** | ℃ | 12.1 | | | 12.5 | | | 13.0 | 13.0 | 12.1 | 12.5 |