

水道水の配水系統と水質検査結果

「水質検査場所」を選択して検査結果をご覧ください。なお、選択は地図上でも可能です。

(一部のブラウザで開くと配水系統図にうまく戻れない場合があります。)

配水系統

水質検査場所

赤坂山浄水場

大字椎谷

大字曾地

大字西長鳥

大字山室

大字野田

鏡町

川内浄水場

鯨波二丁

米山町

砂田浄水場

西山町大津

西山配水池

西山町妙法寺

谷根浄水場

大字谷根

高柳町浄水場

高柳町岡田

高柳町山中

高柳町門出

石黒系上水道


高柳町石黒

刈羽配水池

刈羽村大字割町新田

油 田 浄 水 場

刈羽村大字油田

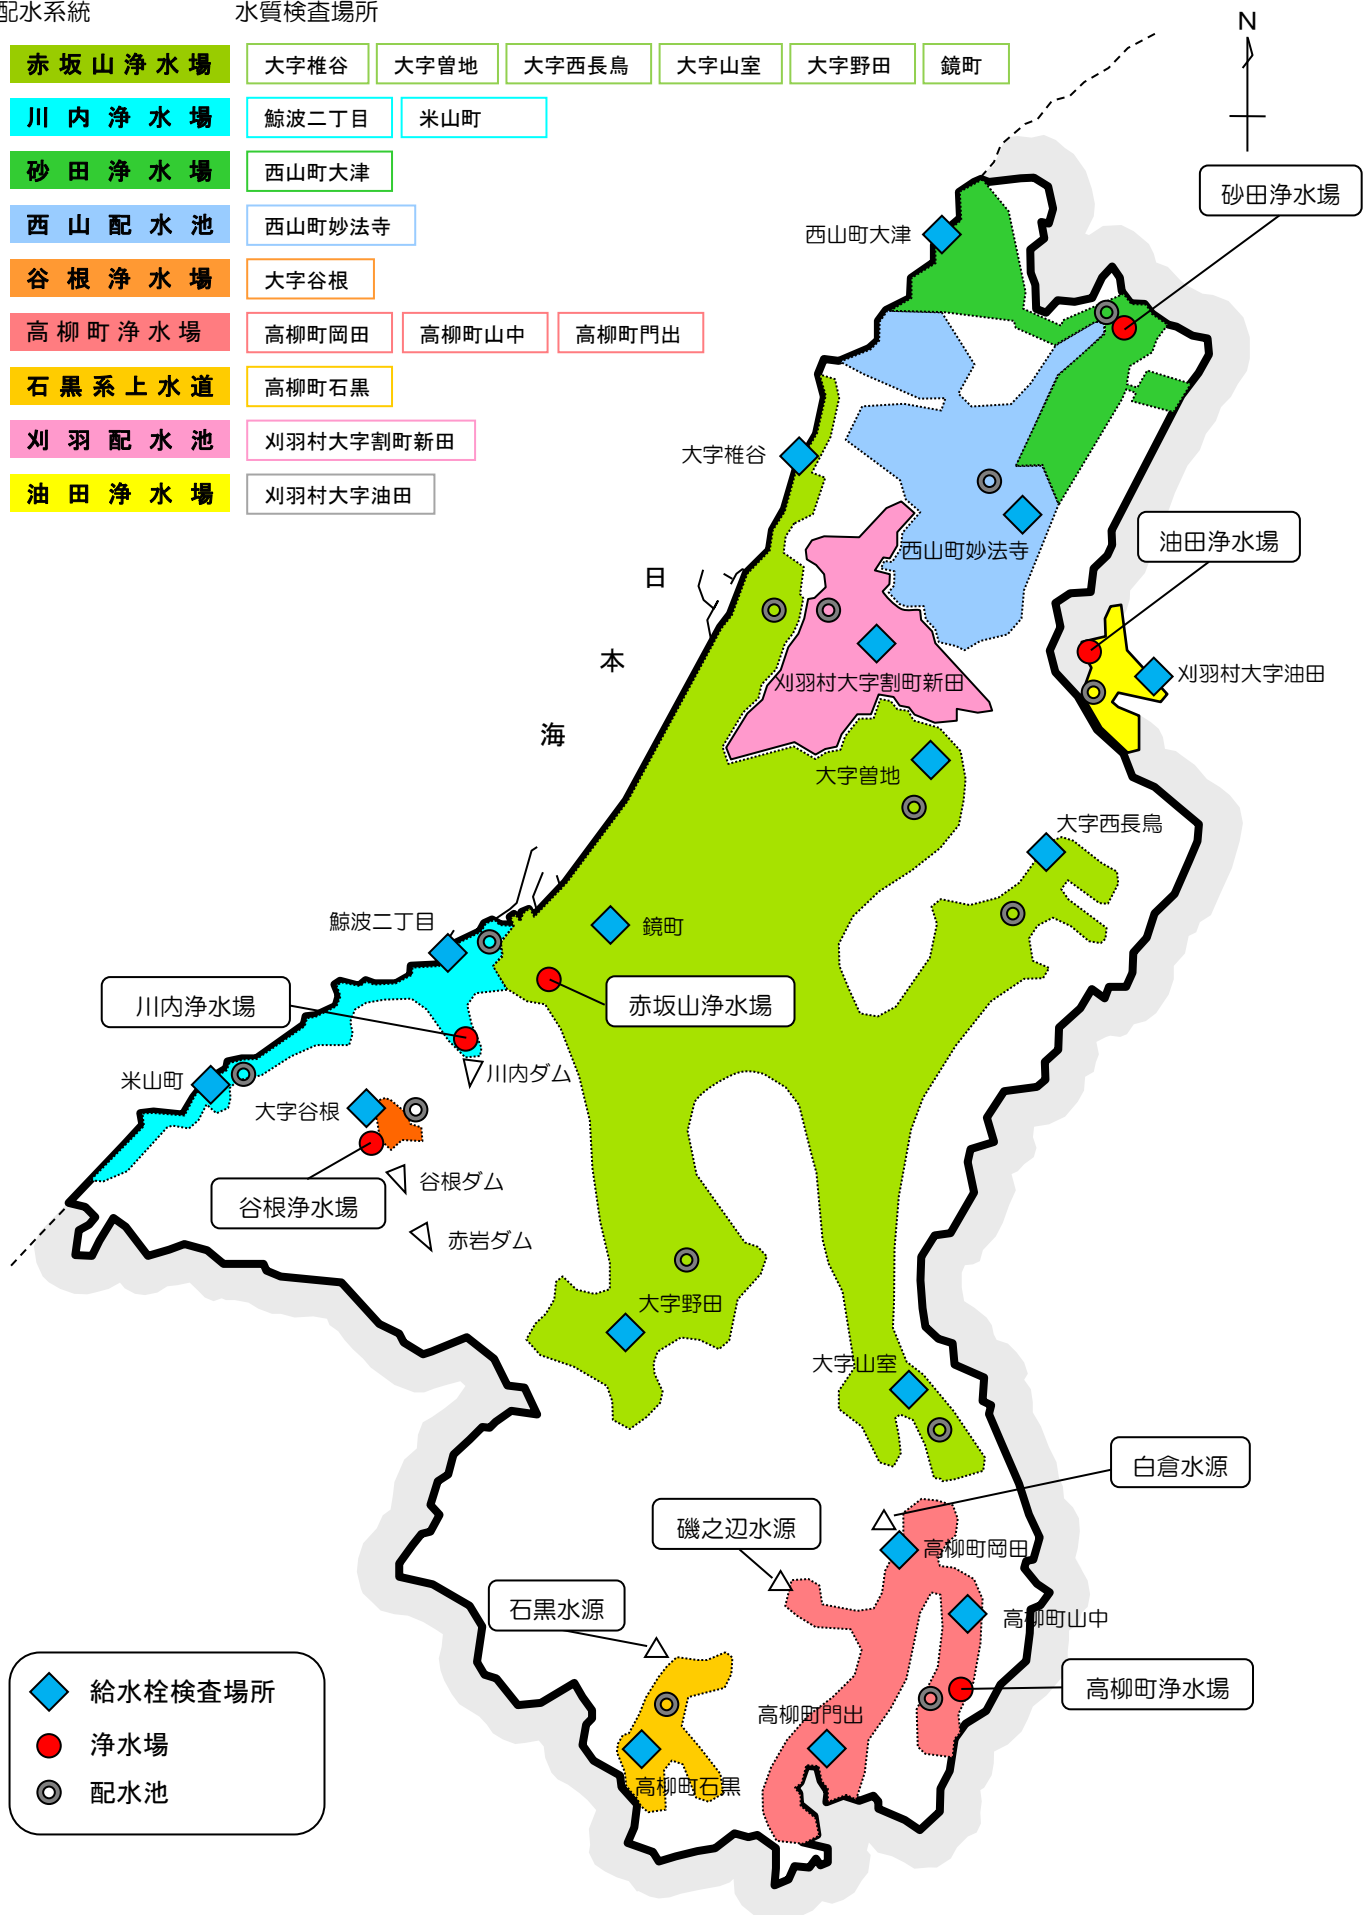

水質検査結果一覧表

事業体名	柏崎市	系統名	浄水 柏崎市大字稚谷（配水系統：赤坂山浄水場 荒浜配水池系）
------	-----	-----	--------------------------------

検査項目	採取日		令和8年4月14日	令和8年5月19日	令和8年6月17日	令和8年7月15日	令和8年8月21日	最大値	最小値	平均値
	基準値	単位								
一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	――
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	――	――	0.0003未満	――	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	――	――	0.00005未満	――	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	――	――	0.004未満	――	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.1	――	――	0.1未満	――	0.1	0.1未満	0.1未満
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	――	――	0.08未満	――	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	――	――	0.02未満	――	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	――	――	0.0002未満	――	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	――	――	0.005未満	――	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	――	――	0.004未満	――	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
P F O S 及び P F O A	0.00005以下	mg/l	0.000005未満	――	――	0.000005未満	――	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	――	0.06未満	0.08	0.06未満	0.08	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.003	――	――	0.018	――	0.018	0.003	0.011
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003	――	――	0.003未満	――	0.003	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.003	――	――	0.003	――	0.003	0.003	0.003
臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.010	――	――	0.029	――	0.029	0.010	0.020
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	――	――	0.013	――	0.013	0.003未満	0.007
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.004	――	――	0.008	――	0.008	0.004	0.006
ブロモホルム	0.09以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	――	――	0.008未満	――	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	――	――	0.01未満	――	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	――	――	0.03未満	――	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	――	――	0.01未満	――	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	6	――	――	7	――	7	6	7
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	――	――	0.005未満	――	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	200以下	mg/l	10	10	10	11	11	11	10	10
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	18	――	――	23	――	23	18	21
蒸発残留物	500以下	mg/l	59	――	――	67	――	67	59	63
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	――	――	0.02未満	――	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	――	――	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	――	――	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	――	――	0.0005未満	――	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.2	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3
pH値	5.8～8.6	-	7.2	7.4	7.3	7.4	7.1	7.4	7.1	7.3
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	――
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	――
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	****	mg/l	0.45	0.25	0.30	0.35	0.45	0.25	0.33	0.33
水温	****	℃	13.3	20.0	24.0	27.0	29.5	29.5	13.3	22.8

水質検査結果一覧表

事業体名	柏崎市	系統名	浄水 柏崎市大字管地（配水系統：赤坂山浄水場 飯寺配水池系）
------	-----	-----	--------------------------------

検査項目	採取日		令和8年4月14日	令和8年5月19日	令和8年6月17日	令和8年7月15日	令和8年8月21日	最大値	最小値	平均値
	基準値	単位								
一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	——
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	——	——	0.0003未満	——	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	——	——	0.00005未満	——	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	——	——	0.004未満	——	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.1	——	——	0.1未満	——	0.1	0.1未満	0.1未満
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	——	——	0.08未満	——	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	——	——	0.02未満	——	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	——	——	0.0002未満	——	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	——	——	0.005未満	——	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	——	——	0.004未満	——	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
P F O S 及び P F O A	0.00005以下	mg/l	0.000005未満	——	——	0.000005未満	——	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	——	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.002	——	——	0.013	——	0.013	0.002	0.008
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	——	——	0.003未満	——	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.002	——	——	0.002	——	0.002	0.002	0.002
臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.007	——	——	0.021	——	0.021	0.007	0.014
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	——	——	0.010	——	0.010	0.003未満	0.005
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.003	——	——	0.006	——	0.006	0.003	0.005
ブロモホルム	0.09以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	——	——	0.008未満	——	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	——	——	0.01未満	——	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.04	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.04	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	——	——	0.03未満	——	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	——	——	0.01未満	——	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	6	——	——	7	——	7	6	7
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	——	——	0.005未満	——	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	200以下	mg/l	10	10	10	11	11	11	10	10
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	17	——	——	22	——	22	17	20
蒸発残留物	500以下	mg/l	52	——	——	62	——	62	52	57
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	——	——	0.02未満	——	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	——	——	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	——	——	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	——	——	0.0005未満	——	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.2未満	0.6	0.4	0.5	0.3	0.6	0.2未満	0.4
pH値	5.8～8.6	-	7.1	7.3	7.1	7.1	6.9	7.3	6.9	7.1
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	——
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	——
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	****	mg/l	0.55	0.30	0.40	0.35	0.40	0.55	0.30	0.40
水温	****	℃	13.1	18.6	22.1	25.1	28.0	28.0	13.1	21.4

水質検査結果一覧表

事業体名	柏崎市	系統名	浄水 柏崎市大字西長島（配水系統：赤坂山浄水場 長島配水池系）
------	-----	-----	---------------------------------

検査項目	採取日		令和8年4月14日	令和8年5月19日	令和8年6月17日	令和8年7月15日	令和8年8月21日	最大値	最小値	平均値
	基準値	単位								
一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	——
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	——	——	0.0003未満	——	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	——	——	0.00005未満	——	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	——	——	0.004未満	——	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.2	——	——	0.1未満	——	0.2	0.1未満	0.1
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	——	——	0.08未満	——	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	——	——	0.02未満	——	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	——	——	0.0002未満	——	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	——	——	0.005未満	——	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	——	——	0.004未満	——	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
P F O S 及び P F O A	0.00005以下	mg/l	0.000005未満	——	——	0.000005未満	——	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	——	0.12	0.07	0.06未満	0.12	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.003	——	——	0.019	——	0.019	0.003	0.011
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003	——	——	0.003未満	——	0.003	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.003	——	——	0.003	——	0.003	0.003	0.003
臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.010	——	——	0.031	——	0.031	0.010	0.021
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	——	——	0.012	——	0.012	0.003未満	0.006
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.004	——	——	0.009	——	0.009	0.004	0.007
ブロモホルム	0.09以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	——	——	0.008未満	——	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	——	——	0.01	——	0.01	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	——	——	0.03未満	——	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	——	——	0.01未満	——	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	6	——	——	7	——	7	6	7
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	——	——	0.005未満	——	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	200以下	mg/l	10	10	10	11	11	11	10	10
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	18	——	——	23	——	23	18	21
蒸発残留物	500以下	mg/l	56	——	——	62	——	62	56	59
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	——	——	0.02未満	——	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	——	——	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	——	——	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	——	——	0.0005未満	——	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3
pH値	5.8～8.6	—	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4	7.2	7.3
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	——
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	——
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	****	mg/l	0.35	0.20	0.35	0.30	0.30	0.35	0.20	0.30
水温	****	℃	11.8	18.5	21.6	25.0	28.5	28.5	11.8	21.1

水質検査結果一覧表

事業体名	柏崎市	系統名	浄水 柏崎市大字山室（配水系統：赤坂山浄水場 大沢配水池系）
------	-----	-----	--------------------------------

検査項目	採取日		令和8年4月14日	令和8年5月19日	令和8年6月17日	令和8年7月15日	令和8年8月21日	最大値	最小値	平均値
	基準値	単位								
一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	――
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	――	――	0.0003未満	――	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	――	――	0.00005未満	――	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	――	――	0.004未満	――	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.2	――	――	0.1未満	――	0.2	0.1未満	0.1
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	――	――	0.08未満	――	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	――	――	0.02未満	――	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	――	――	0.0002未満	――	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	――	――	0.005未満	――	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	――	――	0.004未満	――	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
P F O S 及び P F O A	0.00005以下	mg/l	0.000005未満	――	――	0.000005未満	――	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	――	0.06未満	0.07	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.003	――	――	0.021	――	0.021	0.003	0.012
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003	――	――	0.003未満	――	0.003	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.003	――	――	0.003	――	0.003	0.003	0.003
臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.010	――	――	0.033	――	0.033	0.010	0.022
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	――	――	0.014	――	0.014	0.003未満	0.007
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.004	――	――	0.009	――	0.009	0.004	0.007
ブロモホルム	0.09以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	――	――	0.008未満	――	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	――	――	0.01未満	――	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	――	――	0.03未満	――	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	――	――	0.01未満	――	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	6	――	――	7	――	7	6	7
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	――	――	0.005未満	――	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	200以下	mg/l	10	10	10	11	12	12	10	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	18	――	――	25	――	25	18	22
蒸発残留物	500以下	mg/l	56	――	――	63	――	63	56	60
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	――	――	0.02未満	――	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	――	――	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	――	――	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	――	――	0.0005未満	――	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.2	0.4	0.4	0.5	0.2	0.5	0.2	0.3
pH値	5.8～8.6	－	7.3	7.7	7.8	7.8	7.5	7.8	7.3	7.6
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	――
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	――
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	****	mg/l	0.35	0.20	0.25	0.30	0.30	0.35	0.20	0.28
水温	****	℃	11.1	18.0	22.8	25.2	27.5	27.5	11.1	20.9

水質検査結果一覧表

事業体名	柏崎市	系統名	浄水 柏崎市大字野田（配水系統：赤坂山浄水場 佐水配水池系）
------	-----	-----	--------------------------------

検査項目	採取日		令和8年4月14日	令和8年5月19日	令和8年6月17日	令和8年7月15日	令和8年8月21日	最大値	最小値	平均値
	基準値	単位								
一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	——
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	——	——	0.0003未満	——	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	——	——	0.00005未満	——	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	——	——	0.004未満	——	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.1	——	——	0.1未満	——	0.1	0.1未満	0.1未満
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	——	——	0.08未満	——	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	——	——	0.02未満	——	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	——	——	0.0002未満	——	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	——	——	0.005未満	——	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	——	——	0.004未満	——	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
P F O S 及び P F O A	0.00005以下	mg/l	0.000005未満	——	——	0.000005未満	——	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	——	0.06未満	0.07	0.06未満	0.07	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.002	——	——	0.014	——	0.014	0.002	0.008
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	——	——	0.004	——	0.004	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.002	——	——	0.002	——	0.002	0.002	0.002
臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.007	——	——	0.023	——	0.023	0.007	0.015
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	——	——	0.010	——	0.010	0.003未満	0.005
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.003	——	——	0.007	——	0.007	0.003	0.005
ブロモホルム	0.09以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	——	——	0.008未満	——	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	——	——	0.01未満	——	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	——	——	0.03未満	——	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	——	——	0.01未満	——	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	6	——	——	7	——	7	6	7
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	——	——	0.005未満	——	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	200以下	mg/l	10	10	10	11	11	11	10	10
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	17	——	——	22	——	22	17	20
蒸発残留物	500以下	mg/l	51	——	——	63	——	63	51	57
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	——	——	0.02未満	——	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	——	——	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	——	——	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	——	——	0.0005未満	——	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.2	0.6	0.4	0.5	0.3	0.6	0.2	0.4
p H値	5.8～8.6	—	7.1	7.4	7.2	7.1	6.9	7.4	6.9	7.1
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	——
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	——
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	****	mg/l	0.45	0.35	0.35	0.40	0.45	0.45	0.35	0.38
水温	****	℃	11.0	19.0	21.9	27.9	26.3	27.9	11.0	21.2

水質検査結果一覧表

事業体名	柏崎市	系統名	浄水 柏崎市鏡町（配水系統：赤坂山浄水場 赤坂山配水池系）
------	-----	-----	-------------------------------

検査項目	採取日		令和8年4月13日	令和8年5月18日	令和8年6月16日	令和8年7月13日	令和8年8月18日	最大値	最小値	平均値
	基準値	単位								
一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	——
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	——	——	0.0003未満	——	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	——	——	0.00005未満	——	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	——	——	0.004未満	——	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.2	——	——	0.1未満	——	0.2	0.1未満	0.1
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	——	——	0.08未満	——	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	——	——	0.02未満	——	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	——	——	0.0002未満	——	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	——	——	0.005未満	——	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	——	——	0.004未満	——	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
P F O S 及び P F O A	0.00005以下	mg/l	0.000005未満	——	——	0.000005未満	——	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	——	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.002	——	——	0.010	——	0.010	0.002	0.006
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	——	——	0.008	——	0.008	0.003未満	0.004
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.002	——	——	0.002	——	0.002	0.002	0.002
臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.007	——	——	0.017	——	0.017	0.007	0.012
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	——	——	0.007	——	0.007	0.003未満	0.004
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.003	——	——	0.005	——	0.005	0.003	0.004
ブロモホルム	0.09以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	——	——	0.008未満	——	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	——	——	0.01未満	——	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	——	——	0.03未満	——	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	——	——	0.01未満	——	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	6	——	——	7	——	7	6	7
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	——	——	0.005未満	——	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	200以下	mg/l	10	10	10	10	11	11	10	10
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	17	——	——	22	——	22	17	20
蒸発残留物	500以下	mg/l	52	——	——	61	——	61	52	57
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	——	——	0.02未満	——	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	——	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	——	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	——	——	0.0005未満	——	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.2	0.5	0.4	0.5	0.3	0.5	0.2	0.4
p H値	5.8～8.6	—	7.0	7.3	7.1	7.0	6.9	7.3	6.9	7.1
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	——
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	——
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	****	mg/l	0.35	0.35	0.35	0.45	0.45	0.45	0.35	0.39
水温	****	℃	12.0	18.5	21.5	23.1	24.0	24.0	12.0	19.8

水質検査結果一覧表

事業体名	柏崎市	系統名	浄水 柏崎市鯉波二丁目（配水系統：川内浄水場系）
------	-----	-----	--------------------------

検査項目	採取日		令和8年4月13日	令和8年5月18日	令和8年6月16日	令和8年7月13日	令和8年8月18日	最大値	最小値	平均値
	基準値	単位								
一般細菌	100以下	/ml	0	1	0	0	0	1	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	――
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	――	――	0.0003未満	――	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	――	――	0.00005未満	――	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	――	――	0.004未満	――	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.2	――	――	0.1	――	0.2	0.1	0.2
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	――	――	0.08未満	――	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	――	――	0.02未満	――	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	――	――	0.0002未満	――	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	――	――	0.005未満	――	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	――	――	0.004未満	――	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
P F O S 及び P F O A	0.00005以下	mg/l	0.000005未満	――	――	0.000005未満	――	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	――	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	――	――	0.003未満	――	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.002	――	――	0.003	――	0.003	0.002	0.003
臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.002	――	――	0.005	――	0.005	0.002	0.004
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	――	――	0.003未満	――	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.002	――	0.002	0.001未満	0.001
ブロモホルム	0.09以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	――	――	0.008未満	――	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	――	――	0.01未満	――	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	――	――	0.03未満	――	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	――	――	0.01	――	0.01	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	7	――	――	8	――	8	7	8
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	――	――	0.005未満	――	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	200以下	mg/l	12	14	11	12	11	14	11	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	16	――	――	24	――	24	16	20
蒸発残留物	500以下	mg/l	49	――	――	77	――	77	49	63
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	――	――	0.02未満	――	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	――	――	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	――	――	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	――	――	0.0005未満	――	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2未満	0.2
pH値	5.8～8.6	－	7.0	6.9	7.0	6.9	6.8	7.0	6.8	6.9
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	――
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	――
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	****	mg/l	0.30	0.35	0.40	0.35	0.25	0.40	0.25	0.33
水温	****	℃	11.2	15.0	18.5	21.5	23.3	23.3	11.2	17.9

水質検査結果一覧表

事業体名	柏崎市	系統名	浄水 柏崎市米山町（配水系統：川内浄水場 上輸配水系）
------	-----	-----	-----------------------------

検査項目	採取日		令和8年4月13日	令和8年5月18日	令和8年6月16日	令和8年7月13日	令和8年8月18日	最大値	最小値	平均値
	基準値	単位								
一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	——
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	——	——	0.0003未満	——	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	——	——	0.00005未満	——	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	——	——	0.004未満	——	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.2	——	——	0.1	——	0.2	0.1	0.2
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	——	——	0.08未満	——	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	——	——	0.02未満	——	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	——	——	0.0002未満	——	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	——	——	0.005未満	——	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	——	——	0.004未満	——	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
P F O S 及び P F O A	0.00005以下	mg/l	0.000005未満	——	——	0.000005未満	——	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	——	0.06未満	0.06未満	0.08	0.08	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.004	——	0.004	0.001未満	0.002
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	——	——	0.003未満	——	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.006	——	——	0.009	——	0.009	0.006	0.008
臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.011	——	——	0.022	——	0.022	0.011	0.017
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	——	——	0.003未満	——	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.003	——	——	0.007	——	0.007	0.003	0.005
ブロモホルム	0.09以下	mg/l	0.002	——	——	0.002	——	0.002	0.002	0.002
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	——	——	0.008未満	——	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	——	——	0.01未満	——	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	——	——	0.03未満	——	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	——	——	0.01未満	——	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	7	——	——	8	——	8	7	8
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	——	——	0.005未満	——	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	200以下	mg/l	12	12	11	12	12	12	11	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	16	——	——	25	——	25	16	21
蒸発残留物	500以下	mg/l	50	——	——	74	——	74	50	62
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	——	——	0.02未満	——	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	——	——	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	——	——	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	——	——	0.0005未満	——	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3
pH値	5.8～8.6	—	7.3	7.5	7.4	7.5	7.3	7.5	7.3	7.4
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	——
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	——
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	****	mg/l	0.35	0.35	0.30	0.35	0.30	0.35	0.30	0.33
水温	****	℃	13.4	19.0	25.2	25.7	28.1	28.1	13.4	22.3

水質検査結果一覧表

事業体名	柏崎市	系統名	浄水 柏崎市大字谷根（配水系統：谷根浄水場 谷根配水池系）
------	-----	-----	-------------------------------

検査項目	採取日		令和8年4月13日	令和8年5月18日	令和8年6月16日	令和8年7月13日	令和8年8月18日	最大値	最小値	平均値
	基準値	単位								
一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	――
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	――	――	0.0003未満	――	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	――	――	0.00005未満	――	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	――	――	0.004未満	――	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.1	――	――	0.1未満	――	0.1	0.1未満	0.1未満
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	――	――	0.08未満	――	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	――	――	0.02未満	――	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	――	――	0.0002未満	――	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	――	――	0.005未満	――	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	――	――	0.004未満	――	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
P F O S 及び P F O A	0.00005以下	mg/l	0.000005未満	――	――	0.000005未満	――	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	――	0.08	0.06未満	0.06未満	0.08	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.006	――	――	0.013	――	0.013	0.006	0.010
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.004	――	――	0.003未満	――	0.004	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.002	――	――	0.002	――	0.002	0.002	0.002
臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.012	――	――	0.021	――	0.021	0.012	0.017
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.005	――	――	0.007	――	0.007	0.005	0.006
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.004	――	――	0.006	――	0.006	0.004	0.005
ブロモホルム	0.09以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	――	――	0.008未満	――	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	――	――	0.01未満	――	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.17	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.17	0.02未満	0.03
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	――	――	0.03未満	――	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	――	――	0.01未満	――	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	6	――	――	6	――	6	6	6
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	――	――	0.005未満	――	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	200以下	mg/l	9	9	10	10	11	11	9	10
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	15	――	――	21	――	21	15	18
蒸発残留物	500以下	mg/l	43	――	――	57	――	57	43	50
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	――	――	0.02未満	――	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	――	――	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	――	――	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	――	――	0.0005未満	――	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.3	0.6	0.4	0.5	0.2	0.6	0.2	0.4
pH値	5.8～8.6	－	7.1	7.4	7.2	7.2	6.9	7.4	6.9	7.2
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	――
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	――
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	****	mg/l	0.30	0.30	0.25	0.15	0.35	0.35	0.15	0.27
水温	****	℃	12.2	18.0	20.9	19.1	26.0	26.0	12.2	19.2

水質検査結果一覧表

事業体名	柏崎市	系統名	浄水 柏崎市西山町妙法寺（配水系統：赤坂山浄水場 西山配水地系）
------	-----	-----	----------------------------------

検査項目	採取日		令和8年4月15日	令和8年5月20日	令和8年6月18日	令和8年7月16日	令和8年8月20日	最大値	最小値	平均値
	基準値	単位								
一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	——
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	——	——	0.0003未満	——	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	——	——	0.00005未満	——	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	——	——	0.004未満	——	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.1	——	——	0.1未満	——	0.1	0.1未満	0.1未満
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	——	——	0.08未満	——	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	——	——	0.02未満	——	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	——	——	0.0002未満	——	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	——	——	0.005未満	——	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	——	——	0.004未満	——	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
P F O S 及び P F O A	0.00005以下	mg/l	0.000005未満	——	——	0.000005未満	——	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	——	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.003	——	——	0.015	——	0.015	0.003	0.009
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003	——	——	0.003	——	0.003	0.003	0.003
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.003	——	——	0.002	——	0.003	0.002	0.003
臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.010	——	——	0.024	——	0.024	0.010	0.017
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	——	——	0.012	——	0.012	0.003未満	0.006
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.004	——	——	0.007	——	0.007	0.004	0.006
ブロモホルム	0.09以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	——	——	0.008未満	——	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	——	——	0.01未満	——	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.04	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.04	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	——	——	0.03未満	——	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	——	——	0.01	——	0.01	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	6	——	——	7	——	7	6	7
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	——	——	0.005未満	——	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	200以下	mg/l	10	10	10	11	11	11	10	10
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	17	——	——	22	——	22	17	20
蒸発残留物	500以下	mg/l	50	——	——	66	——	66	50	58
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	——	——	0.02未満	——	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	——	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	——	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	——	——	0.0005未満	——	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.2	0.6	0.4	0.5	0.3	0.6	0.2	0.4
pH値	5.8～8.6	—	7.2	7.3	7.2	7.2	7.0	7.3	7.0	7.2
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	——
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	——
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	****	mg/l	0.45	0.30	0.30	0.35	0.40	0.45	0.30	0.36
水温	****	℃	12.9	19.2	21.8	24.6	27.7	27.7	12.9	21.2

水質検査結果一覧表

事業体名	柏崎市	系統名	浄水 柏崎市西山町大津（配水系統：砂田浄水場 海岸配水池系）
------	-----	-----	--------------------------------

検査項目	採取日		令和8年4月15日	令和8年5月20日	令和8年6月18日	令和8年7月16日	令和8年8月20日	最大値	最小値	平均値
	基準値	単位								
一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	――
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	――	――	0.0003未満	――	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	――	――	0.00005未満	――	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.002	――	――	0.002	――	0.002	0.002	0.002
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	――	――	0.004未満	――	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.3	――	――	0.3	――	0.3	0.3	0.3
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	――	――	0.08未満	――	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	――	――	0.02未満	――	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	――	――	0.0002未満	――	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	――	――	0.005未満	――	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	――	――	0.004未満	――	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
P F O S 及び P F O A	0.00005以下	mg/l	0.000005未満	――	――	0.000005未満	――	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	――	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.002	――	――	0.008	――	0.008	0.002	0.005
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	――	――	0.003	――	0.003	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.003	――	――	0.005	――	0.005	0.003	0.004
臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.008	――	――	0.021	――	0.021	0.008	0.015
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	――	――	0.006	――	0.006	0.003未満	0.003
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.003	――	――	0.006	――	0.006	0.003	0.005
ブロモホルム	0.09以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.002	――	0.002	0.001未満	0.001
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	――	――	0.008未満	――	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	――	――	0.01未満	――	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	――	――	0.03未満	――	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	――	――	0.01未満	――	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	10	――	――	10	――	10	10	10
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	――	――	0.005未満	――	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	200以下	mg/l	15	14	14	15	15	15	14	15
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	60	――	――	62	――	62	60	61
蒸発残留物	500以下	mg/l	120	――	――	120	――	120	120	120
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	――	――	0.02未満	――	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	――	――	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	――	――	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	――	――	0.0005未満	――	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.2未満	0.3	0.2	0.3	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満
pH値	5.8～8.6	－	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	――
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	――
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.6	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.2	0.1未満	0.1未満
残留塩素	****	mg/l	0.35	0.20	0.20	0.30	0.30	0.35	0.20	0.27
水温	****	℃	12.0	18.0	20.7	22.3	26.0	26.0	12.0	19.8

水質検査結果一覧表

事業体名	柏崎市	系統名	浄水 高柳町岡田（配水系統：岡田配水池系）
------	-----	-----	-----------------------

検査項目	基準値	単位	採取日	令和8年4月16日	令和8年5月21日	令和8年6月22日	令和8年7月21日	令和8年8月19日	最大値	最小値	平均値
一般細菌	100以下	/ml		0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100ml		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	——
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l		0.0003未満	——	——	0.0003未満	——	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l		0.00005未満	——	——	0.00005未満	——	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l		0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l		0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l		0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l		0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l		0.004未満	——	——	0.004未満	——	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l		0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l		0.1未満	——	——	0.1	——	0.1	0.1未満	0.1未満
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l		0.08未満	——	——	0.08	——	0.08	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l		0.02未満	——	——	0.02未満	——	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	0.002以下	mg/l		0.0002未満	——	——	0.0002未満	——	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l		0.005未満	——	——	0.005未満	——	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l		0.004未満	——	——	0.004未満	——	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l		0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l		0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l		0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
P F O S 及び P F O A	0.00005以下	mg/l		0.000005未満	——	——	0.000005未満	——	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
ベンゼン	0.01以下	mg/l		0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6以下	mg/l		0.06未満	——	——	0.06未満	——	0.06未満	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l		0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06以下	mg/l		0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l		0.003未満	——	——	0.003未満	——	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l		0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
臭素酸	0.01以下	mg/l		0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
絶トリハロメタン	0.1以下	mg/l		0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l		0.003未満	——	——	0.003未満	——	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l		0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ブロモホルム	0.09以下	mg/l		0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l		0.008未満	——	——	0.008未満	——	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l		0.01未満	——	——	0.01未満	——	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l		0.03未満	——	——	0.03未満	——	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l		0.01未満	——	——	0.01未満	——	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l		8	——	——	7	——	8	7	8
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l		0.005未満	——	——	0.005未満	——	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	200以下	mg/l		8	9	9	9	9	9	8	9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l		57	——	——	55	——	57	55	56
蒸発残留物	500以下	mg/l		130	——	——	120	——	130	120	130
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l		0.02未満	——	——	0.02未満	——	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジオクソミン	0.00001以下	mg/l		——	——	——	——	——	——	——	——
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l		——	——	——	——	——	——	——	——
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l		0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005以下	mg/l		0.0005未満	——	——	0.0005未満	——	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(TOC)	3以下	mg/l		0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
pH値	5.8～8.6	—		7.9	7.9	7.9	7.8	7.9	130	7.8	7.9
味	異常でないこと	—		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	——
臭気	異常でないこと	—		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	——
色度	5以下	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	****	mg/l		0.35	0.40	0.40	0.30	0.20	0.40	0.20	0.33
水温	****	℃		12.8	19.7	22.6	25.0	27.0	27.0	12.8	21.4

水質検査結果一覧表

事業体名	柏崎市	系統名	浄水 高柳町山中（配水系統：全体配水池系）
------	-----	-----	-----------------------

検査項目	採取日		令和8年4月16日	令和8年5月21日	令和8年6月22日	令和8年7月21日	令和8年8月19日	最大値	最小値	平均値
	基準値	単位								
一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	——
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	——	——	0.0003未満	——	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	——	——	0.00005未満	——	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	——	——	0.004未満	——	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.3	——	——	0.4	——	0.4	0.3	0.4
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.13	——	——	0.15	——	0.15	0.13	0.14
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.05	——	——	0.05	——	0.05	0.05	0.05
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	——	——	0.0002未満	——	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	——	——	0.005未満	——	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	——	——	0.004未満	——	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
P F O S 及び P F O A	0.00005以下	mg/l	0.000005未満	——	——	0.000005未満	——	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	——	——	0.08	——	0.08	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.001	——	——	0.003	——	0.003	0.001	0.002
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	——	——	0.003未満	——	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.003	——	——	0.007	——	0.007	0.003	0.005
臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.006	——	——	0.018	——	0.018	0.006	0.012
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	——	——	0.003未満	——	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.002	——	——	0.006	——	0.006	0.002	0.004
ブロモホルム	0.09以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.002	——	0.002	0.001未満	0.001
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	——	——	0.008未満	——	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	——	——	0.01未満	——	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	——	——	0.03未満	——	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	——	——	0.01未満	——	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	18	——	——	18	——	18	18	18
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	——	——	0.005未満	——	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	200以下	mg/l	19	19	20	19	20	20	19	19
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	71	——	——	72	——	72	71	72
蒸発残留物	500以下	mg/l	190	——	——	190	——	190	190	190
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	——	——	0.02未満	——	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	——	——	0.000001	——	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	——	——	0.000001未満	——	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	——	——	0.0005未満	——	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
pH値	5.8～8.6	—	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	——
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	——
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	****	mg/l	0.35	0.35	0.30	0.35	0.35	0.35	0.30	0.33
水温	****	℃	11.2	17.0	20.2	22.5	23.4	23.4	11.2	18.9

水質検査結果一覧表

事業体名	柏崎市	系統名	浄水 高柳町門出（配水系統：高尾配水池系）
------	-----	-----	-----------------------

検査項目	採取日		令和8年4月16日	令和8年5月21日	令和8年6月22日	令和8年7月21日	令和8年8月19日	最大値	最小値	平均値
	基準値	単位								
一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	——
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	——	——	0.0003未満	——	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	——	——	0.00005未満	——	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	——	——	0.004未満	——	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.4	——	——	0.6	——	0.6	0.4	0.5
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.11	——	——	0.08未満	——	0.11	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.04	——	——	0.02未満	——	0.04	0.02未満	0.02
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	——	——	0.0002未満	——	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	——	——	0.005未満	——	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	——	——	0.004未満	——	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
P F O S 及び P F O A	0.00005以下	mg/l	0.000005未満	——	——	0.000005未満	——	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	——	0.06	0.09	0.14	0.14	0.06未満	0.07
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.001	——	——	0.001未満	——	0.001	0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	——	——	0.003未満	——	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.003	——	——	0.001	——	0.003	0.001	0.002
臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.007	——	——	0.001	——	0.007	0.001	0.004
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	——	——	0.003未満	——	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.003	——	——	0.001未満	——	0.003	0.001未満	0.002
ブロモホルム	0.09以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	——	——	0.008未満	——	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	——	——	0.01未満	——	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	——	——	0.03未満	——	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	——	——	0.01	——	0.01	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	15	——	——	7	——	15	7	11
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	——	——	0.005未満	——	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	200以下	mg/l	16	6	7	6	8	16	6	9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	65	——	——	47	——	65	47	56
蒸発残留物	500以下	mg/l	170	——	——	110	——	170	110	140
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	——	——	0.02未満	——	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	——	——	——	——	——	——	——	——
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	——	——	——	——	——	——	——	——
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	——	——	0.0005未満	——	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.3	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.3	0.2未満	0.2未満
p H値	5.8～8.6	—	7.3	7.1	7.2	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	——
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	——
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	****	mg/l	0.25	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40	0.25	0.33
水温	****	℃	11.3	18.0	21.8	24.3	26.9	26.9	11.3	20.5

水質検査結果一覧表

事業体名	柏崎市	系統名	浄水 高柳町石黒（配水系統：大野配水池系）
------	-----	-----	-----------------------

検査項目	採取日		令和8年4月16日	令和8年5月21日	令和8年6月22日	令和8年7月21日	令和8年8月19日	最大値	最小値	平均値
	基準値	単位								
一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	――
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	――	――	0.0003未満	――	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	――	――	0.00005未満	――	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	――	――	0.004未満	――	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.4	――	――	0.4	――	0.4	0.4	0.4
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	――	――	0.08未満	――	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	――	――	0.02未満	――	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	――	――	0.0002未満	――	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	――	――	0.005未満	――	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	――	――	0.004未満	――	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
P F O S 及び P F O A	0.00005以下	mg/l	0.000005未満	――	――	0.000005未満	――	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	――	0.07	0.15	0.06未満	0.15	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.002	――	0.002	0.001未満	0.001
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	――	――	0.003未満	――	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.001	――	――	0.002	――	0.002	0.001	0.002
臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.002	――	――	0.007	――	0.007	0.002	0.005
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	――	――	0.003未満	――	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.001	――	――	0.002	――	0.002	0.001	0.002
ブロモホルム	0.09以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001	――	0.001	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	――	――	0.008未満	――	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	――	――	0.01未満	――	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	――	――	0.03未満	――	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	――	――	0.01未満	――	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	9	――	――	9	――	9	9	9
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	――	――	0.005未満	――	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	200以下	mg/l	7	7	7	7	7	7	7	7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	48	――	――	48	――	48	48	48
蒸発残留物	500以下	mg/l	110	――	――	110	――	110	110	110
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	――	――	0.02未満	――	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジオスミン	0.00001以下	mg/l	――	――	――	――	――	――	――	――
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	――	――	――	――	――	――	――	――
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	――	――	0.0005未満	――	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
pH値	5.8～8.6	-	7.9	8.0	8.1	8.0	8.1	7.9	8.0	8.0
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	――
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	――
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	****	mg/l	0.45	0.55	0.35	0.20	0.45	0.55	0.20	0.40
水温	****	℃	14.2	23.8	21.2	23.0	28.0	28.0	14.2	22.0

水質検査結果一覧表

事業体名	柏崎市	系統名	浄水 刈羽村大字割町新田（配水系統：赤坂山浄水場 刈羽配水地系）
------	-----	-----	----------------------------------

検査項目	採取日		令和8年4月15日	令和8年5月20日	令和8年6月18日	令和8年7月16日	令和8年8月20日	最大値	最小値	平均値
	基準値	単位								
一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	——
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	——	——	0.0003未満	——	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	——	——	0.00005未満	——	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001	——	0.001	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	——	——	0.004未満	——	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.1	——	——	0.1未満	——	0.1	0.1未満	0.1未満
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	——	——	0.08未満	——	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	——	——	0.02未満	——	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	——	——	0.0002未満	——	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	——	——	0.005未満	——	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	——	——	0.004未満	——	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
P F O S 及び P F O A	0.00005以下	mg/l	0.000005未満	——	——	0.000005未満	——	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6以下	mg/l	0.06未満	——	0.06未満	0.06	0.06未満	0.06	0.06未満	0.06未満
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.002	——	——	0.013	——	0.013	0.002	0.008
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	——	——	0.006	——	0.006	0.003未満	0.003
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.002	——	——	0.002	——	0.002	0.002	0.002
臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.007	——	——	0.022	——	0.022	0.007	0.015
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	——	——	0.011	——	0.011	0.003未満	0.006
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.003	——	——	0.007	——	0.007	0.003	0.005
ブロモホルム	0.09以下	mg/l	0.001未満	——	——	0.001未満	——	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	——	——	0.008未満	——	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	——	——	0.01未満	——	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.05	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.05	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満	——	——	0.03未満	——	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	——	——	0.01未満	——	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	6	——	——	7	——	7	6	7
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	——	——	0.005未満	——	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	200以下	mg/l	10	9	10	11	11	11	9	10
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	17	——	——	22	——	22	17	20
蒸発残留物	500以下	mg/l	48	——	——	63	——	63	48	56
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	——	——	0.02未満	——	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	——	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	0.000001未満	——	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	——	——	0.002未満	——	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	——	——	0.0005未満	——	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.2	0.6	0.4	0.5	0.3	0.6	0.2	0.4
pH値	5.8～8.6	—	7.1	7.3	7.1	7.2	6.9	7.3	6.9	7.1
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	——
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	——
色度	5以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	****	mg/l	0.45	0.35	0.45	0.50	0.50	0.50	0.35	0.44
水温	****	℃	11.3	20.5	21.0	26.0	27.0	27.0	11.3	21.2

水質検査結果一覧表

事業体名	柏崎市	系統名	浄水 刈羽村大字油田（配水系統：油田浄水場 油田配水施設）
------	-----	-----	-------------------------------

検査項目	基準値	単位	採取日					最大値	最小値	平均値
			令和8年4月15日	令和8年5月20日	令和8年6月18日	令和8年7月16日	令和8年8月20日			
一般細菌	100以下	/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	――
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	――	――	0.0003未満	――	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	――	――	0.00005未満	――	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	――	――	0.004未満	――	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.1未満	――	――	0.1未満	――	0.1未満	0.1未満	0.1未満
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	――	――	0.08未満	――	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	――	――	0.02未満	――	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	――	――	0.0002未満	――	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	――	――	0.005未満	――	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満	――	――	0.004未満	――	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
P F O S 及び P F O A	0.00005以下	mg/l	0.000005未満	――	――	0.000005未満	――	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6以下	mg/l	0.11	――	0.16	0.06未満	0.06未満	0.16	0.06未満	0.07
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
クロロホルム	0.06以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	――	――	0.003未満	――	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	0.001	――	――	0.002	――	0.002	0.001	0.002
臭素酸	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	0.001	――	――	0.005	――	0.005	0.001	0.003
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	0.003未満	――	――	0.003未満	――	0.003未満	0.003未満	0.003未満
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.002	――	0.002	0.001未満	0.001
ブロモホルム	0.09以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001	――	0.001	0.001未満	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	0.008未満	――	――	0.008未満	――	0.008未満	0.008未満	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	――	――	0.01未満	――	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.04	――	――	0.05	――	0.05	0.04	0.05
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	――	――	0.01未満	――	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	14	――	――	13	――	14	13	14
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満	――	――	0.005未満	――	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	200以下	mg/l	23	24	23	24	24	24	23	24
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	29	――	――	29	――	29	29	29
蒸発残留物	500以下	mg/l	130	――	――	130	――	130	130	130
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	――	――	0.02未満	――	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジオクソシン	0.00001以下	mg/l	――	――	――	――	――	――	――	――
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	――	――	――	――	――	――	――	――
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	――	――	0.0005未満	――	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
pH値	5.8～8.6	－	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	――
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	――
色度	5以下	度	0.6	0.6	0.8	0.9	0.7	0.9	0.6	0.7
濁度	2以下	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	****	mg/l	0.35	0.25	0.25	0.20	0.20	0.35	0.20	0.25
水温	****	℃	11.7	21.1	22.3	26.0	29.5	29.5	11.7	22.1

水質検査結果一覧表

事業体名	柏崎市	系統名	原水 赤坂山浄水場
------	-----	-----	-----------

検査項目	採取日		令和8年4月13日	令和8年5月18日	令和8年6月16日	令和8年7月13日	令和8年8月18日	最大値	最小値	平均値
	基準値	単位								
一般細菌	100以下	/ml	12	――	――	130	――	130	12	71
大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出する	――	――	検出する	――	検出する	検出する	――
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	――	――	0.0003未満	――	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	――	――	0.00005未満	――	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	――	――	0.004未満	――	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.2	――	――	0.1	――	0.2	0.1	0.2
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	――	――	0.08未満	――	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	――	――	0.02未満	――	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	――	――	0.0002未満	――	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	――	――	0.005未満	――	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ	0.04以下	mg/l	0.004未満	――	――	0.004未満	――	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
P F O S 及び P F O A	0.00005以下	mg/l	――	――	――	――	――	――	――	――
ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6以下	mg/l	――	――	――	――	――	――	――	――
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	――	――	――	――	――	――	――	――
クロロホルム	0.06以下	mg/l	――	――	――	――	――	――	――	――
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	――	――	――	――	――	――	――	――
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	――	――	――	――	――	――	――	――
臭素酸	0.01以下	mg/l	――	――	――	――	――	――	――	――
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	――	――	――	――	――	――	――	――
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	――	――	――	――	――	――	――	――
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	――	――	――	――	――	――	――	――
ブロモホルム	0.09以下	mg/l	――	――	――	――	――	――	――	――
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	――	――	――	――	――	――	――	――
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	――	――	0.01未満	――	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.03	――	――	0.02未満	――	0.03	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.04	――	――	0.11	――	0.11	0.04	0.08
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	――	――	0.01未満	――	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	5	――	――	6	――	6	5	6
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.006	――	――	0.017	――	0.017	0.006	0.012
塩化物イオン	200以下	mg/l	8	7	7	7	9	9	7	8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	17	――	――	21	――	21	17	19
蒸発残留物	500以下	mg/l	51	――	――	62	――	62	51	57
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	――	――	0.02未満	――	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	――	――	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	――	――	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	――	――	0.0005未満	――	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.4	1.0	0.7	0.8	0.6	1.0	0.4	0.7
pH値	5.8～8.6	-	7.2	7.6	7.3	7.3	7.0	7.6	7.0	7.3
味	異常でないこと	-	――	――	――	――	――	――	――	――
臭気	異常でないこと	-	異臭	異臭	異常なし	異臭	異臭	異臭	異常なし	――
色度	5以下	度	1.9	2.4	5.1	4.4	4.5	5.1	1.9	3.7
濁度	2以下	度	1.0	4.0	2.1	0.8	1.4	4.0	0.8	1.9
残留塩素	――	mg/l	****	****	****	――	****	――	――	――
水温	――	℃	9.8	13.6	17.2	20.8	16.2	20.8	9.8	15.5

水質検査結果一覧表

事業体名	柏崎市	系統名	原水 川内浄水場
------	-----	-----	----------

検査項目	採取日		令和8年4月13日	令和8年5月18日	令和8年6月16日	令和8年7月13日	令和8年8月18日	最大値	最小値	平均値
	基準値	単位								
一般細菌	100以下	/ml	21	————	————	130	————	130	21	76
大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない	————	————	検出する	————	検出する	検出しない	————
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	————	————	0.0003未満	————	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	————	————	0.00005未満	————	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	————	————	0.001未満	————	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	————	————	0.001未満	————	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	————	————	0.001未満	————	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	————	————	0.002未満	————	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	————	————	0.004未満	————	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	————	————	0.001未満	————	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.2	————	————	0.1未満	————	0.2	0.1未満	0.1
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	————	————	0.08未満	————	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	————	————	0.02未満	————	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	————	————	0.0002未満	————	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	————	————	0.005未満	————	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ	0.04以下	mg/l	0.004未満	————	————	0.004未満	————	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	————	————	0.002未満	————	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	————	————	0.001未満	————	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	————	————	0.001未満	————	0.001未満	0.001未満	0.001未満
P F O S 及び P F O A	0.00005以下	mg/l	————	————	————	————	————	————	————	————
ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	————	————	0.001未満	————	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6以下	mg/l	————	————	————	————	————	————	————	————
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	————	————	————	————	————	————	————	————
クロロホルム	0.06以下	mg/l	————	————	————	————	————	————	————	————
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	————	————	————	————	————	————	————	————
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	————	————	————	————	————	————	————	————
臭素酸	0.01以下	mg/l	————	————	————	————	————	————	————	————
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	————	————	————	————	————	————	————	————
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	————	————	————	————	————	————	————	————
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	————	————	————	————	————	————	————	————
ブromoホルム	0.09以下	mg/l	————	————	————	————	————	————	————	————
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	————	————	————	————	————	————	————	————
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	————	————	0.01未満	————	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.04	————	————	0.02	————	0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.08	————	————	0.24	————	0.24	0.08	0.16
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	————	————	0.01未満	————	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	7	————	————	8	————	8	7	8
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.012	————	————	0.057	————	0.057	0.012	0.035
塩化物イオン	200以下	mg/l	11	11	11	11	11	11	11	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	16	————	————	23	————	23	16	20
蒸発残留物	500以下	mg/l	55	————	————	73	————	73	55	64
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	————	————	0.02未満	————	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジオオキシミン	0.00001以下	mg/l	————	————	0.000001	0.000001未満	0.000003	0.000003	0.000001未満	0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	————	————	0.000001未満	0.000001未満	0.000006	0.000006	0.000001未満	0.000002
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	————	————	0.002未満	————	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	————	————	0.0005未満	————	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.4	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.4	0.6
p H値	5.8～8.6	-	7.0	7.1	6.9	6.9	6.7	7.1	6.7	6.9
味	異常でないこと	-	————	————	————	————	————	————	————	————
臭気	異常でないこと	-	異臭	異臭	異臭	異常なし	異臭	異臭	異常なし	————
色度	5以下	度	2.2	3.0	4.6	6.0	8.5	8.5	2.2	4.9
濁度	2以下	度	3.0	2.3	2.8	1.6	3.2	3.2	1.6	2.6
残留塩素	mg/l	****	****	****	****	****	****	————	————	————
水温	****	℃	9.8	14.4	14.3	15.8	18.4	18.4	9.8	14.5

水質検査結果一覧表

事業体名	柏崎市	系統名	原水 谷根浄水場
------	-----	-----	----------

検査項目	採取日		令和8年4月13日	令和8年5月18日	令和8年6月16日	令和8年7月13日	令和8年8月18日	最大値	最小値	平均値
	基準値	単位								
一般細菌	100以下	/ml	17	――	――	120	――	120	17	69
大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出する	――	――	検出しない	――	検出する	検出しない	――
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満	――	――	0.0003未満	――	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満	――	――	0.00005未満	――	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満	――	――	0.004未満	――	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.1	――	――	0.1未満	――	0.1	0.1未満	0.1未満
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満	――	――	0.08未満	――	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満	――	――	0.02未満	――	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満	――	――	0.0002未満	――	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満	――	――	0.005未満	――	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ	0.04以下	mg/l	0.004未満	――	――	0.004未満	――	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
P F O S 及び P F O A	0.00005以下	mg/l	――	――	――	――	――	――	――	――
ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満	――	――	0.001未満	――	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6以下	mg/l	――	――	――	――	――	――	――	――
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	――	――	――	――	――	――	――	――
クロロホルム	0.06以下	mg/l	――	――	――	――	――	――	――	――
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	――	――	――	――	――	――	――	――
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	――	――	――	――	――	――	――	――
臭素酸	0.01以下	mg/l	――	――	――	――	――	――	――	――
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	――	――	――	――	――	――	――	――
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	――	――	――	――	――	――	――	――
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	――	――	――	――	――	――	――	――
ブromoホルム	0.09以下	mg/l	――	――	――	――	――	――	――	――
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	――	――	――	――	――	――	――	――
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	――	――	0.01未満	――	0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.05	――	――	0.02未満	――	0.05	0.02未満	0.03
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.05	――	――	0.12	――	0.12	0.05	0.09
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満	――	――	0.01未満	――	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	5	――	――	5	――	5	5	5
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.007	――	――	0.016	――	0.016	0.007	0.012
塩化物イオン	200以下	mg/l	7	6	6	7	8	8	6	7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	15	――	――	20	――	20	15	18
蒸発残留物	500以下	mg/l	44	――	――	58	――	58	44	51
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満	――	――	0.02未満	――	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	――	――	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	――	――	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満	――	――	0.002未満	――	0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満	――	――	0.0005未満	――	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(TOC)	3以下	mg/l	0.4	1.0	0.8	0.9	0.4	1.0	0.4	0.7
pH値	5.8～8.6	-	7.1	8.2	7.1	7.0	6.7	8.2	6.7	7.2
味	異常でないこと	-	――	――	――	――	――	――	――	――
臭気	異常でないこと	-	異臭	異臭	異臭	異臭	異臭	異臭	異臭	――
色度	5以下	度	2.1	2.2	4.9	5.1	2.4	5.1	2.1	3.3
濁度	2以下	度	1.5	3.4	2.1	0.8	0.8	3.4	0.8	1.7
残留塩素	――	mg/l	****	****	****	****	****	――	――	――
水温	――	℃	8.9	12.4	15.8	19.3	11.2	19.3	8.9	13.5

水質検査結果一覧表

事業体名	柏崎市	系統名	原水 砂田浄水場
------	-----	-----	----------

採取日			令和8年4月15日	令和8年5月	令和8年6月	令和8年7月16日	令和8年8月	最大値	最小値	平均値
検査項目	基準値	単位								
一般細菌	100以下	/ml	0	原水のため3か月 に一度の定期検査に 該当せず	原水のため3か月 に一度の定期検査に 該当せず	2	原水のため3か月 に一度の定期検査に 該当せず	2	0	1
大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない			検出しない		検出しない	検出しない	
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.005			0.005		0.005	0.005	
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.5			0.4		0.5	0.5	
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満			0.08未満		0.08未満	0.08未満	
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ ンジクロロメタン	0.04以下	mg/l	0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	
P F O S 及び P F O A	0.00005以下	mg/l	—			—		—	—	
ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	
塩素酸	0.6以下	mg/l	—			—		—	—	
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	—			—		—	—	
クロロホルム	0.06以下	mg/l	—			—		—	—	
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	—			—		—	—	
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	—			—		—	—	
臭素酸	0.01以下	mg/l	—			—		—	—	
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	—			—		—	—	
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	—			—		—	—	
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	—			—		—	—	
ブロモホルム	0.09以下	mg/l	—			—		—	—	
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	—			—		—	—	
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	0.03未満			0.03未満		0.03未満	0.03未満	
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	13			13		13	13	
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	
塩化物イオン	200以下	mg/l	19			19		19	19	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	100			100		100	100	
蒸発残留物	500以下	mg/l	170			170		170	170	
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l	—			—		—	—	
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	—			—		—	—	
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	
フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	
有機物(T O C)	3以下	mg/l	0.2未満			0.2未満		0.2未満	0.2未満	
p H値	5.8～8.6	—	7.9			7.9		7.9	7.9	
味	異常でないこと	—	—			—		—	—	
臭気	異常でないこと	—	異常なし			異常なし		異常なし	異常なし	
色度	5以下	度	0.5未満			0.5未満		0.5未満	0.5未満	
濁度	2以下	度	0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	
残留塩素	****	mg/l	****			****		****	****	
水温	****	℃	12. 2			12. 2		14. 0	14. 0	

水質検査結果一覧表

事業体名			柏崎市		系統名		原水 白倉水源			
採取日			令和8年4月	令和8年5月	令和8年6月	令和8年7月21日	令和8年8月			
検査項目	基準値	単位						最大値	最小値	平均値
一般細菌	100以下	/ml				3		3	3	3
大腸菌	検出されないこと	/100ml				検出しない		検出しない	検出しない	――
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l				0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l				0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l				0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l				0.1		0.1	0.1	0.1
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l				0.08		0.08	0.08	0.08
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l				0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	0.002以下	mg/l				0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l				0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
P F O S 及び P F O A	0.00005以下	mg/l				――		――	――	――
ベンゼン	0.01以下	mg/l				0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩素酸	0.6以下	mg/l				――		――	――	――
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l				――		――	――	――
クロロホルム	0.06以下	mg/l				――		――	――	――
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l				――		――	――	――
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l				――		――	――	――
臭素酸	0.01以下	mg/l				――		――	――	――
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l				――		――	――	――
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l				――		――	――	――
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l				――		――	――	――
ブロモホルム	0.09以下	mg/l				――		――	――	――
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l				――		――	――	――
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l				0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l				0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
銅及びその化合物	0.3以下	mg/l				0.03未満		0.03未満	0.03未満	0.03未満
錳及びその化合物	1.0以下	mg/l				0.01未満		0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l				7		7	7	7
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l				0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	200以下	mg/l				9		9	9	9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l				56		56	56	56
蒸発残留物	500以下	mg/l				120		120	120	120
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l				0.02未満		0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	0.00001以下	mg/l				――		――	――	――
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l				――		――	――	――
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l				0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満
フェノール類	0.005以下	mg/l				0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(T O C)	3以下	mg/l				0.2未満		0.2未満	0.2未満	0.2未満
p H値	5.8～8.6	－				7.8		7.8	7.8	7.8
味	異常でないこと	－				――		――	――	――
臭気	異常でないこと	－				異常なし		異常なし	異常なし	――
色度	5以下	度				0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2以下	度				0.1未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満
残留塩素	****	mg/l				****		――	――	――
水温	****	℃				12.0		12.0	12.0	12.0

水質検査結果一覧表

事業体名	柏崎市	系統名	原水 高柳町浄水場
------	-----	-----	-----------

採取日			令和8年4月16日	令和8年5月	令和8年6月	令和8年7月21日	令和8年8月	最大値	最小値	平均値
検査項目	基準値	単位								
一般細菌	100以下	/ml	13	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	84	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	84	13	49
大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない			検出しない		検出しない	検出しない	
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.003			0.003		0.003	0.003	
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満			0.005		0.005	0.004未満	
シアニ化合物イオン及び塩化シアニ	0.01以下	mg/l	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.3			0.4		0.4	0.3	
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.15			0.16		0.16	0.15	
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.05			0.05		0.05	0.05	
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ	0.04以下	mg/l	0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	
P F O S 及び P F O A	0.00005以下	mg/l	—			—		—	—	
ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	
塩素酸	0.6以下	mg/l	—			—		—	—	
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	—			—		—	—	
クロロホルム	0.06以下	mg/l	—			—		—	—	
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	—			—		—	—	
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	—			—		—	—	
臭素酸	0.01以下	mg/l	—			—		—	—	
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	—			—		—	—	
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	—			—		—	—	
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	—			—		—	—	
ブロモホルム	0.09以下	mg/l	—			—		—	—	
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	—			—		—	—	
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02			0.02		0.02	0.02	
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	6.3			4.1		6.3	4.1	
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	16			16		16	16	
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.39			0.23		0.39	0.23	
塩化物イオン	200以下	mg/l	12			13		13	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	73			72		73	72	
蒸発残留物	500以下	mg/l	210			220		220	210	
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	
ジオオスミン	0.00001以下	mg/l	—			—		—	—	
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	—			—		—	—	
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	
フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	
有機物(T O C)	3以下	mg/l	0.5			0.6		0.6	0.5	
p H値	5.8～8.6	—	7.6			7.6		7.6	7.6	
味	異常でないこと	—	—			—		—	—	
臭気	異常でないこと	—	異常なし			異常なし		異常なし	異常なし	
色度	5以下	度	36			42		42	36	
濁度	2以下	度	20			22		22	20	
残留塩素	****	mg/l	****			****		****	****	
水温	****	℃	11.0			16.8		16.8	11.0	

水質検査結果一覧表

事業体名	柏崎市	系統名	原水 磯之辺水源
------	-----	-----	----------

採取日			令和8年4月	令和8年5月	令和8年6月	令和8年7月21日	令和8年8月	最大値	最小値	平均値
検査項目	基準値	単位	採 水 不 可	原 水 の た め 3 か 月 に 一 度 の 定 期 検 査 に 該 当 せ ず	原 水 の た め 3 か 月 に 一 度 の 定 期 検 査 に 該 当 せ ず	原 水 の た め 3 か 月 に 一 度 の 定 期 検 査 に 該 当 せ ず	1	1	1	
一般細菌	100以下	/ml					1	1	1	
大腸菌	検出されないこと	/100ml					検出しない	検出しない	——	
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l					0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l					0.001未満	0.001未満	0.001未満	
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l					0.001未満	0.001未満	0.001未満	
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l					0.001未満	0.001未満	0.001未満	
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l					0.002未満	0.002未満	0.002未満	
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l					0.004未満	0.004未満	0.004未満	
シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l					0.001未満	0.001未満	0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l					0.6	0.6	0.6	
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l					0.08未満	0.08未満	0.08未満	
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l					0.02未満	0.02未満	0.02未満	
四塩化炭素	0.002以下	mg/l					0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l					0.005未満	0.005未満	0.005未満	
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ	0.04以下	mg/l					0.004未満	0.004未満	0.004未満	
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l					0.002未満	0.002未満	0.002未満	
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l					0.001未満	0.001未満	0.001未満	
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l					0.001未満	0.001未満	0.001未満	
P F O S 及び P F O A	0.00005以下	mg/l					——	——	——	
ベンゼン	0.01以下	mg/l					0.001未満	0.001未満	0.001未満	
塩素酸	0.6以下	mg/l					——	——	——	
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l					——	——	——	
クロロホルム	0.06以下	mg/l					——	——	——	
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l					——	——	——	
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l					——	——	——	
臭素酸	0.01以下	mg/l					——	——	——	
絶対トリハロメタン	0.1以下	mg/l					——	——	——	
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l					——	——	——	
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l					——	——	——	
ブロモホルム	0.09以下	mg/l					——	——	——	
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l					——	——	——	
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l					0.01未満	0.01未満	0.01未満	
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l					0.02未満	0.02未満	0.02未満	
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l					0.03未満	0.03未満	0.03未満	
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l					0.01未満	0.01未満	0.01未満	
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l					7	7	7	
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l					0.005未満	0.005未満	0.005未満	
塩化物イオン	200以下	mg/l					6	6	6	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l					46	46	46	
蒸発残留物	500以下	mg/l					100	100	100	
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l					0.02未満	0.02未満	0.02未満	
ジオオスミン	0.00001以下	mg/l					——	——	——	
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l					——	——	——	
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l					0.002未満	0.002未満	0.002未満	
フェノール類	0.005以下	mg/l					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
有機物(T O C)	3以下	mg/l					0.2未満	0.2未満	0.2未満	
p H値	5.8～8.6	-					7.1	7.1	7.1	
味	異常でないこと	-					——	——	——	
臭気	異常でないこと	-					異常なし	異常なし	——	
色度	5以下	度					0.5未満	0.5未満	0.5未満	
濁度	2以下	度					0.1未満	0.1未満	0.1未満	
残留塩素	****	mg/l					****	——	——	
水温	****	℃					13.1	13.1	13.1	

水質検査結果一覧表

事業体名	柏崎市	系統名	原水 石黒水源
------	-----	-----	---------

採取日			令和8年4月	令和8年5月	令和8年6月	令和8年7月21日	令和8年8月	最大値	最小値	平均値
検査項目	基準値	単位	採 水 不 可	原 水 の た め 3 か 月 に 一 度 の 定 期 検 査 に 該 当 せ ず	原 水 の た め 3 か 月 に 一 度 の 定 期 検 査 に 該 当 せ ず	原 水 の た め 3 か 月 に 一 度 の 定 期 検 査 に 該 当 せ ず	6	6	6	
一般細菌	100以下	/ml					検出しない	検出しない	—	
大腸菌	検出されないこと	/100ml					0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l					0.001未満	0.001未満	0.001未満	
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l					0.001未満	0.001未満	0.001未満	
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l					0.002未満	0.002未満	0.002未満	
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l					0.004未満	0.004未満	0.004未満	
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l					0.001未満	0.001未満	0.001未満	
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l					0.002未満	0.002未満	0.002未満	
シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l					0.002未満	0.002未満	0.002未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l					0.4	0.4	0.4	
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l					0.08未満	0.08未満	0.08未満	
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l					0.02未満	0.02未満	0.02未満	
四塩化炭素	0.002以下	mg/l					0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l					0.005未満	0.005未満	0.005未満	
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレ	0.04以下	mg/l					0.004未満	0.004未満	0.004未満	
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l					0.002未満	0.002未満	0.002未満	
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l					0.001未満	0.001未満	0.001未満	
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l					0.001未満	0.001未満	0.001未満	
P F O S 及び P F O A	0.00005以下	mg/l					—	—	—	
ベンゼン	0.01以下	mg/l					0.001未満	0.001未満	0.001未満	
塩素酸	0.6以下	mg/l					—	—	—	
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l					—	—	—	
クロロホルム	0.06以下	mg/l					—	—	—	
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l					—	—	—	
ジブromクロロメタン	0.1以下	mg/l					—	—	—	
臭素酸	0.01以下	mg/l					—	—	—	
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l					—	—	—	
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l					—	—	—	
ブromジクロロメタン	0.03以下	mg/l					—	—	—	
ブromホルム	0.09以下	mg/l					—	—	—	
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l					—	—	—	
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l					0.01未満	0.01未満	0.01未満	
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l					0.02未満	0.02未満	0.02未満	
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l					0.03未満	0.03未満	0.03未満	
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l					0.01未満	0.01未満	0.01未満	
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l					8	8	8	
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l					0.005未満	0.005未満	0.005未満	
塩化物イオン	200以下	mg/l					7	7	7	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l					46	46	46	
蒸発残留物	500以下	mg/l					110	110	110	
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l					0.02未満	0.02未満	0.02未満	
ジオオスミン	0.00001以下	mg/l					—	—	—	
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l					—	—	—	
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l					0.002未満	0.002未満	0.002未満	
フェノール類	0.005以下	mg/l					0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
有機物(T O C)	3以下	mg/l					0.2未満	0.2未満	0.2未満	
p H値	5.8～8.6	—					7.7	7.7	7.7	
味	異常でないこと	—					—	—	—	
臭気	異常でないこと	—					異常なし	異常なし	—	
色度	5以下	度					0.5未満	0.5未満	0.5未満	
濁度	2以下	度					0.1未満	0.1未満	0.1未満	
残留塩素	****	mg/l					****	—	—	
水温	****	℃					18.0	18.0	18.0	

水質検査結果一覧表

事業体名	柏崎市	系統名	原水 油田浄水場
------	-----	-----	----------

採取日			令和8年4月15日	令和8年5月	令和8年6月	令和8年7月16日	令和8年8月	最大値	最小値	平均値
検査項目	基準値	単位								
一般細菌	100以下	/ml	1	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	0	原水のため3か月に一度の定期検査に該当せず	1	0	1
大腸菌	検出されないこと	/100ml	検出しない			検出しない		検出しない	検出しない	
カドミウム及びその化合物	0.003以下	mg/l	0.0003未満			0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	
水銀及びその化合物	0.0005以下	mg/l	0.00005未満			0.00005未満		0.00005未満	0.00005未満	
セレン及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	
鉛及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	
ヒ素及びその化合物	0.01以下	mg/l	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	
六価クロム化合物	0.02以下	mg/l	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	
亜硝酸態窒素	0.04以下	mg/l	0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01以下	mg/l	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	mg/l	0.1未満			0.1未満		0.1未満	0.1未満	
フッ素及びその化合物	0.8以下	mg/l	0.08未満			0.08未満		0.08未満	0.08未満	
ホウ素及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	
四塩化炭素	0.002以下	mg/l	0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	
1,4-ジオキサン	0.05以下	mg/l	0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	
シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	mg/l	0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	
ジクロロメタン	0.02以下	mg/l	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	
テトラクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	
トリクロロエチレン	0.01以下	mg/l	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	
P F O S 及び P F O A	0.00005以下	mg/l	—			—		—	—	
ベンゼン	0.01以下	mg/l	0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	
塩素酸	0.6以下	mg/l	—			—		—	—	
クロロ酢酸	0.02以下	mg/l	—			—		—	—	
クロロホルム	0.06以下	mg/l	—			—		—	—	
ジクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	—			—		—	—	
ジブロモクロロメタン	0.1以下	mg/l	—			—		—	—	
臭素酸	0.01以下	mg/l	—			—		—	—	
総トリハロメタン	0.1以下	mg/l	—			—		—	—	
トリクロロ酢酸	0.03以下	mg/l	—			—		—	—	
ブロモジクロロメタン	0.03以下	mg/l	—			—		—	—	
ブロモホルム	0.09以下	mg/l	—			—		—	—	
ホルムアルデヒド	0.08以下	mg/l	—			—		—	—	
亜鉛及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	
アルミニウム及びその化合物	0.2以下	mg/l	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	
鉄及びその化合物	0.3以下	mg/l	2.9			2.8		2.9	2.9	
銅及びその化合物	1.0以下	mg/l	0.01未満			0.01未満		0.01未満	0.01未満	
ナトリウム及びその化合物	200以下	mg/l	11			10		11	11	
マンガン及びその化合物	0.05以下	mg/l	0.20			0.20		0.20	0.20	
塩化物イオン	200以下	mg/l	12			12		12	12	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	mg/l	29			29		29	29	
蒸発残留物	500以下	mg/l	130			120		130	130	
陰イオン界面活性剤	0.2以下	mg/l	0.02未満			0.02未満		0.02未満	0.02未満	
ジオオスミン	0.00001以下	mg/l	—			—		—	—	
2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	mg/l	—			—		—	—	
非イオン界面活性剤	0.02以下	mg/l	0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	
フェノール類	0.005以下	mg/l	0.0005未満			0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	
有機物(T O C)	3以下	mg/l	0.2未満			0.2未満		0.2未満	0.2未満	
p H値	5.8～8.6	—	7.2			7.1		7.2	7.2	
味	異常でないこと	—	—			—		—	—	
臭気	異常でないこと	—	異臭			異臭		異臭	—	
色度	5以下	度	9.6			16		9.6	13	
濁度	2以下	度	0.4			0.1未満		0.4	0.2	
残留塩素	****	mg/l	****			****		—	—	
水温	****	℃	12.1			12.5		12.5	12.3	